




PLANTA DISTRIBUCION LUMINARIAS
LABORATORIO CLINICO
ESC. 1:50

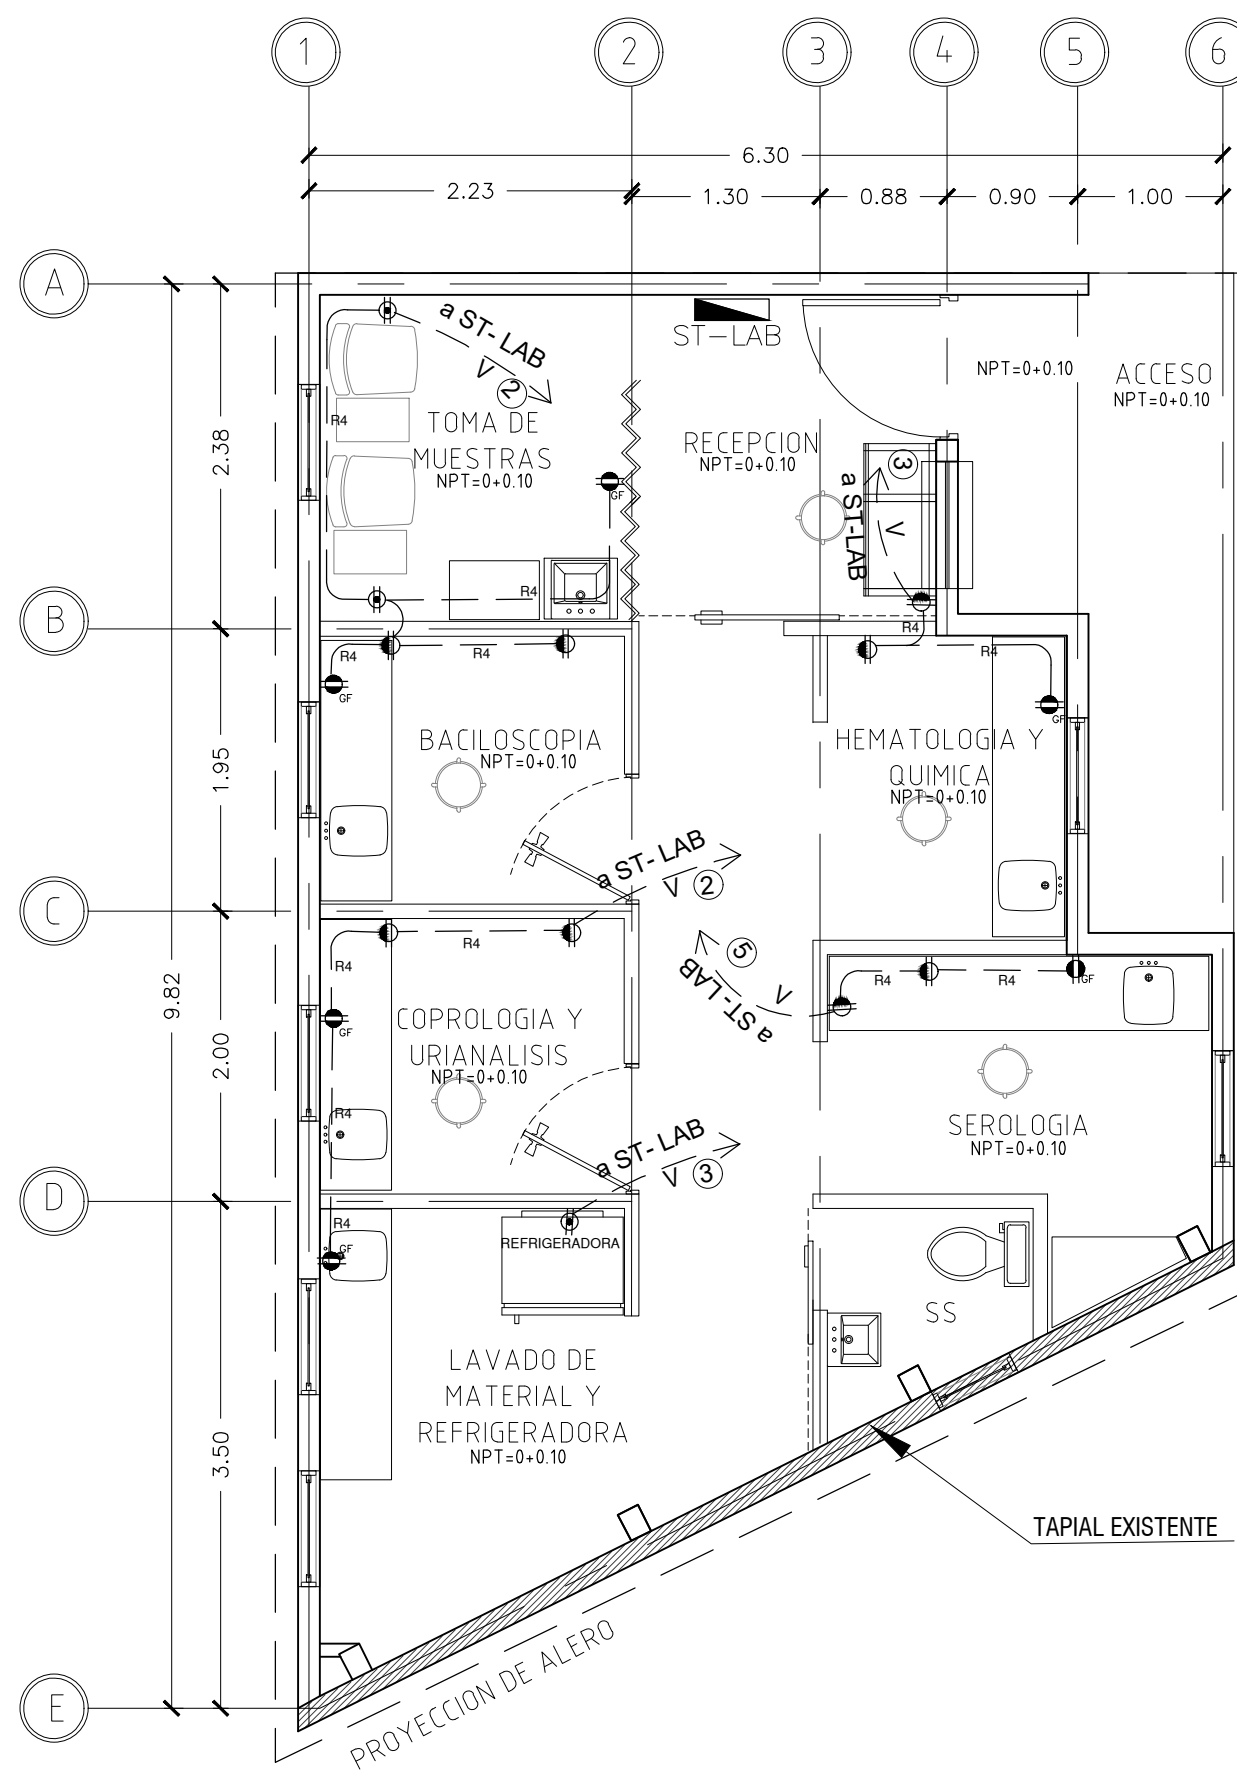


PLANTA DISTRIBUCION TOMAS ELECTRICOS
LABORATORIO CLINICO
ESC. 1:50

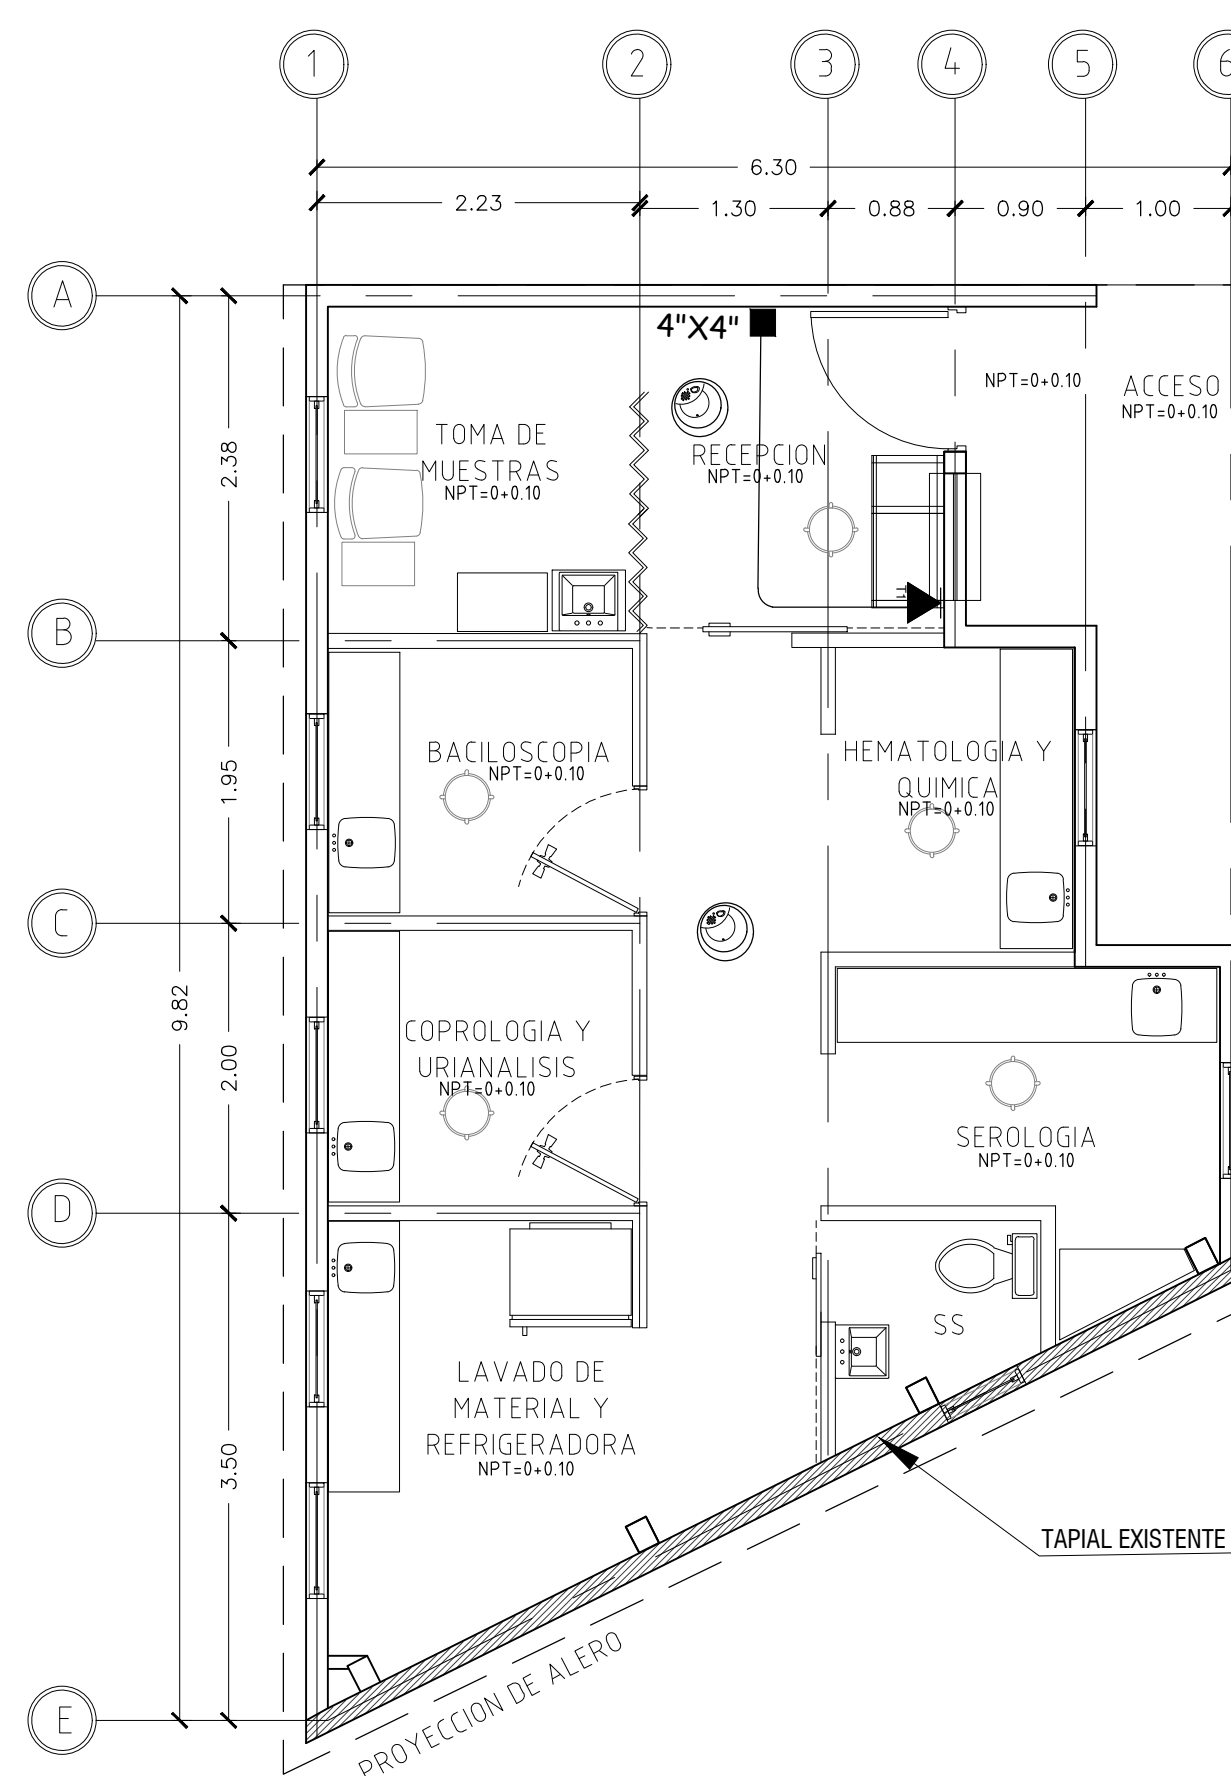

PLANTA DISTRIBUCION DE VOZ, DATOS Y SENSOR DE DETECCION
Y ALARMA DE INCENDIO
LABORATORIO CLINICO
ESC. 1:50

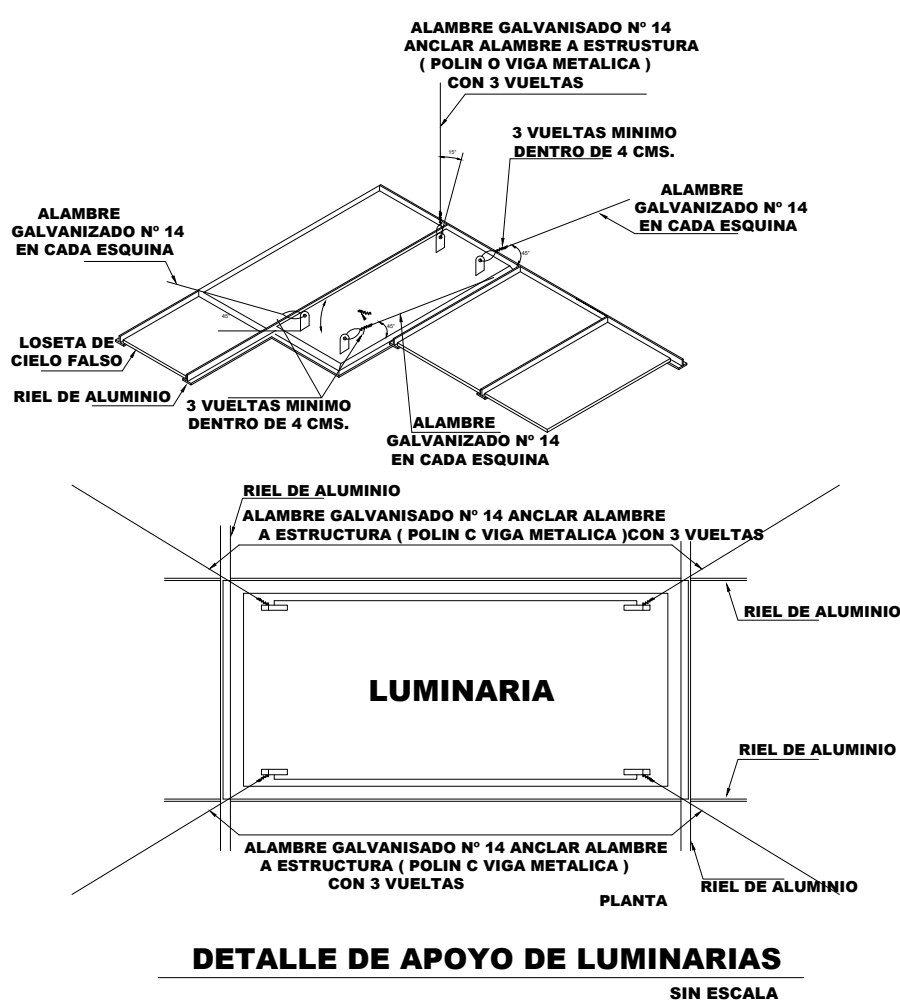

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SIN ESCALA

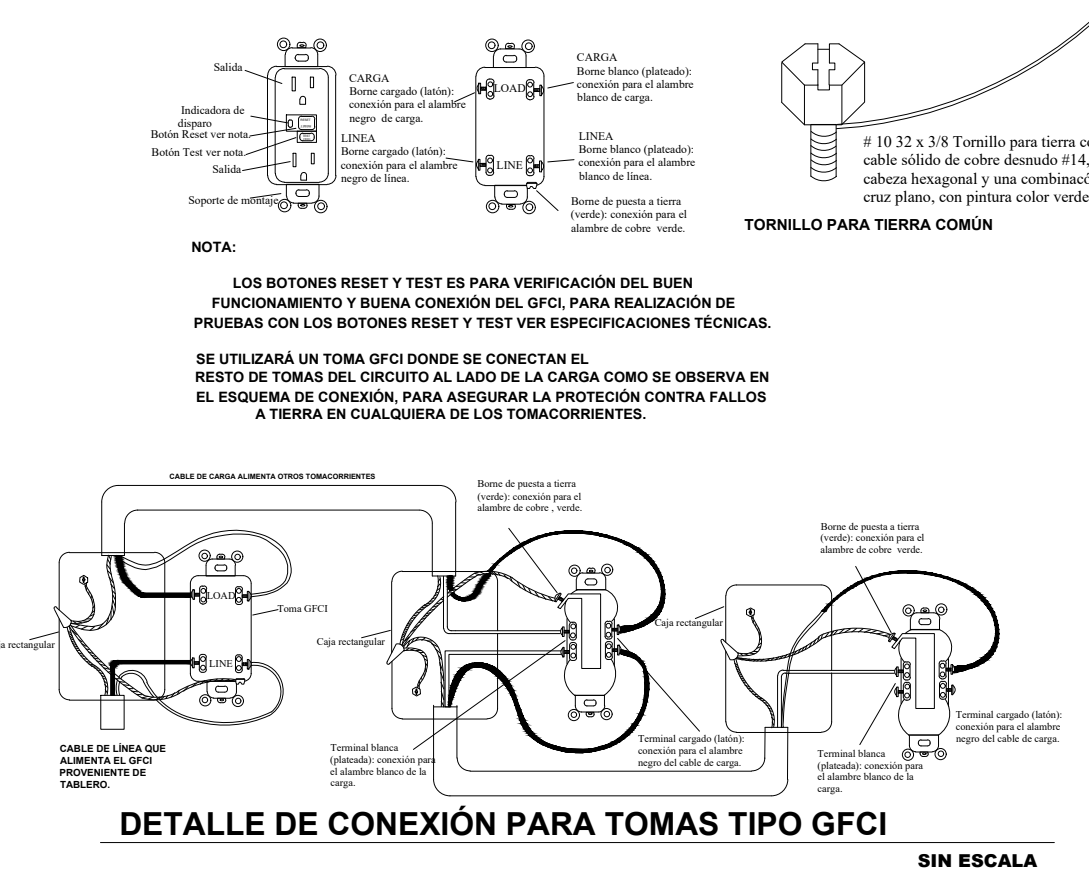

CODIGO DE SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TABLERO ELECTRICO
	LUMINARIA LED TIPO PANEL CUADRADO, 2'X2', PARA EMPOTRAR EN CIELO SUSPENDIDO, DE 1 PULGADA DE ALTO, 3800 LUMENES, 6500K, 40W, 120V, VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS, ACABADO CUERPO BLANCO Y DIFUSOR OPAL, EFICIENCIA LUMINOSA 84 LM/W.
	FOCO LED DE 14 WATTS LUZ BLANCA DE 6500K 1300 LUMENES
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A/120V, CONFIGURACION NEMA 5-20R, CRKT, SE INSTALARA SOBRE LA MESA TRABAJOS, EMPOTRADO EN PARED A 1.20 MT.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20A/120V, CONFIGURACION NEMA 5-20R, CRKT EN NORMAL A 0.30 MT SOBRE EL NPT
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO CON PROTECTOR DE FALLO A TIERRA 120V, IMPERMEABLE INDICADO CONFIGURACIONES NEMA 5-20R.
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	CAJA DE CONECTIVIDAD; POSER TOMAS ELECTRICOS (2), SALIDA HDMI(1), SALIDA USB (1) Y SALIDA VEGAT(1) (INCLUIR LOS RESPECTIVOS CABLES PARA CONECTAR EL PROYECTOR, SALIDA PARA VOZ Y DATOS (2))
	CAJA DE REGISTRO DE 4X4 PULGADAS
	CAJA DE REGISTRO DE 4X6X8 PULGADAS
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACION SECUNDARIA DE 50X50X60 CM. DE PROFUNDIDA
	EXTRACTOR PARA CIELO FALSO DE 100 A 110 CFM

CODIGO DE SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	TOMA ELECTRICO A 110V (EN EMERGENCIA Y SALIDA PARA ENERGIZAR PROYECTOR, SE INSTALARA EN TECHO (INCLUIR LA CONEXION E INSTALACION DEL EQUIPO)
	CAJA DE CONEXION PARA EMPOTRAR EN MESA DE REUNIONES EN OFICINAS #4, #5 Y #12 (A SUMINISTRARSE SEGUN ESPECIFICACIONES).
	ATENUADOR DE LUZ (DIMER) A INSTALARSE EN LAS OFICINAS QUE POSEEN PROYECTORES
	EXTRACTOR DE HUMO, Y OLORES PARA COCINETA A 110 VOLTIOS A INSTALARSE EN CIELO FALSO.
	EXTRACTOR PARA CIELO FALSO DE 100 A 110 CFM
	TOMACORRIENTE DOBLE DEDICADO, POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20 A/120V, CONFIGURACION NEMA 5-20R, CRKT, EN NORMAL

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
R1	3-THHN-N° 14 - Ø 3/4"
R2	4- THHN-N° 14 -Ø 3/4"
R3	5- THHN-N° 14 -Ø 3/4"
R4	3- THHN-N° 12 Ø 3/4"
V	2- THHN-N° 10 + 1- THHN-N°12 -Ø 3/4"
R6	2- THHN-N° 8 + 1 THHN 12 Ø 1"

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:

CONTRATO N°
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSFI: LOLOTIQUE, DEPTO. DE SAN MIGUEL."

UBICACIÓN:

BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:

- PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
- PLANTA DISTRIBUCION DE TOMAS ELECTRICOS
- PLANTA DE DISTRIBUCION DE VOZ, DATOS Y SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA DE INCENDIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO

UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO

UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

No. HOJA: 07

CORRELATIVO: 07/10

AREA TOTAL: 54.48 M2

FECHA:

ENERO 2021

ESCALA: INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: