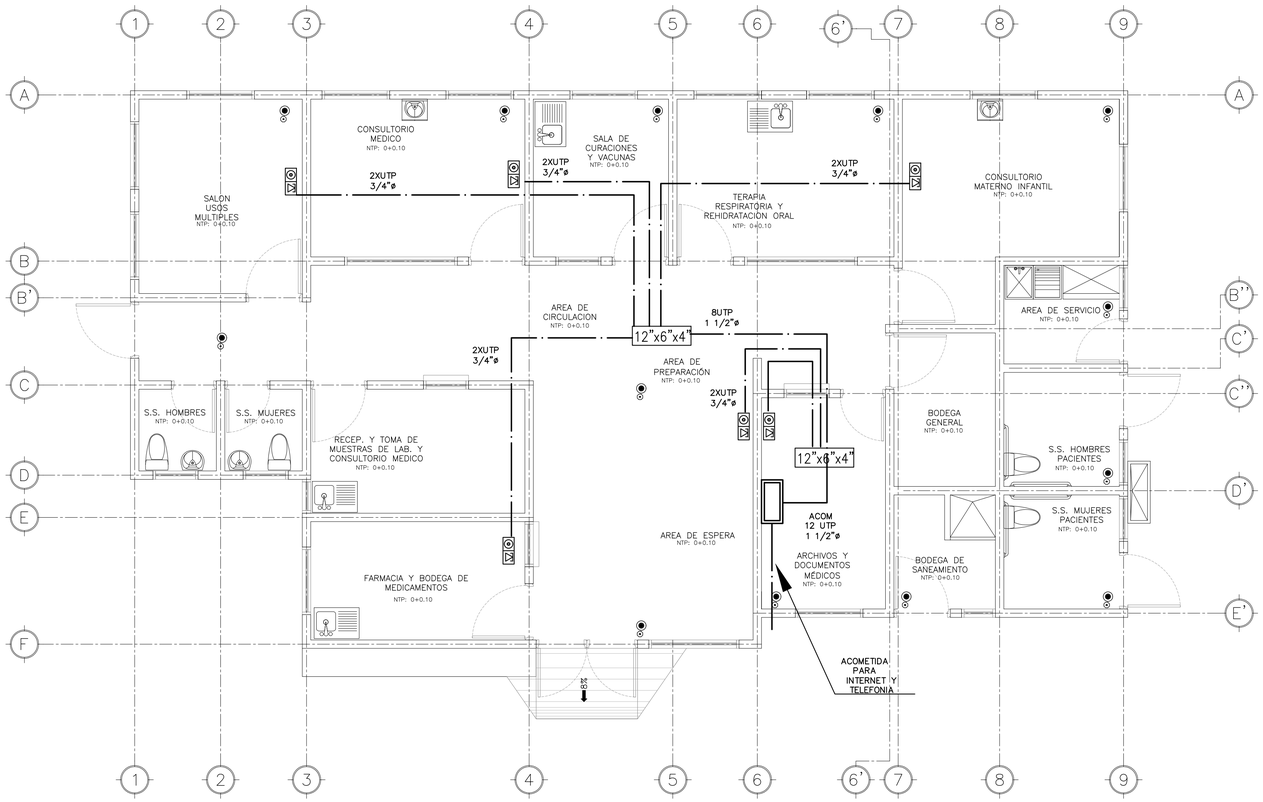

PLANTA DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS

ESC. 1 : 50

CUADRO DE SIMBOLOGIA INT. VOZ Y DATOS Y SISTEMA INCENDIO	
S	SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERÍA LITIO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
	SALIDA DE VOZ/DATOS – EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
12"x6"x4"	CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.
——	PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 3/4"ø. SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED .

DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS

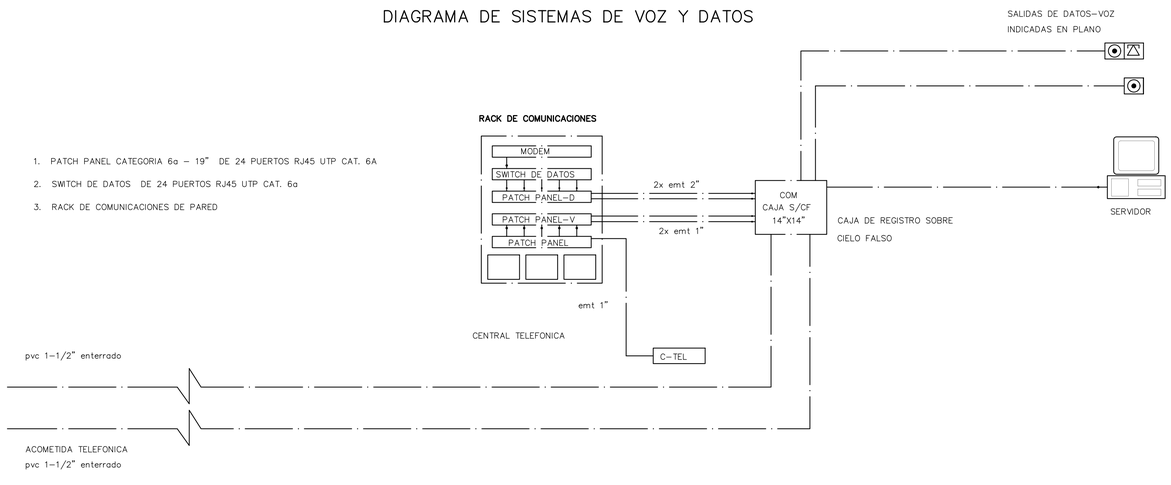

1. PATCH PANEL CATEGORIA 6a – 19" DE 24 PUERTOS RJ45 UTP CAT. 6A
2. SWITCH DE DATOS DE 24 PUERTOS RJ45 UTP CAT. 6a
3. RACK DE COMUNICACIONES DE PARED

ESQUEMA DE UBICACIÓN

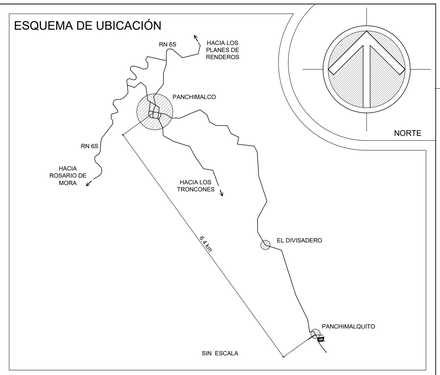

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PRIDES II

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROYECTO:
No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
"UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL
REVISO Y APROBO: UGPPI/MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADAS
	FECHA: JULIO 2021
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:
HOJA No.: IE03	CORRELATIVO: 37/42