


PLANTA DE LUMINARIAS - PEDIATRIA

Esc. 1:75

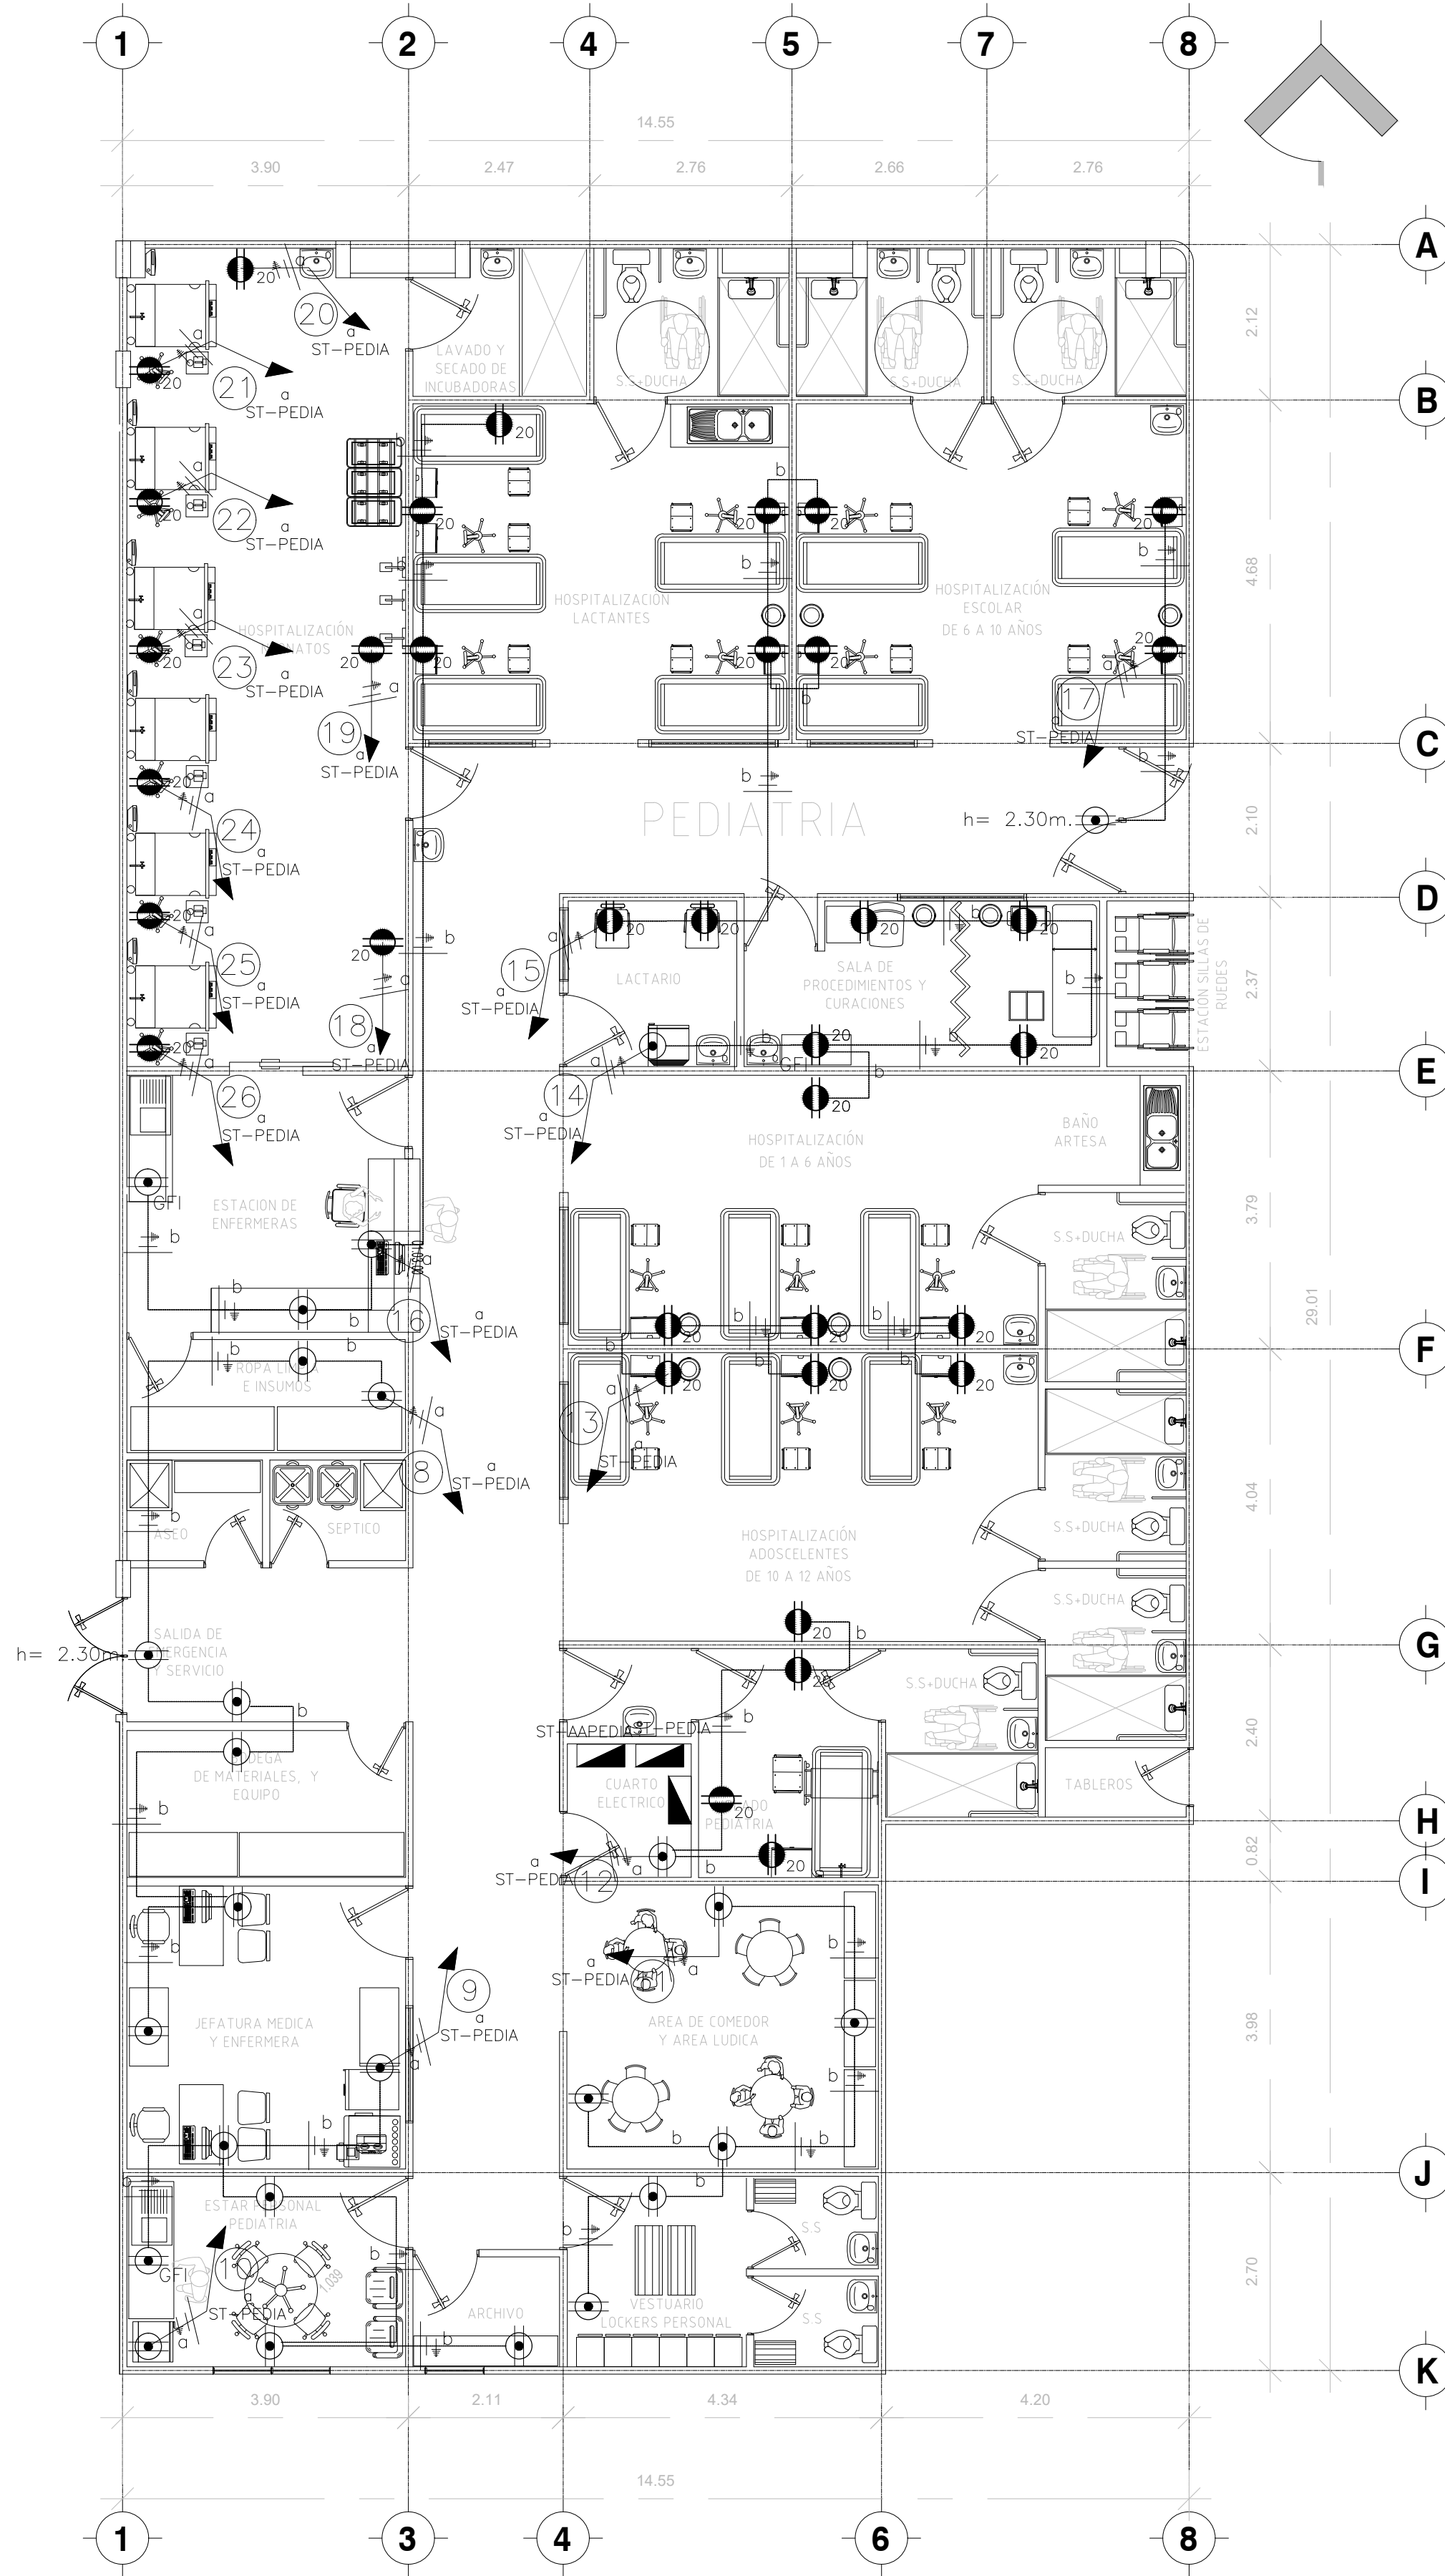

PLANTA DE TOMAS DE CORRIENTES - PEDIATRIA

Esc. 1:75

| CUADRO DE SIMBOLOGIA | |
|----------------------|--|
| SIMBOLO | DESCRIPCION |
| | TABLERO GENERAL DE CONSULTA EXTERNA |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LED 3X32 W , INCLUYE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS 1220 x 600 x 62 mm. |
| | LUMINARIA CUADRADA LED TIPO LED 14 W/120 V. LUZ BLANCA. CUADRADO BLANCO 1200 LUMENS |
| | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R. |
| | INTERRUPTOR DOBLE 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS. |
| | INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS. |
| | LUMINARIA EMERGENCIA RECARGABLE LED, 3,5 WATTS LUZ BLANCA DIRIGIBLE BLANCO, IP-20, 220 LUMENS 120 VOLTIOS . |
| | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 V, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R. |
| | ACCIONADOR DE LOS VENTILADORES |
| | EXTRACTOR DE MALOS OLORES |
| | VENTILADORES DE 75 W / 120 VOLTIOS |
| | LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DIFUSOR #1 INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x TL-5 14 WATT 1150 LUMEN UL 408 PLUS 120V. 610 x 603 x 62 mm. |
| | LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CON SEÑAL DE SALIDA COLOR VERDE SOBREPONER EN PARED CON REFLECTORES DE 12 WATTS. |
| | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 V, CON PROTECCION FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R. |
| | CAJA DE CONECTIVIDAD; POSEER TOMAS ELECTRICOS (2), SALIDA HDMI(1) , SALIDA USB (1) Y SALIDA VEGA(1) (INCLUIR LOS RESPECTIVOS CABLES PARA CONECTAR EL PROYECTOR), SALIDA PARA VOZ Y DATOS (2) |
| | LUMINARIA EMPOTRAR EN EL INTERIOR TIPO VELADORA , LED 3 WATTS, LUZ AMARILLA CUADRADO BLANCO IP 65, 125 LUMENS, H= 0,40 MT, 120 V. |
| | SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360°, CON MULTITECNOLOGIA PARA CONTROL DE LUCES DE PASILLO (TIPO VELADORA) 120V. MONTAJE EN CIELO FALSO. |

| CODIGO DE ALAMBRADO | |
|---------------------|---------------------------------------|
| a | 2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT ϕ 3/4" |
| b | 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ϕ 3/4" |
| c | 3-THHN #12+ 1-THHN 14 ϕ 3/4" |
| d | 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ϕ 1/2" |
| e | 3-THHN #14 ENT ϕ 1/2" |
| f | 2-THHN #14 ENT ϕ 1/2" |
| g | 5-THHN #14 ENT ϕ 1/2" |
| h | 3-THHN #14+1-THHN #14 ϕ 1/2" |
| i | 3-THHN # 2+1-THHN # 8 ϕ 1/2" |
| k | 2-THHN # 8+ 1-THHN 10 ϕ 3/4" |
| m | 2-THHN #6+ 1-# 8(T) ϕ 3/4" |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p align="center">REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL</p> | | | |
| <p>PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DEL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS"</p> | | | |
| <p>UBICACIÓN: 10A. AVENIDA SUR, NO. 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS</p> | | | |
| <p>CONTENIDO: - PLANTA DE LUMINARIAS - PEDIATRIA - PLANTA DE TOMACORRIENTES - PEDIATRIA</p> | | | |
| <p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL</p> | | <p>DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL</p> | |
| <p>DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL</p> | | <p>DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL</p> | |
| <p>REVISÓ Y APROBO:</p> | | <p>Nº. HOJA: EP-01</p> | <p>CORRELATIVO: 27/31</p> |
| <p>FECHA: SEPTIEMBRE 2021</p> | | <p>ESCALA: INDICADAS</p> | <p>NOTAS:</p> |

SELLOS: