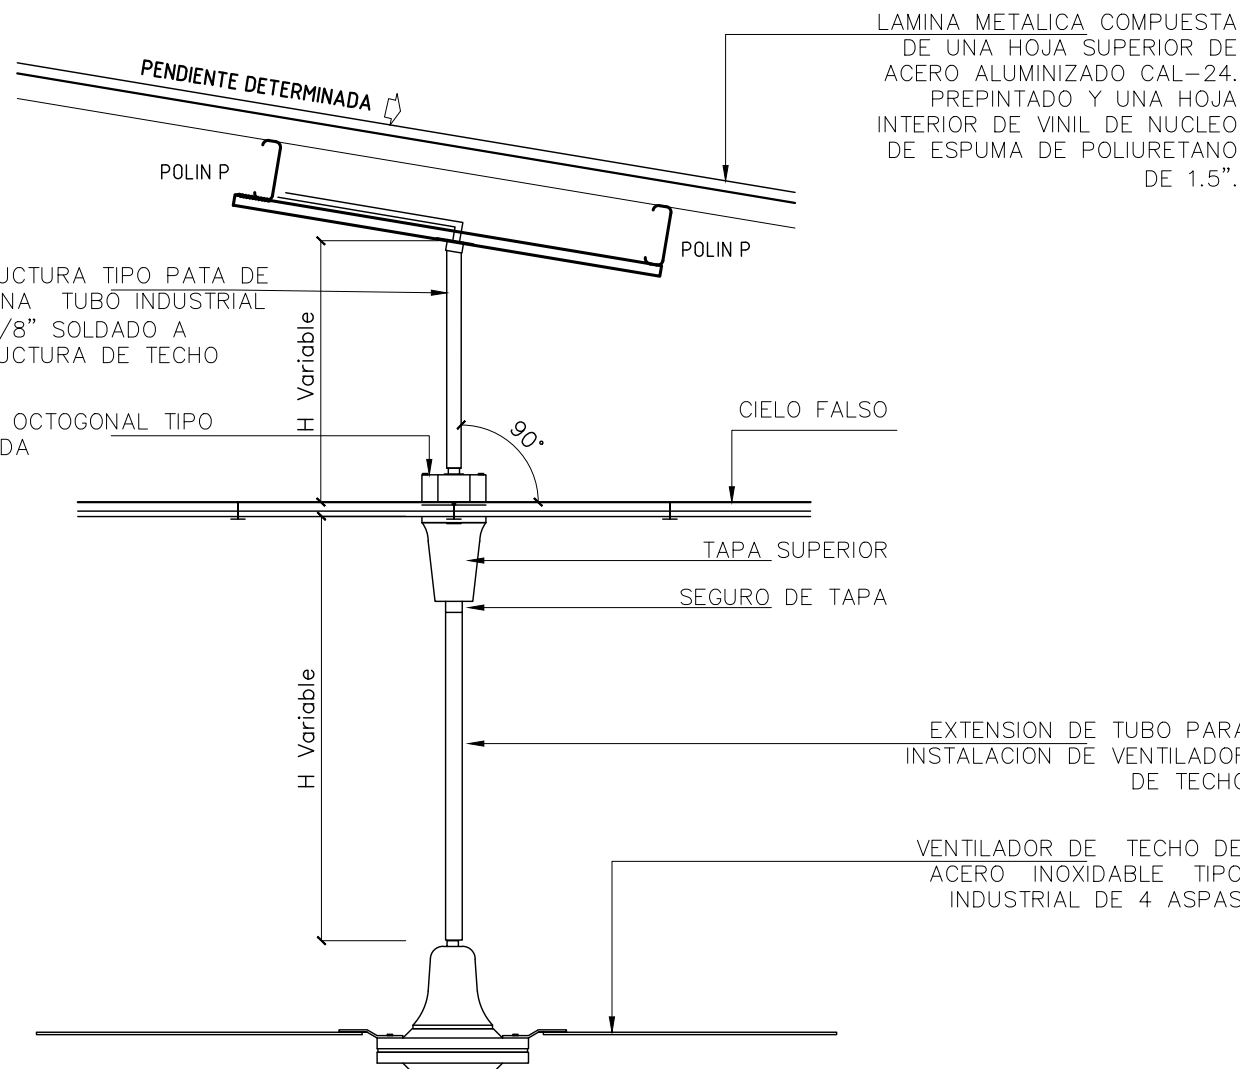






PLANTA DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD DE SALUD AMAYON
ESC. 1 : 50





DETALLE DE APOYO DE VENTILADORES DE TECHO

ESC. 1 : 50

CUADRO DE SIMBOLOS ELECRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	CAJA NEMA 3R, A INSTALAR EN EXTERIORES, ADOSADA A LA PARED, INSTALADA A 1.2 m NPT.
	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR
	VENTILADOR DE TECHO, TIPO INDUSTRIAL, 120VAC; ASPAS METALICAS, 48", FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO DE ACUERDO AL DETALLE EN PLANOS.
	EVAPORADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. LOS ALIMENTADORES SERAN CANALIZADOS Y ALAMBRADOS EN TECNODUCTO, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO SOBRE EL CIELO FALSO

ESQUEMA DE UBICACIÓN



	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II
PROYECTO: No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"		
CONCURSO No:		
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, CANTÓN AMAYON, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		
CONTENIDO: PLANTA DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGPPI/MINSAL	ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2021
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: M-1
AREA TOTAL:		CORRELATIVO: 41/43