


PLANO DE INSTALACIONES DE DUCTOS DE EQUIPOS DE A.A.
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS
Esc 1:100

| CUADRO DE SIMBOLOGIA INGENIERIA MECANICA | |
|--|--|
| SIMBOLO | DESCRIPCION |
| UC | UNIDAD CONDENSADORA |
| UE | UNIDAD EVAPORADORA TIPO DUCTADO |
| MS-PT | UNIDAD EVAPORADORA TIPO PISO TECHO |
| MS-UC | UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI SPLIT |
| MS-UE | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT |
| DIF | DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 VIAS |
| RR | REJILLA DE RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO |
| LV | LOUVER DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| | DAMPER DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| | DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |
| | VENTILADOR DE CIELO |
| | CAJA DE DRENAJE DE CONDENSADOS |
| | CAJA NEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| | TERMOSTATO |
| | RED DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| | RED DE TUBERIA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |

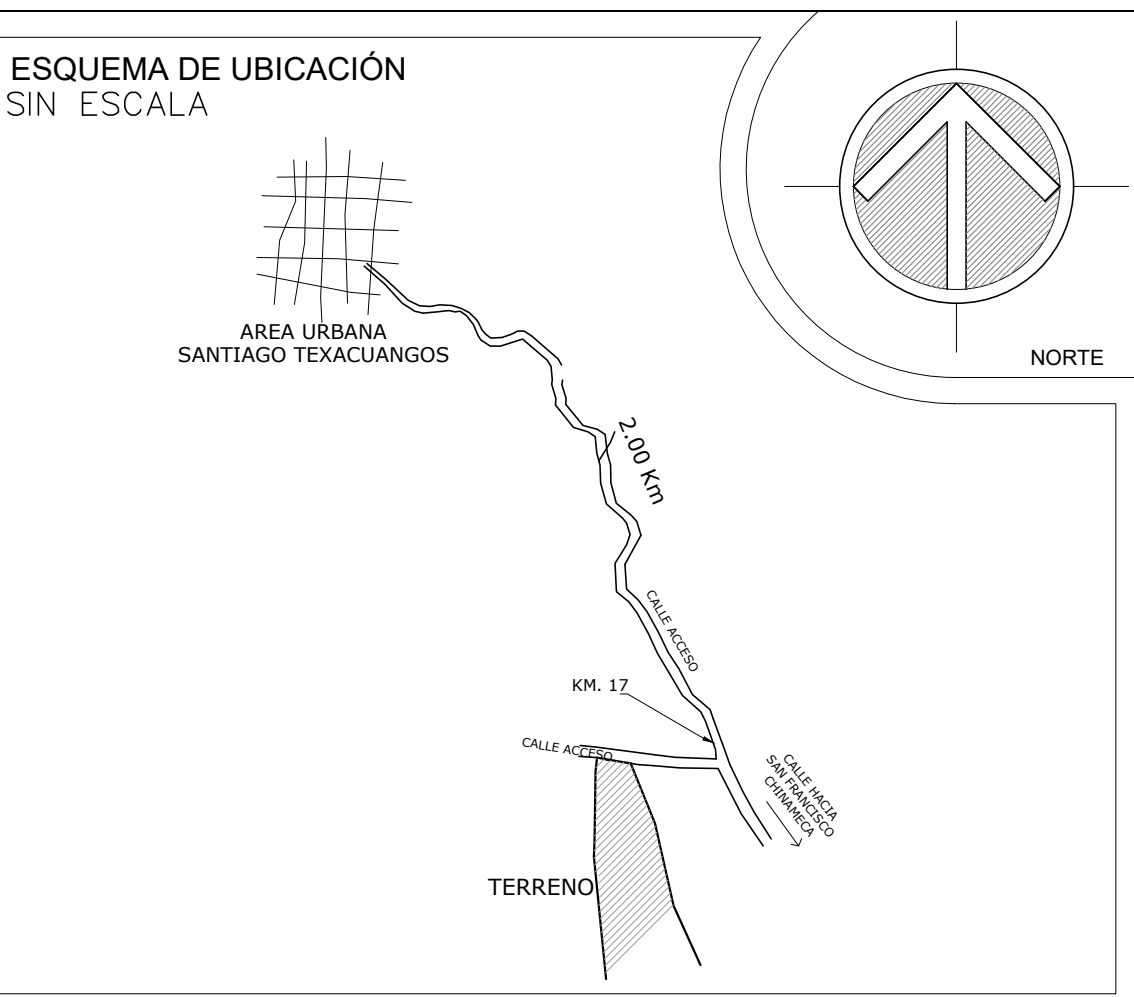

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
|  MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE EL SALVADOR | | REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II | |
| PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS" | | | |
| CONCURSO No: | | | |
| DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN SALVADOR | | | |
| CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES DE DUCTOS DE EQUIPOS DE A.A. | | | |
| DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL | | DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL | |
| DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL | | DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL | |
| REVISO Y APROBO: | | ESCALA: INDICADAS | FECHA: OCTUBRE 2021 |
| FECHA: | AREA TOTAL: 6,986.90 M2 9,997.06 V2 | HOJA No.: A-701 | CORRELATIVO: 73 / 78 |