

PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RIESGOS NIVEL 1
ALMACÉN REGIÓN METROPOLITANA
Esc 1:125

RÓTULO DE DOS LÍNEAS		RÓTULO DE TRES LÍNEAS	
DIMENSIONES DEL RÓTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL RÓTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 675C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 675C



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS
Esc 1:25

CUADRO DE SIMBOLOGIA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	ÁREA DE GUARDA ALMACENES	TRES LINEAS
RÓTULO 2	ALMACEN INSUMOS DE LABORATORIO	TRES LINEAS
RÓTULO 3	ALMACEN SUSTANCIAS QUIMICAS USO GENERAL	TRES LINEAS
RÓTULO 4	ALMACEN SUSTANCIAS QUIMICAS USO MEDICO	TRES LINEAS
RÓTULO 5	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	DOS LINEAS
RÓTULO 6	CUARTO DE DATOS	DOS LINEAS
RÓTULO 7	CUARTO ELÉCTRICO	DOS LINEAS
RÓTULO 8	ÁREA DE MEDICAMENTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 9	ÁREA DE MEDICAMENTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 10	RECEPCION DE PRODUCTO	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO	
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO
	RÓTULO 1

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	5
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	2
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	9
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	12
	SIRENA	0	0	1

SIMBOLOGIA	
ITEM	DESCRIPCIÓN
E1	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO UL (ABC) (20A – 120 BC) PESO UTIL: 20LBS, PARA USO GENERAL.
E2	EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO, LIQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS, UL (10BC) PESO UTIL: 15LBS
E3	EXTINTOR HALOTRON-I (ÁREA INFORMÁTICA UL (1A–10 B:C) PESO UTIL: 11LBS


NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	6
	RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	2
	RÓTULO DE PASO RESTRINGIDO, ACCESO SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO	30	30	3
	RÓTULO PROHIBIDO FUMAR	30	30	3
	HACIA MÓDULO DE GRADAS	30	30	2

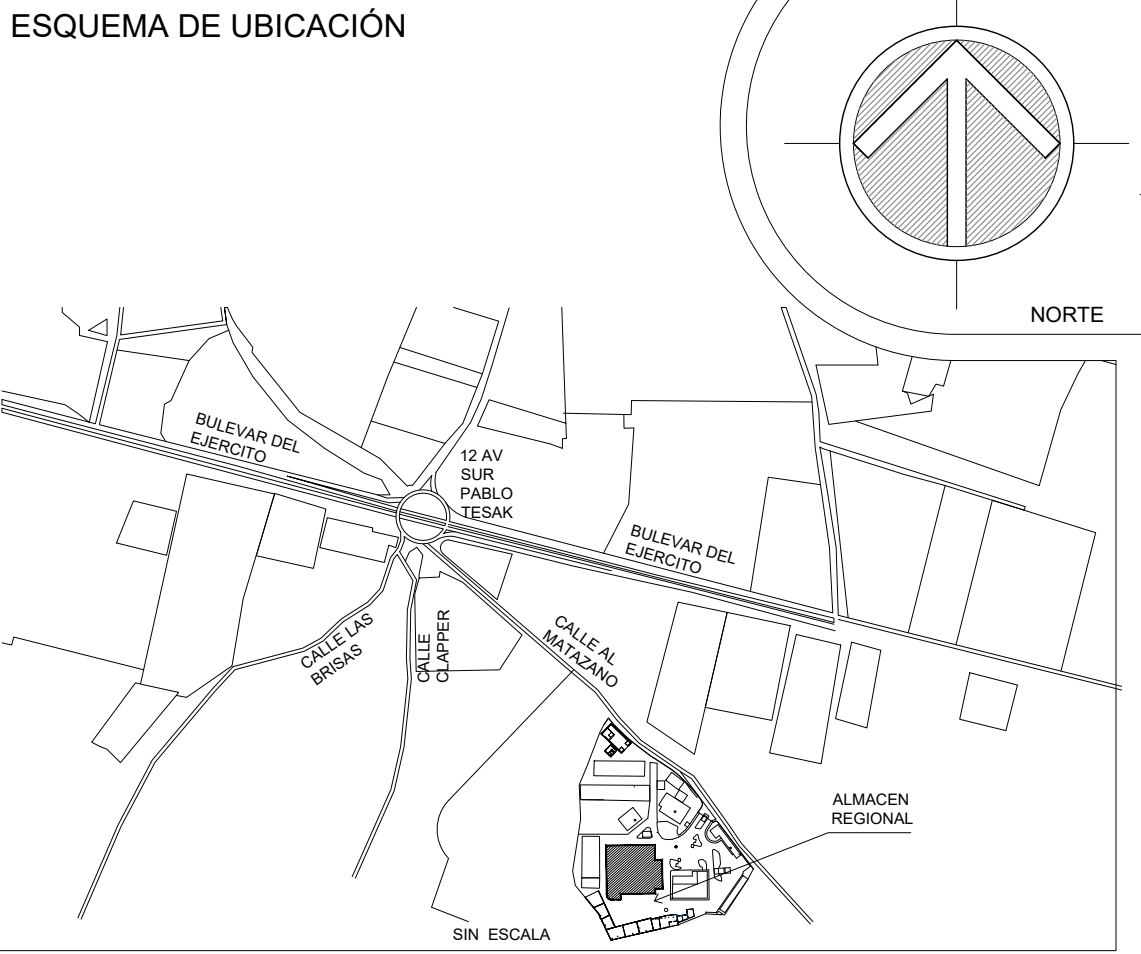

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: Calle al Matazano, Soyapango

CONTENIDO: PLANO DE SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACIÓN NIVEL 1

DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL

ESCALA: INDICADAS


FECHA: FEBRERO 2022

AREA TOTAL:

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No: A17

CORRELATIVO: 17/49

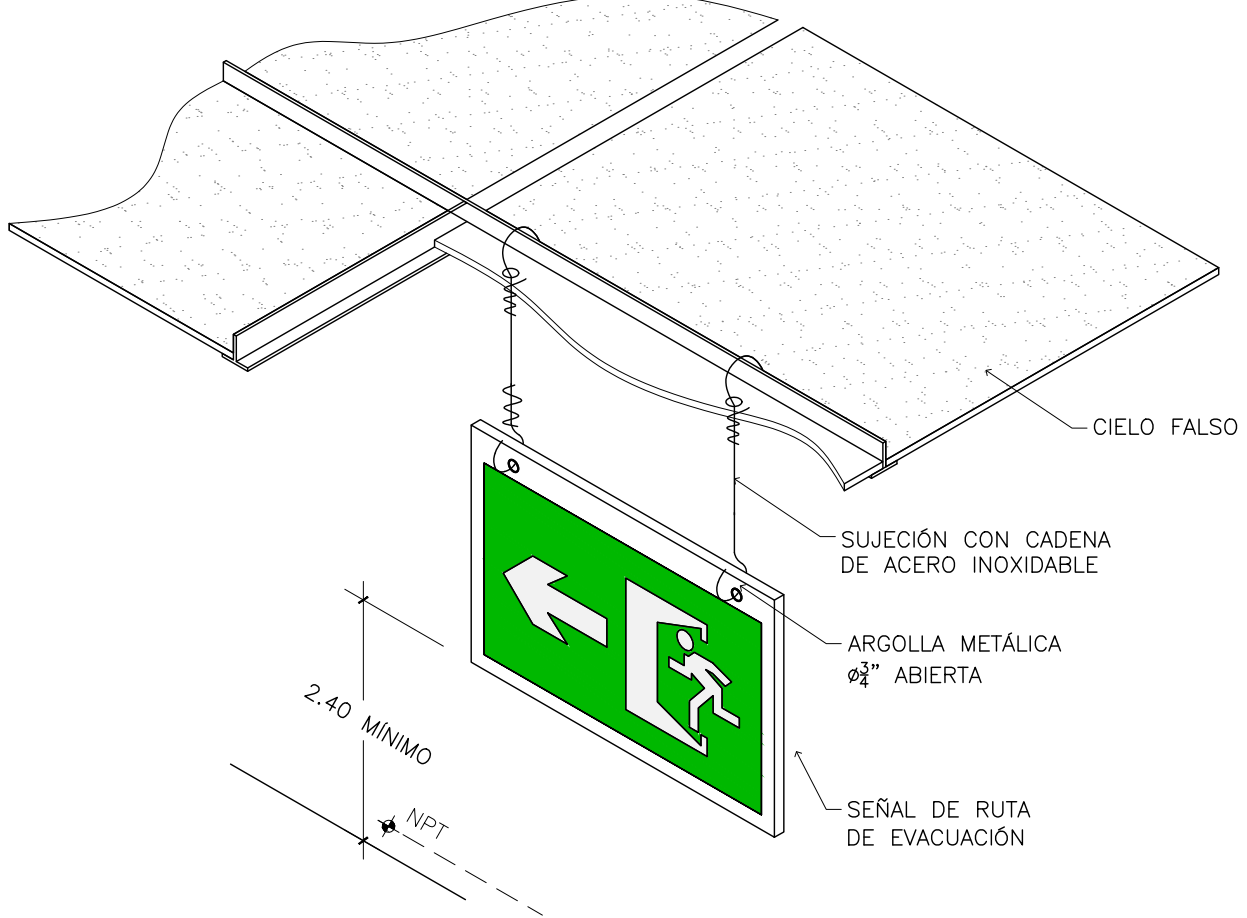

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURADE TECHO
SIN ESCALA