











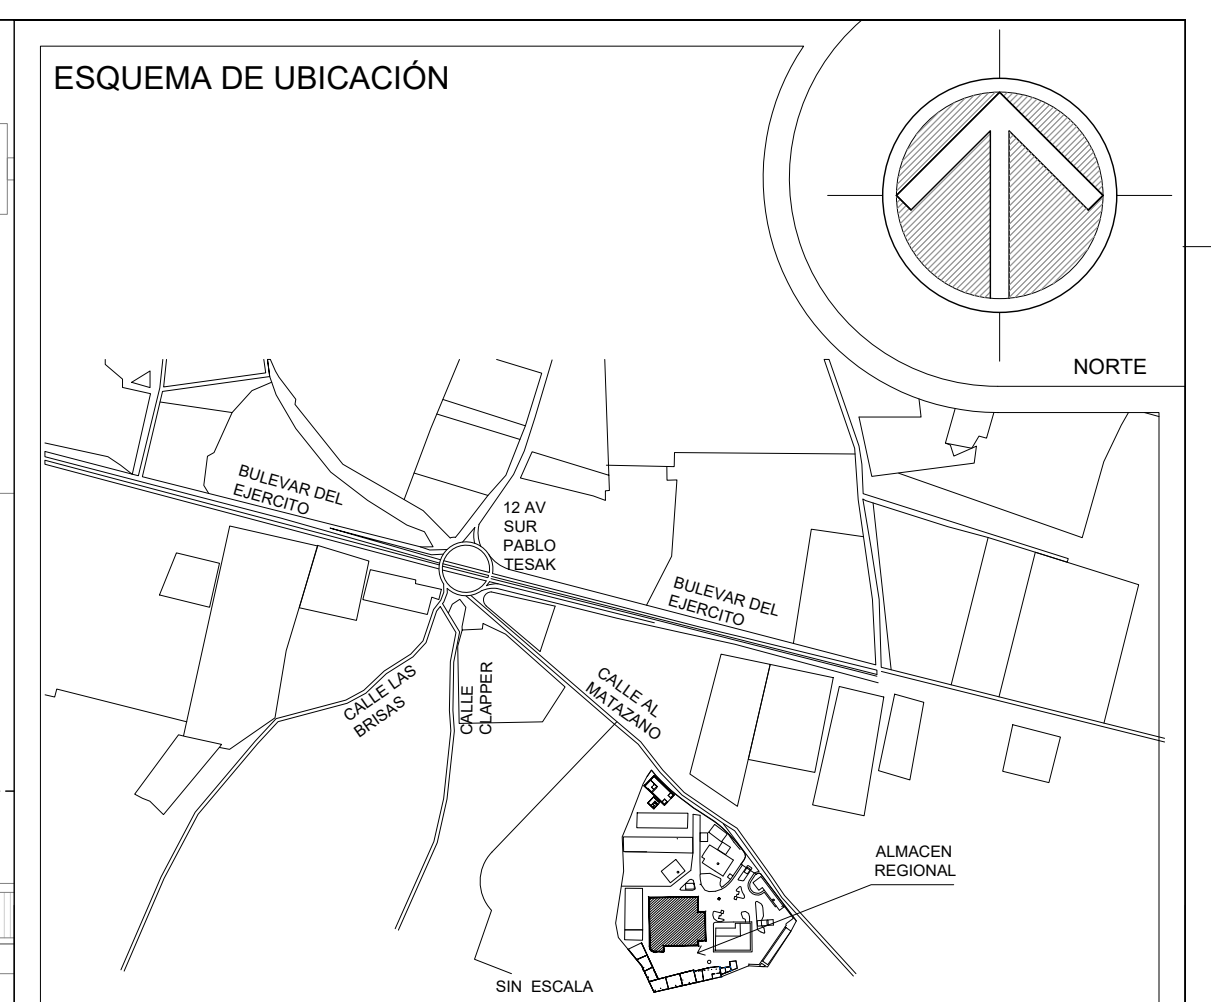



CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES MECANICAS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	UEXX, UNIDAD EVAPORADORA
	UCXX, UNIDAD CONDENSADOR
	TUBERIA LIQUIDO/TUBERIA GAS (REFRIGERANTE)
	TUBERIA CONDENSADO Ø1/2"
	BOMBA CONDENSADO
	REJILLA DE DESCARGA CON PLENUM 12"x12"
	REJILLA DE PUERTA 12"x8"
	REJILLA SUMINISTRO
	DIFUSOR
	FLUJO DERECHO
	FLUJO IZQUIERDO
	DIFUSOR, 4V

NOTA: Dejar 2% de desnivel en la tubería de condensado : hacer los empalmes con uniones "YT" (Yee Tee) aguas abajo, cuando se agreguen mas de una tubería de condensado.



 <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA</div> <div>PRIDES II</div>	
PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: Calle al Matanzas, Soyapango			
CONTENIDO: PLANTA DE AIRES ACONDICIONADOS PRIMER NIVEL—N1			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL	
REVISIÓN Y APROBACIÓN: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: FEBRERO 2022
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		M01	46/49