
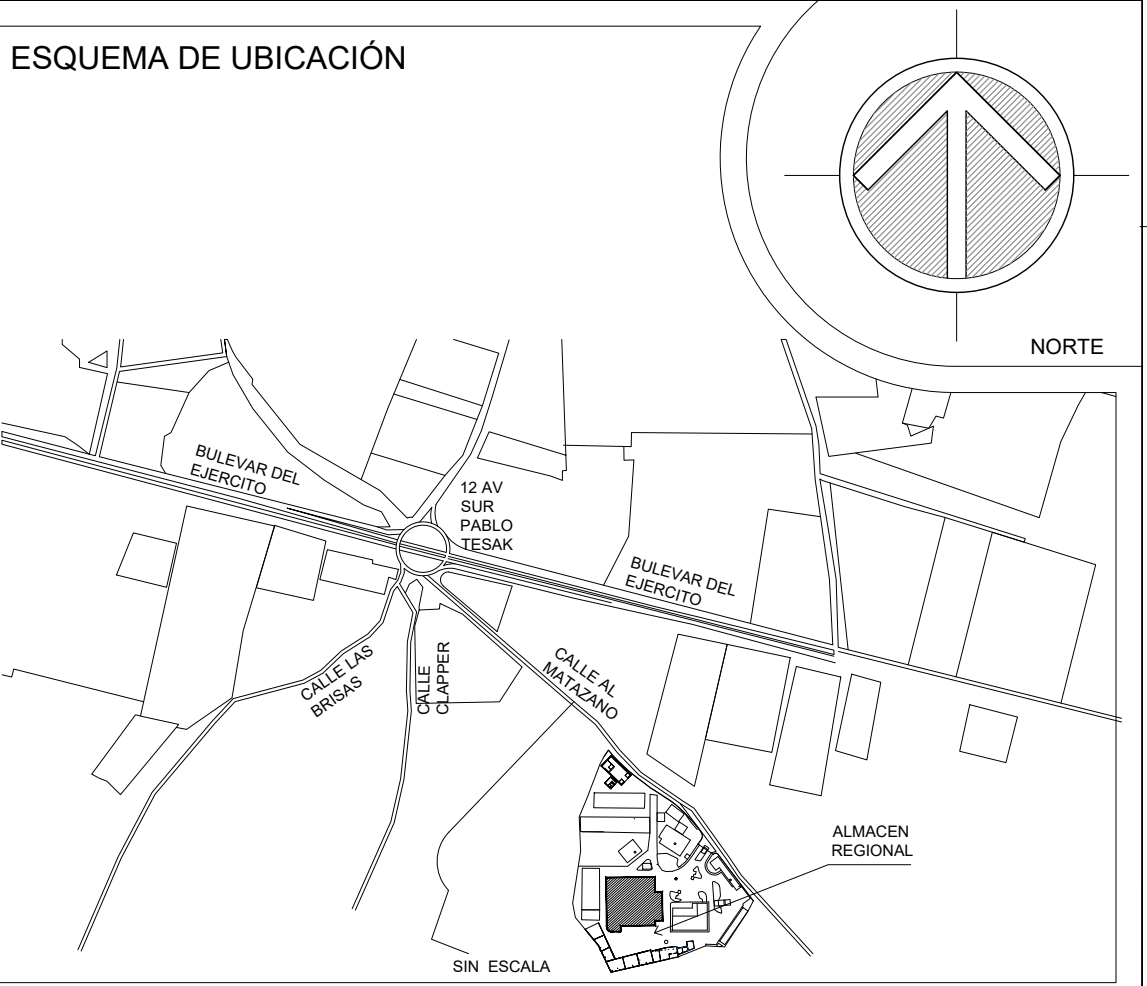


PLANTA DE AIRES ACONDICIONADOS NIVEL 2
ALMACÉN REGIÓN METROPOLITANA
Esc 1:125

CUADRO DE SIMBOLOGIA INSTALACIONES MECÁNICAS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	UEXX, UNIDAD EVAPORADORA
	UCXX, UNIDAD CONDENSADOR
	TUBERÍA LÍQUIDO/TUBERÍA GAS (REFRIGERANTE)
	TUBERÍA CONDENSADO #1/2"
	BOMBA CONDENSADO
	REJILLA DE DESCARGA CON PLENUM 12"x12"
	REJILLA DE PUERTA 12"x8"
	REJILLA SUMINISTRO
	DIFUSOR
	FLUJO DERECHO
	FLUJO IZQUIERDO
	DIFUSOR, 4V

NOTA: Dejar 2% de desnivel en la tubería de condensado y hacer los empalmes con uniones "YT" (Yee Tee) aguas abajo, cuando se agreguen mas de una tubería de condensado.



				REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA							
CONCURSO No:							
DIRECCIÓN: Calle al Matazano, Soyapango							
CONTENIDO: PLANTA DE AIRES ACONDICIONADOS NIVEL 2							
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL				DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL				DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL				ESCALA: INDICADAS		FECHA: FEBRERO 2022	
FECHA:		AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.: M02	
						CORRELATIVO: 47/49	