

DIAGRAMA UNIFILAR ACTUAL


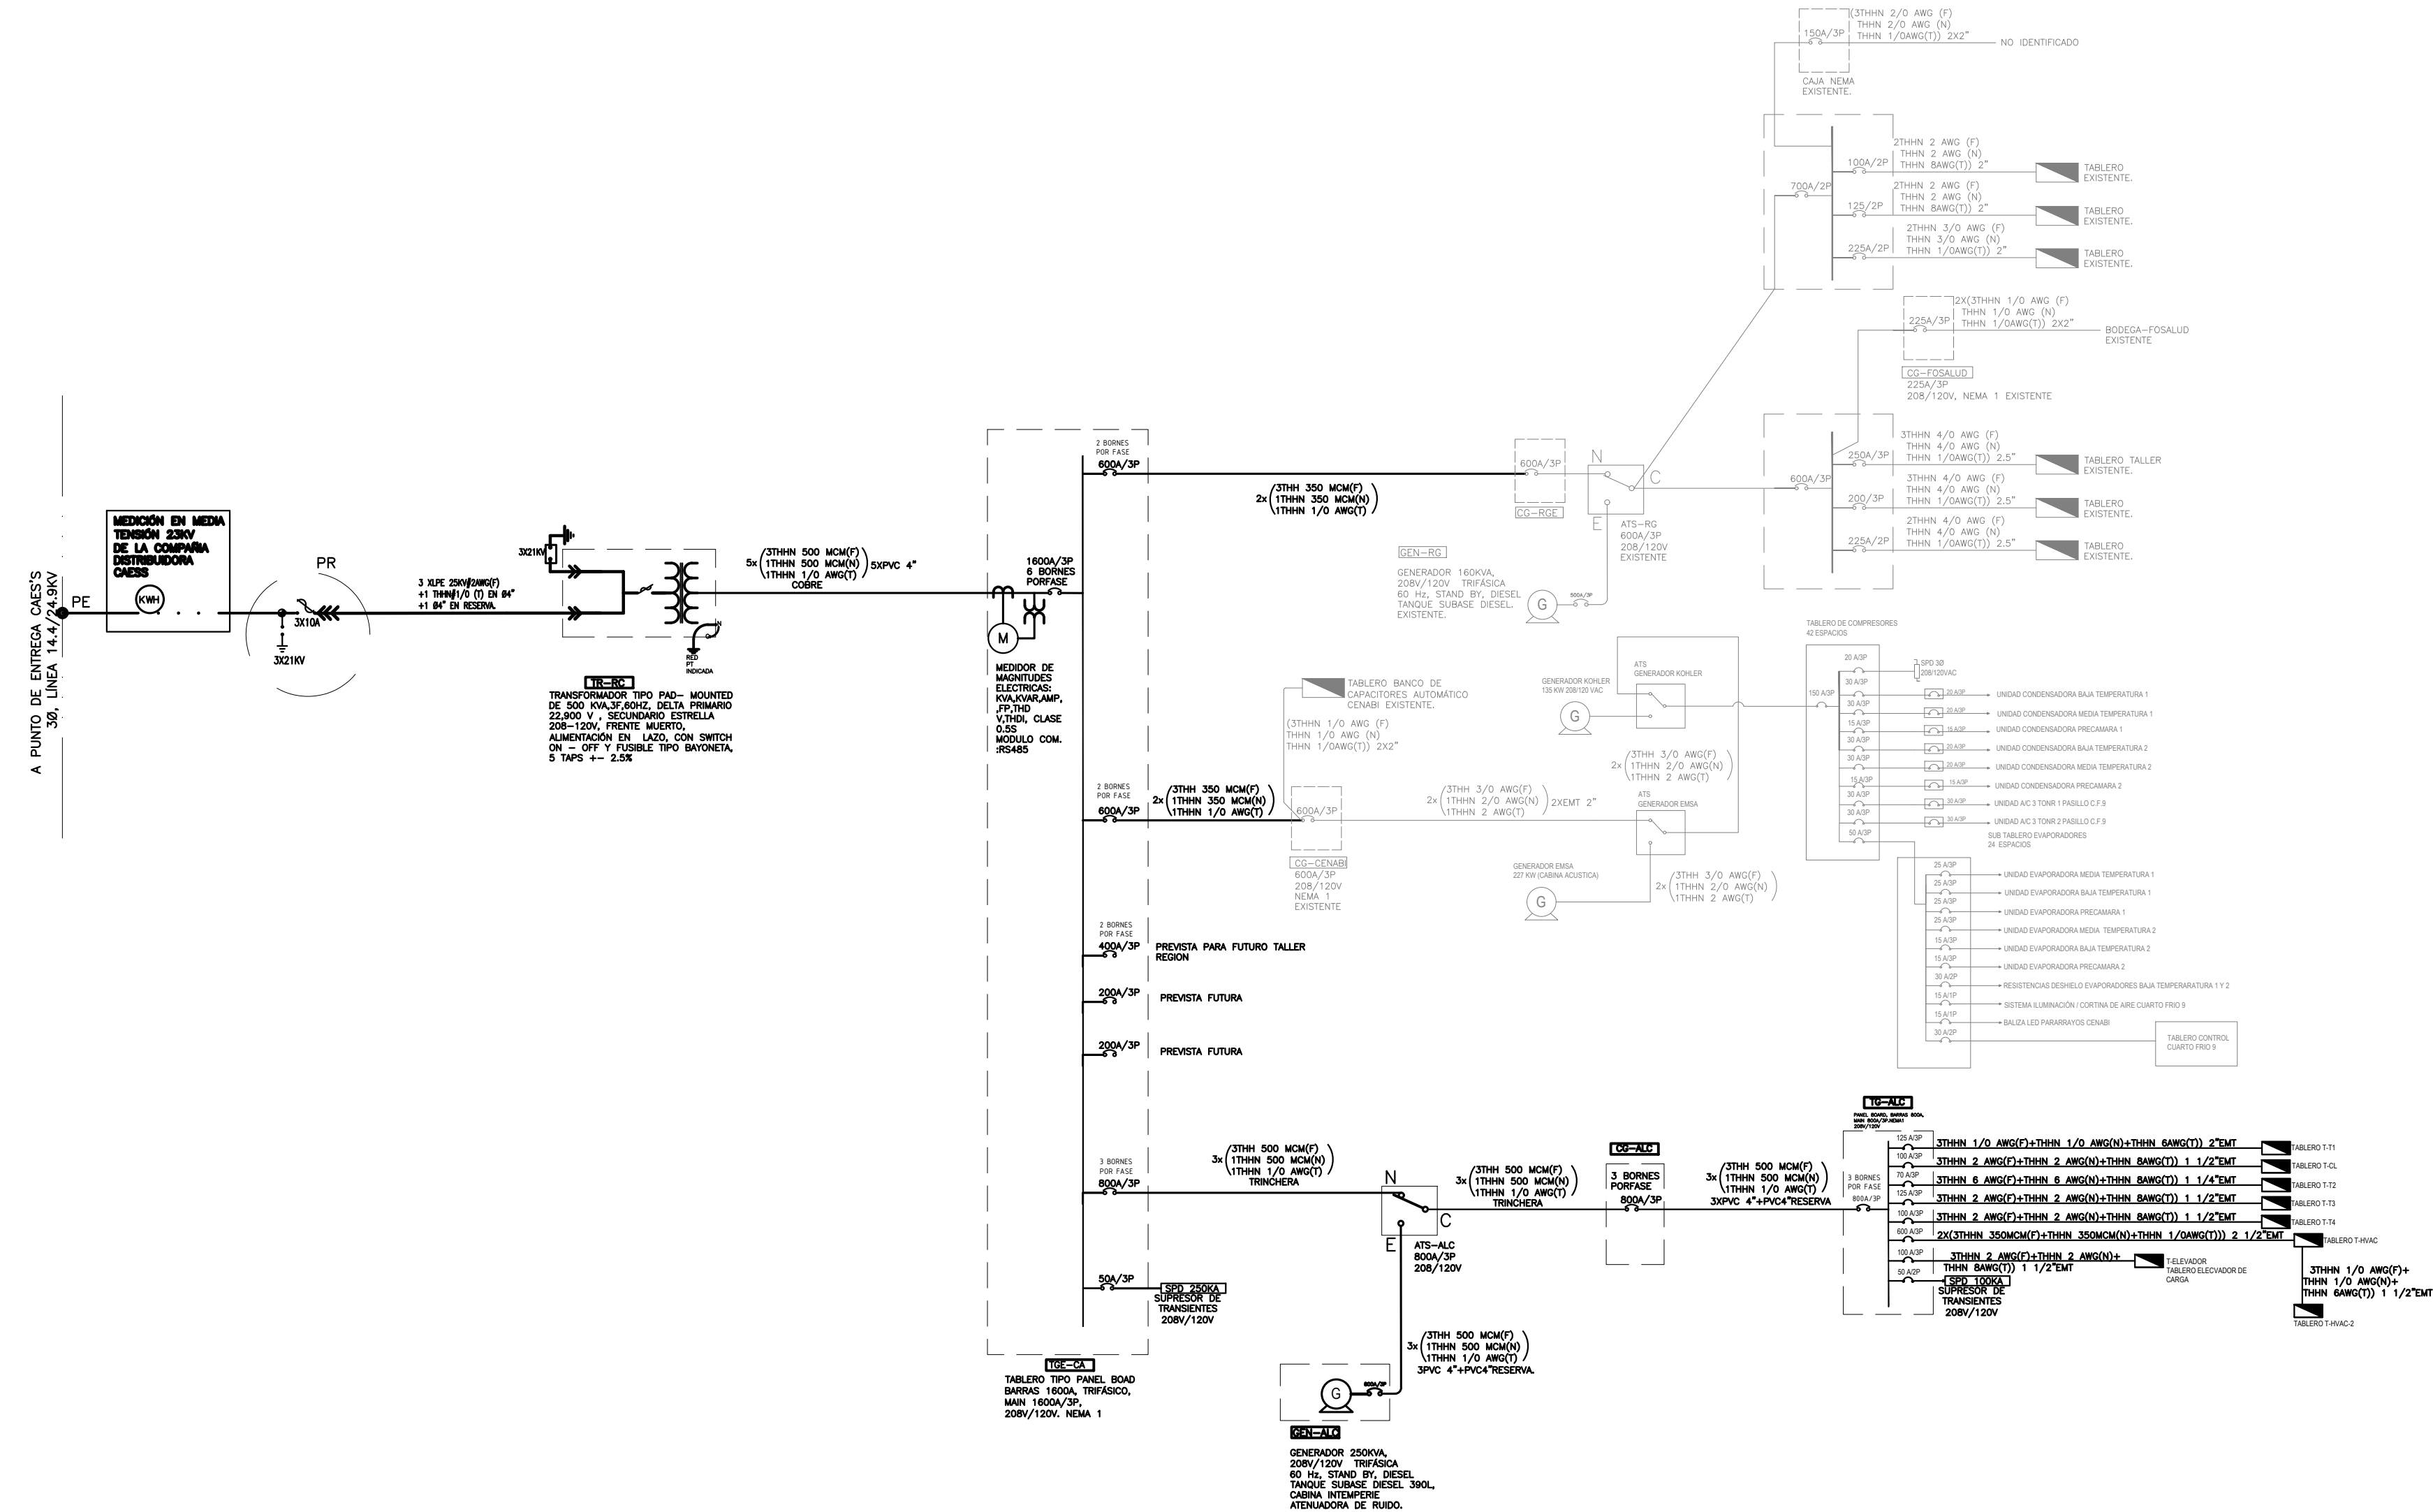


DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTADO

CUADRO DE SIMBOLOGIA	
	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA CAESS, MEDIDOR TRIFASICO, MEDIA TENSION.
	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIDOR DE MANITUDES ELECTRICAS: KVA,KVAR,AMP, PF,THD V,THD, CLASE 0.5S
	PARARRAYOS DE LINEA MEDIA TENSION 3X21KV
	PARARRAYOS DE TIPO CODO LINEA MEDIA TENSION 3X21KV
	TRANSFORMADOR TIPO PAD- MOUNTED DE 500 KVA,3F 60HZ, DELTA PRIMARIO 22,800 V - SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE MUERTO, ALIMENTACION EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO BROWNETA, 5 TAPS +/- 2.5%
	GENERADOR 250KVA, 208V/120V, TRIFASICO, 60 HZ, STAND BY, DIESEL, TANQUE SUBASE DIESEL, 380L, CABINA INTemperie, ATENUADORA DE RUIDO.
	ATS (TRANSFERENCIA AUTOMATICA CAPACIDAD INDICADA.
	TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS.
	CAJA NEMA 1 O NEMA 3R SEGUN SE INDIQUE, COMO MEDIO DE RECONEXION DE EQUIPO.

1. LINEA DE 321KV  
2. LINEA DE 200KV  
3. LINEA DE 120KV  
4. LINEA DE 60KV  
5. LINEA DE 30KV  
6. LINEA DE 15KV  
7. LINEA DE 7.5KV  
8. LINEA DE 3.75KV  
9. LINEA DE 1.875KV  
10. LINEA DE 0.9375KV  
11. LINEA DE 0.46875KV  
12. LINEA DE 0.234375KV  
13. LINEA DE 0.1171875KV  
14. LINEA DE 0.05859375KV  
15. LINEA DE 0.029296875KV  
16. LINEA DE 0.0146484375KV  
17. LINEA DE 0.00732421875KV  
18. LINEA DE 0.003662109375KV  
19. LINEA DE 0.0018310546875KV  
20. LINEA DE 0.00091552734375KV  
21. LINEA DE 0.000457763671875KV  
22. LINEA DE 0.0002288818359375KV  
23. LINEA DE 0.00011444091796875KV  
24. LINEA DE 0.000057220458984375KV  
25. LINEA DE 0.0000286102294921875KV  
26. LINEA DE 0.00001430511474609375KV  
27. LINEA DE 0.000007152557373046875KV  
28. LINEA DE 0.0000035762786865234375KV  
29. LINEA DE 0.00000178813934326171875KV  
30. LINEA DE 0.000000894069671630859375KV  
31. LINEA DE 0.0000004470348358154296875KV  
32. LINEA DE 0.00000022351741790771484375KV  
33. LINEA DE 0.000000111758708953857421875KV  
34. LINEA DE 0.0000000558793544769287109375KV  
35. LINEA DE 0.00000002793967723846435546875KV  
36. LINEA DE 0.000000013969838619232177734375KV  
37. LINEA DE 0.0000000069849193096160888671875KV  
38. LINEA DE 0.00000000349245965480804443359375KV  
39. LINEA DE 0.000000001746229827404022216796875KV  
40. LINEA DE 0.0000000008731149137020111083984375KV  
41. LINEA DE 0.00000000043655745685100555419921875KV  
42. LINEA DE 0.000000000218278728425502777099609375KV  
43. LINEA DE 0.0000000001091393642127513885498046875KV  
44. LINEA DE 0.00000000005456968210637569427490234375KV  
45. LINEA DE 0.000000000027284841053187847137451171875KV  
46. LINEA DE 0.00000000001364242052659392356870859375KV  
47. LINEA DE 0.000000000006821210263296961784354296875KV  
48. LINEA DE 0.0000000000034106051316484808921771484375KV  
49. LINEA DE 0.00000000000170530256582424044608857421875KV  
50. LINEA DE 0.000000000000852651282912020223044287109375KV  
51. LINEA DE 0.0000000000004263256414560101115221435546875KV  
52. LINEA DE 0.00000000000021316282072800505576107177734375KV  
53. LINEA DE 0.000000000000106581410364002527880535888671875KV  
54. LINEA DE 0.00000000000005329070518200126394026794287109375KV  
55. LINEA DE 0.000000000000026645352591000631970133971484375KV  
56. LINEA DE 0.0000000000000133226762955000309850669857421875KV  
57. LINEA DE 0.00000000000000666133814775001549253349287109375KV  
58. LINEA DE 0.000000000000003330669073875007746266746484375KV  
59. LINEA DE 0.00000000000000166533453693750387313337321875KV  
60. LINEA DE 0.0000000000000008326672684687519365666871609375KV  
61. LINEA DE 0.00000000000000041633363423437596828334358046875KV  
62. LINEA DE 0.000000000000000208166817117187984141671750234375KV  
63. LINEA DE 0.0000000000000001040834085585939920708358751171875KV  
64. LINEA DE 0.000000000000000052041704279296996035417937505859375KV  
65. LINEA DE 0.00000000000000002602085213964849801770896875029296875KV  
66. LINEA DE 0.0000000000000000130104260698242490088544843750146484375KV  
67. LINEA DE 0.00000000000000000650521303491212450442724218750073224375KV  
68. LINEA DE 0.000000000000000003252606517456062252213610937500366121875KV  
69. LINEA DE 0.00000000000000000162630325872803112610558046875001830609375KV  
70. LINEA DE 0.0000000000000000008131516293640155630277902343750009153046875KV  
71. LINEA DE 0.0000000000000000004065758146820077815138987160937500045765234375KV  
72. LINEA DE 0.000000000000000000203287907341003890756949358046875000228826171875KV  
73. LINEA DE 0.00000000000000000010164395367050194537834746902343750001144130859375KV  
74. LINEA DE 0.000000000000000000050821976835250972689173734690234375000057206546875KV  
75. LINEA DE 0.000000000000000000025410988417625486344586867346902343750000286032734375KV  
76. LINEA DE 0.000000000000000000012705494208812724322293433673469023437500001430163671875KV  
77. LINEA DE 0.0000000000000000000063527471044063621611466836734690234375000007150818359375KV  
78. LINEA DE 0.0000000000000000000031763735522031811055733343367346902343750000035754091796875KV  
79. LINEA DE 0.000000000000000000001588186776101590552866668367346902343750000017877045984375KV  
80. LINEA DE 0.00000000000000000000079409338805079527633333433673469023437500000089385229921875KV  
81. LINEA DE 0.00000000000000000000039704669402539763816666836734690234375000000446926149809375KV  
82. LINEA DE 0.00000000000000000000019852334701269881940833343367346902343750000002234630749046875KV  
83. LINEA DE 0.000000000000000000000099261673506349409717166683673469023437500000011173153745234375KV  
84. LINEA DE 0.0000000000000000000000496308367531747048588833433673469023437500000055865768726171875KV  
85. LINEA DE 0.000000000000000000000024815418376587352429441666836734690234375000000279328843630859375KV  
86. LINEA DE 0.0000000000000000000000124077091882936761222208333433673469023437500000013966442181546875KV  
87. LINEA DE 0.000000000000000000000006203854594146838061111105573334336734690234375000000069832210907734375KV  
88. LINEA DE 0.0000000000000000000000031019272970734380305555528666836734690234375000000034916105453671875KV  
89. LINEA DE 0.00000000000000000000000155096364853671901527777714333343367346902343750000000174580527268359375KV  
90. LINEA DE 0.00000000000000000000000077548182426835950763888871666683673469023437500000000872902636341796875KV  
91. LINEA DE 0.000000000000000000000000387740912134179753819444438333433673469023437500000000436451318170859375KV  
92. LINEA DE 0.0000000000000000000000001938704560670898769097222191666836734690234375000000002182256590854296875KV  
93. LINEA DE 0.00000000000000000000000009693522803354493845486111055733343367346902343750000000109112829542734375KV  
94. LINEA DE 0.0000000000000000000000000484676140167724692274305552866683673469023437500000000545564147713671875KV  
95. LINEA DE 0.0000000000000000000000000242338070083887346113716777143333433673469023437500000002727820738568359375KV  
96. LINEA DE 0.00000000000000000000000001211690350419438730568888716666836734690234375000000001363910369284296875KV  
97. LINEA DE 0.000000000000000000000000006058451752097193678244443833343367346902343750000000006819551846421484375KV  
98. LINEA DE 0.00000000000000000000000000302922587604859683912222191666836734690234375000000000340977592321071875KV  
99. LINEA DE 0.00000000000000000000000000151461293802429841956111105573334336734690234375000000001704887961605359375KV  
100. LINEA DE 0.0000000000000000000000000007573064690122442097830555286668367346902343750000000008524439808026796875KV

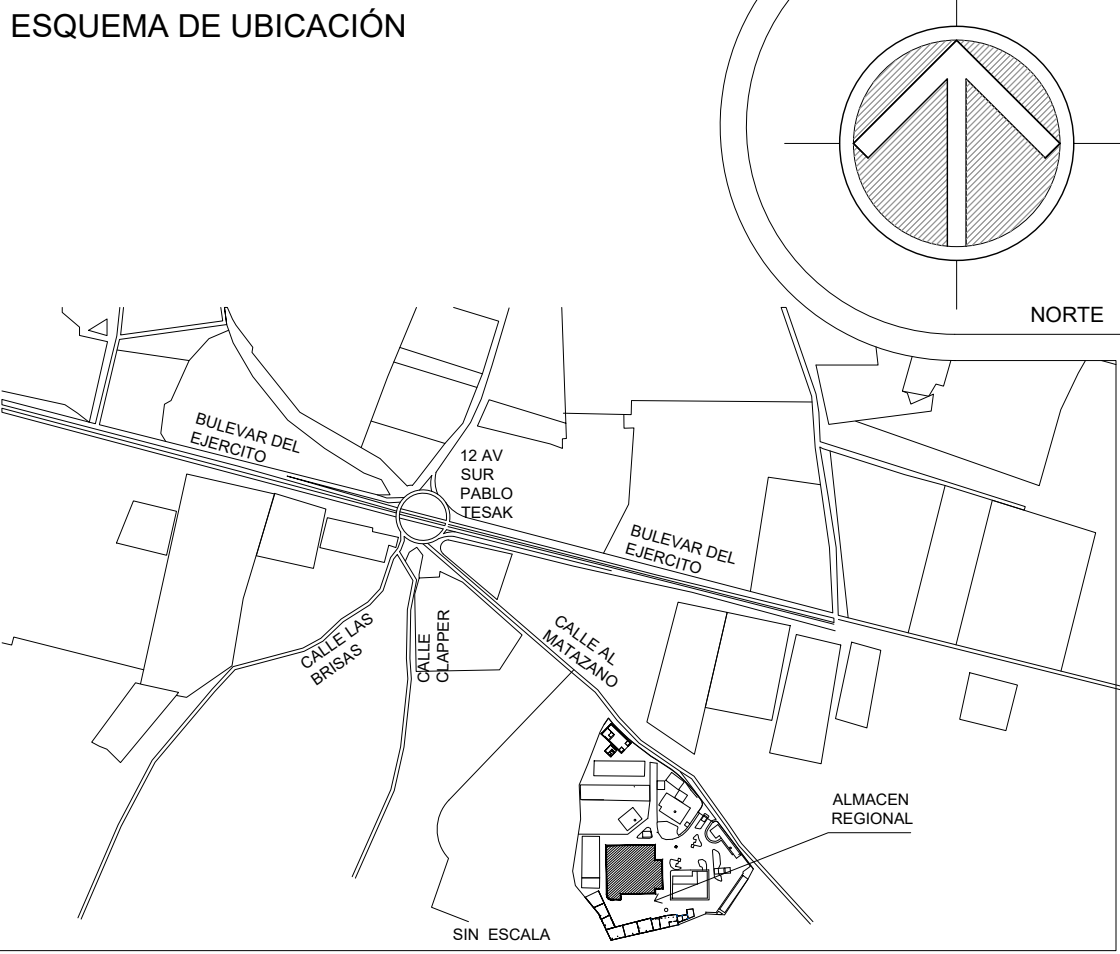

GOBIERNO DE SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA			
CONCURSO No:			
DIRECCION: Calle al Matazano, Soyapango			
CONTENIDO: DIAGRAMA UNIFILAR			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: FEBRERO 2022
FECHA:		CORRELATIVO:	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE13	CORRELATIVO: 43/49