

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	ÁREA DE PREPARACIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 2	FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	TRES LINEAS
RÓTULO 3	ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MÉDICOS	TRES LINEAS
RÓTULO 4	ÁREA DE SALUD COMUNITARIA	TRES LINEAS
RÓTULO 5	BAÑO HOMBRES	DOS LINEAS
RÓTULO 6	BAÑO MUJERES	DOS LINEAS
RÓTULO 7	CONSULTORIO MATERNO INFANTIL	TRES LINEAS
RÓTULO 8	TERAPIA RESPIRATORIA Y REHIDRATACIÓN ORAL	CUATRO LINEAS
RÓTULO 9	CURACIONES E INYECCIONES	DOS LINEAS
RÓTULO 10	CONSULTORIO MÉDICO	DOS LINEAS
RÓTULO 11	TAES	UNA LINEA
RÓTULO 12	BAÑO PERSONAL	DOS LINEAS
RÓTULO 13	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO → ← NÚMERO DE RÓTULO		
ROTULO 9		


NOTAS:
• TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LAMINA DE PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
• LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)
• LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER
• SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ÁREA DE CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS.
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:
• LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
• EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	2		ROTULO DE SERVICIO SANITARIO MUJERES	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1		ROTULO NO ARMAS	30	30	1
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	2		ROTULO NO FUMAR	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES	30	30	1					

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC	4


SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	2
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	13

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

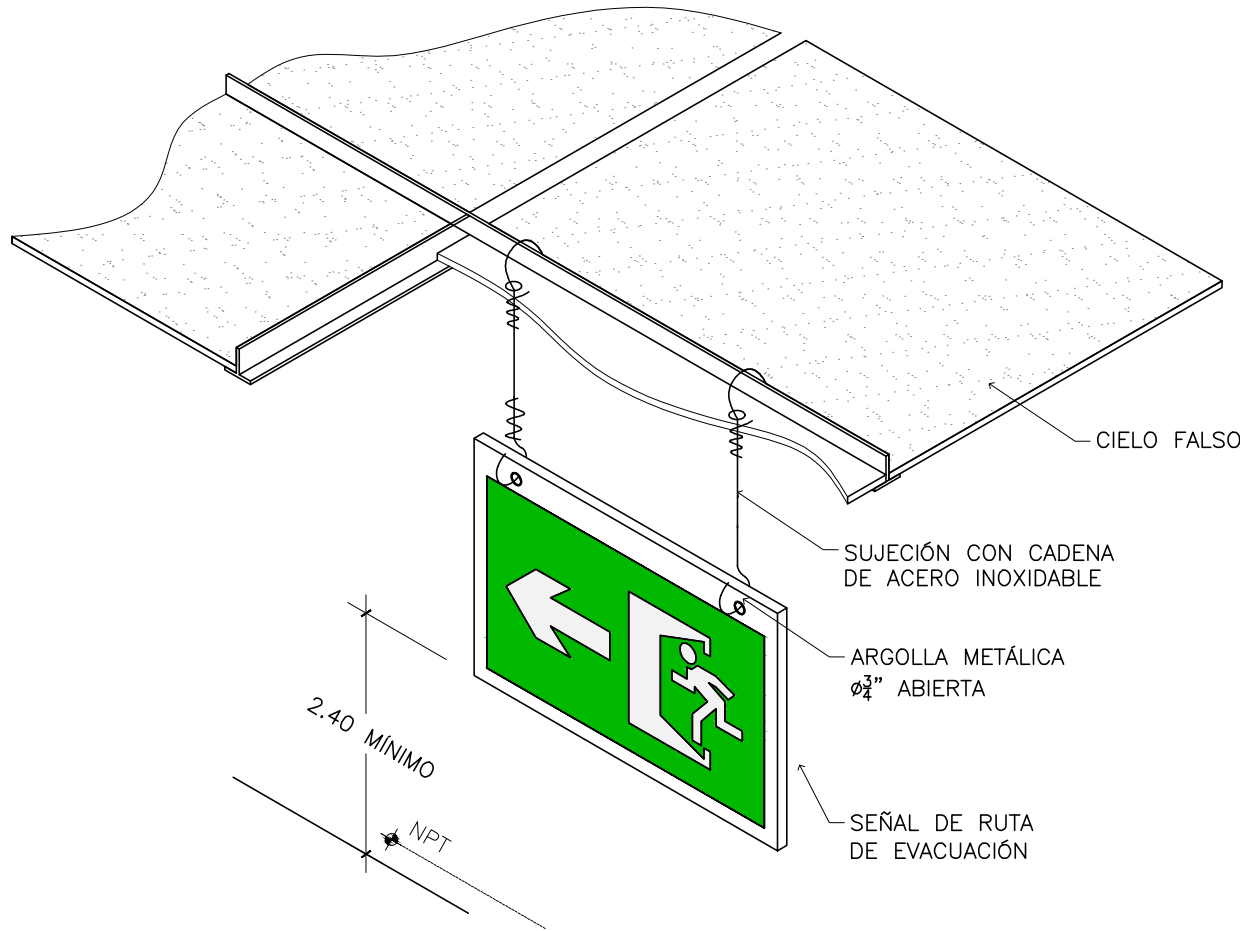

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO


SIN ESCALA

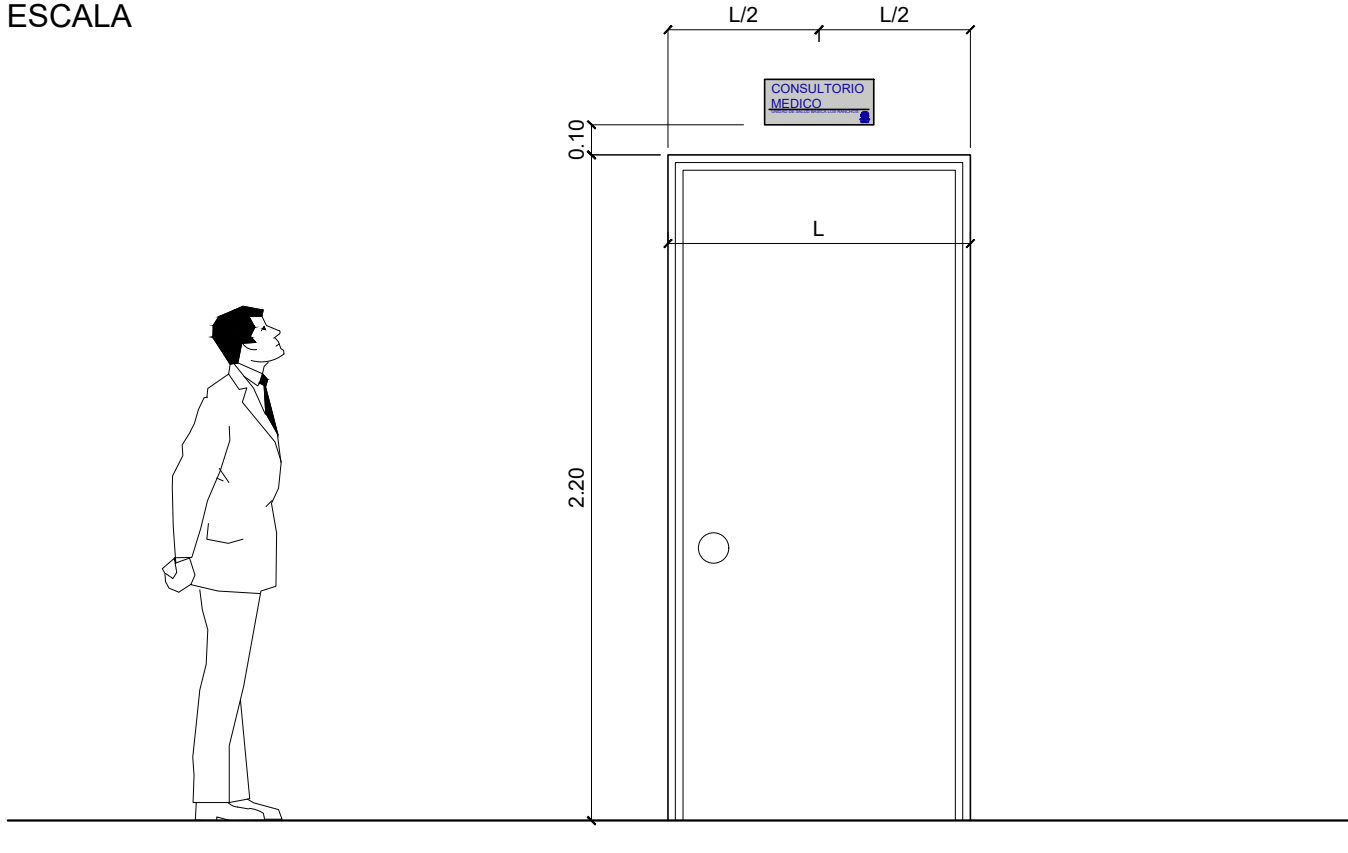

DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

ESQUEMA DE UBICACIÓN

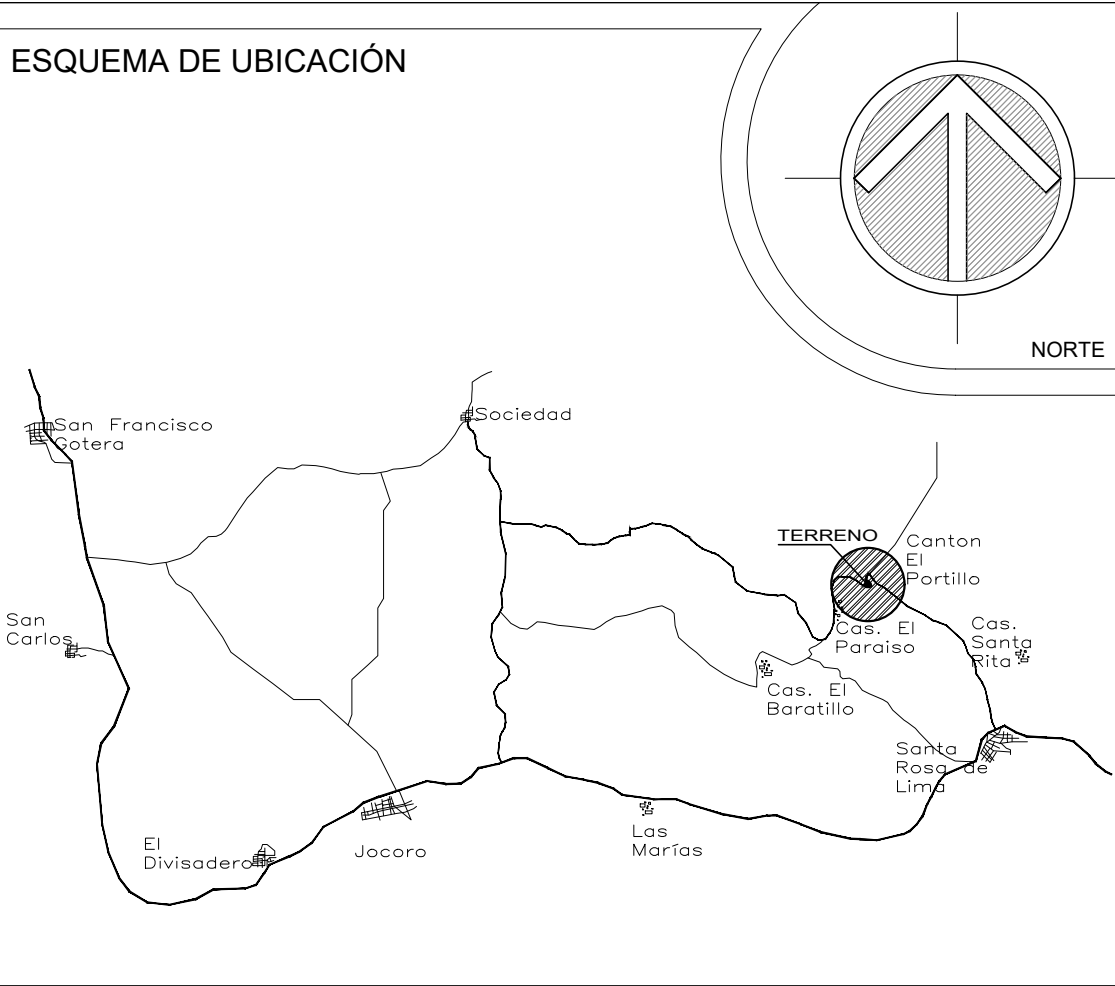

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION"	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	
CONTENIDO:		DETALLES DE SEÑALIZACION Y EMERGENCIA	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	MARZO/2022
FECHA:	AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:
	788.93 M2		A-18 18 /36