


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES  
UNIDAD DE SALUD LOS RANCHOS  
Esc 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN#10 + 1-THHN#12 Ø 3/4"
b	2-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"
c	3-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"
d	2-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"
e	3-THHN#14 ENT Ø 1/2"
f	2-THHN#14 ENT Ø 1/2"
g	5-THHN#14 ENT Ø 1/2"
h	3-THHN#14 + 1-THHN#14 Ø 1/2"
i	5-THHN#12 + 1-THHN#14 Ø 3/4"
k	2-THHN#12 + 1-THHN#12 Ø 3/4"
m	2-THHN#8 + 1-#10 Ø 1"

SIMBOLOS ELECTRICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
H1	ALTURA DE 0.30 MT.
H2	ALTURA DE 1.30 MT.
H3	ALTURA DE 1.80 MT.

SIMBOLOS ELECTRICOS	
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20A-120V CONFIGURACION NEMA 5-20R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A-120V CONFIGURACION NEMA 5-20R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20A-120V PROTECCION DE FALLA A TIERRA CONFIGURACION NEMA 5-20R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A-120V PROTECCION DE FALLA A TIERRA CONFIGURACION NEMA 5-20R
	TOMA TRIFILAR 240 A/C
	NUMERO DE CIRCUITO
	TABlero GENERAL 1 4 HILOS
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED
	SUPRESOR DE VOLTAJE TRACIENTES ELECTRICOS, 120 /240 V, CORRIENTE MINIMA 100 KA, INCLUYE ALAMBRADO Y TUBERIA ENTRE SVT Y TABLERO.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

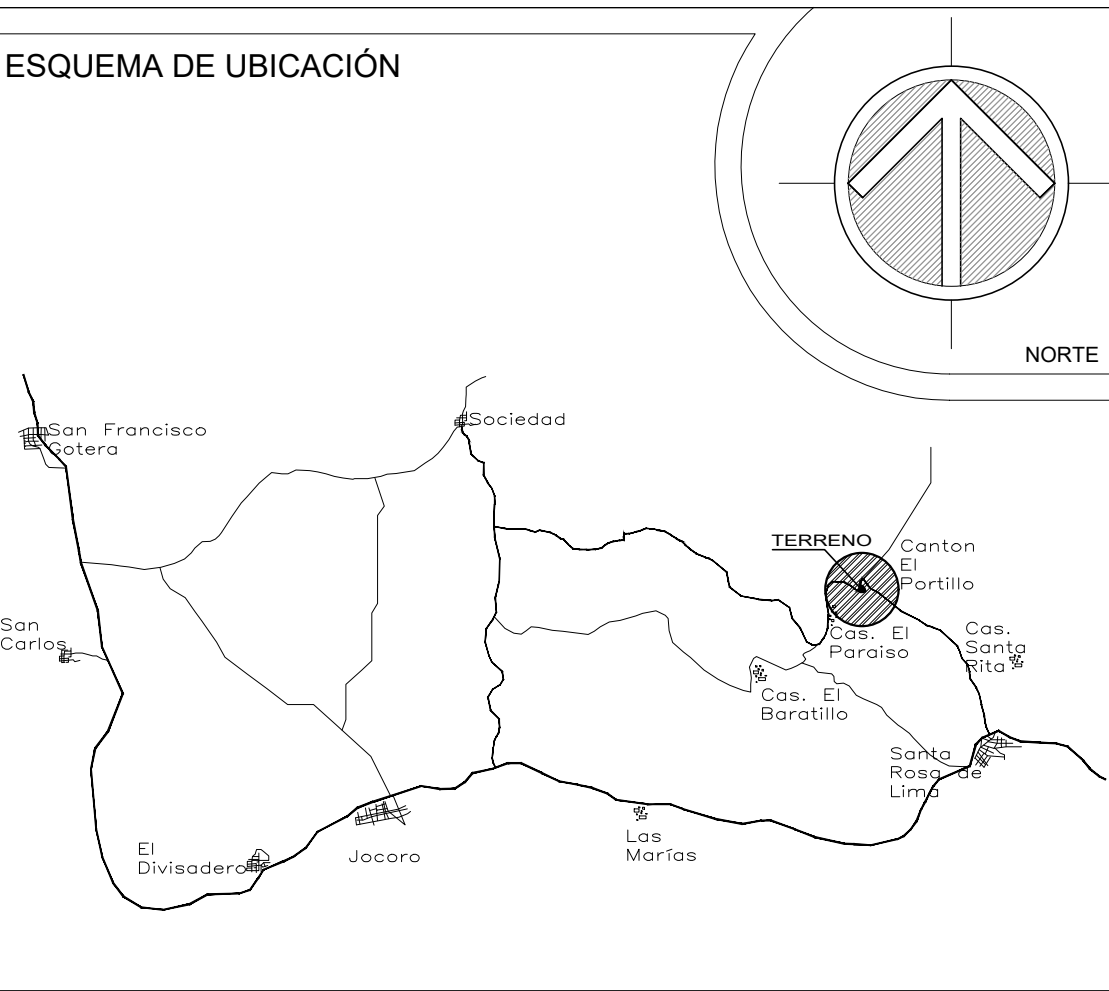

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: MARZO/2022
FECHA:	AREA TOTAL: 788.93 M2	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE-3
		CORRELATIVO: 31 /36	