


SIMBOLOGIA	
10"x6"	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS
RS	REJILLA DE SUMINISTRO
DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
RR	REJILLA DE RETORNO
RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
RP	REJILLA DE PUERTA
TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S) (COBRE) TUBERIA DE LIQUIDO (T.L) (COBRE)
E	EXTRACTOR TIPO PLAFON (EXT-C.F_01).
RE	REJILLA DE EXTRACCION
TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
	SUMINISTRO ELÉCTRICO.
DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
LUV	LAMPARA ULTRAVIOLETA
FUELLE	
UPA-AA-01.	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO
	SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
	DUCTO QUE SUBE.
T	TERMOSTATO
	SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS
	AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE INVERTER 1200 BTU/H.

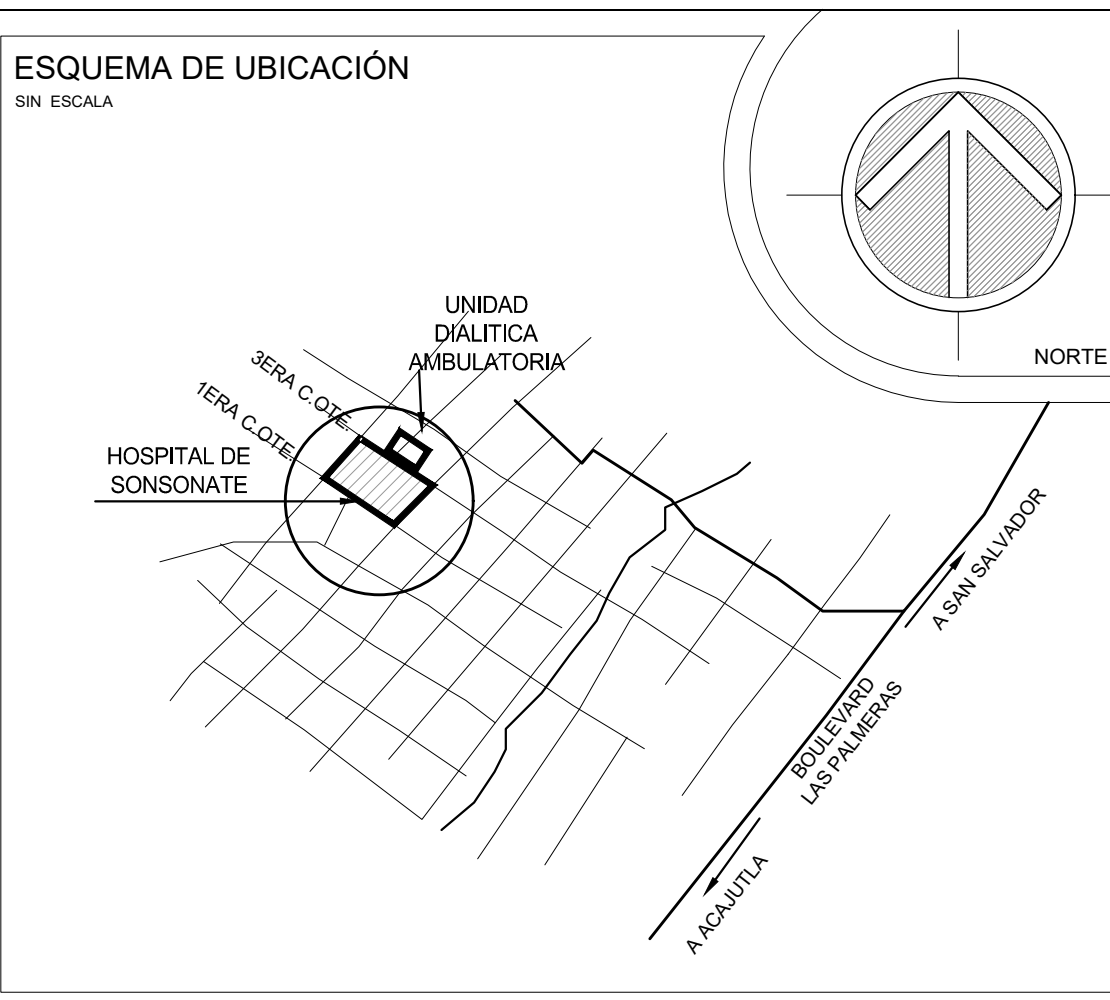

PLANTA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA.

Esc 1:75

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (DESCARGA HORIZONTAL).																							
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Unidad Evaporadora.										Unidad Condensadora.									
				Capacidad (CFM).		Capacidad (MBTU/H).		Temperatura Entrada (F).		Temperatura Salida (F).		Presion Estatica (in Wc).		HP, Motor de alta eficiencia (ODP).	Suministro Electrico.	FLA (amperios).	Suministro Electrico.	MCA (amperios).	MOP (amperios).	COMPRESOR.		FAN.	
				Total.	Exterior.	Sensible.	Total.	TBS.	TBH.	TBS.	TBH.	Externa.	Total.							RLA (amperios).	LRA (amperios).	HP.	FLA (amperios).
UPA-01.	Laboratorio Clínico.	Unidad Paquete Expansion Directa al Exterior.	1.00	2,000.00	100.00	46.00	58.30	85.00	71.00	60.00	56.00	0.60	1.60	1.75	208-230V/1Ph/60Hz.	11.00	208-230V/1Ph/60Hz.	41.60	50.00	24.40	144.20	0.75	4.40
CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.																							
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad / Enfriamiento (MBTU/H).	Suministro Electrico.	Potencia de Entrada (UE/UC, W.	Corriente Nominal (Amp).	Proteccion, Amperios.	SEER.	Aprobacion/Certificacion.													
MS-P/T-UC-01.	Espera Pacientes.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	56.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	6,400.00	29.50	45.00	16.00	UL o ETL / AHRI Standard.													
MS-P/T-UC-02.	Estacion Enfermera.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	56.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	6,400.00	29.50	45.00	16.00	UL o ETL / AHRI Standard.													
MS-P/A-UC-03.	Consultorio 1 Medico.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	22.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,645.00	16.00	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.													
MS-UE/UC-04.	Bodega Medicamentos.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	22.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,645.00	16.00	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.													

GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA	
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TERAPIA DIALITICA EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE"					
CONCURSO No:					
DIRECCION: 3ERA CALLE PONIENTE, SONSONATE.					
CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS-SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS					
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:			
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:			
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO:		ESCALA:		FECHA:	
UGP/MINSAL				MARZO-2022	
FECHA:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:	
				CORRELATIVO:	
				EL-05 21/22	