


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE VENTILADORES Y ACC
UNIDAD DE SALUD LOS RANCHOS
Esc 1:50

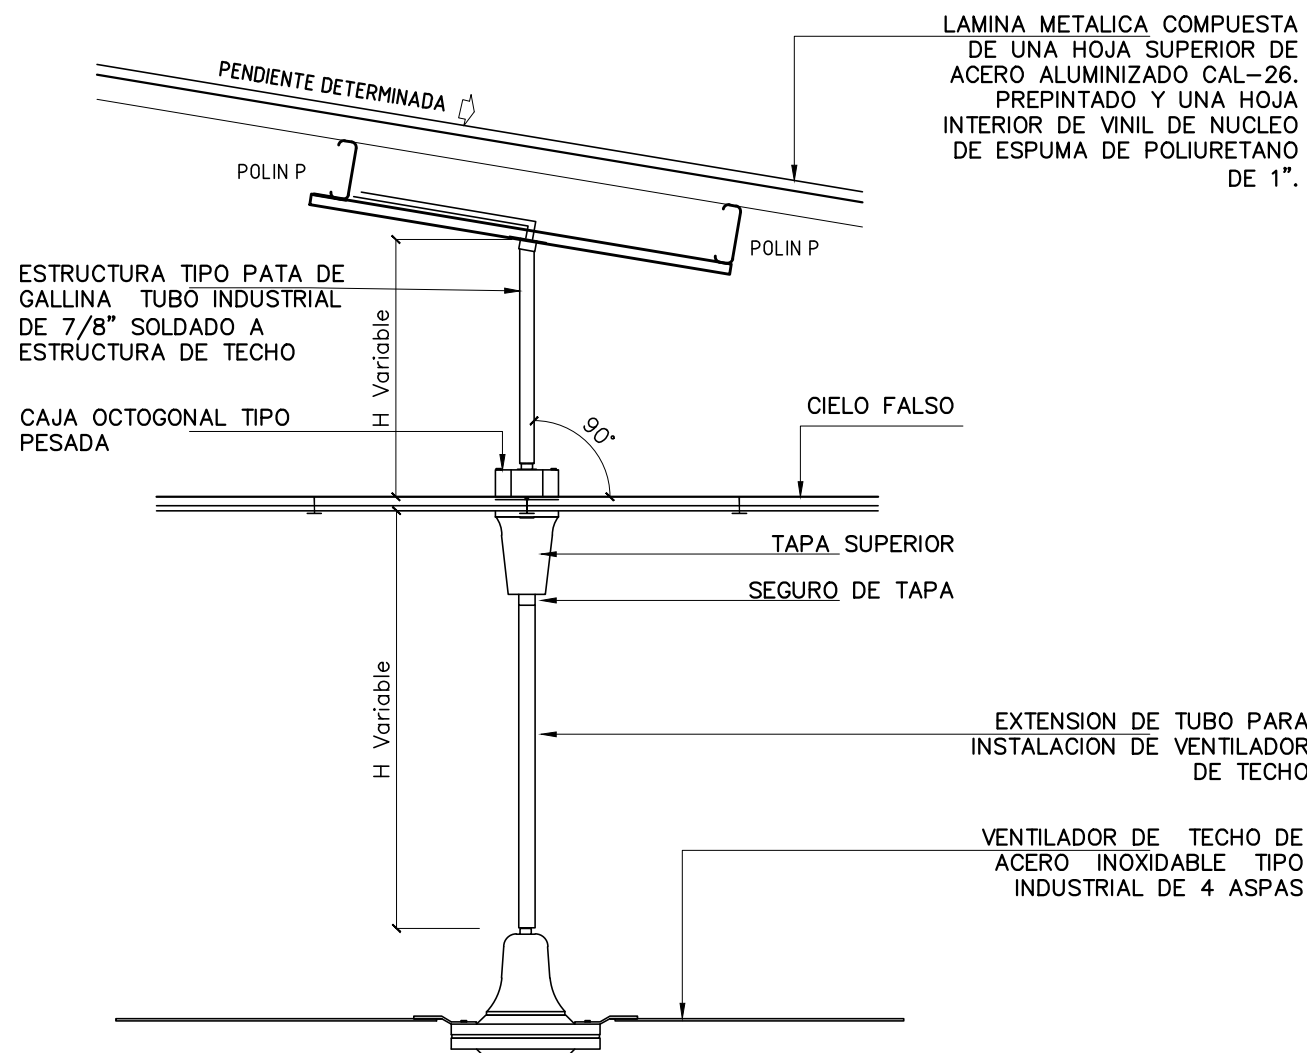



DETALLE APOYO VENTILADOR DE TECHO

Esc 1:50

CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	CAJA NEMA 3R, A INSTALAR EN EXTERIORES, ADOSADA A LA PARED, INSTALADA A 1.2 m NPT.
	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR
	VENTILADOR DE TECHO, TIPO INDUSTRIAL, 120VAC; ASPAS METALICAS. 54", FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO DE ACUERDO AL DETALLE EN PLANOS.
	EVAPORADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. LOS ALIMENTADORES SERAN CANALIZADOS Y ALAMBRADOS EN TECNODUCTO, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO SOBRE EL CIELO FALSO

ESQUEMA DE UBICACIÓN

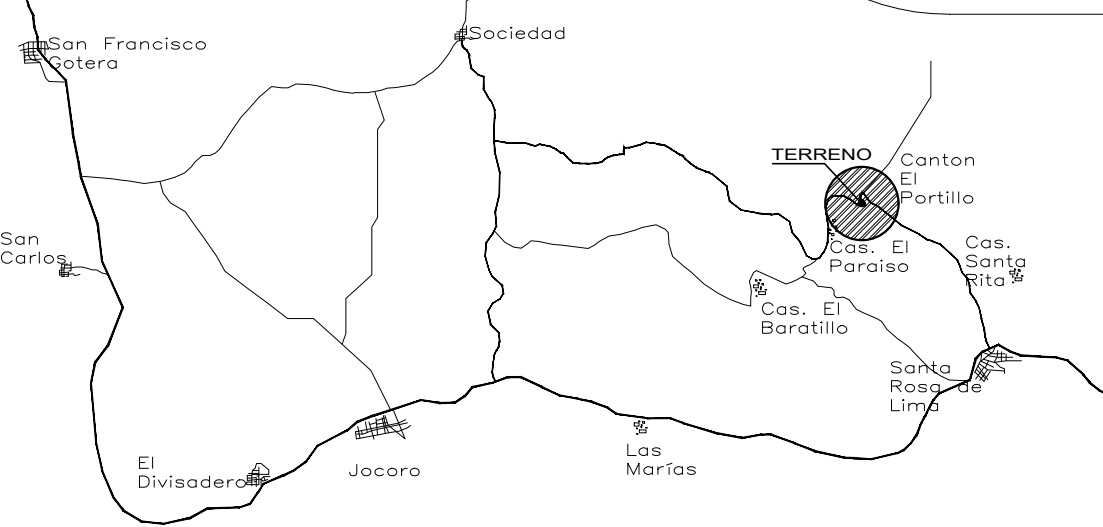

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
MINISTERIO DE SALUD			
GOBIERNO DE EL SALVADOR			
<div>PROYECTO:</div> <div>No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION"</div>			
<div>CONCURSO No:</div>			
<div>DIRECCION:</div> <div>UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.</div>			
<div>CONTENIDO:</div> <div>PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE VENTILADORES Y ACC</div>			
<div>DISEÑO ARQUITECTONICO:</div> <div>UGP/MINSAL</div>		<div>DISEÑO ESTRUCTURAL:</div> <div>UGP/MINSAL</div>	
<div>DISEÑO ELECTRICO:</div> <div>UGP/MINSAL</div>		<div>DISEÑO HIDRAULICO:</div> <div>UGP/MINSAL</div>	
<div>REVISO Y APROBO:</div> <div>UGP/MINSAL</div>		<div>ESCALA:</div> <div>INDICADAS</div>	<div>FECHA:</div> <div>MARZO/2022</div>
<div>FECHA:</div>	<div>AREA TOTAL:</div> <div>788.93 M2</div>	<div>AREA CONSTRUIDA:</div>	<div>HOJA No.:</div> <div>IE-4</div>
			<div>CORRELATIVO:</div> <div>32 /36</div>