


DETALLE DE CONEXIÓN DE DRENAJE  
DE EQUIPOS A B.A.LL.

SIN ESCALA

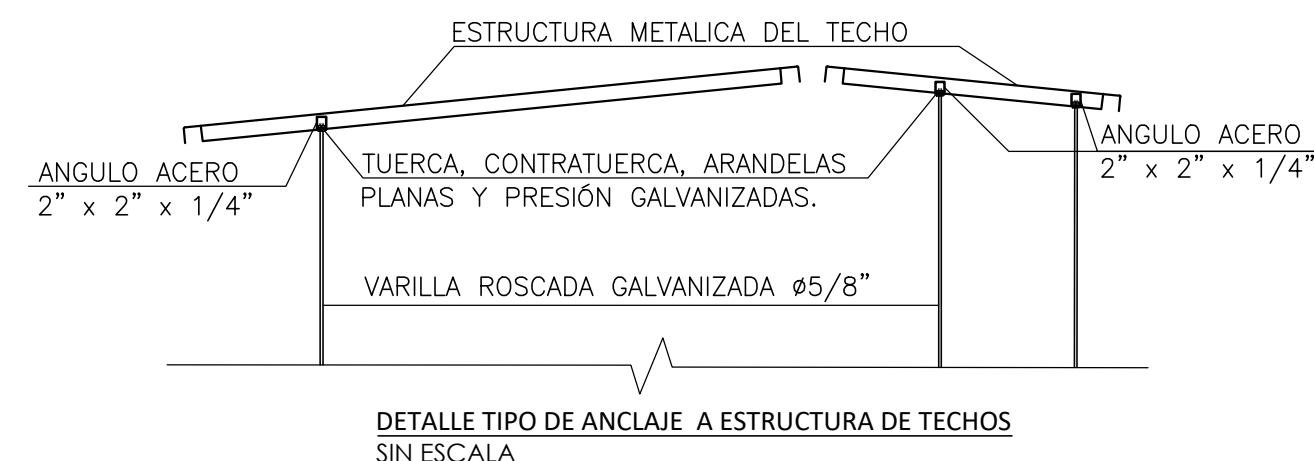

DETALLE TIPO DE ANCLAJE A ESTRUCTURA DE TECHOS  
SIN ESCALA

- 

### DRENAJE PARA UNIDADES EVAPORADORAS SIN ESCALA



CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES VRF																			
Sección	Ambientes	DESIGNACIÓN	CFM Total (Calculo x Equipo)	CFM Aire Exterior (Equipo)	SERPENTIN	UNIDAD INTERIOR						UNIDAD EXTERIOR							
					Capacidad (MBH)	Tipo	Flujo	Voltaje	MCA	MOCP	Dimensiones (LxWxH) mm	Peso (Lbs)	Designación	Voltaje	MCA	MOCP	Dimensiones (LxWxH) m	Peso (Lbs)	
					Total (Equipo)														Sensible (Equipo)
Acceso Médico	Oficina Jefatura Medica	UE-AM-01	482	44	11.6	9.6	Pared	530	220/1/60	0.5	15	1050X238X290	14	UC-VRV-01	220/3/60	27.6	35	1242x767x1694	251
	Oficina Jefatura Enfermería	UE-AM-02	519	37	11.7	10.2	Pared	671	220/1/60	0.6	15	1050X238X290	14						
	Estar de Personal	UE-AM-03	521	63	13.1	10.7	Cassette	777	220/1/60	0.3	15	840x840x246	19.5						
	Estar Medicos de Turno	UE-AM-04	702	64	17.2	14.2	Cassette	830	220/1/60	0.4	15	840x840x246	22						
	Oficina Anestesiista	UE-AM-05	399	33	9.2	7.8	Pared	424	220/1/60	0.4	15	1050X238X290	14						

CUADRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE																											
Sección	Ambientes	Designación	CFM Total (Cálculo x Equipo)	CFM Aire Exterior (Equipo)	SERPENTIN						Calentador Eléctrico		UNIDAD MANEJADORA DE AIRE							UNIDAD CONDENSADORA							
					Capacidad (MBH)		Temperatura Aire °F						Presión [in-wg]		FILTROS	Voltaje	HP	FLA *MCA	Dimensiones (LxWxH) mm	Peso (Lbs)	Designación	Voltaje	FLA	MCA	*MROPD	Dimensiones (LxWxH) mm	Peso (Lbs)
					Total (Equipo)	Sensible (Equipo)	Entrada		Salida																		
							BS	BH	BS	BH	(MBH)	(KW)	Externa	Total													
Area de Quirofanos	Quirofano 1	UMA-CQ-01	1205	1205	75.6	50.9	93.8	72.8	54.7	53.1	7.1	2.1	0.7	4.27	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	2.0	5.8	4165.6x1117.6x812.8	1,159.0	UC-CQ-01	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Quirofano 2	UMA-CQ-02	1205	1205	75.9	52.2	94.8	72.8	54.6	52.9	7.3	2.1	0.7	4.27	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	2.0	5.8	4165.6x1117.6x812.8	1,159.0	UC-CQ-02	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Quirofano 3	UMA-CQ-03	1205	1205	75.6	50.9	93.8	72.8	54.7	53.1	7.1	2.1	0.7	4.27	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	2.0	5.8	4165.6x1117.6x812.8	1,159.0	UC-CQ-03	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Quirofano 4	UMA-CQ-04	1205	1205	75.9	52.2	94.8	72.8	54.6	52.9	7.3	2.1	0.7	4.27	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	2.0	5.8	4165.6x1117.6x812.8	1,159.0	UC-CQ-04	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Recuperación Anestesia	UMA-CQ-05	2490	1250	107.1	81.7	84.0	67.2	53.3	52.5	30.9	9.1	0.7	4.56	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	5.0	13.2	4470.4x1473.2x863.6	1,596.0	UC-CQ-05	208-230V/3ph/60Hz	34.9	48.0	80.0	1539.9x974.8x1136.7	557.0
	Pasillo Blanco, bodega equipo RX portatil, cambio de botas.	UMA-CQ-06	1520	760	59.4	46.3	84.1	67.3	55.8	54.3	11.6	3.4	0.7	4.71	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	3.0	8.4	4216.4x1117.6x812.8	1,207.0	UC-CQ-06	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Área de admisión, transfer de acceso y pasillo gris	UMA-CQ-07	1685	825	66.4	51	83.3	66.9	55.1	53.7	13.2	3.9	0.7	4.40	MERV8 + MERV13 + MERV17 (HEPA)	230V/3ph/60Hz	3.0	8.4	4318x1117.6x812.8	1,319.0	UC-CQ-07	208-230V/3ph/60Hz	27.7	34.0	50.0	909.4x909.4x1143	291.0
	Pasillo Gris, Camillas y sillas, Control estación enfermería																										
Bodega Material y Equipo Esteril de Quirofano	UMA-CQ-08	490	20	10.6	10	74.0	61.6	55.1	53.9	4.2	1.2	0.7	1.61	MERV13	230V/3ph/60Hz	0.5	1.9	1214.2x723.9x520.7	247.0	UC-CQ-08	208-230V/1ph/60Hz	-	12.2	20.0	737x737x820	145.0	