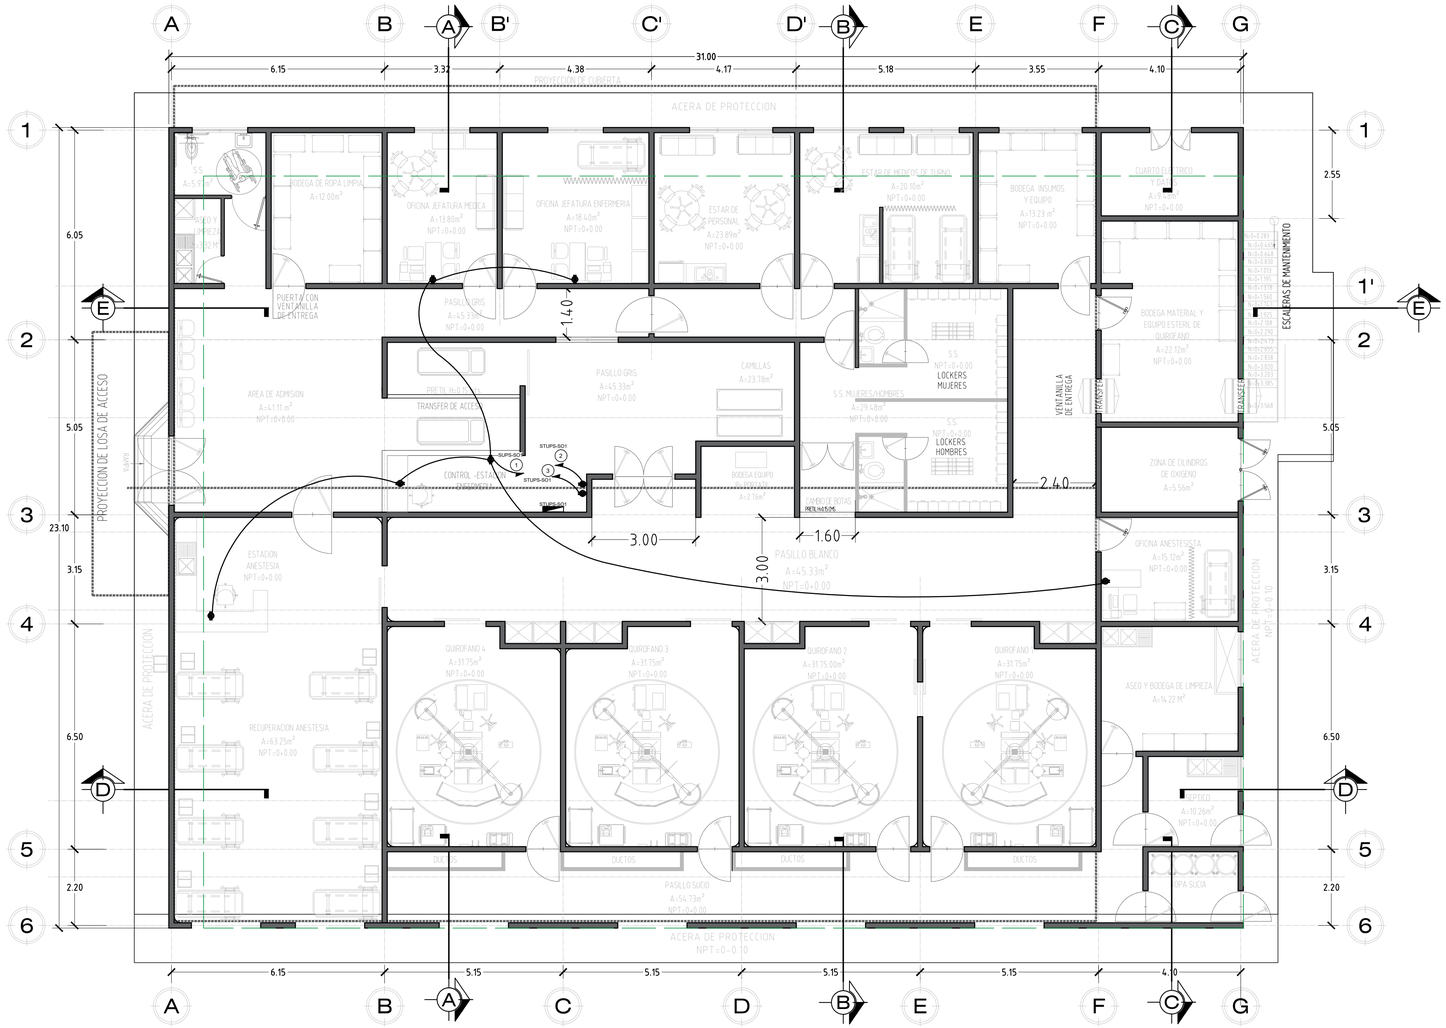

PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES UPS

ESC 1:100

CUADRO DE SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 15AMP/120VOLTIOS CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R.
GFCI	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 15AMP/120VOLTIOS CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R. CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA.
	TOMACORRIENTE "QUAD" POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 15AMP/120VOLTIOS CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R.
RX	TOMACORRIENTE TRIFILAR 50-60AMP/250VOLTIOS CONFIGURACIÓN APROBADA PARA UTILIZACION EN RAYOS X PORTATILES.
	MÓDULO CON PLACA DE 4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MÁS 4 PUNTOS DE CONEXIÓN DE TIERRA 30A, PLACA DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.52M DE NPT.
	CANALIZADO Y ALAMBRADO ENTRE CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS
	TABLERO ELÉCTRICO
XX	NUMERO DE CIRCUITO
	ACOMETIDA A CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS POLARIZADOS.
	DUCTO CUADRADO 4"X4" ENVISAGRADO METÁLICO. PARA CONSOLIDAR ALIMENTADORES DE CIRCUITOS DE LUCES, TOMAS Y FUERZA. EL DUCTO DE FUERZA SERA INDEPENDIENTE DE LUCES Y TOMAS

NOTA:

EL ALIMENTADOR PARA TOMACORRIENTES SERÁ CON 2#10 THHN +1#12, LOS RAMALES SE HARÁN CON 2#12 THHN +1#14 EN TUBERÍA EMT DE 3/4" Y CUANDO SEA EVEBIDO SERÁ CON PVC ELECTRICO DE 3/4.

EL ALIMENTADOR Y RAMAL PARA TOMACORRIENTES EN QUIROFANOS SERÁ CON 2#12+1#12 XHHW2, Y CUANDO SEA EVEBIDO SERÁ CON PVC ELÉCTRICO DE 3/4

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO: "ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR"DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA "

UBICACIÓN: Km8 1/2 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDERO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CONTENIDO: **PLANTA DE DISTRIBUCION DE TOMAS UPS**

DISEÑO ARQUITECTÓNICO	DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO HIDROSANITARIO	**DISEÑO ELÉCTRICO**
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

FECHA:

No. HOJA:	CORRELATIVO:	AREA TOTAL:
IE-03	26/55	00 M2

FECHA:	ESCALA:	NOTAS:
OCTUBRE 2021	INDICADAS	

SELLOS: