


PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS SENSORES DE HUMO Y DATOS  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc: 1:50


CUADRO DE SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TOMA TELEFONO ALARMADO
	TOMA DE DATOS ALARMADO

SIMBOLOGÍA DE DETECTORES DE HUMO	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	EL SENSOR DE HUMO POR IONIZACIÓN, PARA DETECTAR PARTICULAS EN INCENDIOS DE LLAMAS RÁPIDAS, DE MONTAJE EN CIELO FALSO, BATERÍA 9V, 85 DB, SEÑAL DE BATERÍA BAJA Y BOTÓN DE PRUEBA DE SENSOR.

LOS SENSORES DE HUMO SERAN INDEPENDIENTES, ES DECIR NO ESTARAN CONECTADOS A UN SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS YA QUE LA UNIDAD DE SALUD NO CUENTA CON SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.

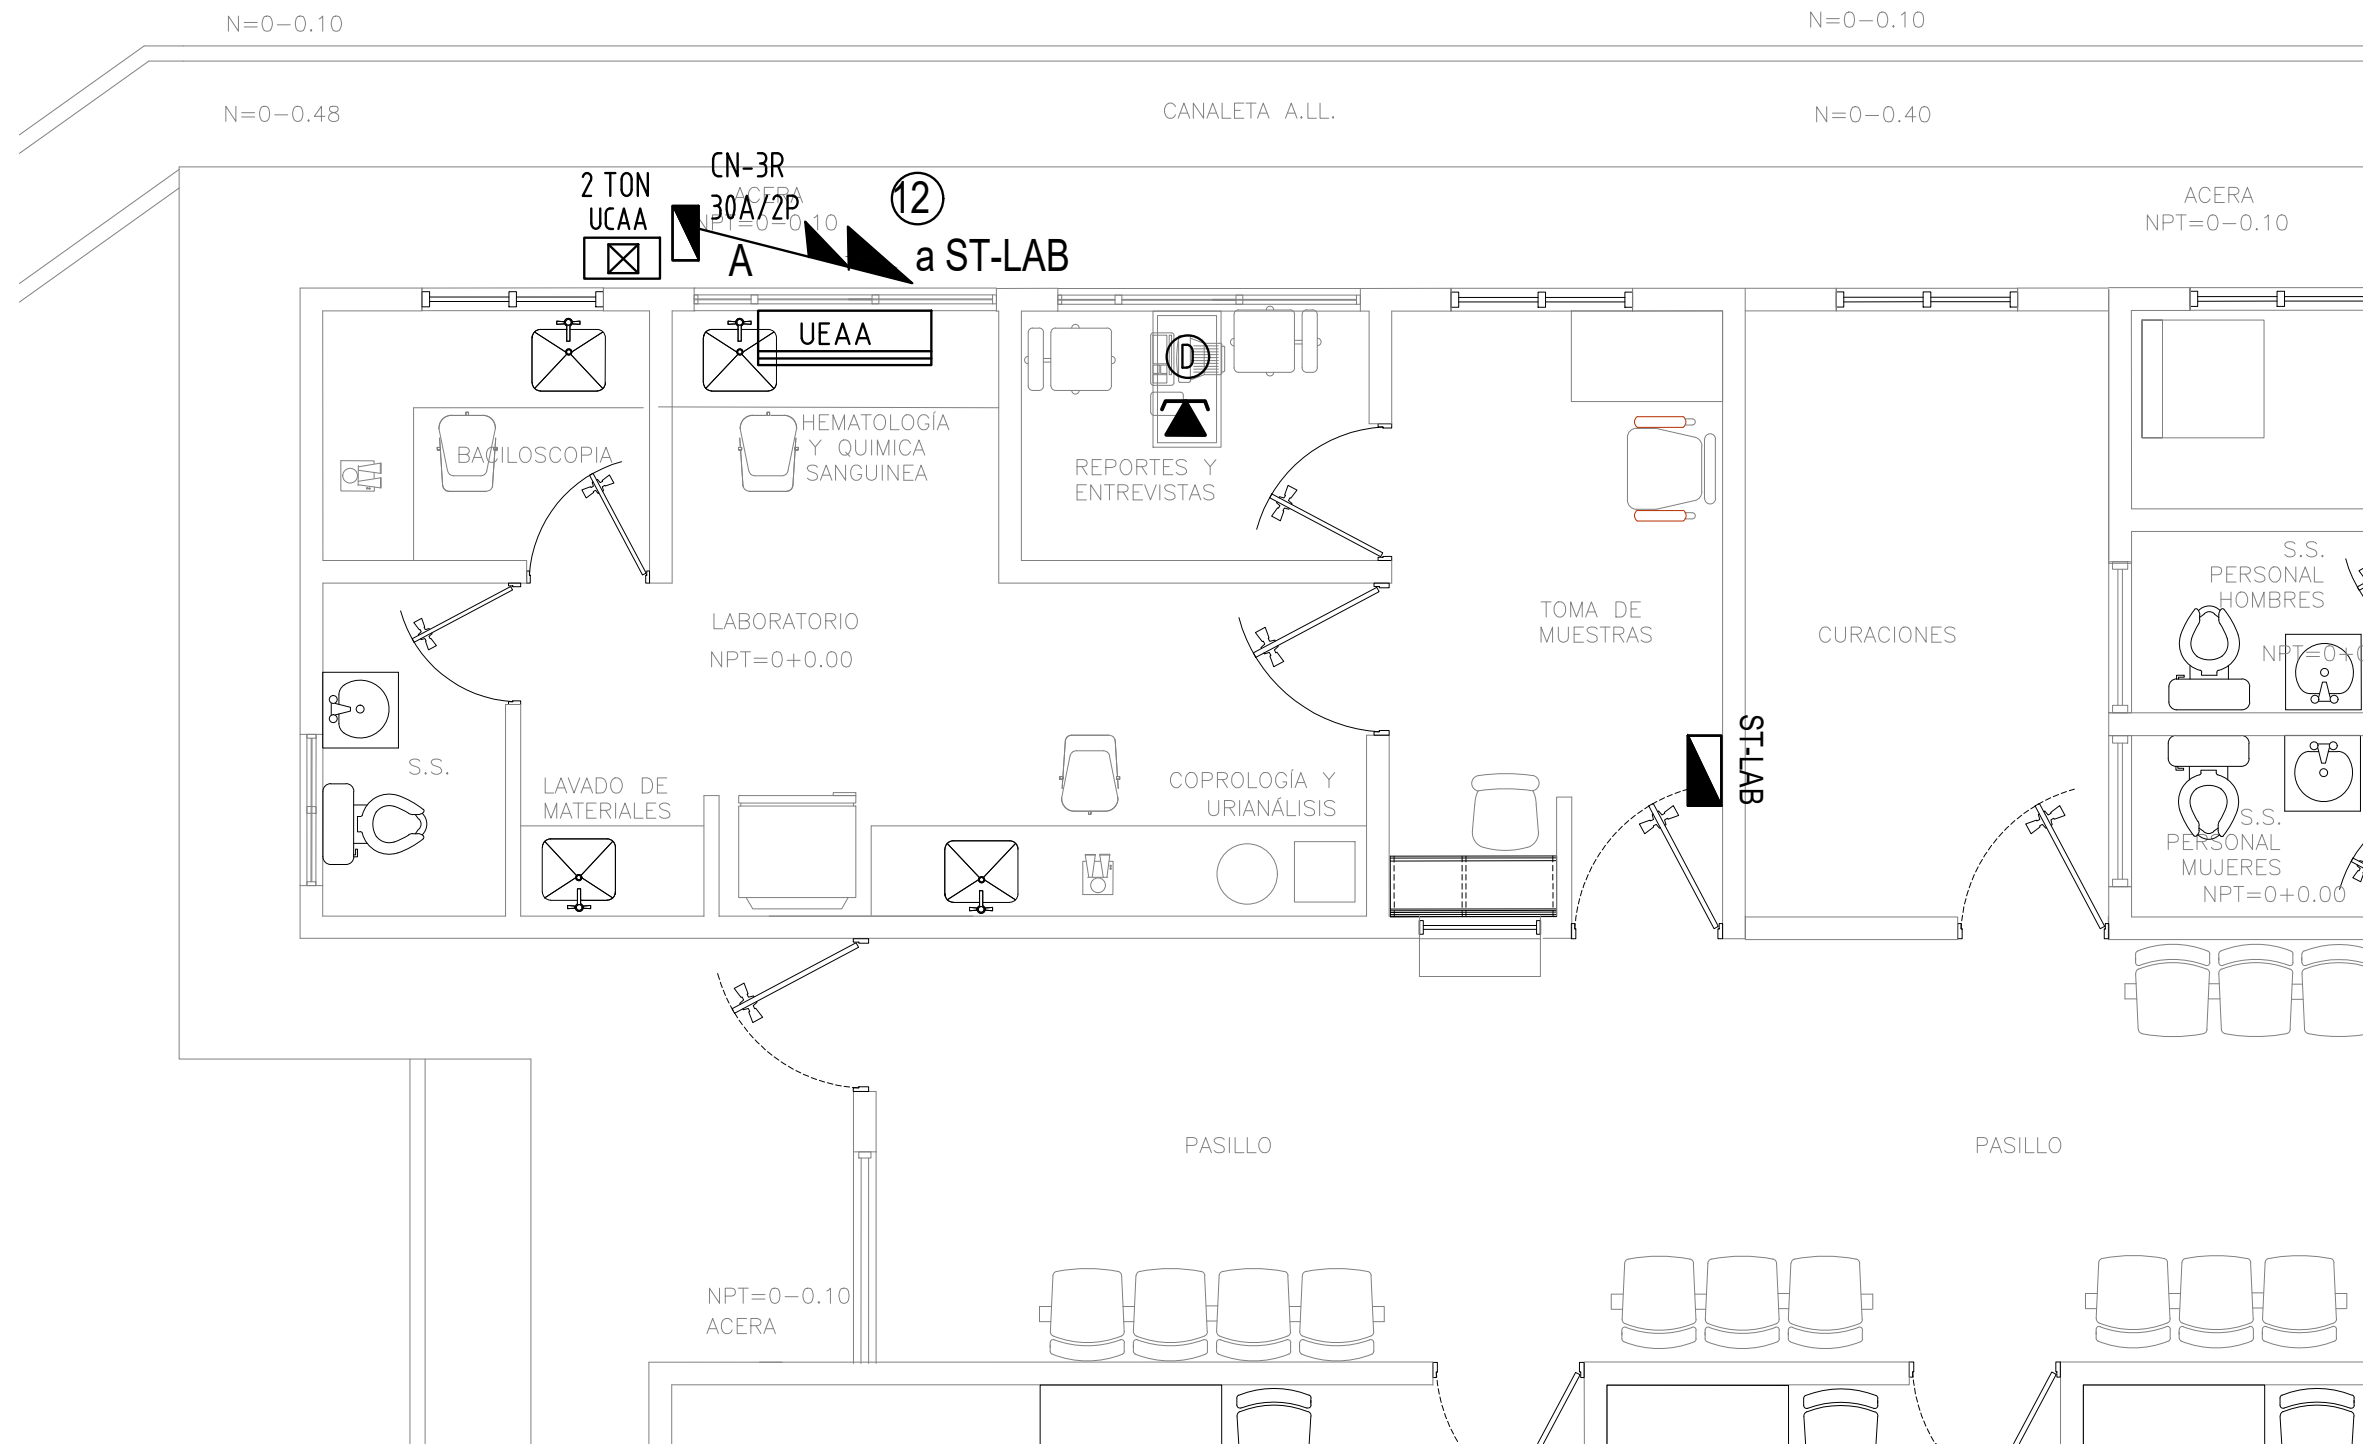


PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - DATOS Y ALIMENTADORES A.A.  
SITUACIÓN EXISTENTE  
Esc: 1:50

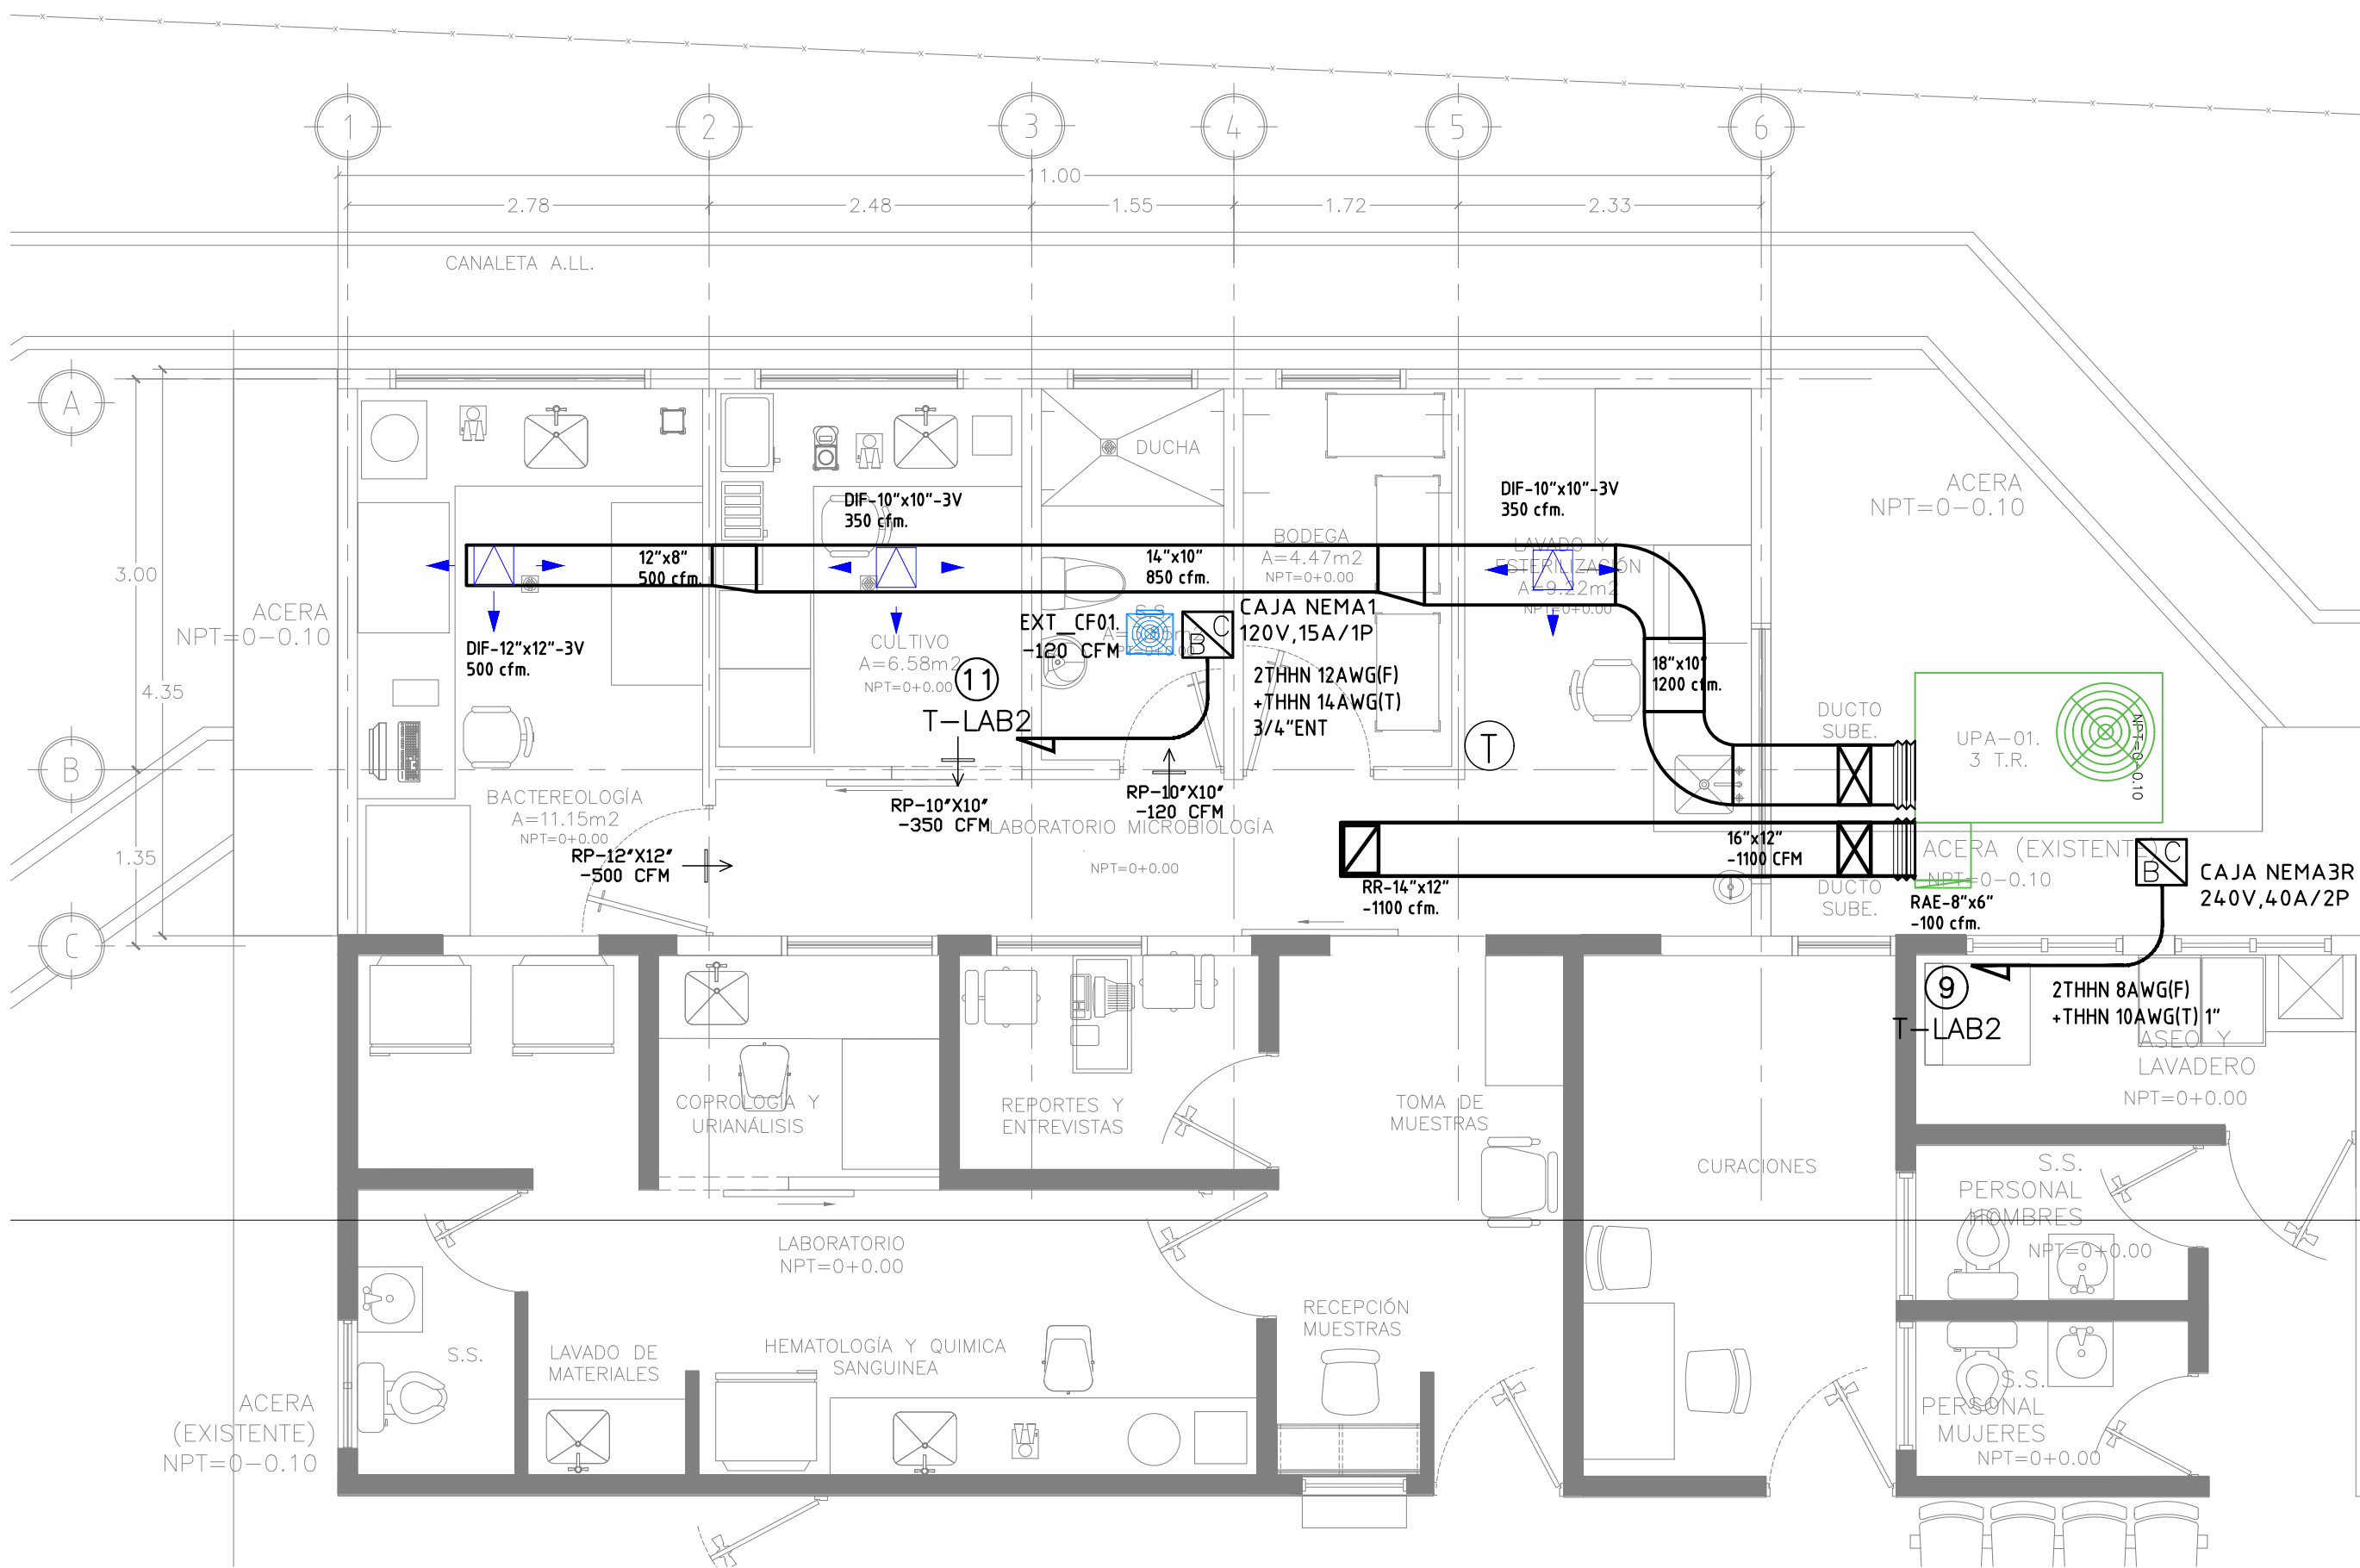

PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - ALIMENTADORES DE A.A.  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc: 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CAJA NEMA3R, COMO MEDIO DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS, PROTECCIONES INDICADAS.
	TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS NEMA 3R
	INTERCONEXIÓN SUPERFICIAL ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO, CABLEADO Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INDICADOS ASIMILADO
	CABLEADO ALIMENTADOR DE CIRCUITO (USO INDICADO EN CUADROS DE CARGA), NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL CIRCUITO INDICADO DENTRO DEL CÍRCULO, CANTIDAD Y COLORE DE LOS CONDUCTORES INDICADO ASIMILADO.

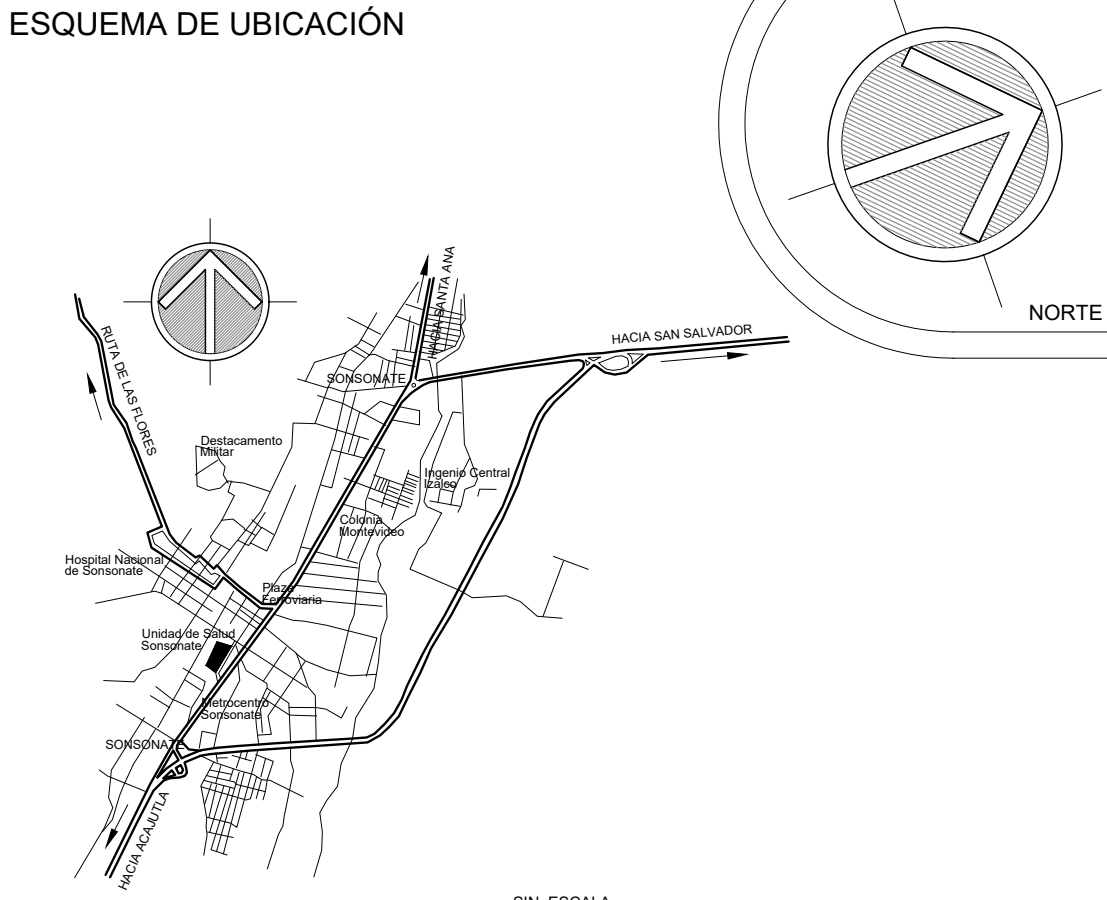

			REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA		
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: FINAL 10 AV.SUR BO.EL ANGEL, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.					
CONTENIDO: PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS DATOS, ALIMENTADORES DE A.A. Y SENSORES DE HUMO					
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL			
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: DICIEMBRE 2021	
FECHA:		ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:	
				HOJA No.: IE-03	
				CORRELATIVO: 20/22	