


PLANTA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y ROTULOS DE SALIDA  
UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA  
Esc 1:50

SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
I	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA
└	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
	CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)
└	CONDUCTOR FASE (NEGRO,ROJO,AZUL) SEGUN FASE
└	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
└	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

CODIGO DE CABLEADO		CANALIZACION
I	3 THHN # 12 Ø 3/4"	ENT
P	2 THHN # 10 +1 THHN # 12 Ø 3/4"	ENT
K	2 THHN # 12 +2 THHN # 12 Ø 3/4"	ENT
R	2 THHN # 10 +1 THHN # 12 Ø 3/4"	ENT

- ENT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL NONMETALLIC TUBING.
- PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.
- EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING.

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS EMERGENCIA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	ROTULO DE SALIDA ILMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X1.2W UL LISTED.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.
	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO, INDICANDO NÚMERO CKT Y TABLERO PROTECCION.

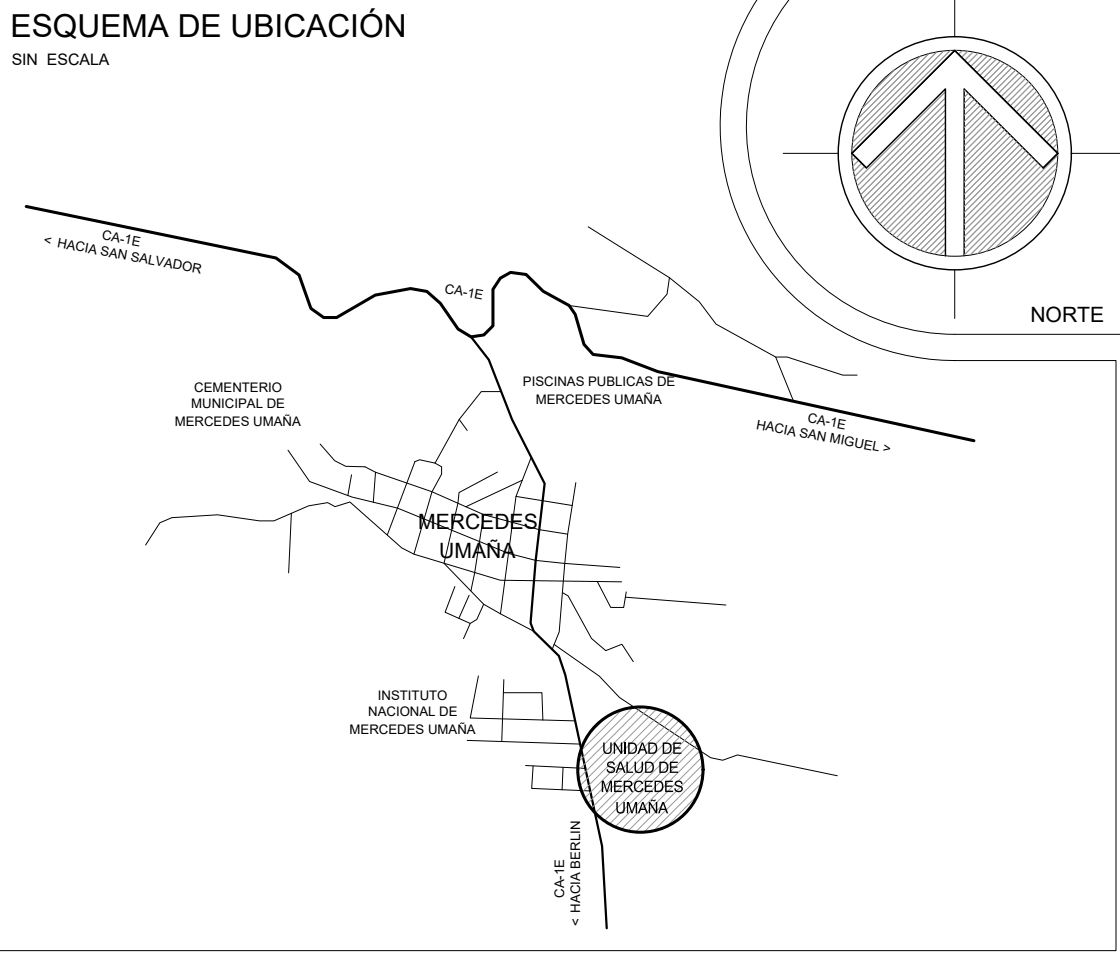

		MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA	
PROYECTO: "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.					
CONTENIDO: PLANTA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y ROTULOS DE SALIDA DETALLES					
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:			
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:			
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO:		ESCALA:		FECHA:	
UGP/MINSAL		INDICADAS		DICIEMBRE 2021	
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		IE-03 15/22	