





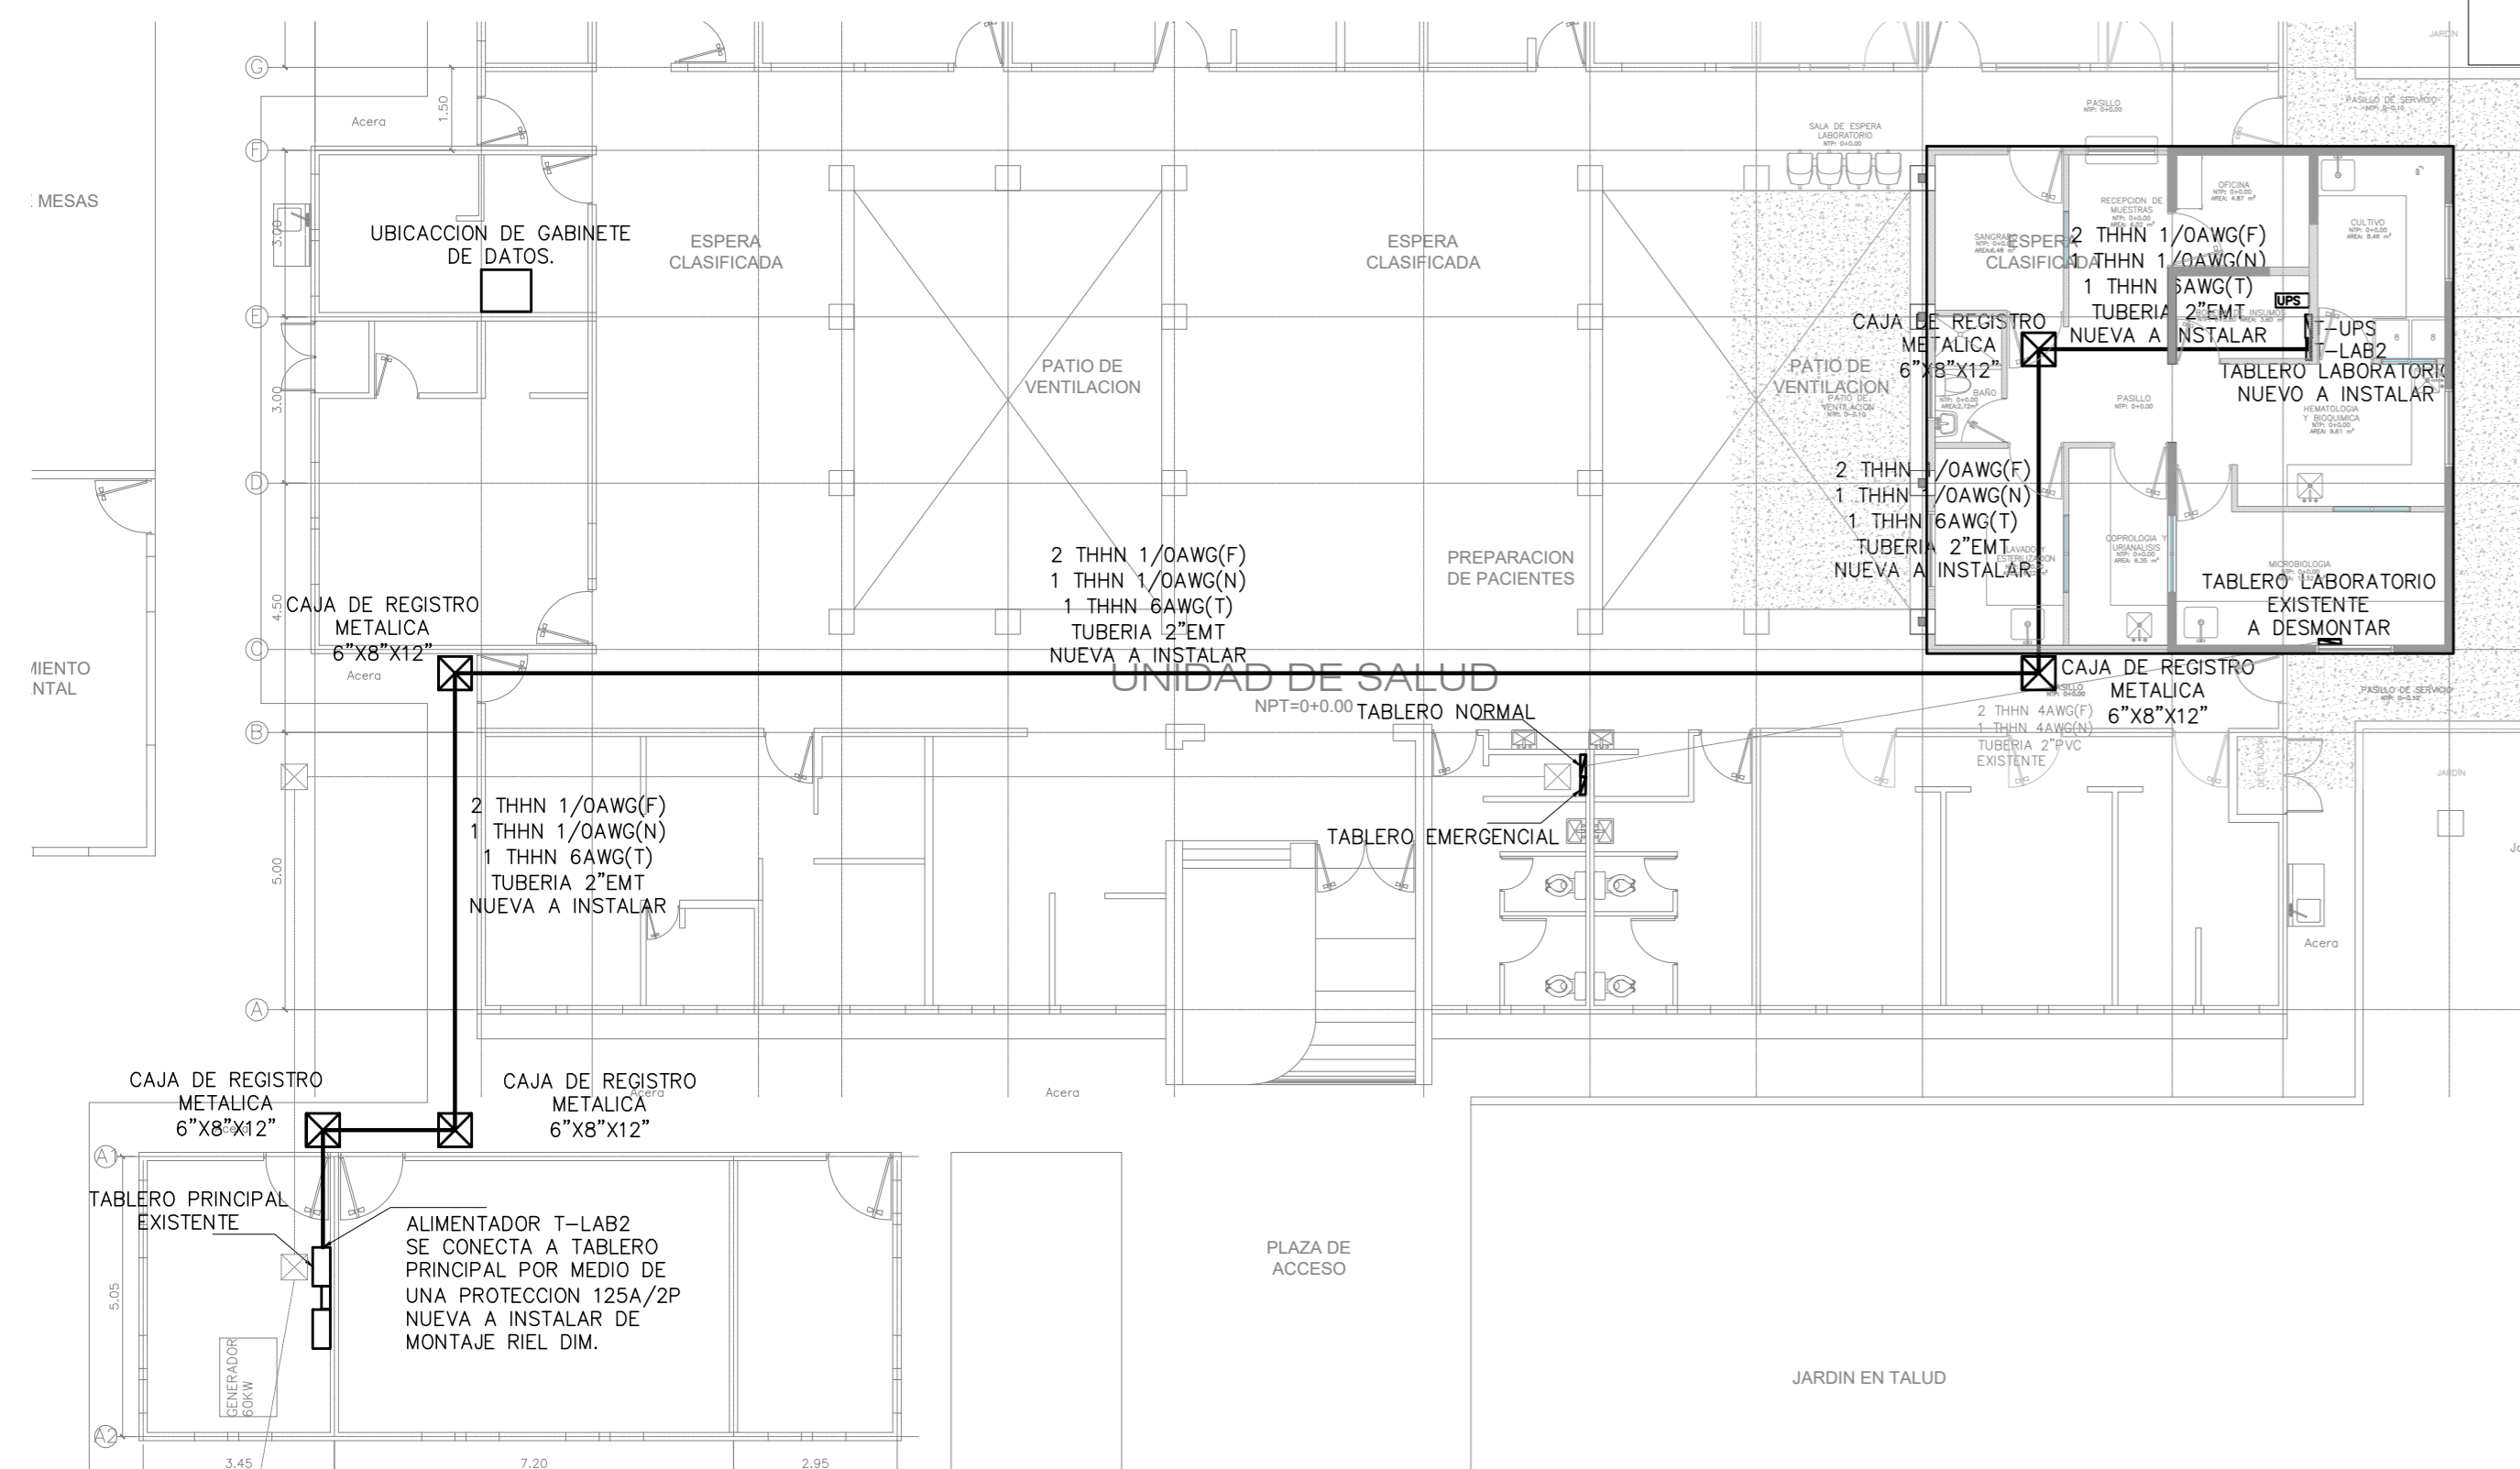
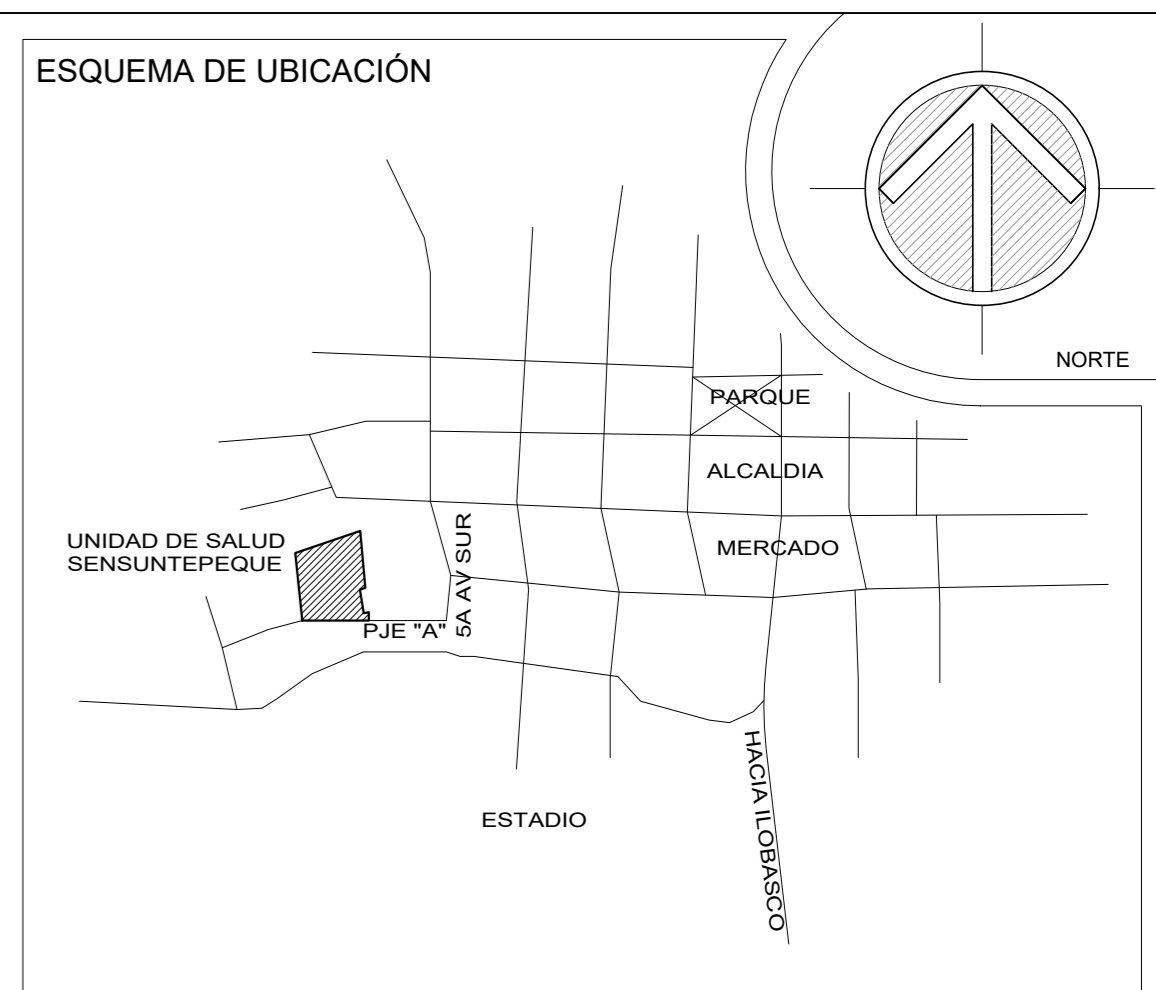
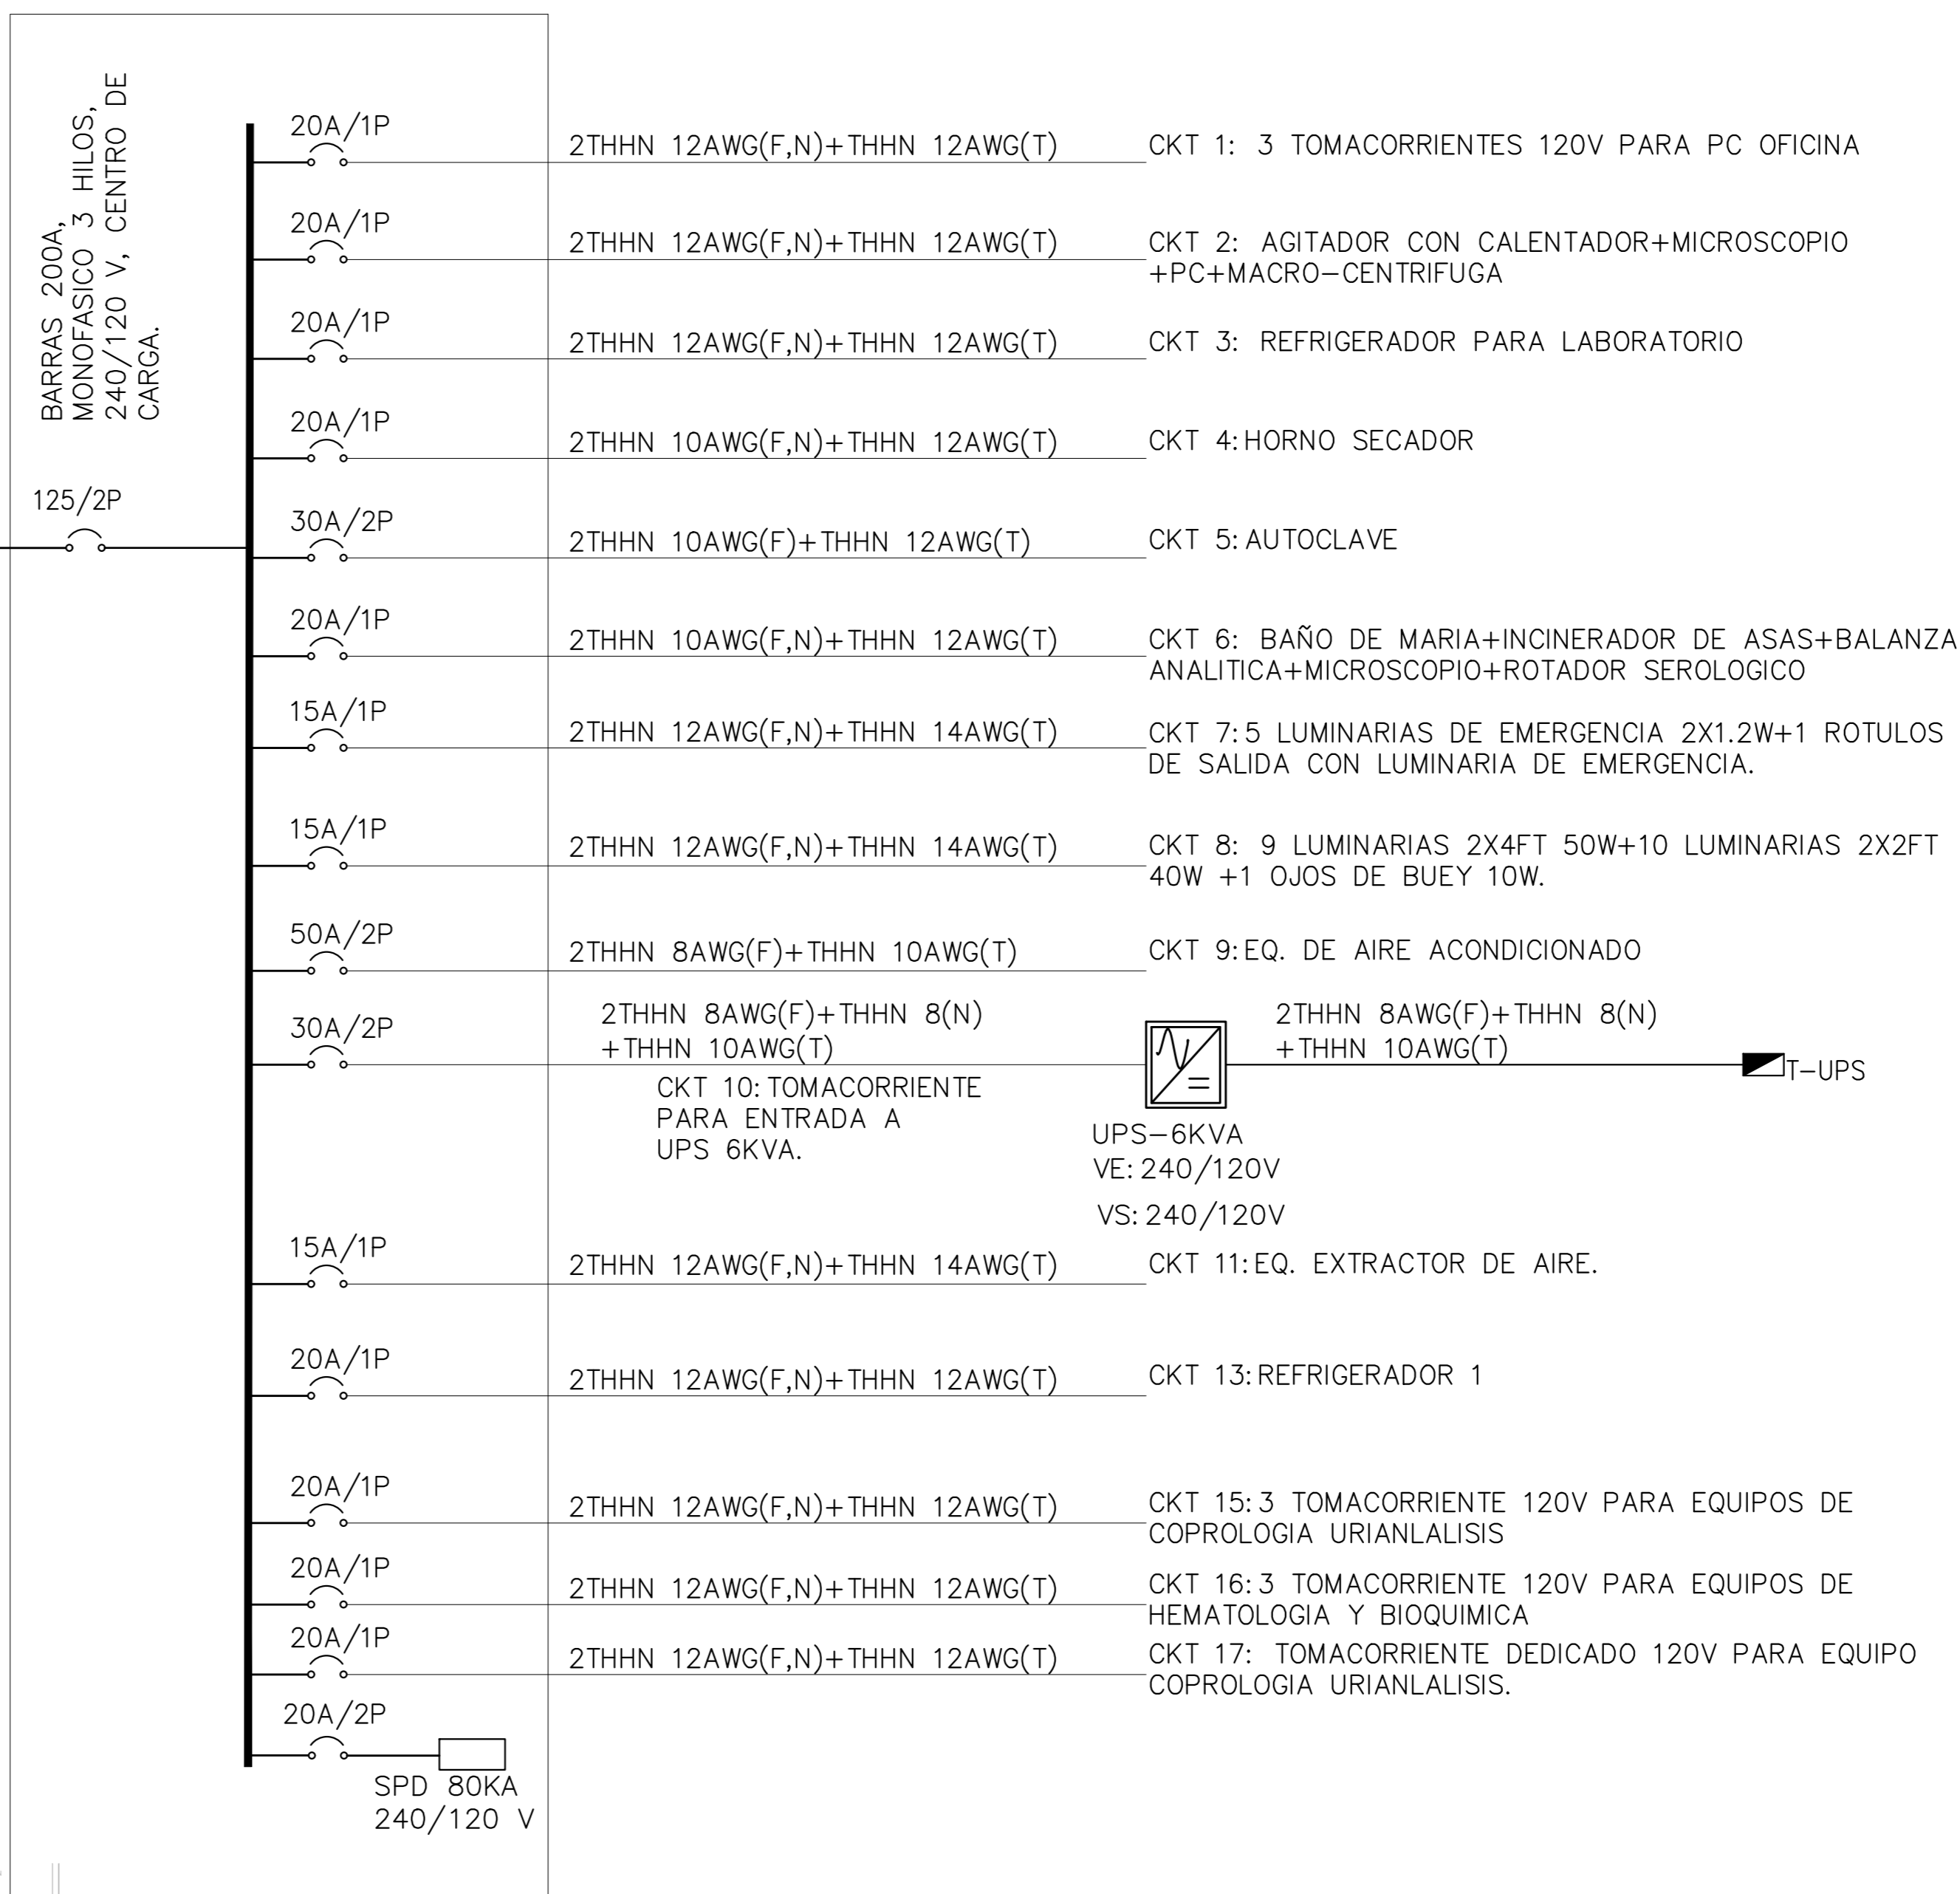
SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	PROTECCION TERMOMAGNETICA TIPO PLUG IN, CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.
 SPD 80KA 240/120 V	SUPRESOR DE TRANSIENTES SPD 80KA, 240V/120V, MONOFASICO, INSTALADO EXTERIOR AL TABLERO.

DIAGRAMA UNIFILAR LABORATORIO


SITUACIÓN PROYECTADA
ES SIN



TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR PARA TABLERO DE LABORATORIO

SITUACIÓN PROYECTADA

ES 1:125

 <p>GOBIERNO DE SALVADOR</p>		<p>MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</p>	
<p>PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE"</p>			
<p>CONCURSO No:</p>			
<p>DIRECCIÓN: 5° AVENIDA SUR BARRIO EL CALVARIO #351, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS</p>			
<p>CONTENIDO: DIAGRAMA UNIFILAR , TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR DE LABORATORIO.</p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL</p>	
<p>DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL</p>		<p>DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL</p>	
<p>REVISÓ Y APROBO: UGPPI/ MINSAL</p>		<p>ESCALA: INDICADA</p>	<p>FECHA: ENERO 2022</p>
<p>FECHA:</p>	<p>ÁREA TOTAL:</p>	<p>ÁREA CONSTRUIDA:</p>	<p>HOJA No.: IE-01</p>
			<p>CORRELATIVO: 12/19</p>