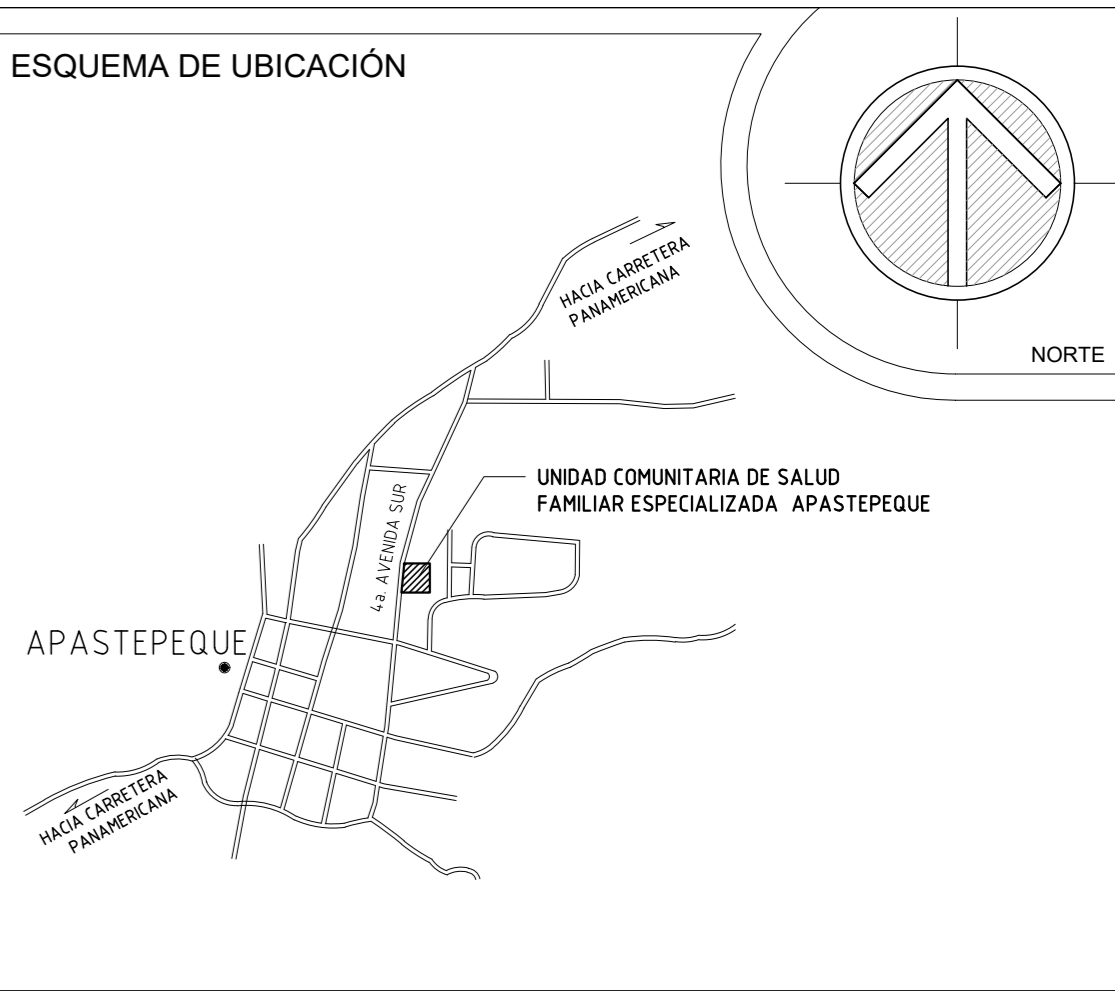


ESQUEMA DE UBICACIÓN










**NOTAS:**





- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.

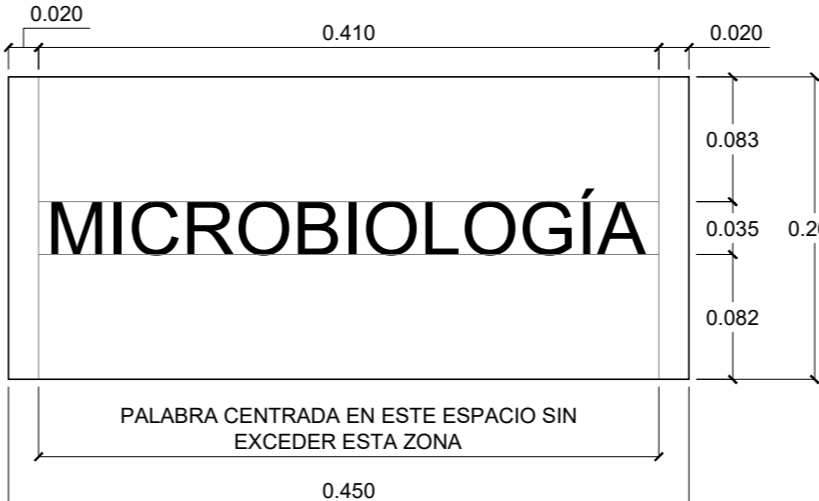
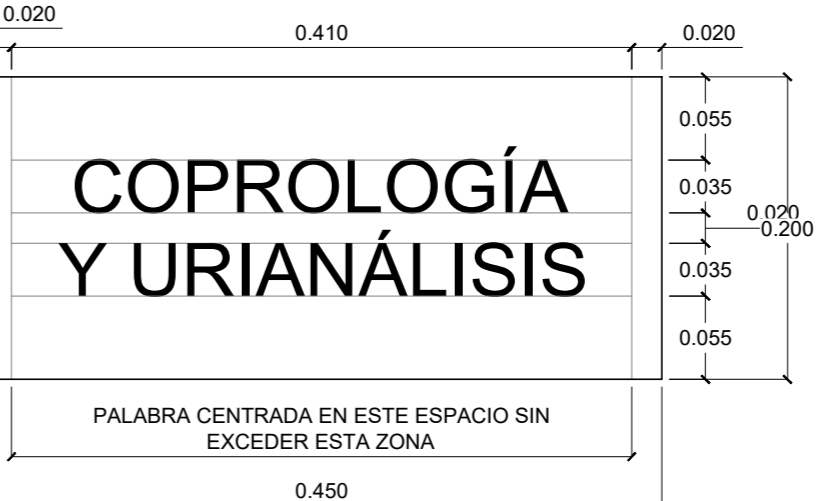
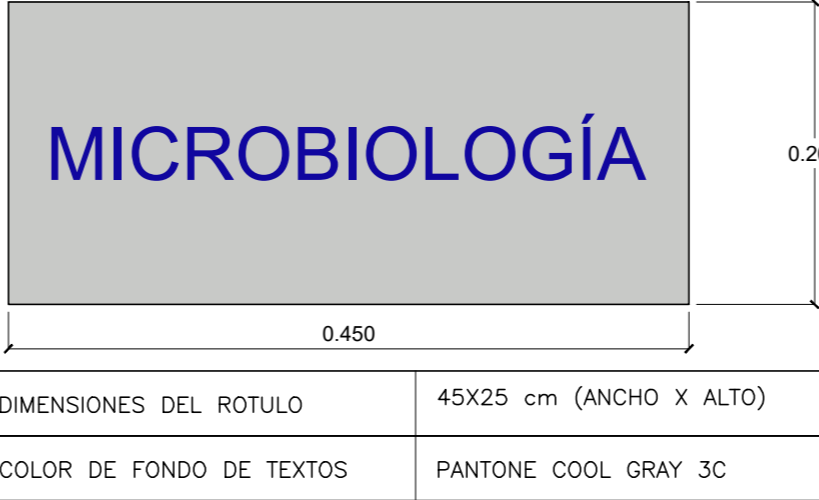
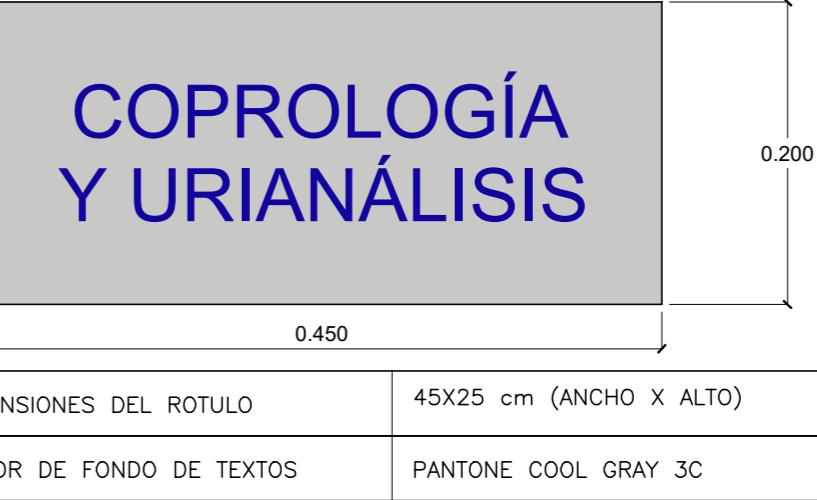
**DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:**

- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
  - ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
  - AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
  - VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
  - AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	LABORATORIO	UNA LINEA
RÓTULO 2	RECEPCION DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 3	SANGRADO	UNA LINEA
RÓTULO 4	OFICINA	UNA LINEA
RÓTULO 5	COPROLOGIA Y URIANILISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 6	HEMATOLOGIA Y QUIMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 7	MICROBIOLOGIA	UNA LINEA
RÓTULO 8	CULTIVO	UNA LINEA
RÓTULO 9	LAVADO Y ESTERILIZACION	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
	RÓTULO 9	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	0
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	2
	RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	5
	RÓTULO NO ARMAS	30	30	1
	RÓTULO NO FUMAR	30	30	1
	RÓTULO PROHIBIDO ENTRAR	25	35	1
	RÓTULO LAVAOJOS	25	35	1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	6
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	3
	DETECTOR DE HUMO	0	0	8

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
			
			
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE APASTEPEQUE, SAN VICENTE"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 4° AVENIDA NORTE, BARRIO LOS ANGELES, APASTEPEQUE, SAN VICENTE.			
CONTENIDO: PLANOS SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACION Y DETALLES SITUACION PROYECTADA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	ENERO 2022	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-10	10/26