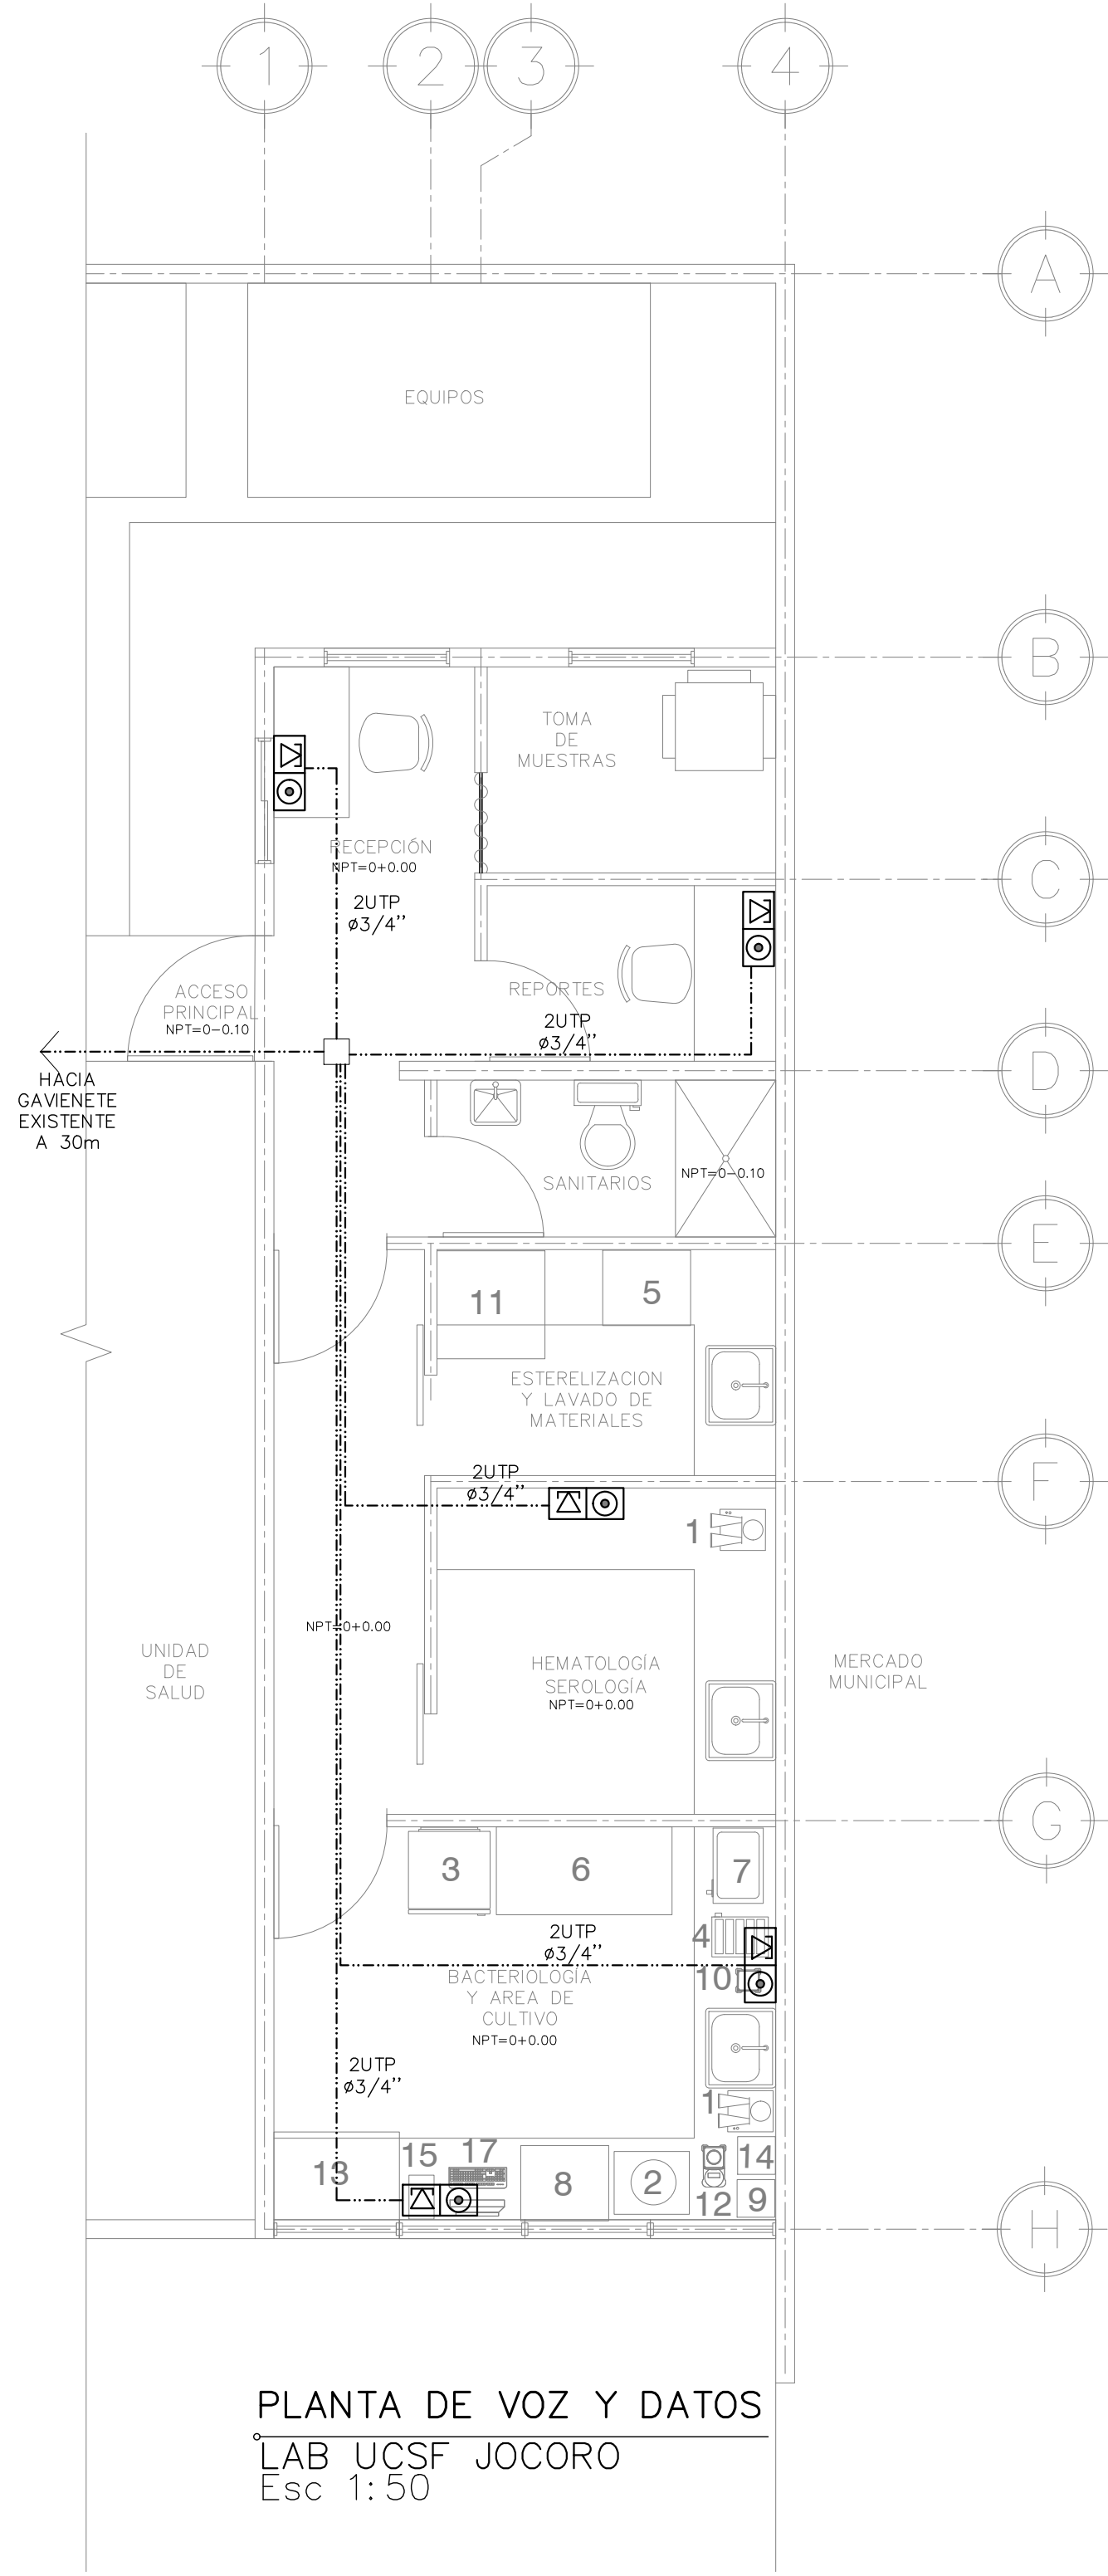





 <div>MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>				REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan							
CONCURSO No:							
DIRECCIÓN: Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan							
CONTENIDO: PLANTA DE VOZ Y DATOS							
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL				DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL				DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: MARZO 2022			
FECHA:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.: IE03		CORRELATIVO: 15/17	



CUADRO DE SIMBOLOGIA INT. VOZ Y DATOS Y SISTEMA INCENDIO	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERIA LITO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
	SAIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"x4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
	CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.
	CAJA DE REGISTRO DE COMUNICACIONES SOBRE EL CIELO FALSO - BAJA AL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN GABINETE TIPO RACK DE PARED (CAJA 14"x14" X 6")
	PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 3/4". SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED EXISTENTE.