


















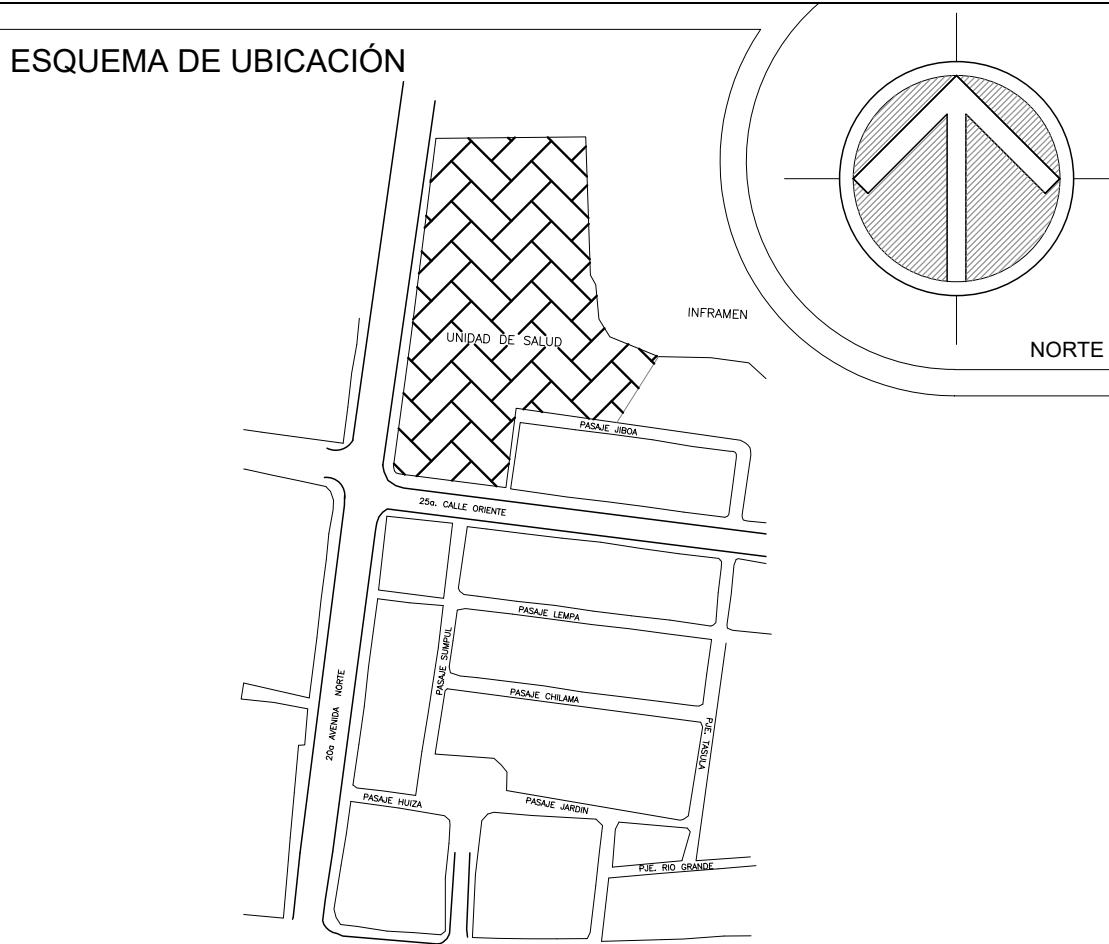

	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS	
	RS	REJILLA DE SUMINISTRO
	DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
	DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
	RR	REJILLA DE RETORNO
	RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
	RP	REJILLA DE PUERTA
	TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S) (COBRE) TUBERIA DE LIQUIDO (T.L) (COBRE)
	E	EXTRACTOR TIPO PLAFON (EXT-C.F._01).
	RE	REJILLA DE EXTRACCION
	TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
	SUMINISTRO ELÉCTRICO.	
	DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
	LUV	LAMPARA ULTRAVIOLETA
	FUELLE	
UPA-AA-01.	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO.	
	SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS	
	DUCTO QUE SUBE.	
	TERMOSTATO	
	SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS	
	AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE INVERTER 1200 BTU/H.	



CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad / Enfriamient o (MBTU/H).	Suministro Electrico.	Potencia de Entrada (UE/UC), W.	Corriente Nominal (Amp).	Proteccion, Amperios.	SEER.	Aprobacion/C ertificacion.
MS:UE/UC-01	Recepcion Exámenes.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	18.00	208/230 V- 1Ph-60Hz.	2,645.00	14.50	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
CUADRO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo.	Cantidad.	Capacidad (cfm).	Presion Estatica (in - w.g.).	Suministro Electrico.	Potencia del Motor (HP o W).			
VENT_01.	Oficina Jefatura.	De aspas.	1.00	20,000	0.00	120V/1Ph/6 0Hz.	100.00			

 <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div> <div>PRIDES II</div>	
PROYECTO:		No: PRIDESII	
AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUELITO, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR*			
CONCURSO No:			
DIRECCION:			
20 AV. NTE. Y 25 C. OTE. SAN SALVADOR CONTIGUO INFRAMEN. UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO			
CONTENIDO:			
PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISY APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	FEBRERO 2022
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		M-01	25/25