



PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS

Esc 1:50

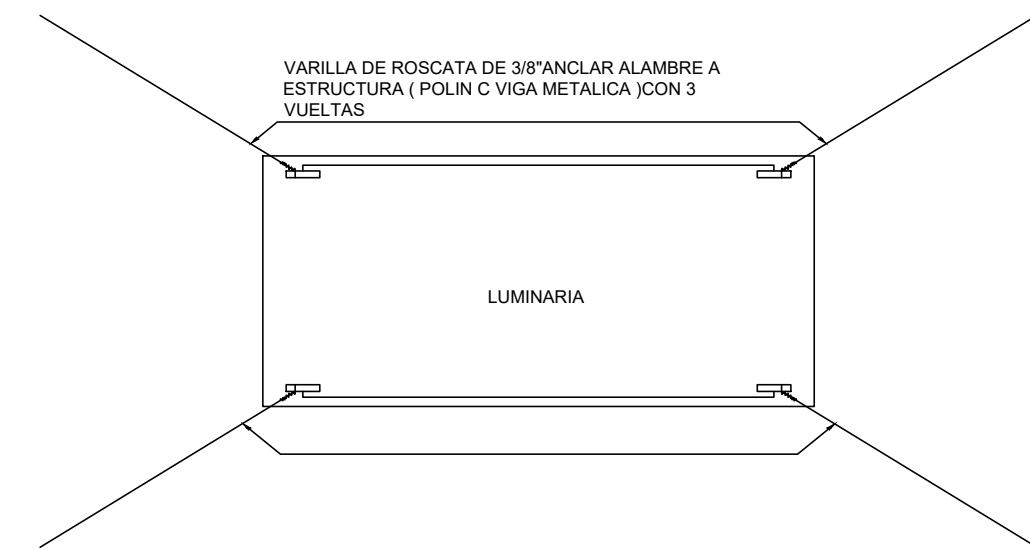

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

SIN ESCALA

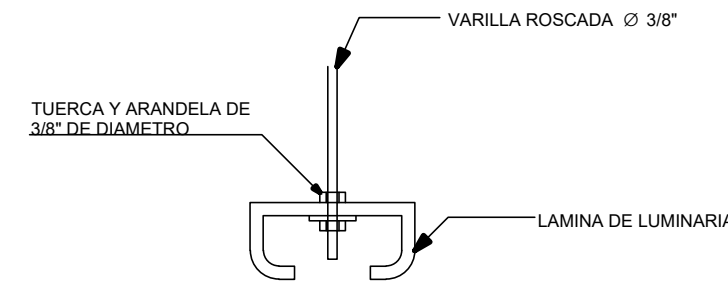

DETALLE DE SUJECION EN LUMINARIA

SIN ESCALA

CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LED 3x32 W , INCLUYE TUBO T-S, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS 1220 x 600 x 62 mm.INCLUYE SUJECION CON ALAMBRE #14.
	LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DIFUSOR PLASTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x T-5 14 WATT 1600 LUMEN UL 408 PLUS 120V, 610 x 603 x 62 mm.INCLUYE SUJECION CON ALAMBRE #14
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	INTERRUPTOR CAMBIO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	ST-BL SUB TABLERO
	EXTRACTOR DE AIRE

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN#10 + 1-THHN#12 ø 3/4"
b	2-THHN#12 + 1-THHN#14 ø 3/4"
c	3-THHN#12 + 1-THHN#14 ø 3/4"
d	2-THHN#12 + 1-THHN#14 ø 3/4"
e	3-THHN#14 ENT ø 1/2"
f	2-THHN#14 ENT ø 1/2"
g	5-THHN#14 ENT ø 1/2"
h	3-THHN#14 + 1-THHN#14 ø 1/2"
i	5-THHN#12 + 1-THHN#14 ø 3/4"
k	2-THHN#12 + 1-THHN#12 ø 3/4"
m	2-THHN#8 + 1-#10 ø 1"

CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20A / 120 v, PROTECCION DE FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 20A / 120 v, CON PROTECCION FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-20R.
	TOMA TRIFILAR 240 A/C
	NUMERO DE CIRCUITO
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED

GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA	
CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO*					
CONCURSO No:					
DIRECCION: CALLE SUR, AVENIDA LOS PINOS, COLONIA AMATEPEC, SOYAPANGO					
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES, PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES					
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: ABRIL 2022	
FECHA:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:	
AREA TOTAL:				CORRELATIVO: IE-01 13/15	