


4  
CENT - SAN SALVADOR

1  
CENT - SAN SALVADOR

3  
CENT - SAN SALVADOR

GABINETE B DE 42 RU  
SONIDO, VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

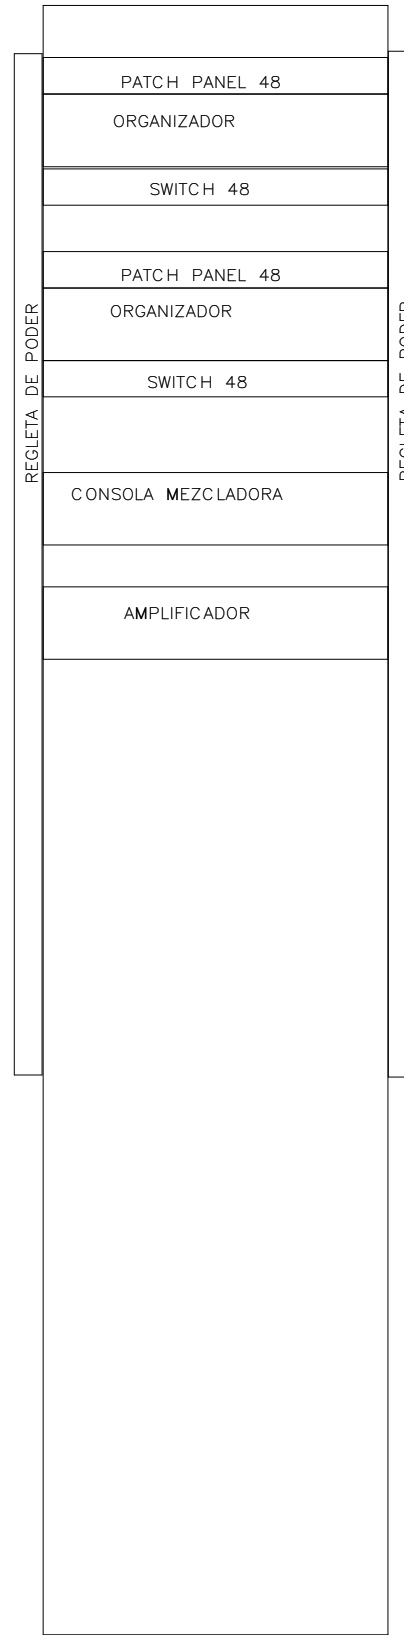

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
Y CONTROL DE ACCESO

SISTEMA DE SONIDO

UNIDADES LIBRE  
/ UNIT FREE


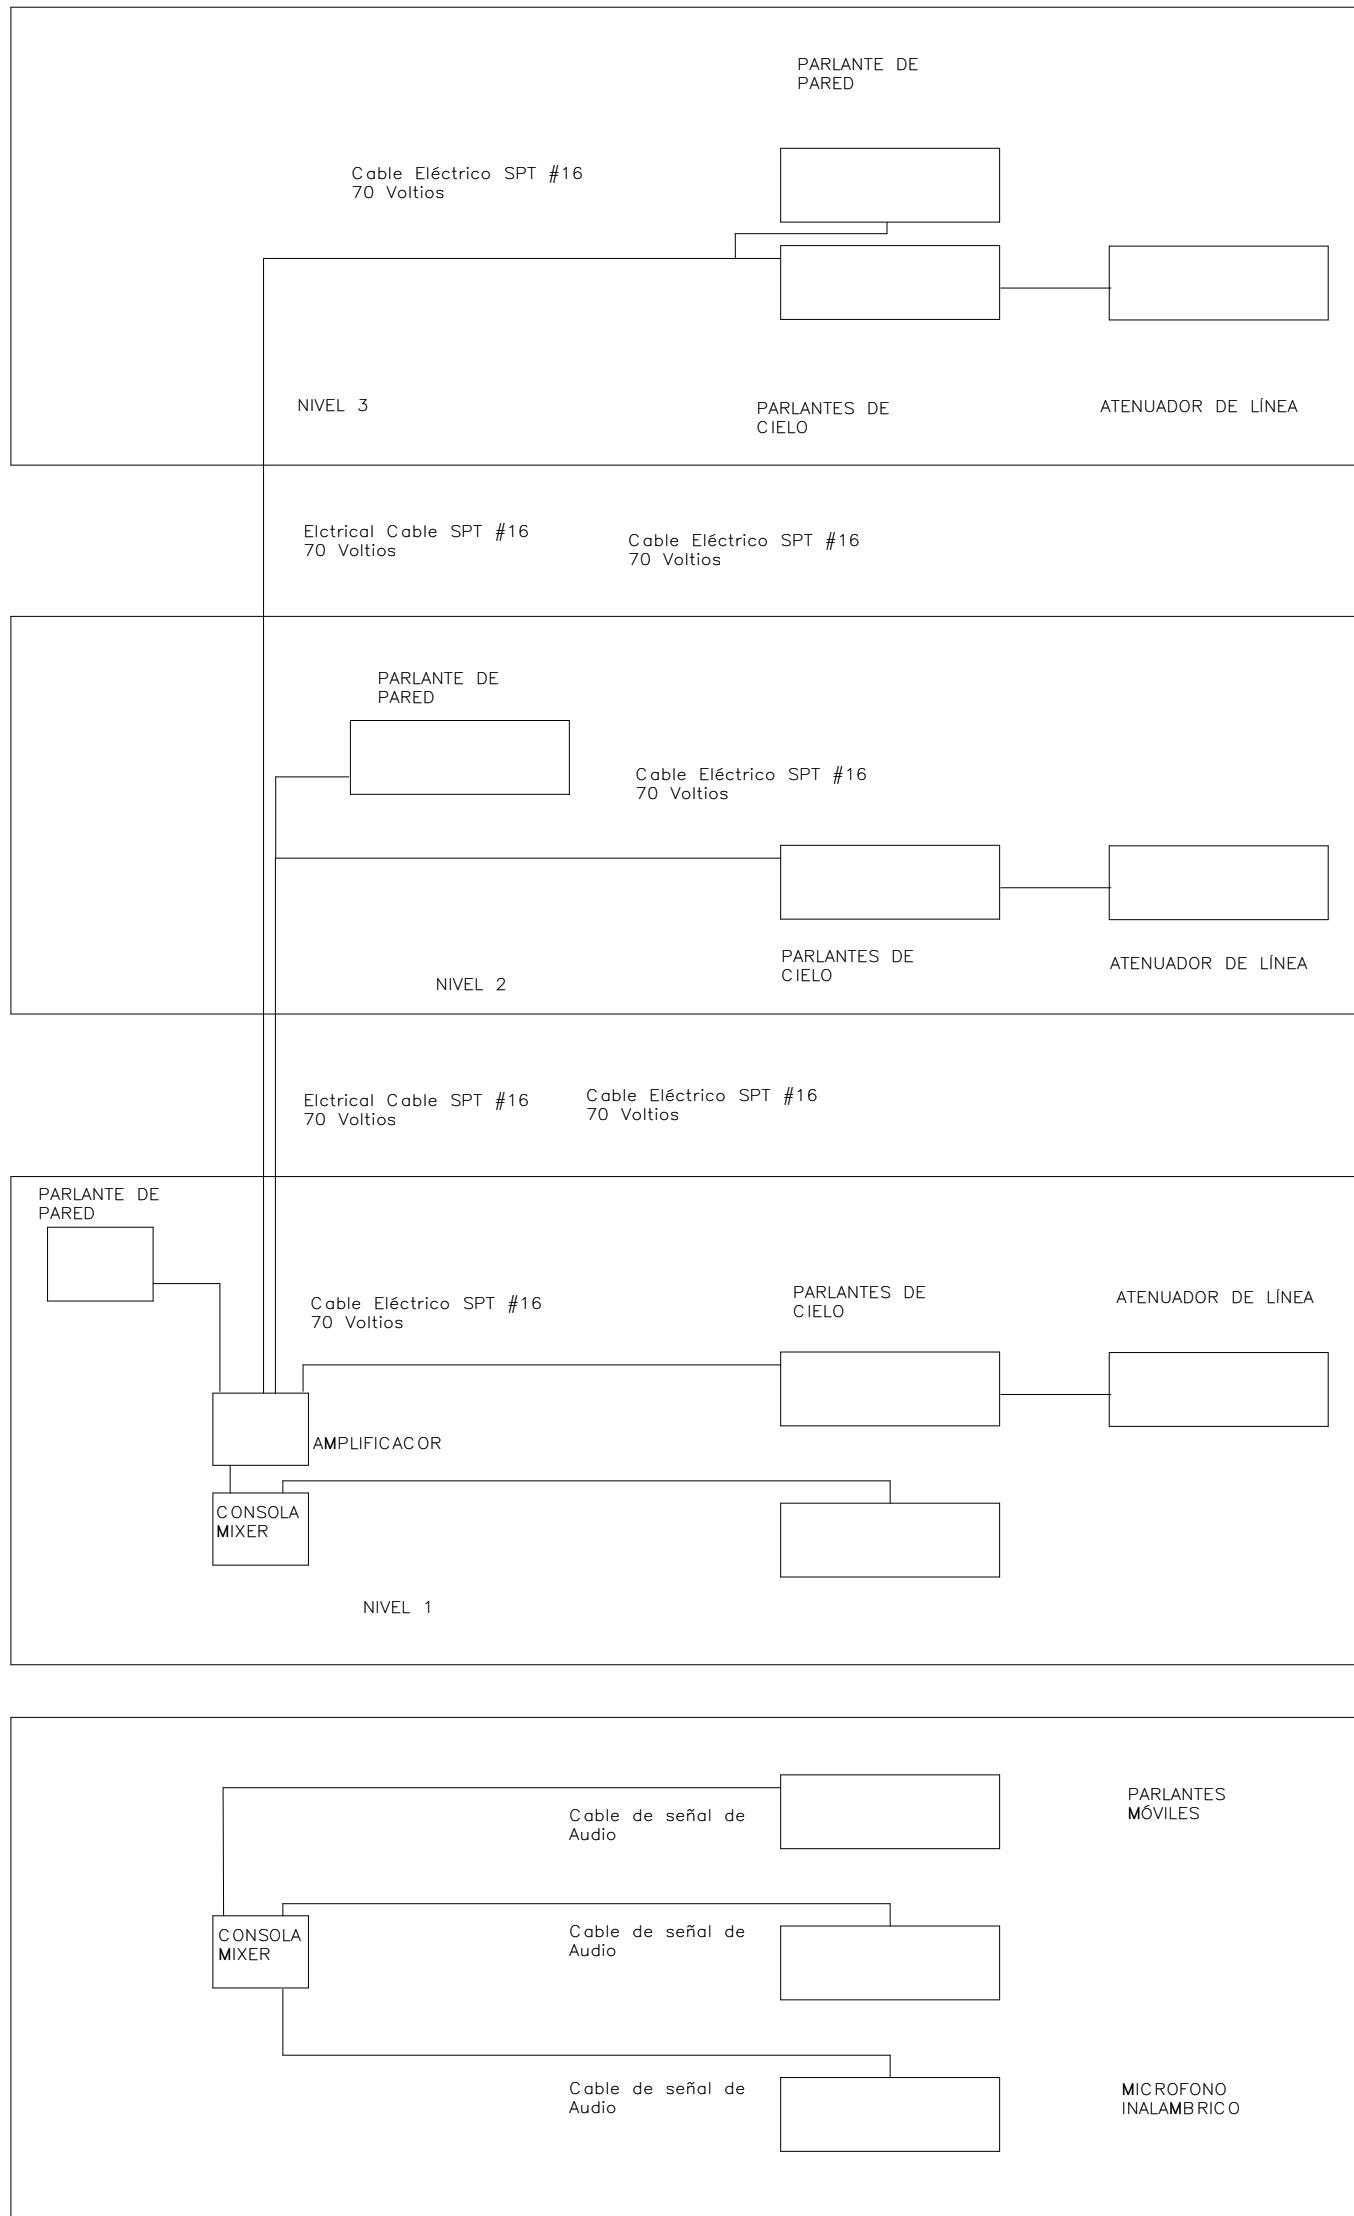


DIAGRAMA UNIFILAR DE SONIDO  
CENT - SAN SALVADOR

GABINETE B DE 42 RU NIVEL 1  
SONIDO, VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO  
CABINET B OF 42 RU LEVEL 1  
SOUND, VIDEO SURVEILLANCE AND ACCESS CONTROL

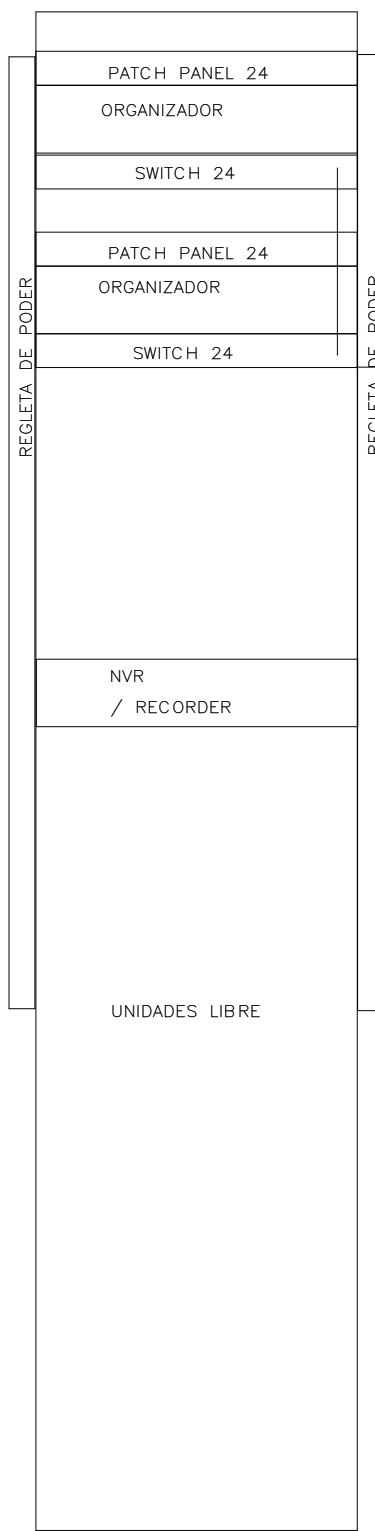


SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
Y CONTROL DE ACCESO

UNIDADES LIBRE

Fibra óptica


GABINETE NIVEL 3 DE 42 RU  
SONIDO, VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO

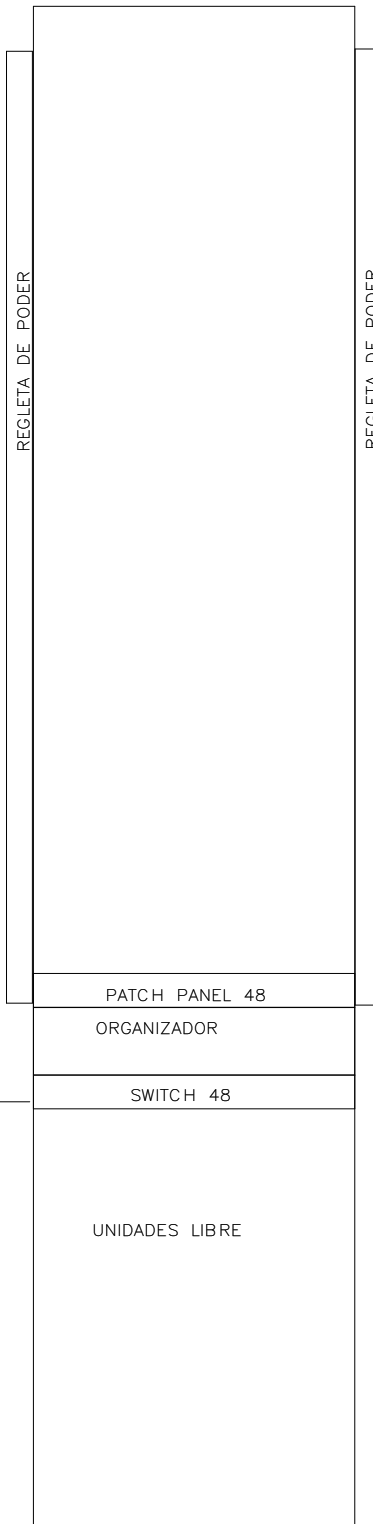

SISTEMA DE TELEFONIA Y DATOS

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
Y CONTROL DE ACCESO

GABINETE B DE 42 RU NIVEL 1  
SONIDO, VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO  
CABINET B OF 42 RU LEVEL 1  
SOUND, VIDEO SURVEILLANCE AND ACCESS CONTROL

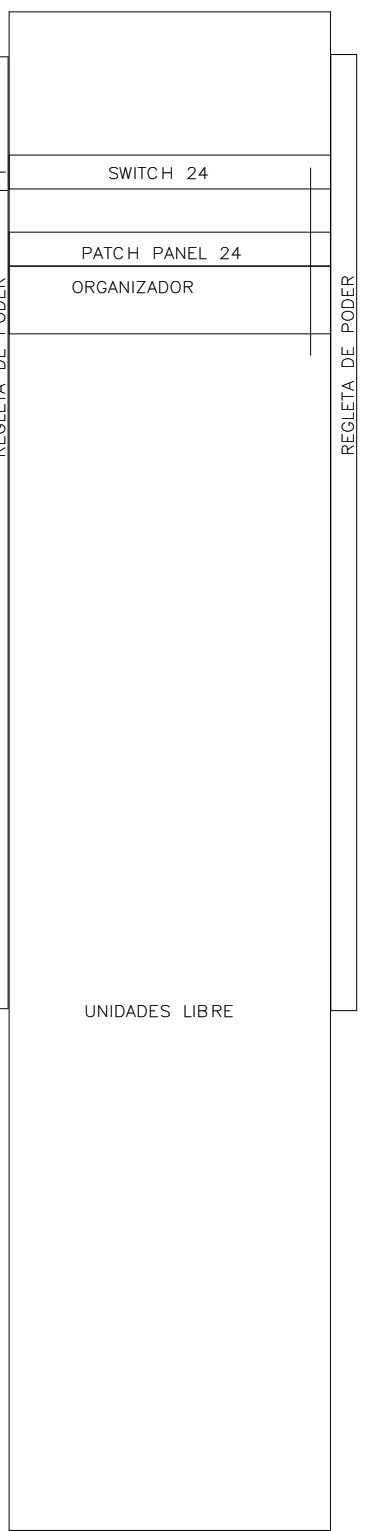

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
Y CONTROL DE ACCESO

UNIDADES LIBRE

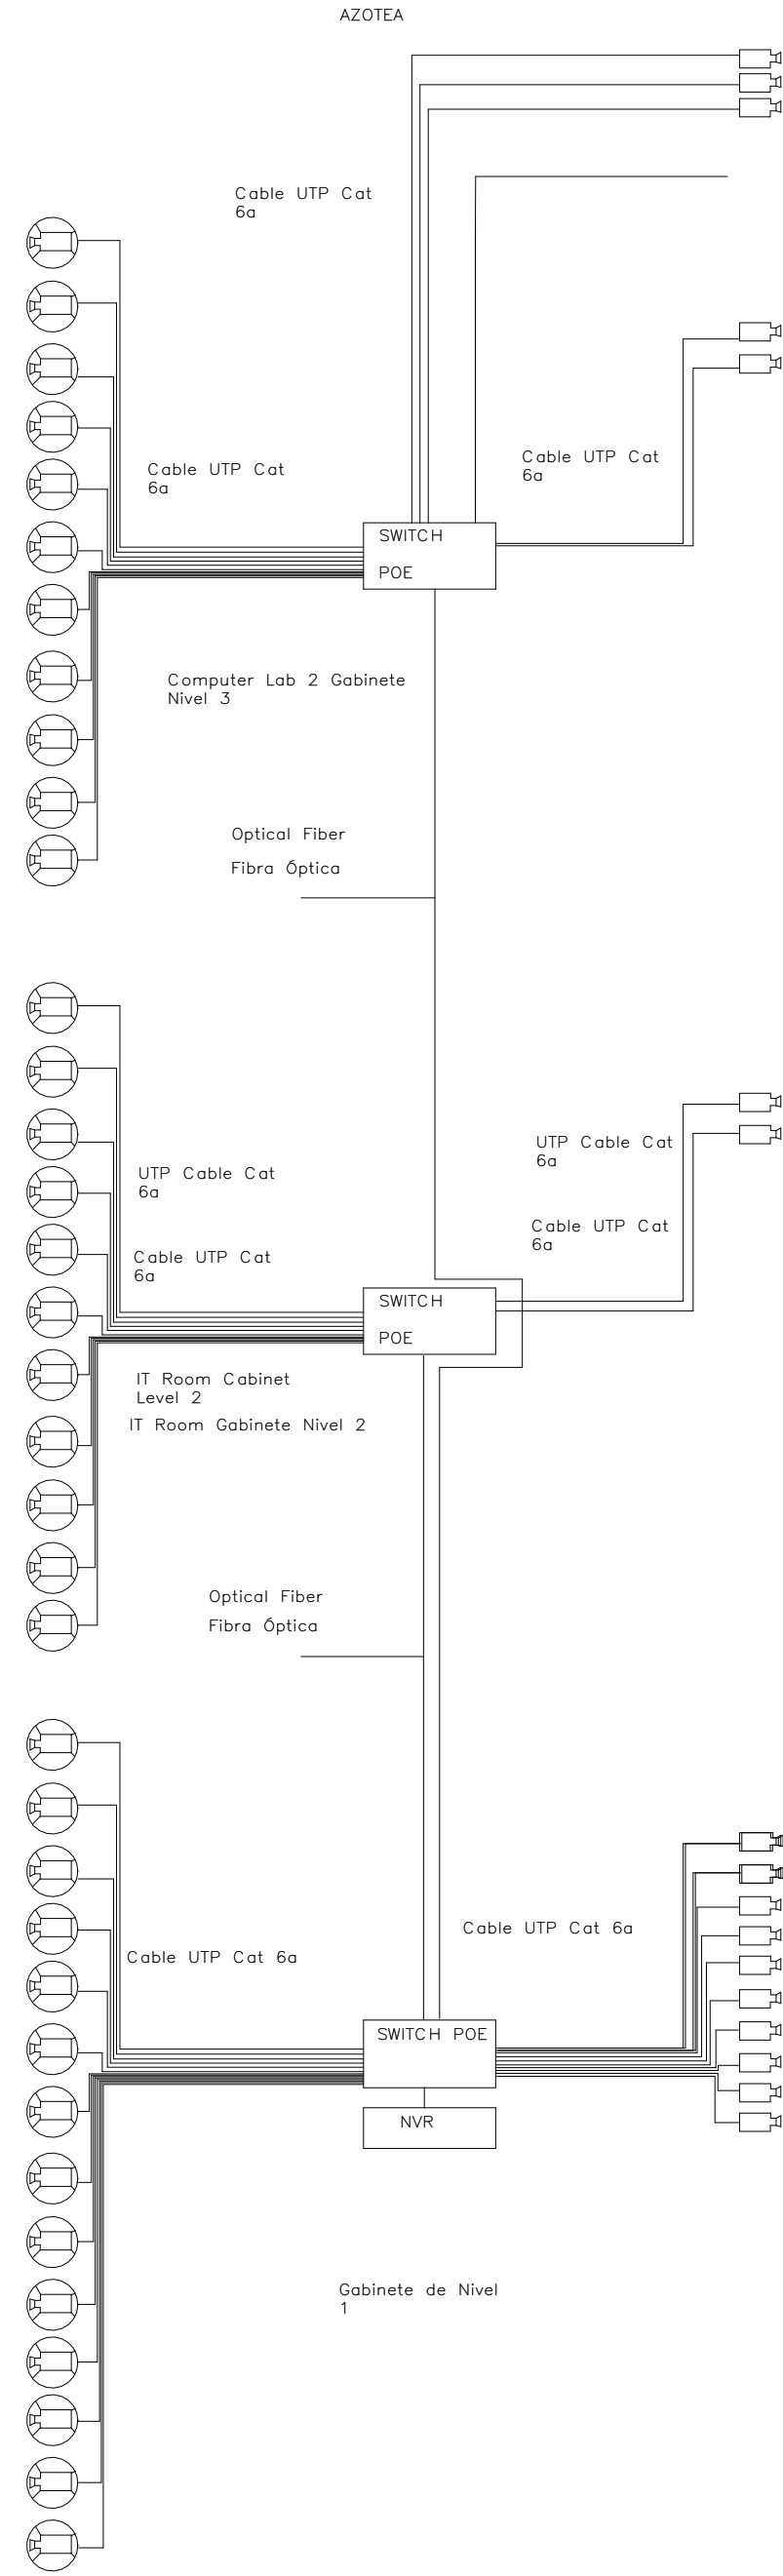



DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA CCTV  
CENT - SAN SALVADOR

|  |  |                                     |  |   |  |                    |  |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|
|  <div>MINISTERIO<br/>DE SALUD</div> |  |                                     |  | REPUBLICA DE EL SALVADOR<br>MINISTERIO DE SALUD<br>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA<br>PRIDES II  |  |                    |  |
| PROYECTO:  |  |                                     |  | No. PRIDES II-408-LIPO-MINSAL<br>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO<br>TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR                                    |  |                    |  |
| CONCURSO No:   |  |                                     |  |   |  |                    |  |
| DIRECCIÓN:   |  |                                     |  | CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA<br>ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE<br>SAN SALVADOR, EL SALVADOR. |  |                    |  |
| CONTENIDO:   |  |                                     |  | PLANO DE INSTALACIONES DE SEÑALES DÉBILES - DETALLES VARIOS 2   |  |                    |  |
| DISEÑO ARQUITECTONICO:   |  | DISEÑO ESTRUCTURAL:                 |  | DISEÑO ELECTRICO:   |  | DISEÑO HIDRAULICO: |  |
| UGP/MINSAL   |  | UGP/MINSAL                          |  | UGP/MINSAL  |  | UGP/MINSAL         |  |
| REVISO Y APROBO:   |  | ESCALA:                             |  | FECHA:  |  |                    |  |
| UGP/MINSAL   |  | INDICADAS                           |  | DICIEMBRE<br>2022   |  |                    |  |
| AREA TOTAL:  |  | AREA CONSTRUIDA:                    |  | HOJA No.:   |  | CORRELATIVO:       |  |
| 4,626.20 m2<br>5,519.00 v2   |  | OE: 3,046.20 m2<br>ARQ: 4,622.00 m2 |  | A628  |  | 291/324            |  |