


NIVEL.	No.	AMBIENTE.	AREA PISO/ AMBIENTE.		DESIGNACIÓN.	LONG. TUBERIA REFRIG., (m).	CAUDAL, (cfm).	SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO.			CAUDAL, (cfm).	UNIDADES S INTERIORES (IDU), 208/230V-1Ph-60Hz.					UNIDAD EXTERIOR (ODU), 220V-3Ph-60Hz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			CAPACIDAD TOTAL, (Btu/h).	CAPACIDAD SENSIBLE, (Mbtu/h).				CAPACIDAD LATENTE, (Mbtu/h).	CAPACIDAD ENFRIAMIENTO, (Btu/h).	FLA, (Amp).		MCA, (Amp).	MOCPP, (Amp).	No. De Unidades.	MCA, (Amp). X Unidad.	TOCA, (Amp). X Unidad.	MFA, (Amp). X Unidad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		Total (Equipo).	Sensible (Equipo).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
N2		LOSA EQUIPOS AZOTEA: (ODU-01-N2).			Y1 - (ODU-01-N2)	27.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

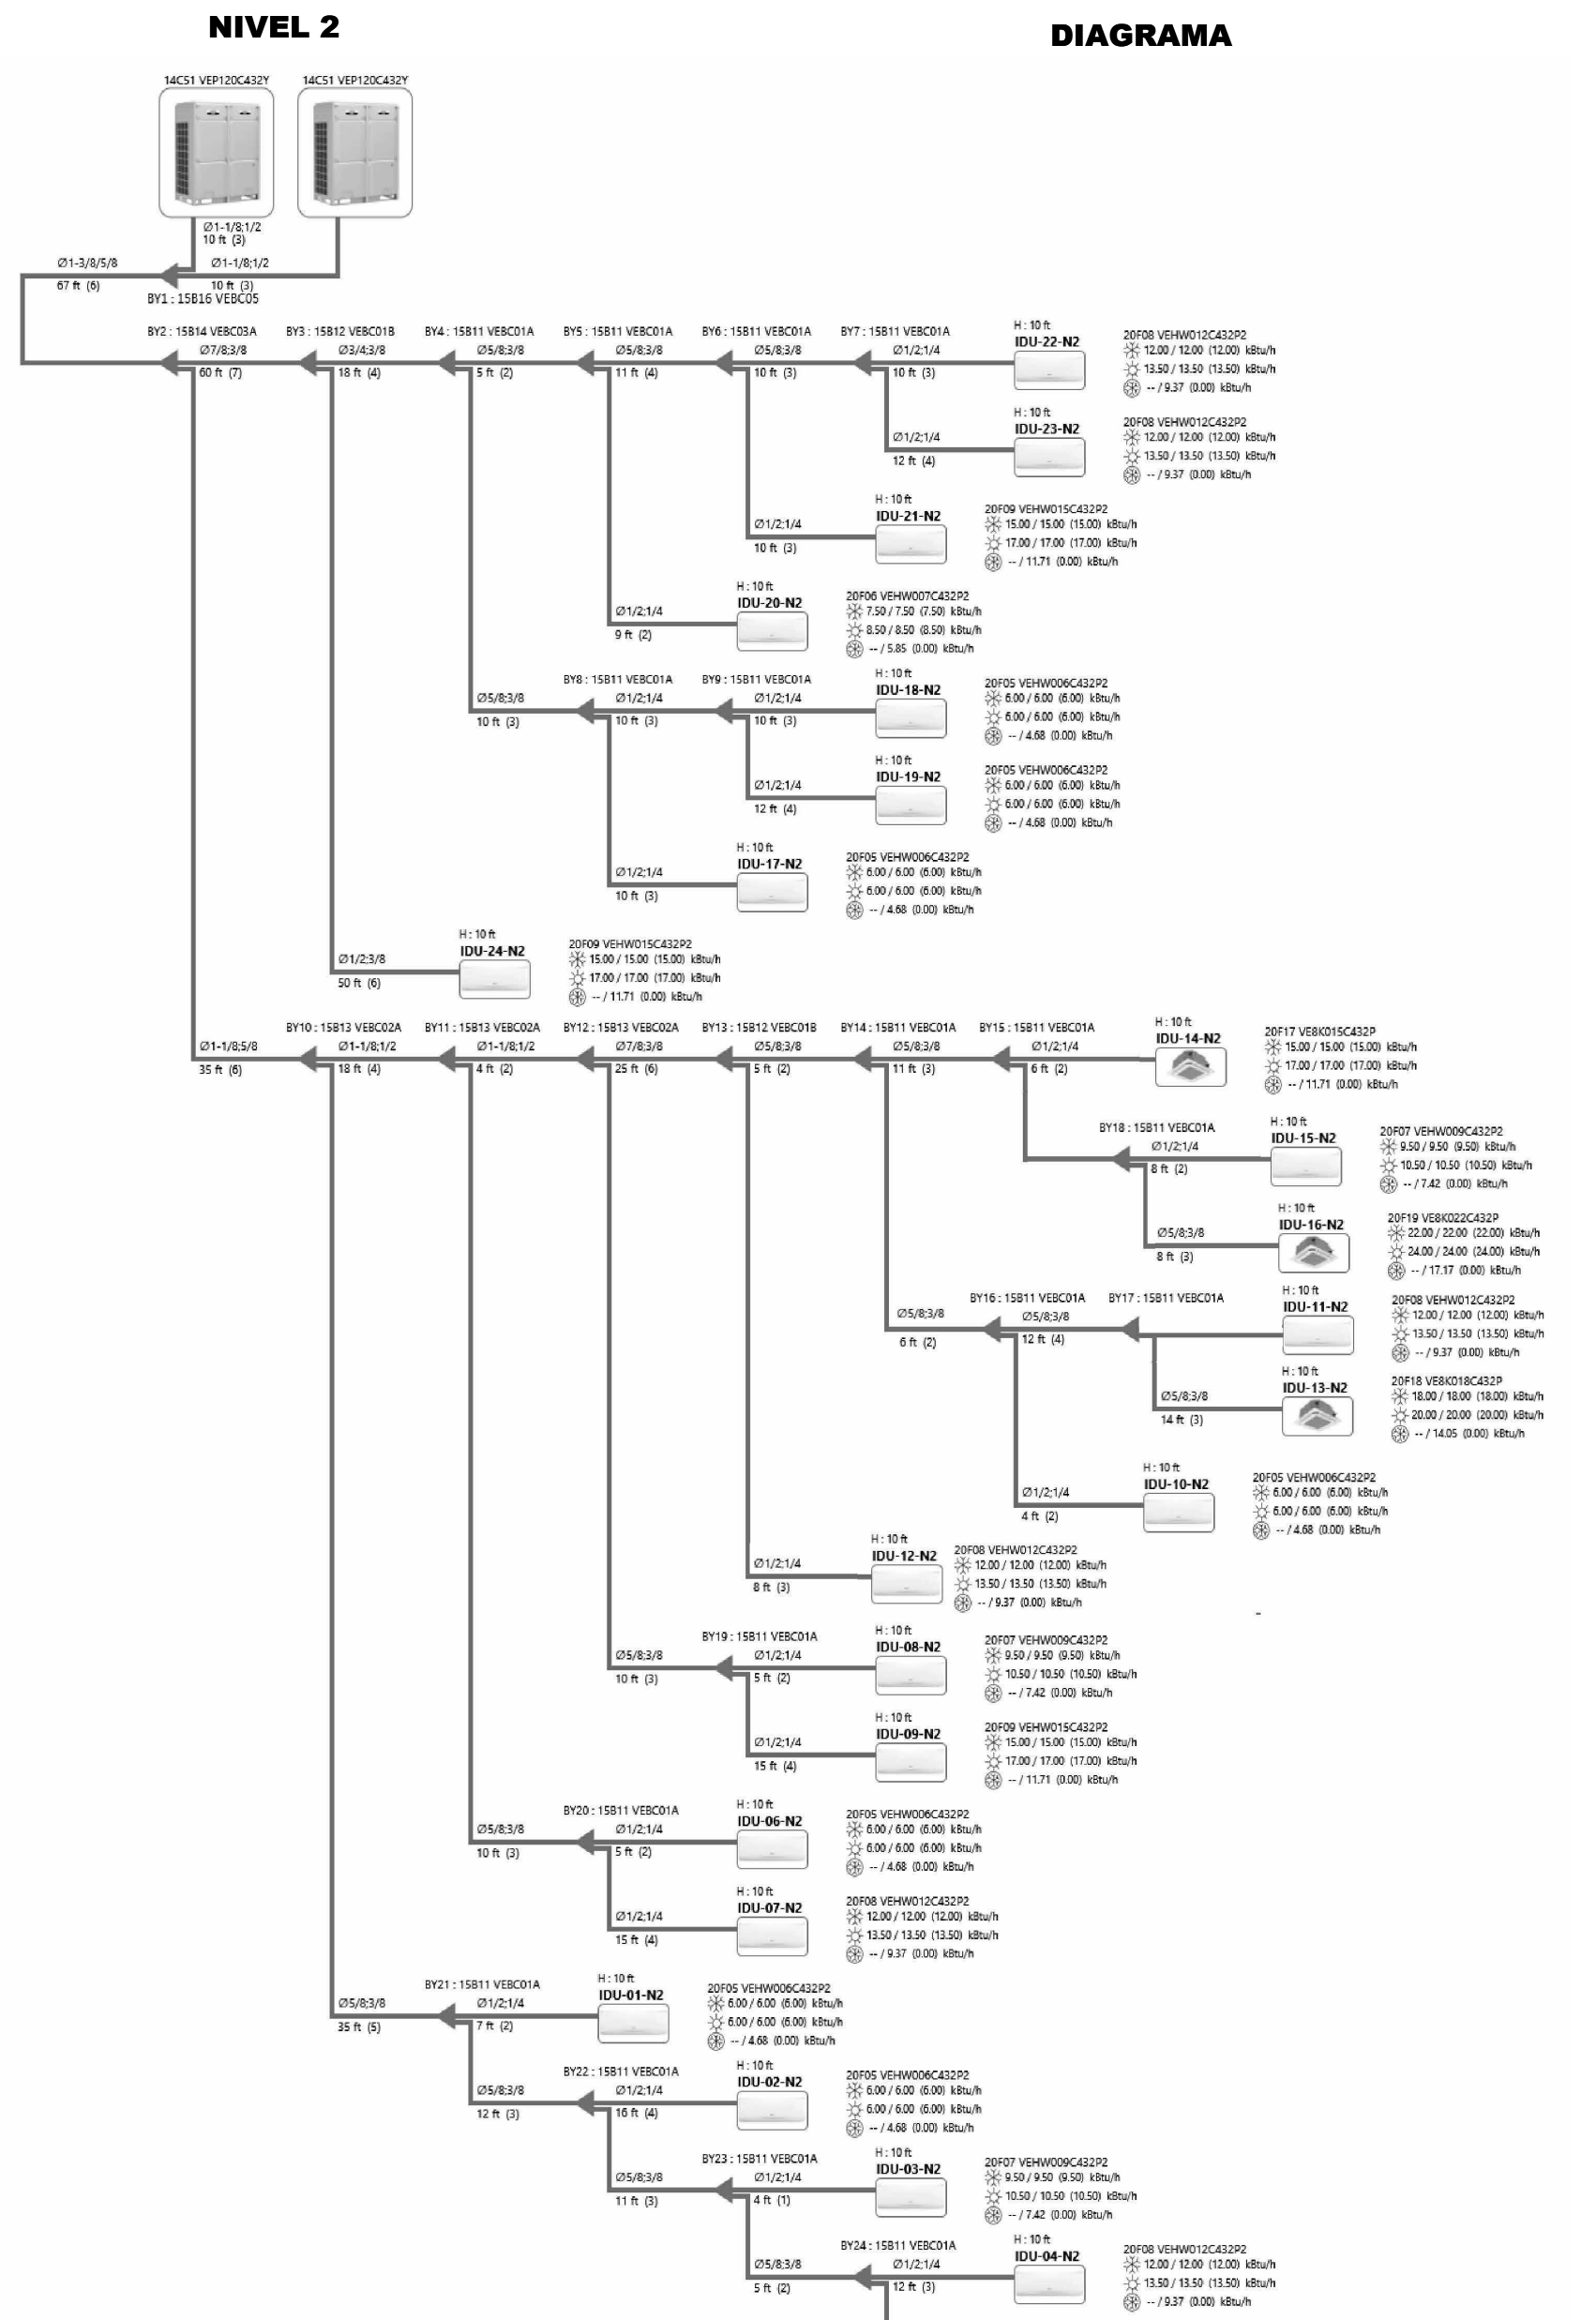

NIVEL.	No.	AMBIENTE.	AREA PISO/ AMBIENTE.		DESIGNACIÓN.	LONG. TUBERIA REFRIG., (m).	CAUDAL, (cfm).	SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO.			CAUDAL, (cfm).	UNIDADES INTERIORES (IDU), 208/230V-1Ph-60Hz.					UNIDAD EXTERIOR (ODU), 220V-3Ph-60Hz.			
			m2.	pie2.				CAPACIDAD TOTAL, (Btu/h).	CAPACIDAD SENSIBLE, (Mbtu/h).	CAPACIDAD LATENTE, (Mbtu/h).		CAPACIDAD ENFRIAMIENTO, (Btu/h).	FLA, (Amp).	MCA, (Amp).	MOCP, (Amp).	No. De Unidades.	MCA, (Amp.) X Unidad.	TOCA, (Amp.) X Unidad.	MFA, (Amp.) X Unidad.	
N3		LOSA EQUIPOS AZOTEA: (ODU-01-N3).			Y1 - (ODU-01-N3)	23.00														
					Y1-Y2	3.52														
					Y2-Y3	0.89														
	42	SALA DE VIDEO VIGILANCIA M	10.68	114.90	Y3 - (IDU-01-N3)	4.17	861.00	15,697.50	14,624.55	1,072.95	706.00	24,000.00		0.48	0.60	15.00				
	43	OFICINA INFORMATICA	10.36	111.46	Y3 - (IDU-02-N3)	0.74	230.00	4,610.35	3,903.10	707.25	283.00	7,500.00		0.17	0.21	15.00				
	51	DATA CENTER	7.79	83.81	Y2 - (IDU-03-N3)	26.54	515.00	9,209.20	8,737.70	471.50	494.00	15,400.00		0.30	0.37	15.00				
					Y1-Y4	18.99														
					Y4-Y5	1.92														
	25	ESTACIÓN NEUMATICA Y SIST.	10.65	114.58	Y5 - (IDU-04-N3)	6.23	352.00	6,438.85	5,967.35	471.50	318.00	12,000.00		0.20	0.25	15.00				
	16	JEFE LAB CLINICO	12.30	132.33	Y5 - (IDU-05-N3)	0.78	224.00	4,272.25	3,800.75	471.50	283.00	7,500.00		0.17	0.21	15.00				
					Y4-Y6	7.67														
	1,2,14.	AREA ADMINISTRATIVA. (CASET).	42.82	460.62	Y6 - (IDU-09A-N3)	1.01	1,330.00	23,645.73	22,572.78	1,072.95	1,160.00	36,000.00		1.00	1.30	15.00				
					Y6-Y7	2.79														
	3	OFICINA DIRECCIÓN CENT. (CASET).	15.96	171.70	Y7 - (IDU-08-N3)	3.80	627.00	11,305.65	10,645.55	660.10	550.00	18,000.00		0.60	0.80	15.00				
					Y7-Y8	3.27														
	7,13,15.	AREA ADMINISTRATIVA. (CASET).	42.82	460.62	Y8 - (IDU-09B-N3)	0.75	1,330.00	23,645.73	22,572.78	1,072.95	1,160.00	36,000.00		1.00	1.30	15.00				
					Y8-Y9	1.97														
	6	COORDINACIÓN CENT	9.89	106.40	Y9 - (IDU-07-N3)	2.66	754.00	13,141.05	12,811.00	330.05	706.00	24,000.00		0.48	0.60	15.00				
8	SALA DE REUNIONES	19.42	208.93	Y9 - (IDU-06-N3)	8.67	503.00	10,889.35	8,531.85	2,357.50	494.00	15,400.00		0.30	0.37	15.00					