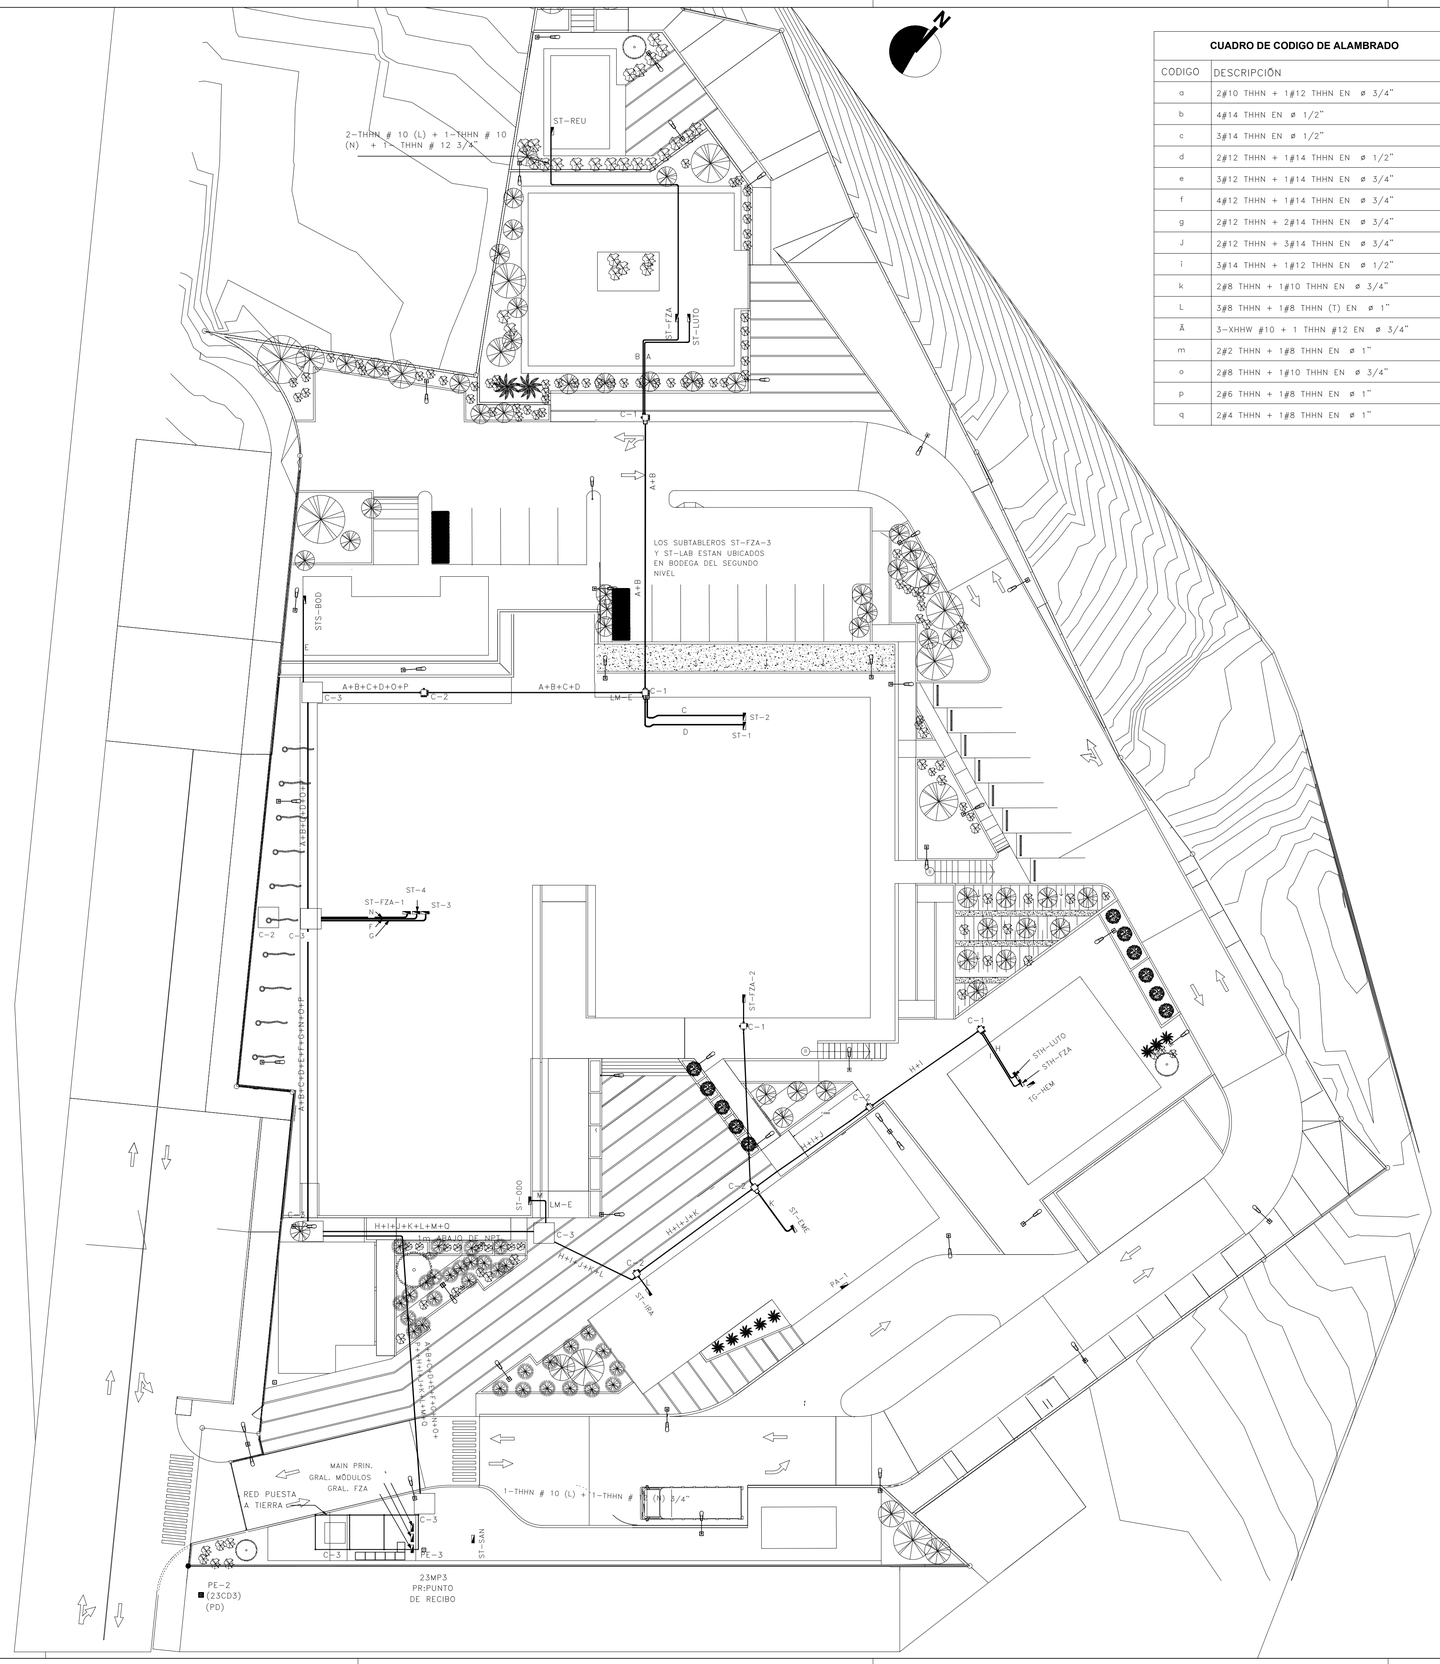

CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2#10 THHN + 1#12 THHN EN ø 3/4"
b	4#14 THHN EN ø 1/2"
c	5#14 THHN EN ø 1/2"
d	2#12 THHN + 1#14 THHN EN ø 1/2"
e	3#12 THHN + 1#14 THHN EN ø 3/4"
f	4#12 THHN + 1#14 THHN EN ø 3/4"
g	2#12 THHN + 2#14 THHN EN ø 3/4"
J	2#12 THHN + 3#14 THHN EN ø 3/4"
i	3#14 THHN + 1#12 THHN EN ø 1/2"
k	2#8 THHN + 1#10 THHN EN ø 3/4"
L	3#8 THHN + 1#8 THHN (T) EN ø 1"
Ã	3-XHHW #10 + 1 THHN #12 EN ø 3/4"
m	2#2 THHN + 1#8 THHN EN ø 1"
o	2#8 THHN + 1#10 THHN EN ø 3/4"
p	2#6 THHN + 1#8 THHN EN ø 1"
q	2#4 THHN + 1#8 THHN EN ø 1"

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
T/S	TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
LE-1	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CON SEÑAL DE SALIDA COLOR VERDE SOBREPONER EN PARED CON REFLETORES DE 12 WATTS
LE-2	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.8 WATTS, LUZ BLANCA DIRIGIBLE BLANCO IP20 UL, TIEMPOP DE OPERACIÓN DE 100 MINUTOS, MULTIVOLTAJE 120-277 VOLTIOS, 220 LUMENS, CON INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 4' x 2 x 62mm, TIPO LED 3X32 W , INCLUYE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL40B PLUS.
	LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 38 WATTS, HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD, LUZ BLANCA POLICARBONATO 120CM GRIS IP65.
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 2' x 2' x 62mm, TIPO LED DIFUSOR #1, INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x TL-5, 14 WATT 1150 LUMEN UL 40B PLUS 120 V.
	LUMINARIA CUADRADA LED TIPO LED 18 W / 120 V, LUZ BLANCA. CUADRADO BLANCO 1200 LUMENS
	LÁNPARA HIGHBAY 150W 120-240VAC, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 ALTA EFICIENCIA LUMINOSA, 15000 LÚMENES
LM-E	LUMINARIA SOLAR LED 2000 LUMENES, IP65 CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE DE ALUMINIO Y POLICARBONATO MONTADA EN POSTE GALVANIZADO DE 4".
$	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
$2	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
$C	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
$D	INTERRUPTOR DE CONTROL DE VENTILADOR DE TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
GFC	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R. PROTECCIÓN DE HUMEDAD.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R.
GFC	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R. PROTECCIÓN DE HUMEDAD.
	TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO.
CAJ	CAJA DE TOMA DE ENERGIA A PISO
PE-1	POZO DE REGISTRO CON TAPADERA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS A CONSTRUIR SEGÚN DETALLE
PE-2	POZO DE REGISTRO ENTERRADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS A CONSTRUIR SEGÚN DETALLE
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN DETALLE.
3	NÚMERO DE CIRCUITO NORMAL
	PAD MOUNTED, VER DETALLE EN HOJA DE DETALLES ELÉCTRICOS.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

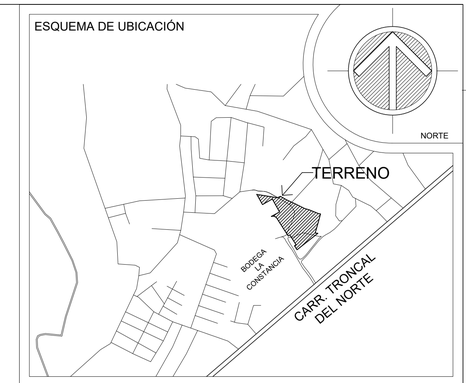

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANO DE CONJUNTO DE INST. ELÉCTRICAS

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADA
	FECHA: SEPTIEMBRE 2023

AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
9,544.63 M² 13,659.833 V²	6,346.15 M² 9 082.3161 V²	**OE-IE-01**	**46/59**