



PLANTA DE INSTALACIONES ESPECIALES INCENDIO, VOZ Y DATOS
MÓDULOS DE OFICINAS
Esc 1:50



DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS
SIN ESCALA

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

SALIDA DE VOZ/DATOS – EN CAJA 2”X4” EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6E.

CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.

ALARMA DETECTOR DE HUMO ANALÓGICO CON BATERIA DE 9 VOLTIOS, INSTALADO EN EL CIELO FALSO

PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIÁMETRO MÍNIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 3/4”φ. SE USARÁ EL DIÁMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE.

EL CABLE SERÁ UTP CAT. 6A Y LLEGARÁ AL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED DE CUARTO ELÉCTRICO SEÑALADO EN EL PLANO.


CUADRO DE SIMBOLOGÍA


PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PUERTO 10/100/1000.

BANDEJA PORTA CABLE HILOS DE ACERO SOLDADOS ELECTROCINCADOS – MALLAS 50 X 100 MMS (8” ANCHO – 2” ALA – 118.11” LARGO) 20 CMS ANCHO – 5 CMS ALA –) FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO ELEMENTO DE SUJECIÓN AL CENTRO DE BANDEJA VARILLA TODA ROSCA FIJADA A ESTRUCTURA. AJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.

GABINETE DE 19”, CAPACIDAD 12 U, CIERRE CON LLAVE, BASTIDOR O RACK DELANTERO DESPLAZABLE, PUERTA FRONTAL REVERSIBLE, QUE INCLUYE ESTRUCTURA PARA SUJETARLO A PARED, PANEL DE INGRESO CON REDUCTOR DE POLVO Y TAPA METÁLICA, DE INGRESO AL GABINETE, ASÍ COMO REGLETA DE TOMAS ELÉCTRICAS POLARIZADAS DE 19” INSTALACIÓN HORIZONTAL, MONTAJE BARRA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA, DE 19”(SE INSTALARÁ EN LA PARTE INFERIOR DEL GABINETE) Y CONEXIÓN A TIERRA CON UN CABLE AWG N°6 (FORRO COLOR VERDE).

ESQUEMA DE UBICACIÓN

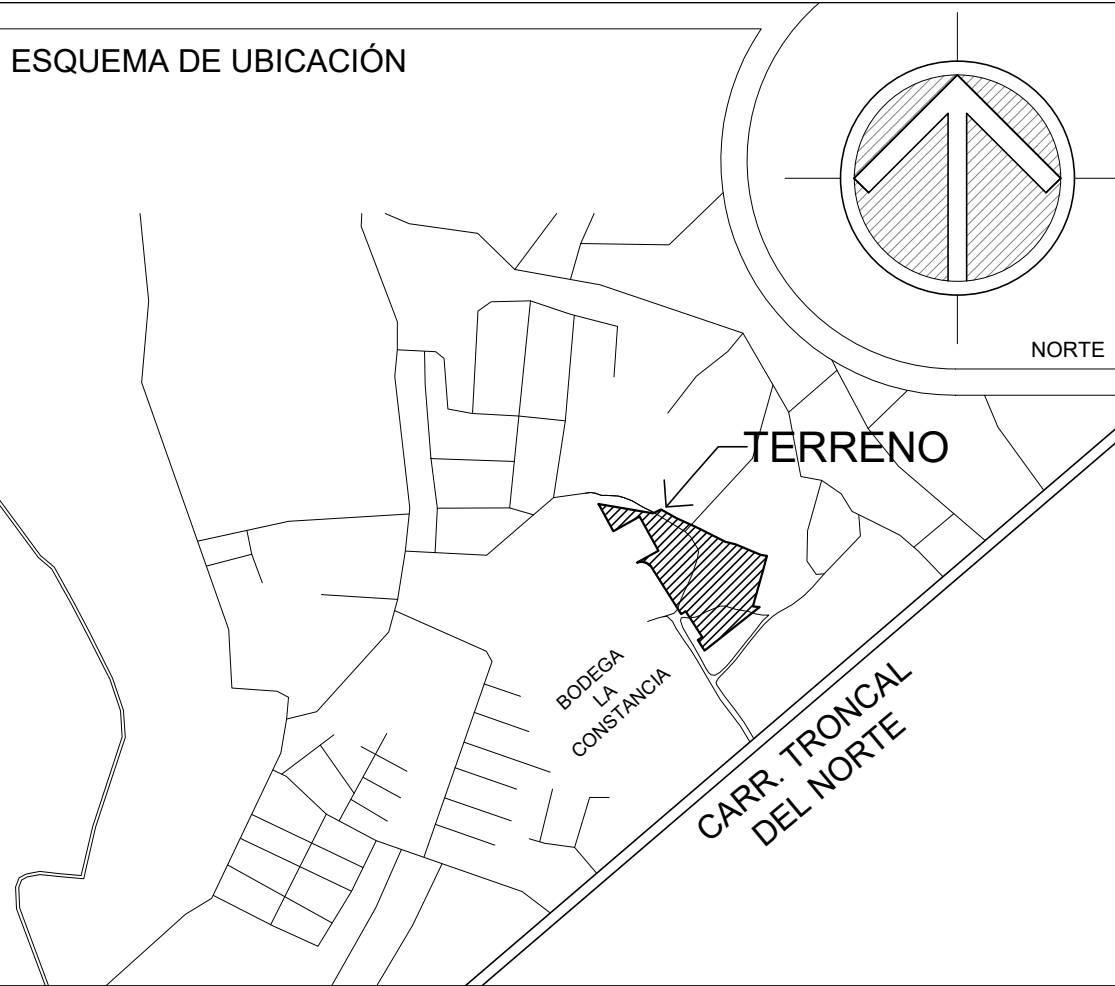

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ESPECIALES INCENDIO, VOZ Y DATOS MÓDULO 5 OFICINAS SIBASI			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/ MINSAL		INDICADA	SEPTIEMBRE 2023
FECHA:	AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:
	9,544.63 M² 13,659.833 V²	6,346.15 M² 9 082.3161 V²	M5-IM-01
			CORRELATIVO: 28/28