




1 Red de Aguas Negras - N1
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

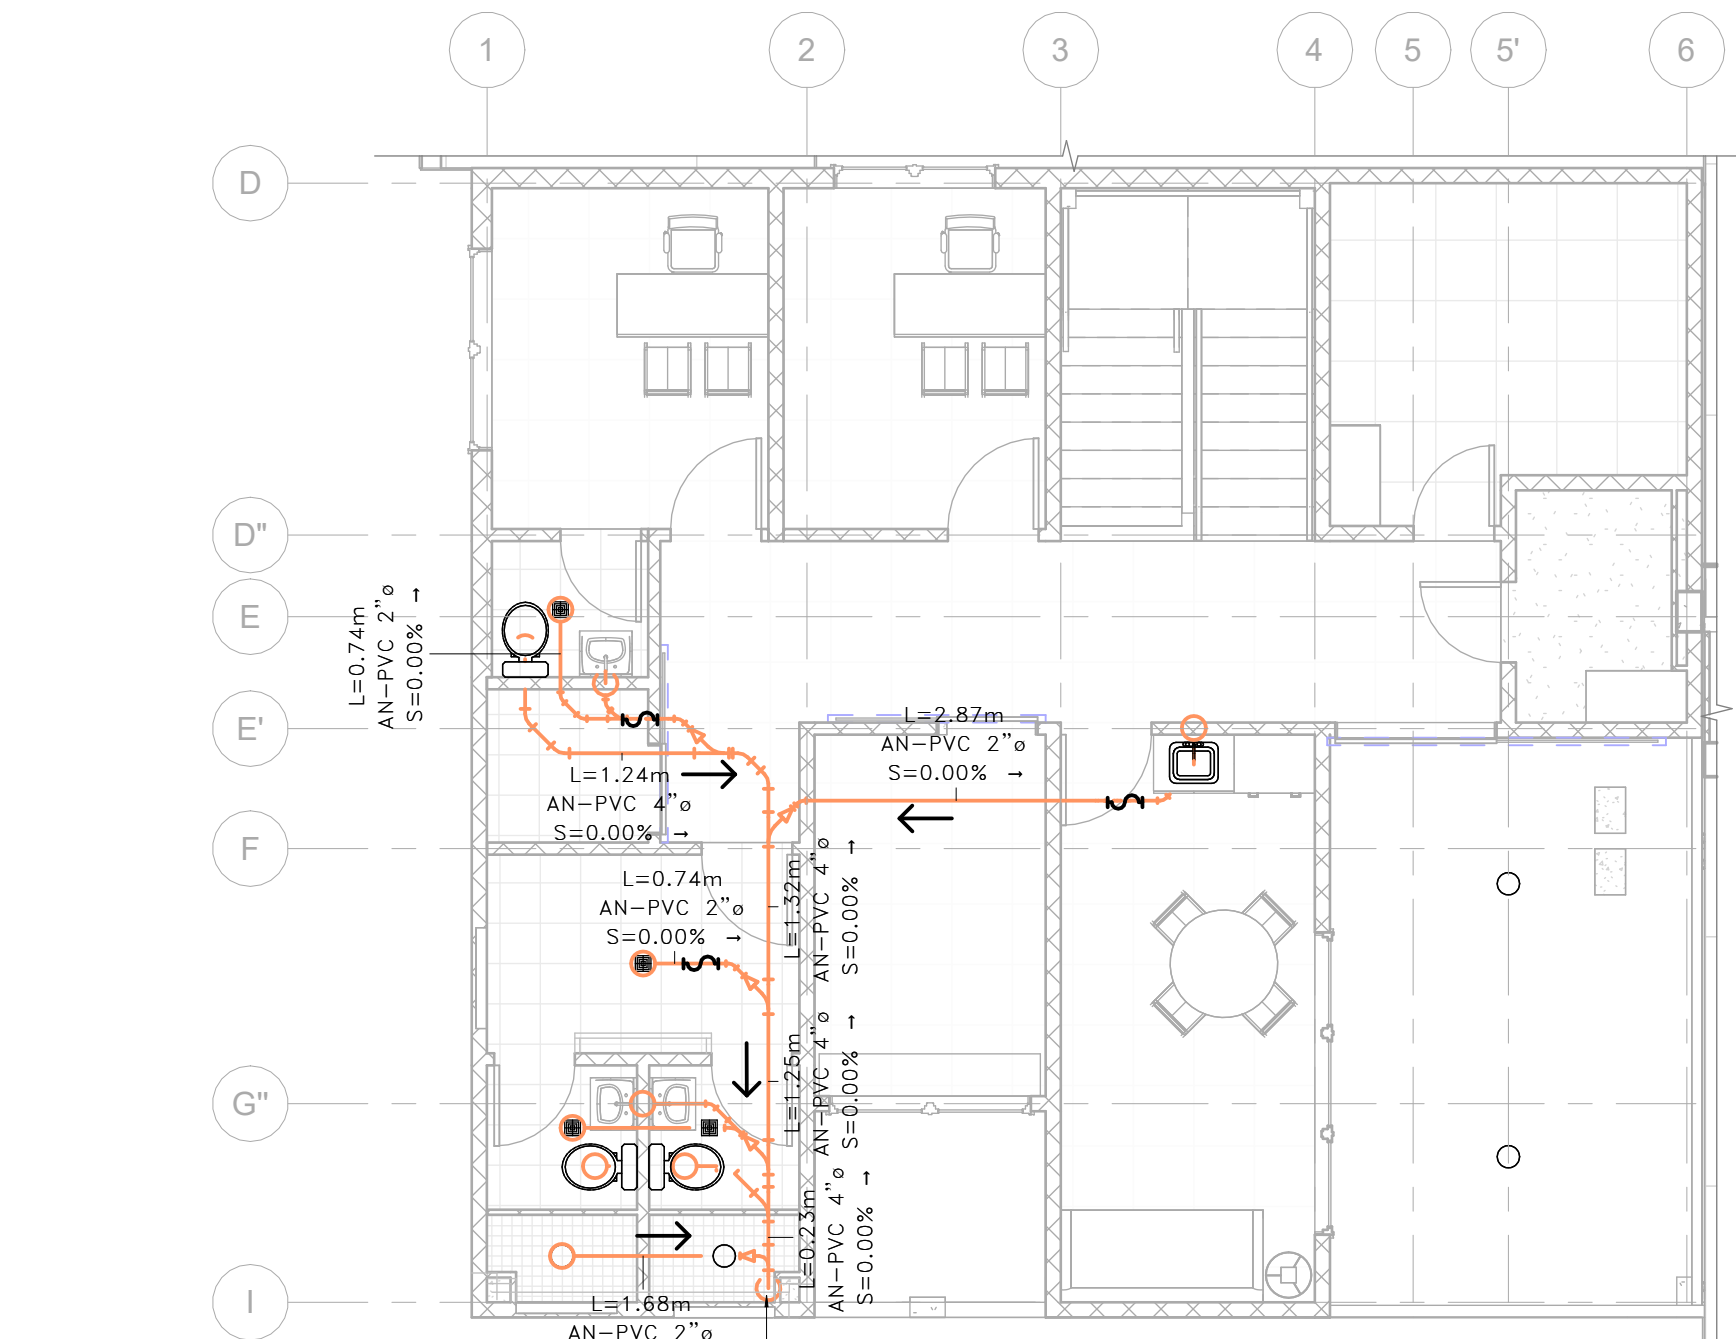


2 Red de Aguas Negras - N2
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

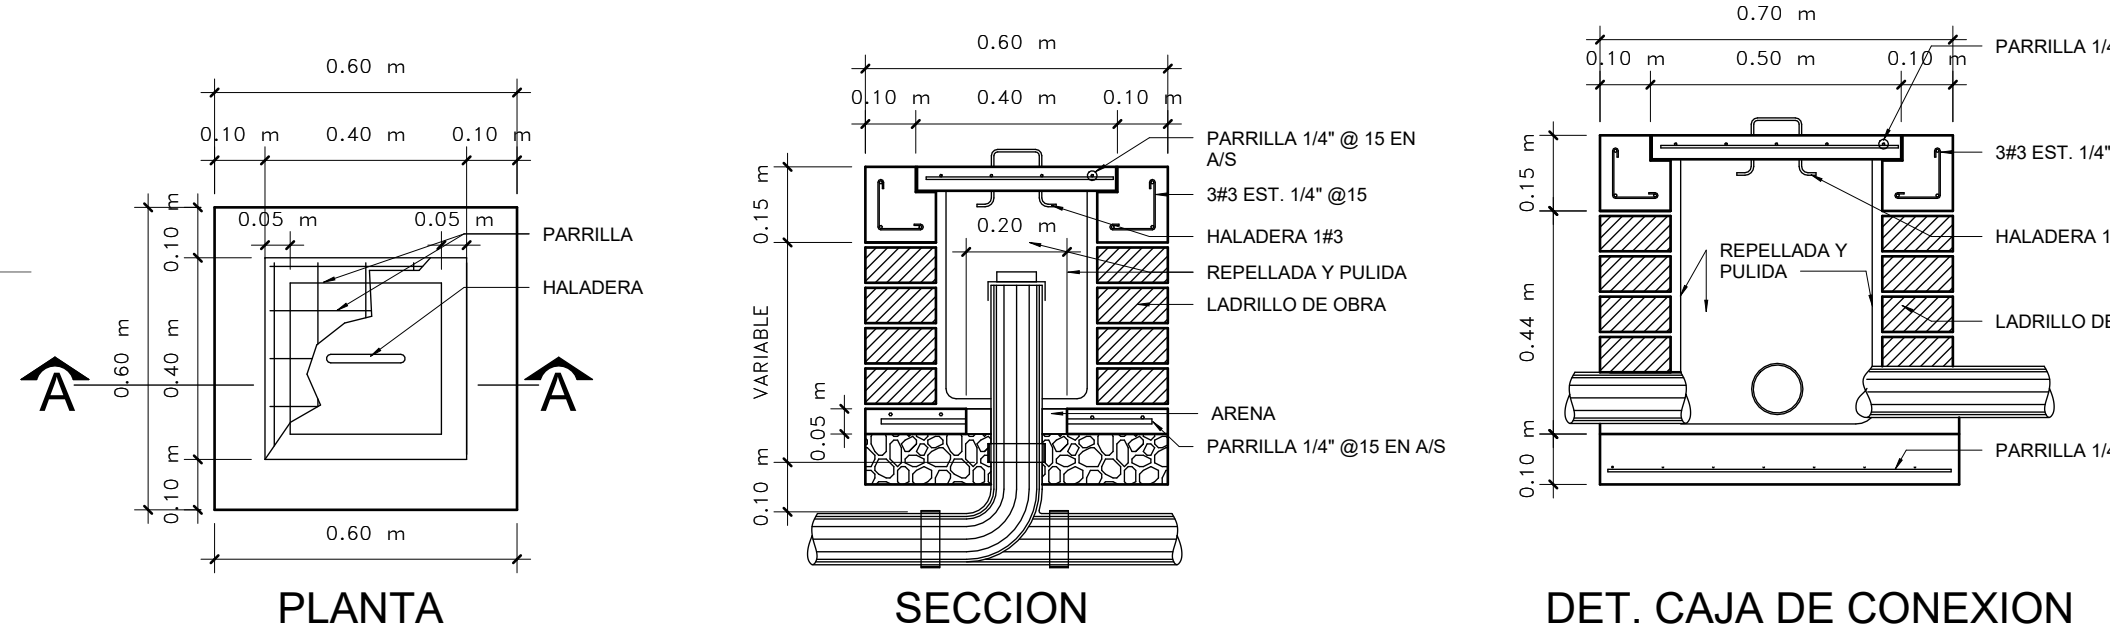

4 DETALLE CAJA DE REGISTRO
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

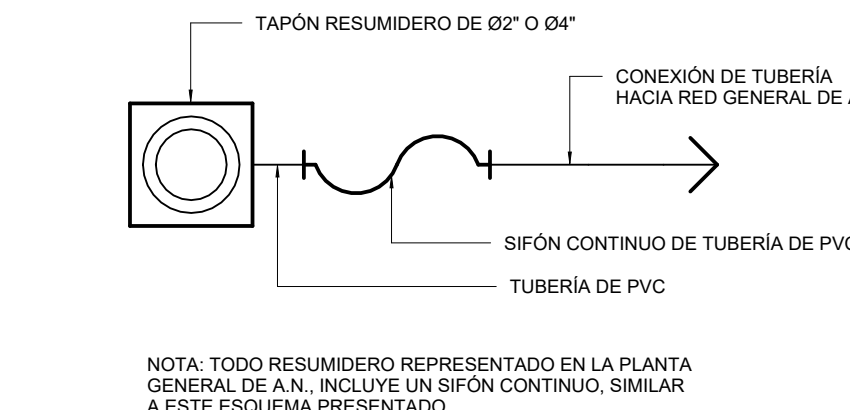

5 DETALLE TIPO DE RESUMIDERO EN SIFÓN
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

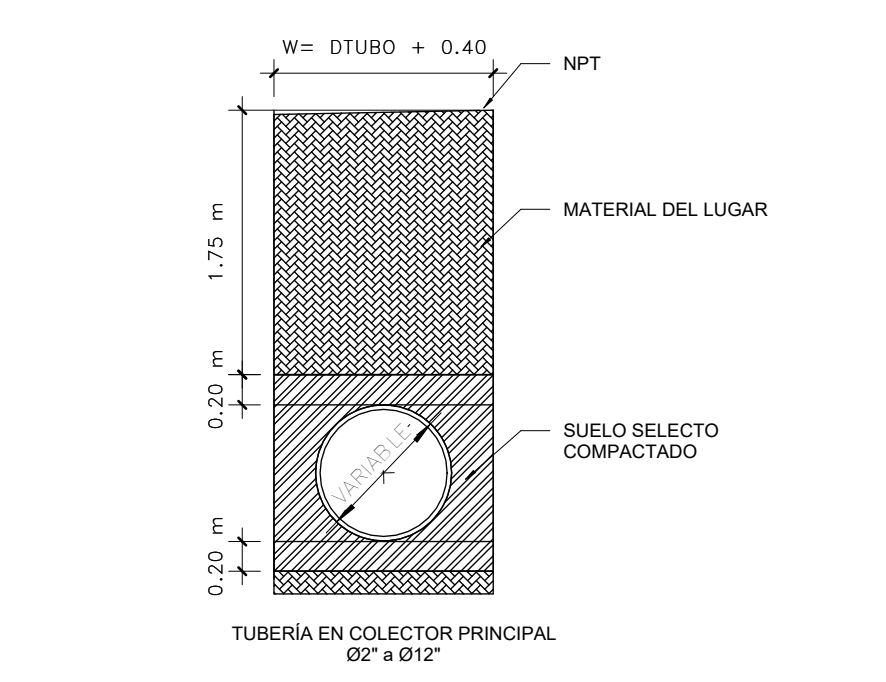

5 DETALLE DE TUBERÍA EN COLECTOR PRINCIPAL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

NOTA:
PARA TODOS LOS NIVELES DE CAJAS Y POZOS DE RED HIDRAULICA, SE DEBERÁ VALIDAR EN CAMPO CON TOPOGRAFIA PARA RECTIFICAR NIVELES DE TAPA Y FONDO.

NOTA: TODA LA TUBERIA HORIZONTAL AEREA Y BAJADAS HACIA CADA ARTEFACTO SANITARIO SE INSTALARA CON LOS DIAMETROS (HoGo) INDICADOS EN PLANOS Y LA DERIVACION HASTA CADA ARTEFACTO O PUNTO DE ENTREGA, SE REALIZARA CON TUBERIA DE 1/2" USANDO EL REDUCTOR RESPECTIVO, INCLUYENDO NIPLE DE HoGo DONDE SE CONECTARA CADA ARTEFACTO O ACCESORIO, LA TUBERIA DE 1/2" DEBERA ESTAR EMBEBIDA EN LA PARED.

1. LAS SALIDAS DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS DEBEN DE IR CON CODO GALVANIZADO + NIPLE NIQUELADO CON SU RESPECTIVA CHAPETA Y CONTRA LLAVE.

2. LAS VALVULAS QUE SE COLOQUEN EN LA RED PRINCIPAL SERAN DEL TIPO DE VALVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO, PROBADAS Y MARCADAS PARA UNA PRESION DE 250 PSI.


3. SALIDA LAVAMANOS H=0.52M

4. SALIDA INODORO H=0.22M


5. SALIDA PILA H=1.20M

6. SALIDA CHORRO H=0.30M


7. SALIDA DUCHA H=2.102M

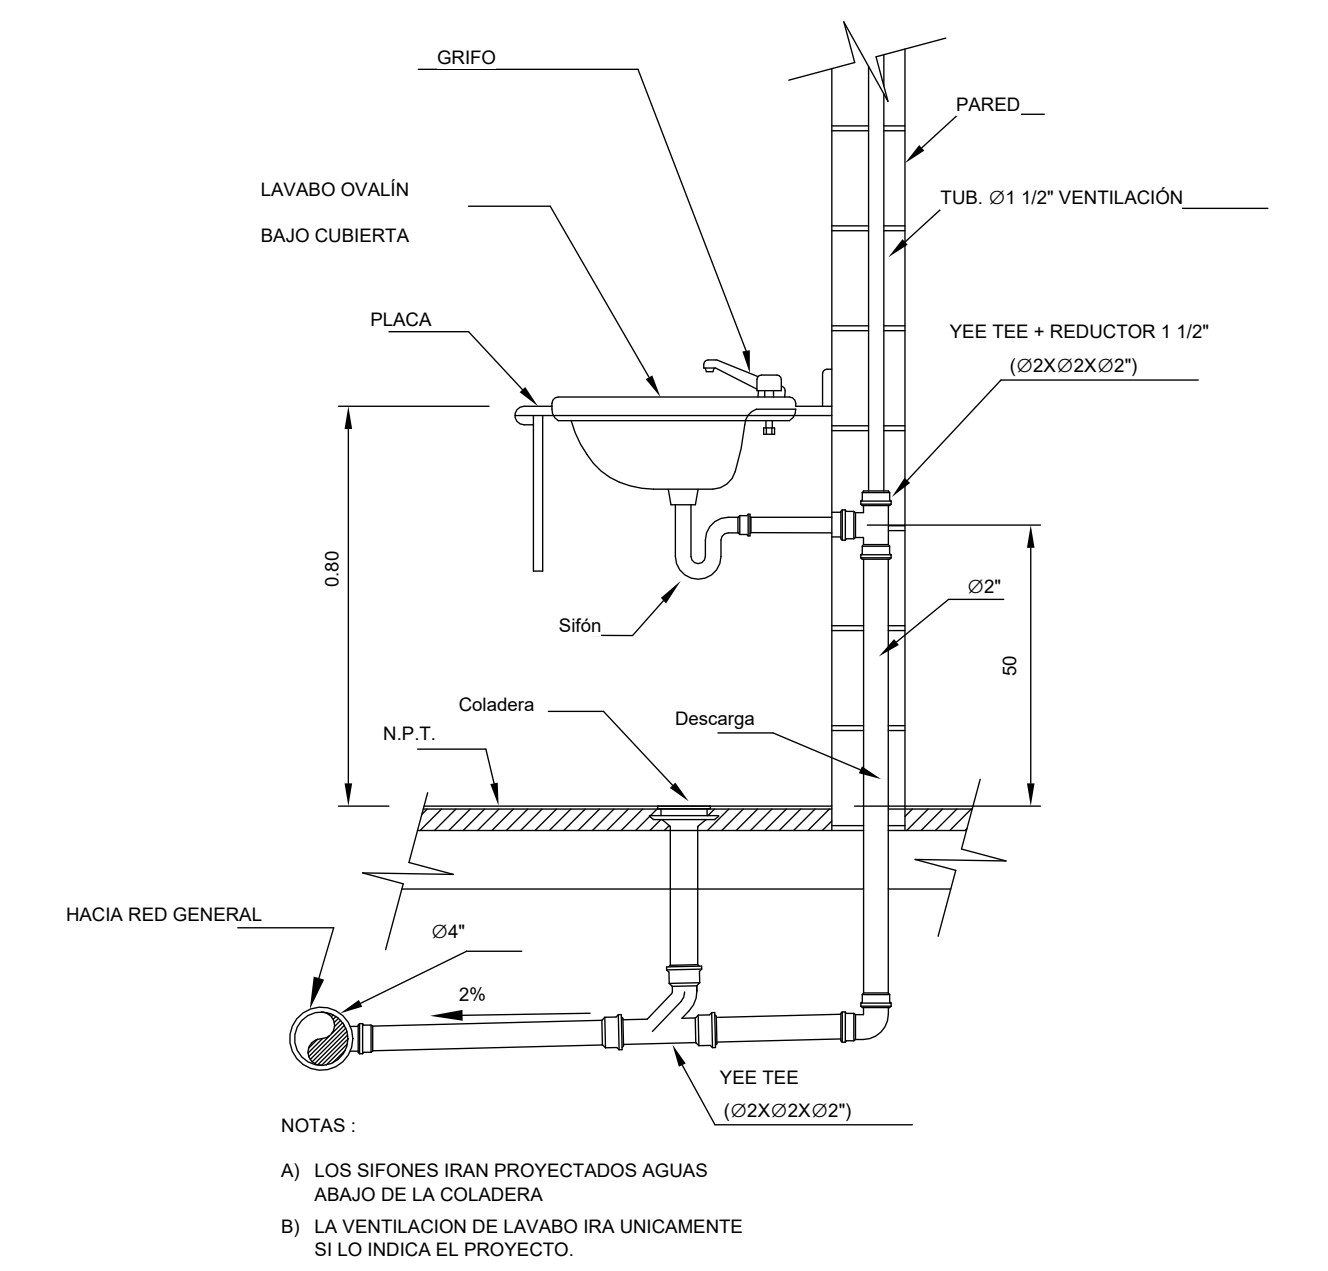

6 DETALLE DE INST. SANITARIA
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

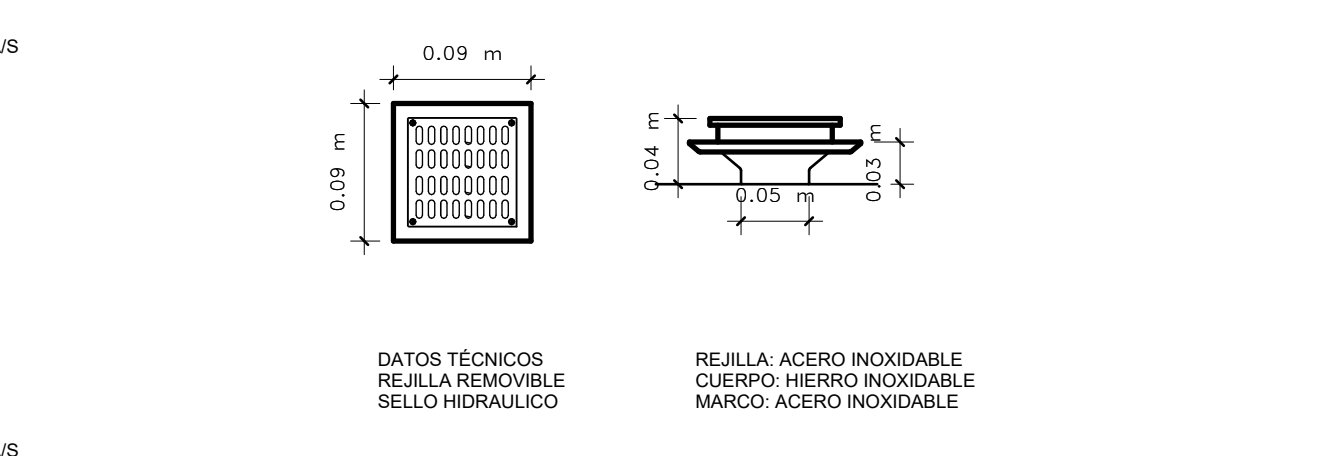

SIMBOLOGIA AGUAS RESIDUALES			
	CODO PARA CONEXION VERTICAL DE ARTEFACTO	DU	DUCHA
	YEE 45° HORIZONTAL	IN	INODOROS
	YEE REDUCIDA 45° HORIZONTAL	PC	POCETA
	SIFON CONTINUACION SIN REGISTRO	LV	LAVAMANOS CERAMICO CON PEDESTAL
	CURVA 45° HORIZONTAL	LVq	LAVAMANOS QUIRURGICO
	DRENAJE PISO Y DUCHAS; Y YEE TEE	PILA	PILA DE DOS ALAS
	TUBERIA PVC PROYECTADA	PCa	POCETA DE ACERO INOX. EN MUEBLE DE TRABAJO.
	YEE TEE PARA DESCARGA AL PISO, ARTEF.	BA	BAÑO ARTESA
	CODO DESCARGA A PARED DE ARTEFACTOS	CA	CALENTADOR ELECTRICO DE PARED

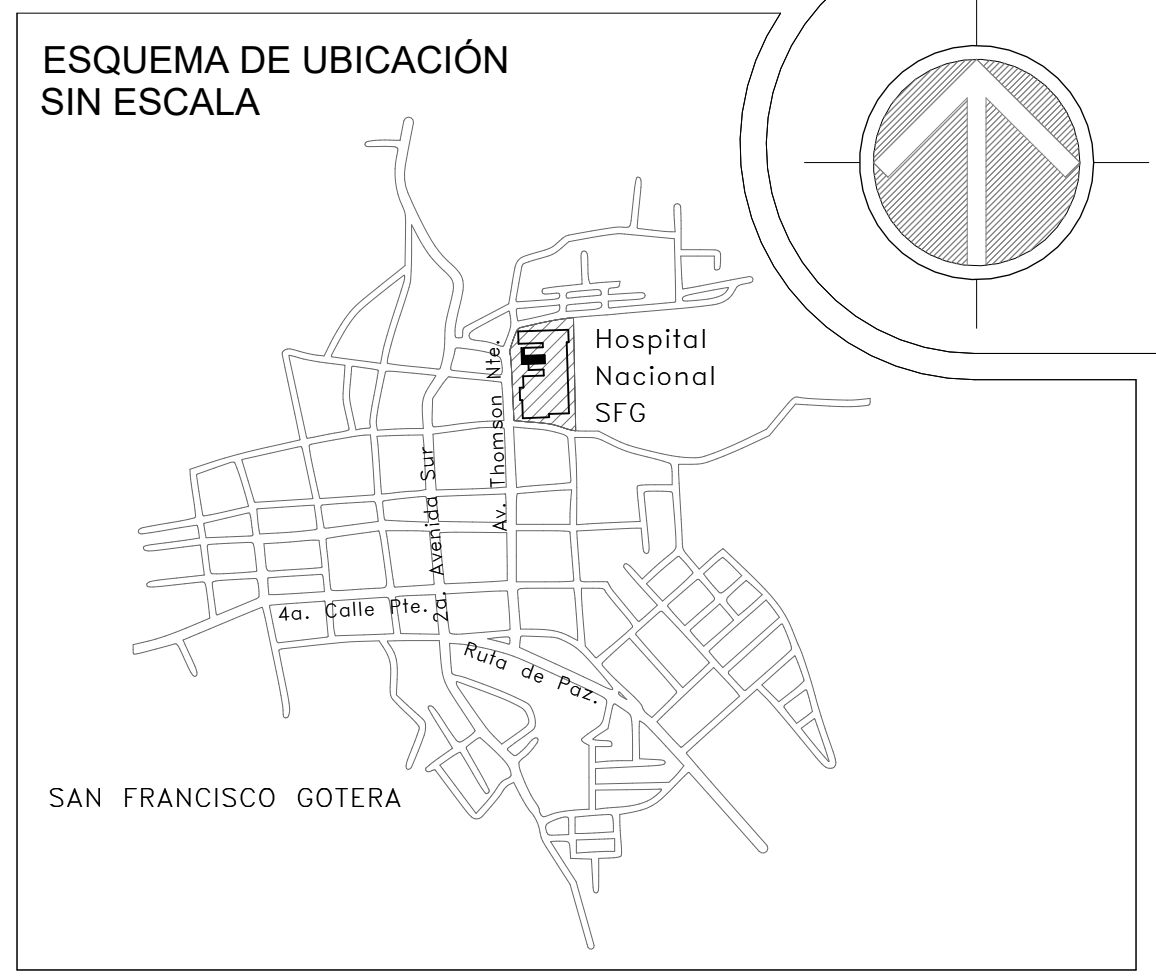

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

FINANCIAMIENTO:
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV

DIRECCIÓN:
AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

CONTENIDO:
INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUAS NEGRAS

DISEÑO ARQUITECTONICO:
UCPCSJ-MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UCPCSJ-MINSAL

REVISO Y APROBO:
UCPCSJ-MINSAL

AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UCPCSJ-MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UCPCSJ-MINSAL

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
JULIO 2024

HOJA No.:
IH-04

CORRELATIVO:
067/92