



CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS HIDRAULICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	RED DE AGUA POTABLE: TUBERÍA DE PVC 250 PSI
	RED DE AGUA CALIENTE: TUBERÍA DE CPVC 250 PSI
	RED DE AGUA NEGRA: TUBERÍA DE PVC
	RED DE AGUA NEGRA - VENTEO: TUBERÍA DE PVC
	RED DE AGUA LLUVIA: TUBERÍA DE PVC
	ACCESORIO CODO 90° PVC O HoGo.
	ACCESORIO TEE 90° PVC O HoGo.
	ACCESORIO YEE 45° HORIZONTAL
	ACCESORIO CODO 90° PVC O HoGo.
	RED DE AGUA POTABLE: TUBERÍA DE PVC 250 PSI
	VALVULA DE CONTROL DE CAJA
	CAJA PARA VALVULA DE CONTROL

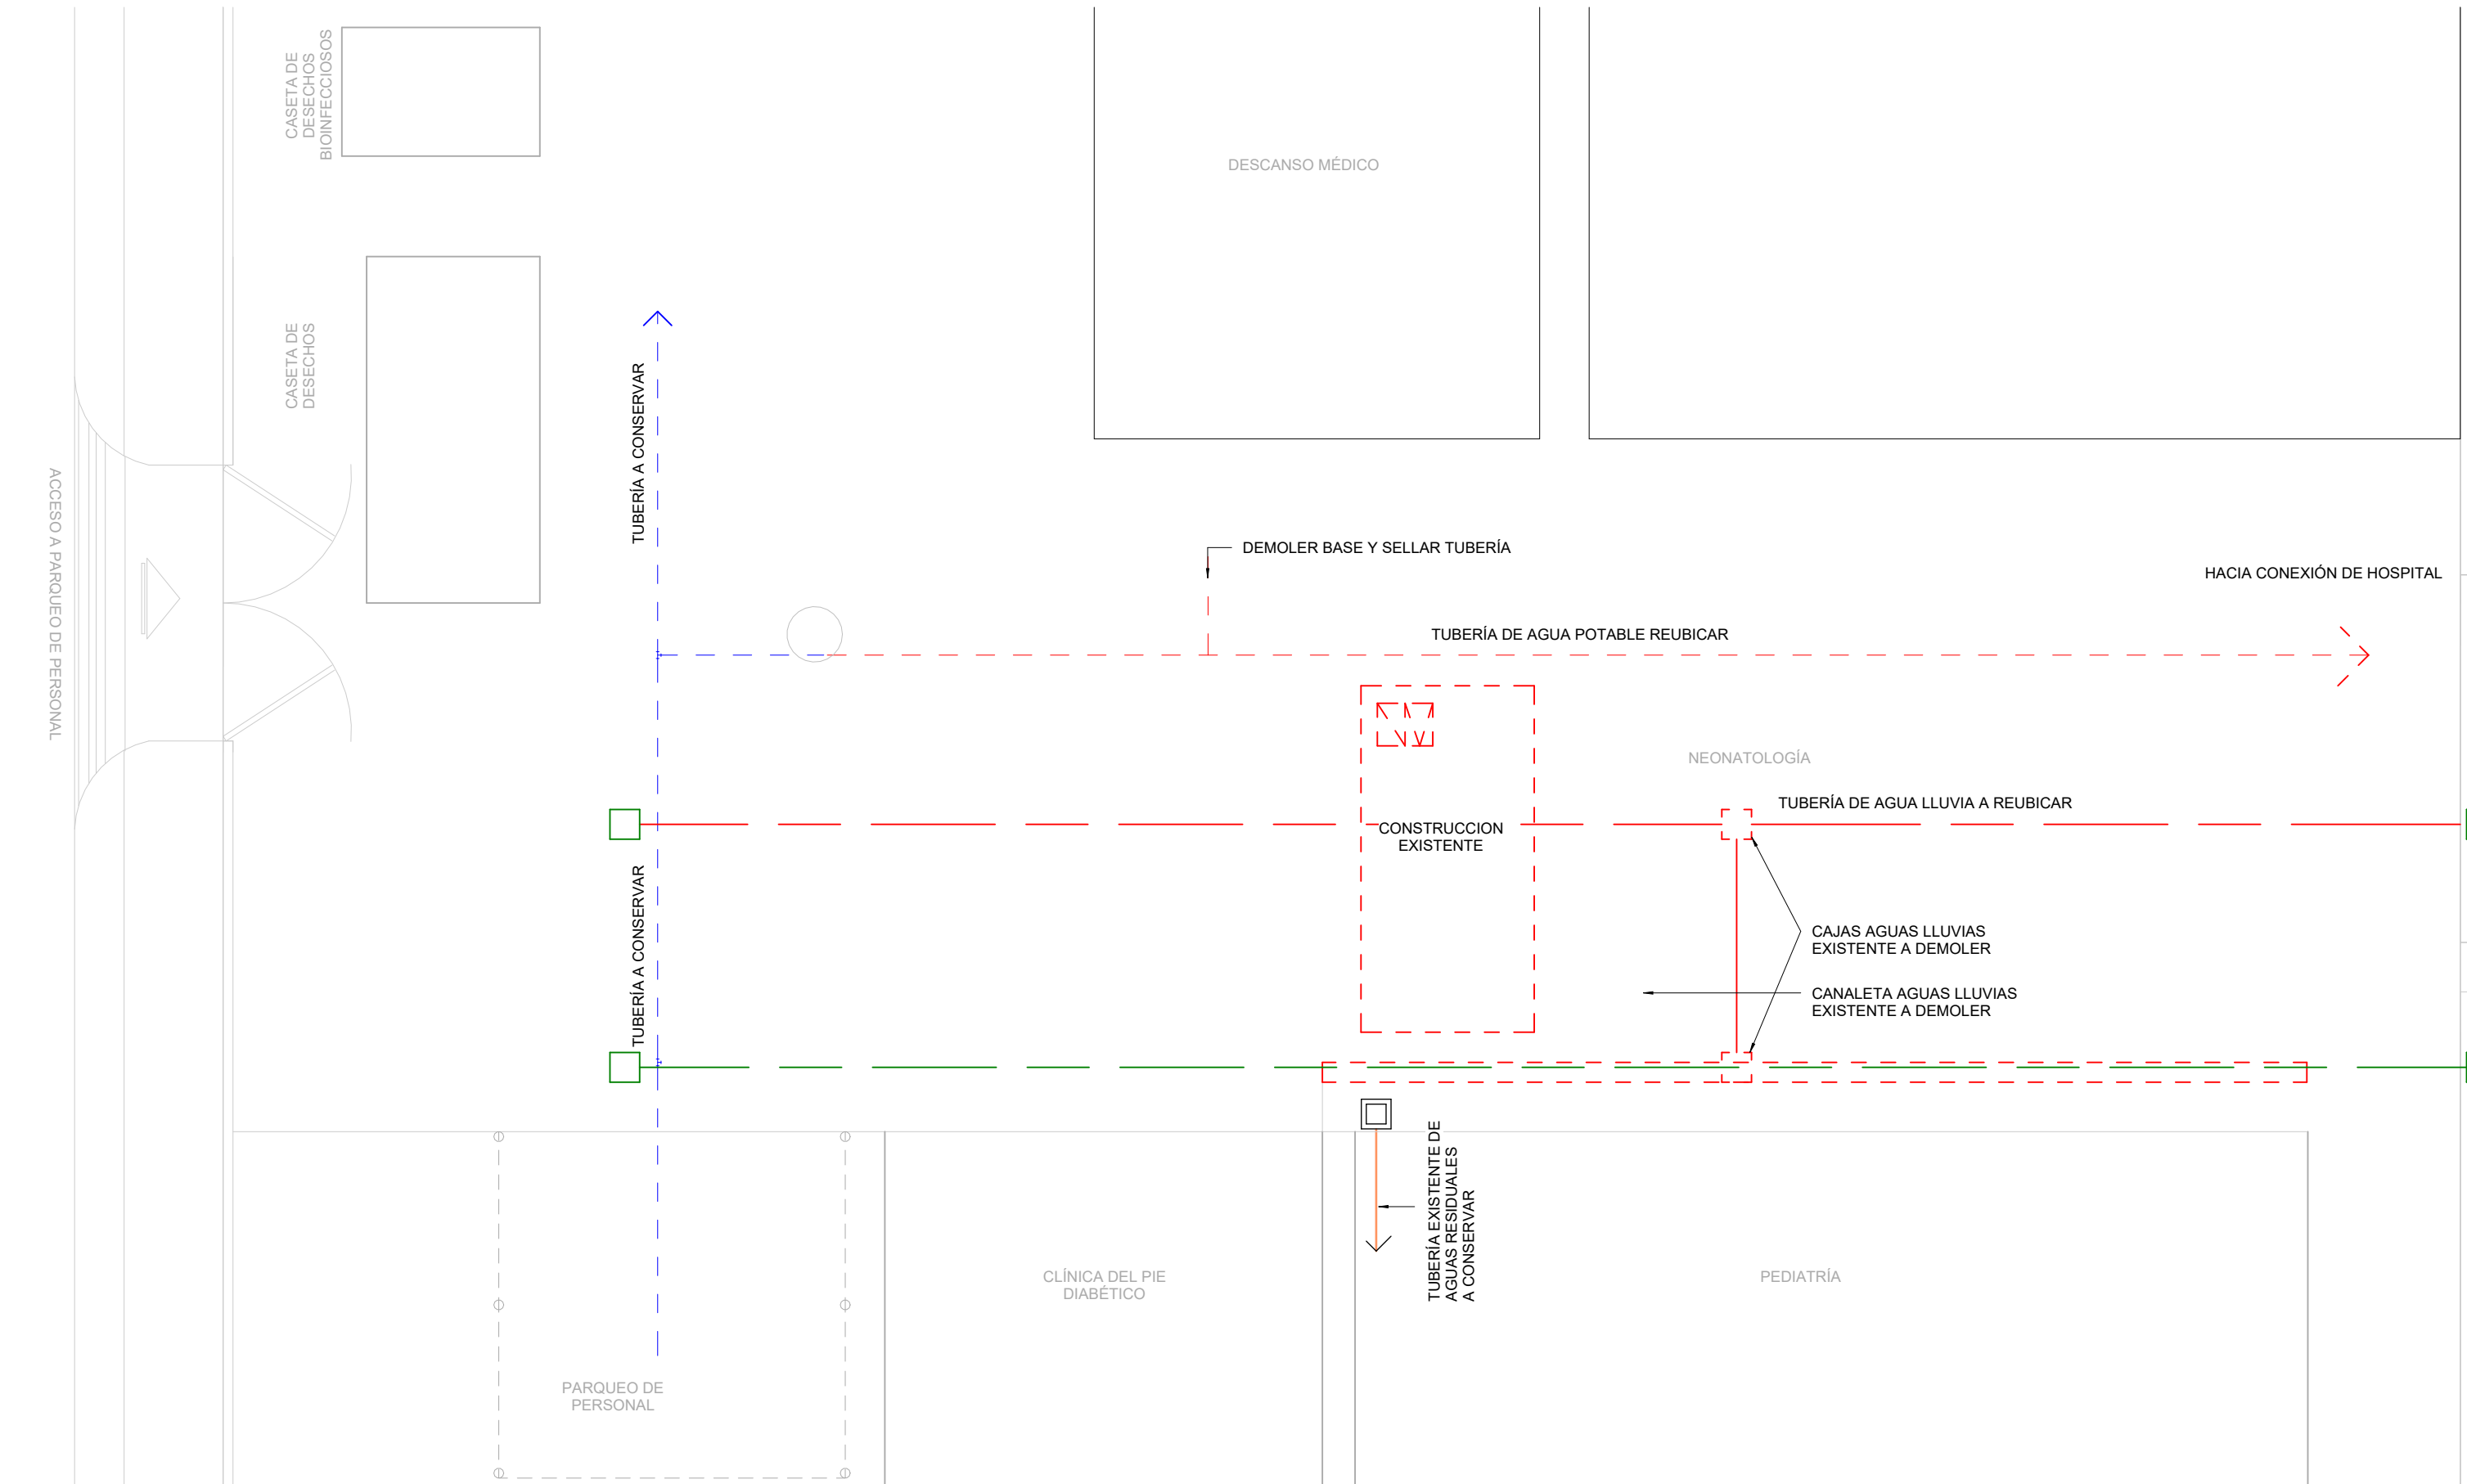

2 PLANO HIDRAULICO DE CONJUNTO EXISTENTE
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA


1 : 125

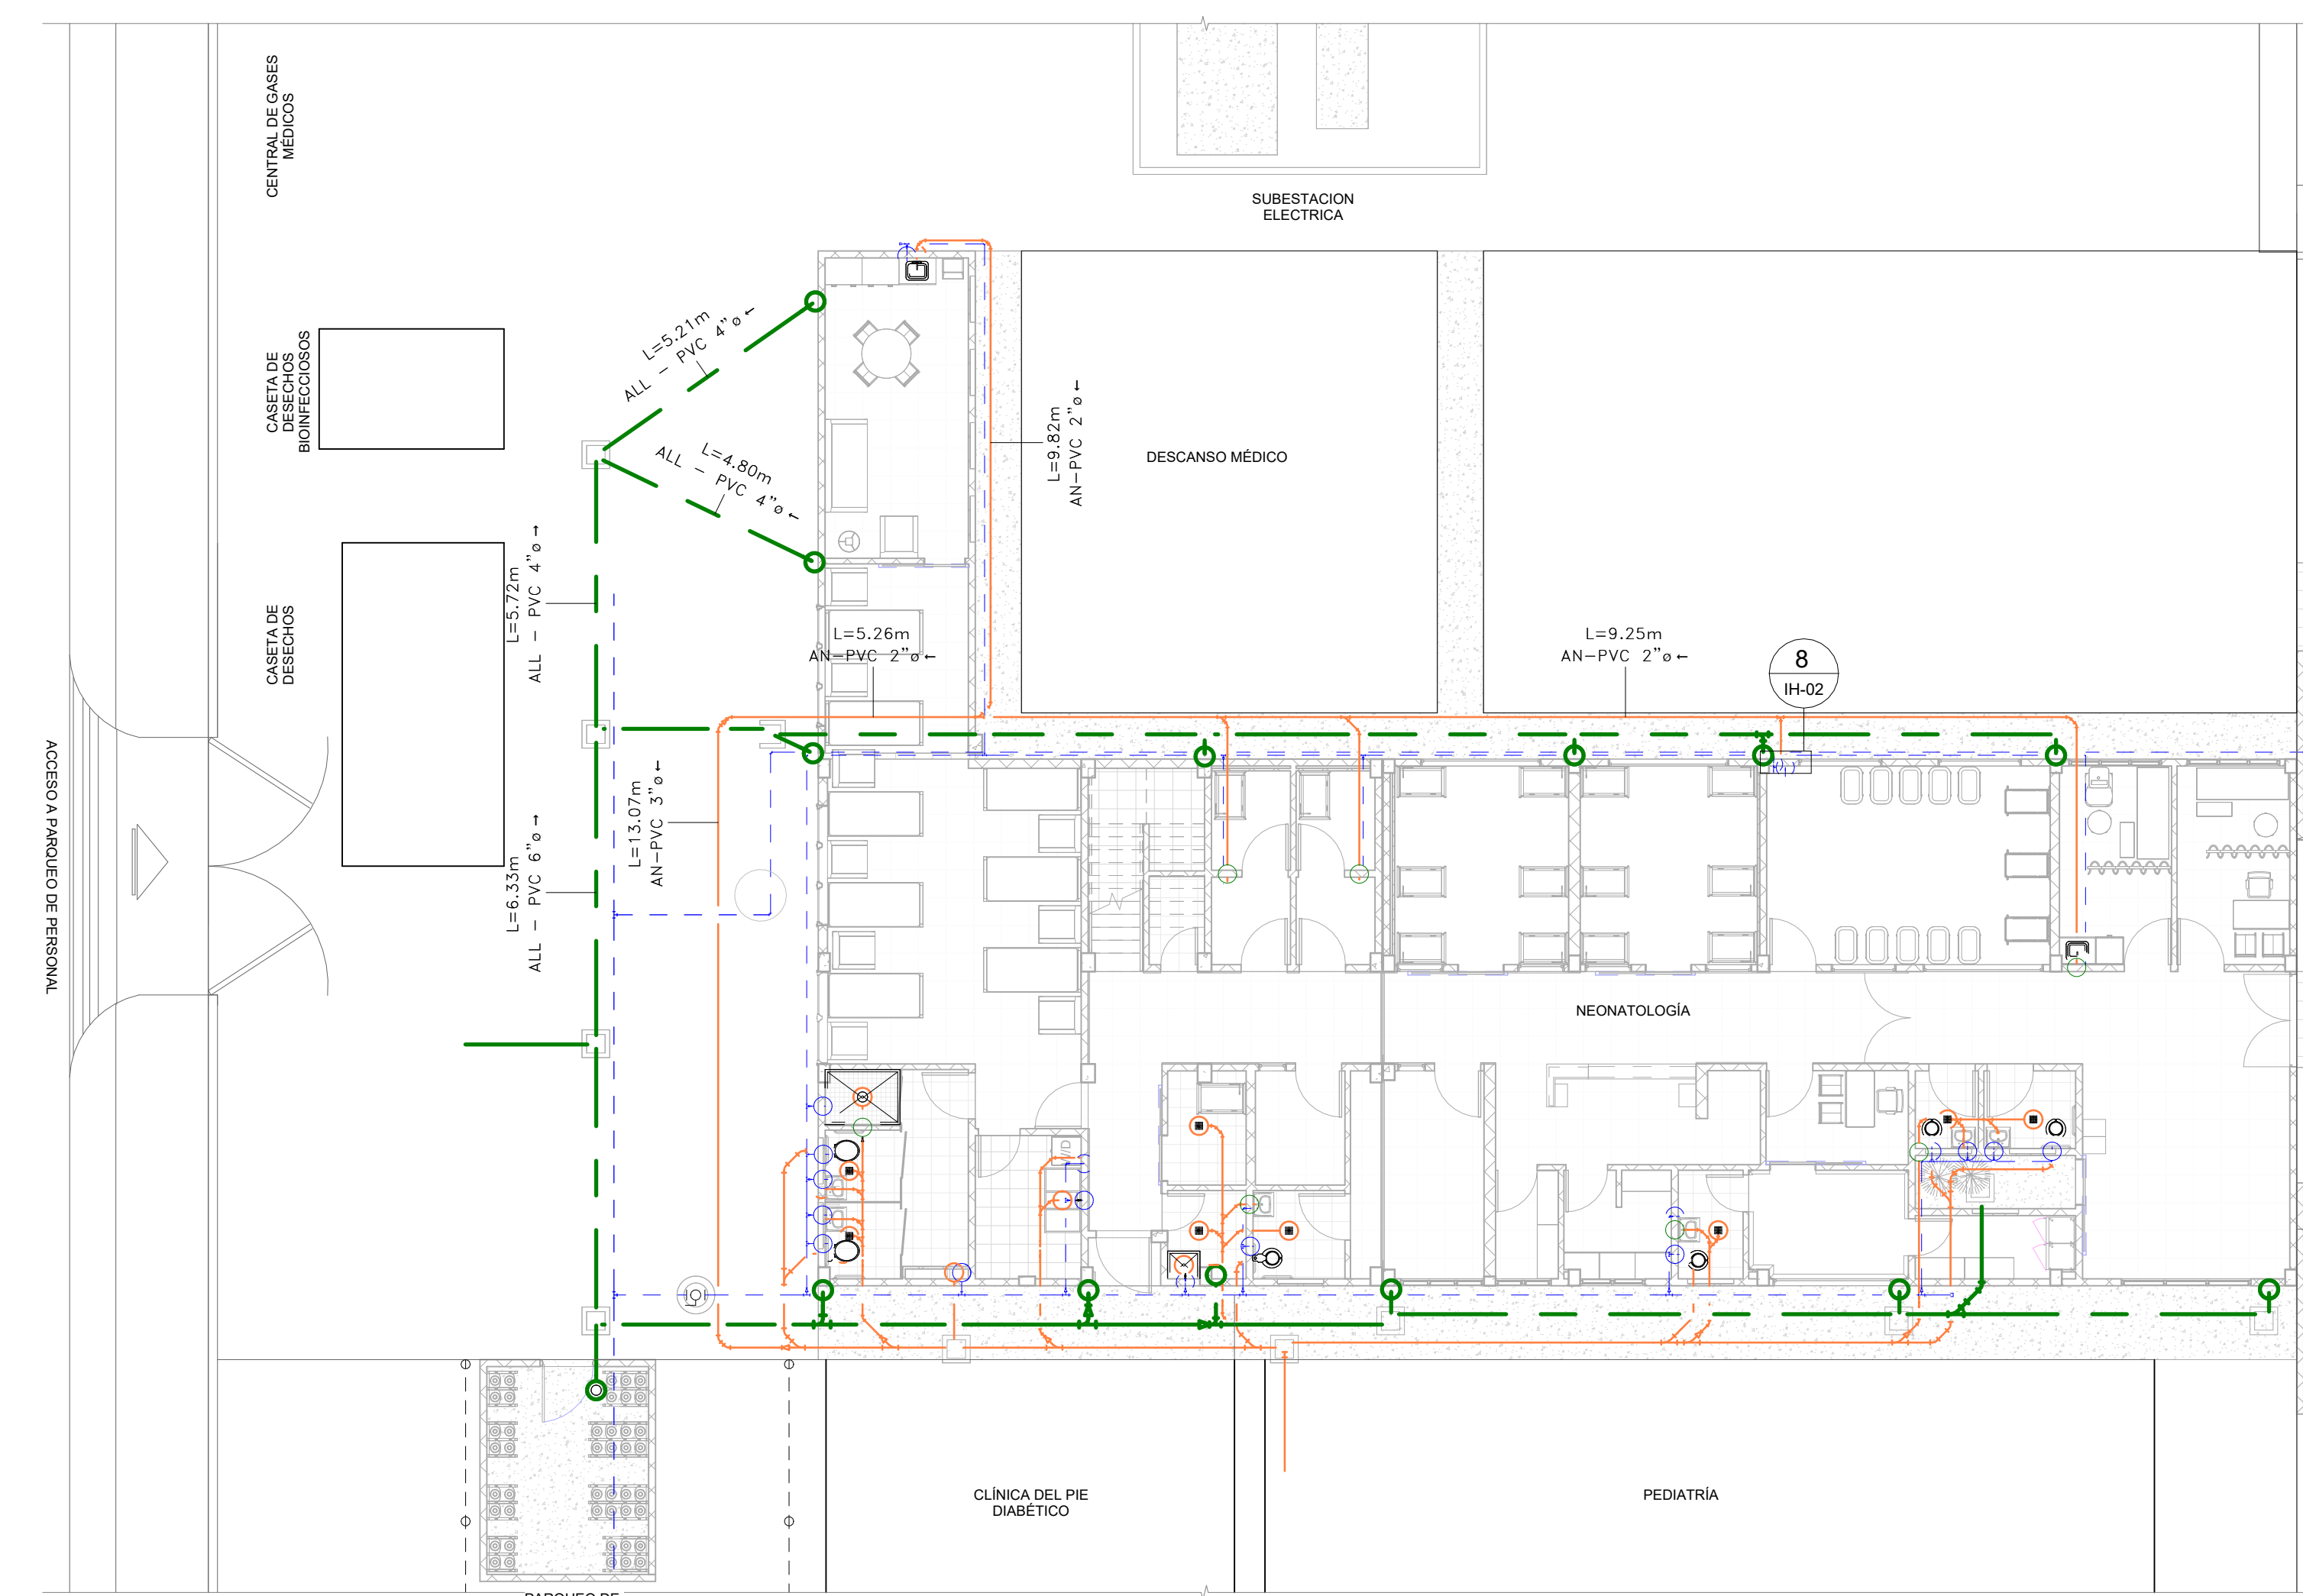

1 PLANO HIDRAULICO DE CONJUNTO
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

1 : 125

NOTA:
PARA TODOS LOS NIVELES DE CAJAS Y POZOS DE RED HIDRAULICA, SE DEBERÁ VALIDAR EN CAMPO CON TOPOGRAFIA PARA RECTIFICAR NIVELES DE TAPA Y FONDO.

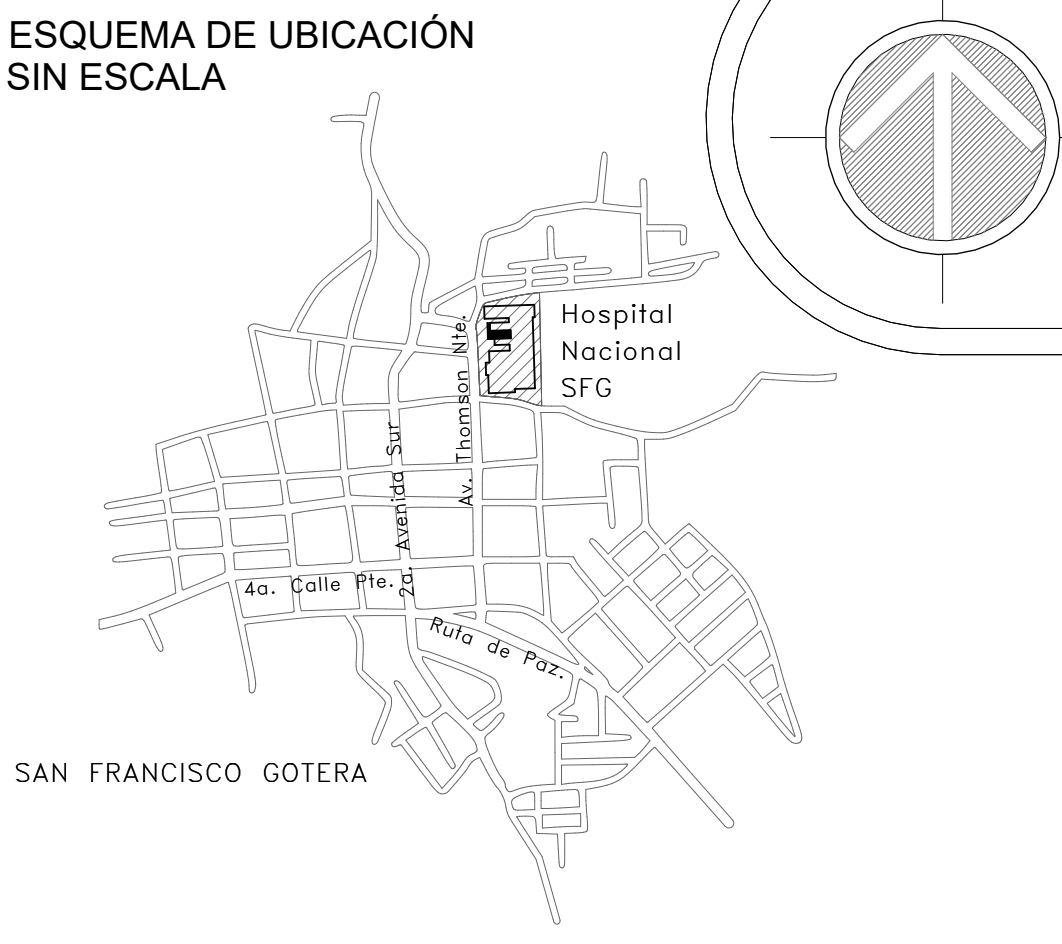

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	
PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN			
FINANCIAMIENTO: CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV			
DIRECCIÓN: AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN			
CONTENIDO: CONJUNTO DE RED HIDRAULICA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UCPCSJ-MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UCPCSJ-MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UCPCSJ-MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UCPCSJ-MINSAL	
REVISO Y APROBO: UCPCSJ-MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA:		HOJA N°: IH-01	CORRELATIVO: 064/92