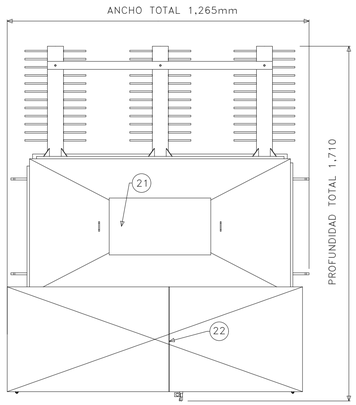

VISTA SUPERIOR

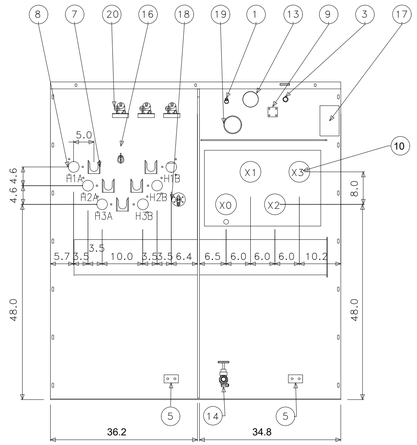

HV & LV DETALLE

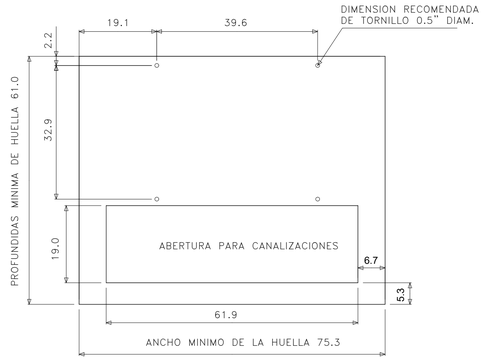

HUELLA PARA MONTAJE—TAMAÑO MINIMO SUGERIDO



DETALLES DE ANCLAJE

Nota:
1)Las dimensiones deberan ajustarse en campo, con los equipos suministrados en el proyecto.

PESO DE TRANSFORMADOR

peso 1,585kg
volumen de aceite aislante 620lts

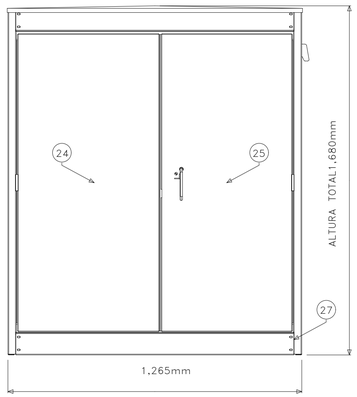

VISTA FRONTAL

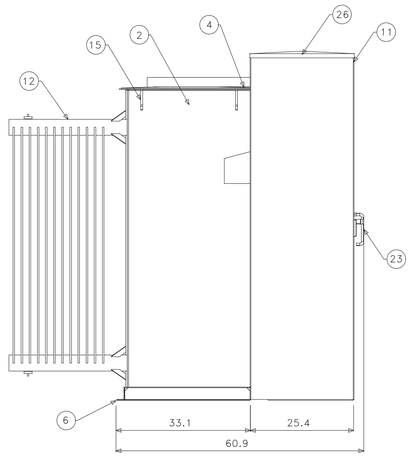

VISTA LATERAL

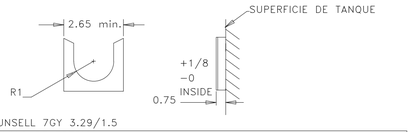

COLOR: VERDE MUNSELL 7GY 3.29/1.5

1	VALVULA ALIVIO DE PRESION
2	TANK DE ACERO
3	PROVISION DE LLENA DE 1"
4	CUBIERTA DE TANQUE
5	ALMOHADILLA DE TIERRA
6	BASE DE ACERO
7	ACCESORIO DE SOPORTE
8	TERMINAL HV , 150kVBIL 200A, 25 kV
9	INDICADOR DE NIVEL DE LIQUIDO
10	TERMINAL LV TIPO PALETA DE 10 AGUJEROS 30KVBIL 6500A
11	GABINETE DE ACERO
12	RADIADOR (ACERO)
13	INDICADOR DE PRESION DE VACIO.
14	1" VALVULA DE DRENAJE 1" CON
15	MANGUERA DE 7/8"
16	(1) 2 INTERRUPTOR DE POSICION RADIAL
17	PLACA DE DATOS ALUMINIO ANODIZADO
18	CAMBIADOR DE DERIVACIONES
19	TERMOMETRO
20	FUSIBLE TIPO BAYONETA
21	HUECO DE INSPECCION 14"X25"
22	BARRERA DE SEPARACION DE ACERO
23	MANECILLA DE PUERTA CON CERROJO
24	PUERTA DE HV
25	PUERTA DE BT
26	CUBIERTA DE GABINETE DESMONTABLE
27	REMOVABLE SILL (MILD STEEL)

Voltaje primario 7620/13200v
Voltaje secundario 208v/120v

SIN ESCALA
DIMENSIONES EN PULGADAS

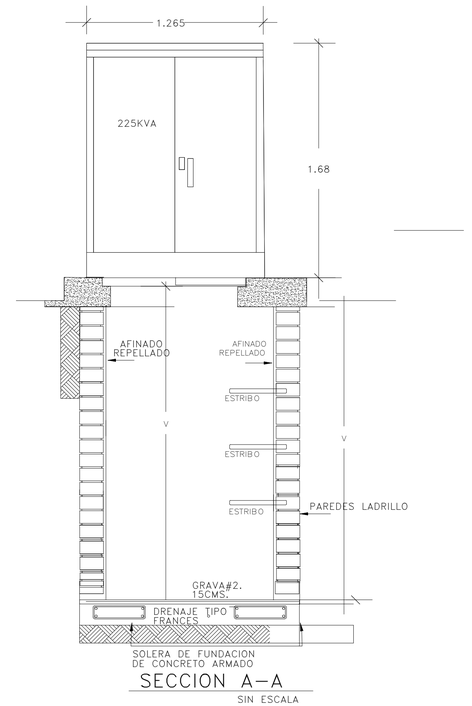

SECCION A—A
SIN ESCALA

DETALLE DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO
SIN ESCALA

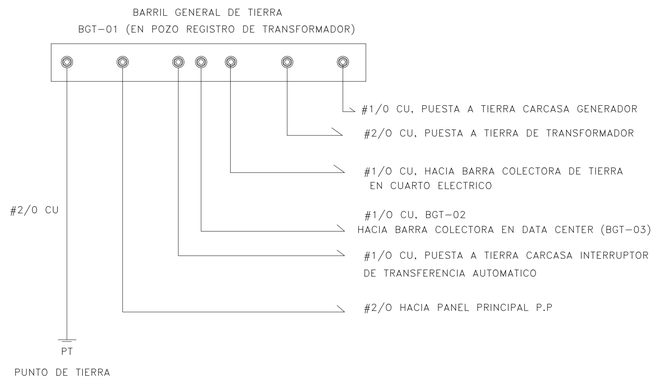

BGT—01=BGT—02=BGT—03

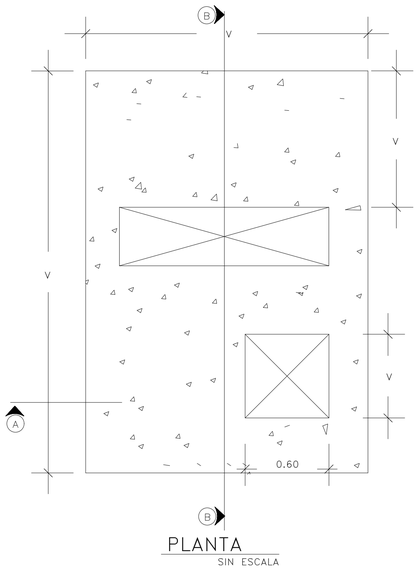

PLANTA
SIN ESCALA

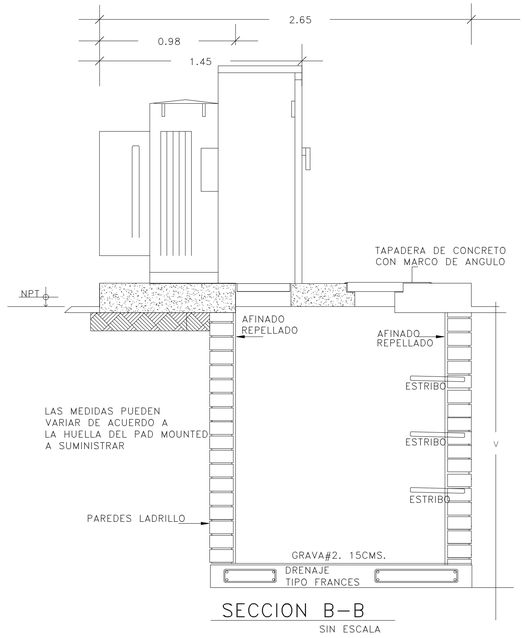

SECCION B—B
SIN ESCALA

REPUBLICA DE EL SALVADOR

PROYECTO:
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

FINANCIAMIENTO:
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

DIRECCIÓN:
AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

CONTENIDO:
DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	
MINSAL	MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:	
MINSAL	MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:
MINSAL	INDICADAS	JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
OE: 18.90 M² ARQ: 541.25 M²	IE -12	059/92