



- 2 ABRAZADERA COMPLETA 7-7 5/8" (177.8-193.7 mm)
- 4 BUSCHING CONDUIT 1"
- 4A TUERCA CONDUIT 1"
- 4B TERMINAL RECTO 1"
- 5 CUERPO LB CONDUIR 1"
- 5A CUERPO T 1"
- 6 ACCESORIO DE SEGURIDAD CANDADO
- 6A ACCESORIO DE SEGURIDAD SELLO DE PLOMO 6"
- 6B ACCESORIO DE SEGURIDAD SELLO DE PLOMO 24"
- 22 ALAMBRE DE COBRE #4, DESNUDO
- 23 ALMOHADILLA PARA CRUCERO
- 37 BARRA PARA POLO TIERRA 5/8"x8"
- 46 CABLE DE CONTROL 7 CONDUCTORES #12
- 47
- 50 CONECTOR DE COMPRESION S/R
- 55 CRUCERO ANGULAR DE HIERRO 94"
- 74 ESTRIBO PARA GRAPA DE LINEA VIVA S/R
- 75 EXTENSION PARA CORTACIRCUITO Y PARARRAYO
- 78 FUSIBLE TIPO T S/R
- 83 GRAPA PARA LINEA VIVA
- 84 GRAPA PARA POLO TIERRA
- 90 HEBILLA BAND-IT 1/2"
- 100 MEDIDOR DE TRES ELEMENTOS, ELECTRONICO
- 100A MEDIDOR TRIFILAR
- 100B MEDIDOR BIFILAR
- 103 PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCION 21KV
- 113PERNO MAQUINA 5/8X2"
- 114PERNO MAQUINA 1/2X 1 1/2"
- 116PERNO TODO ROSCA 5/8X12"
- 118PLATINA DE HIERRO 28X12X1/4"
- 137TIRANTE EN V DE 45"
- 140TIRANTE 26"
- 142TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 25KV S/R,
- 143TRANSFORMADOR DEPOTENCIAL 14400/120V
- 144TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1"


② 13MP3, PR - PUNTO DE RECIBO
SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

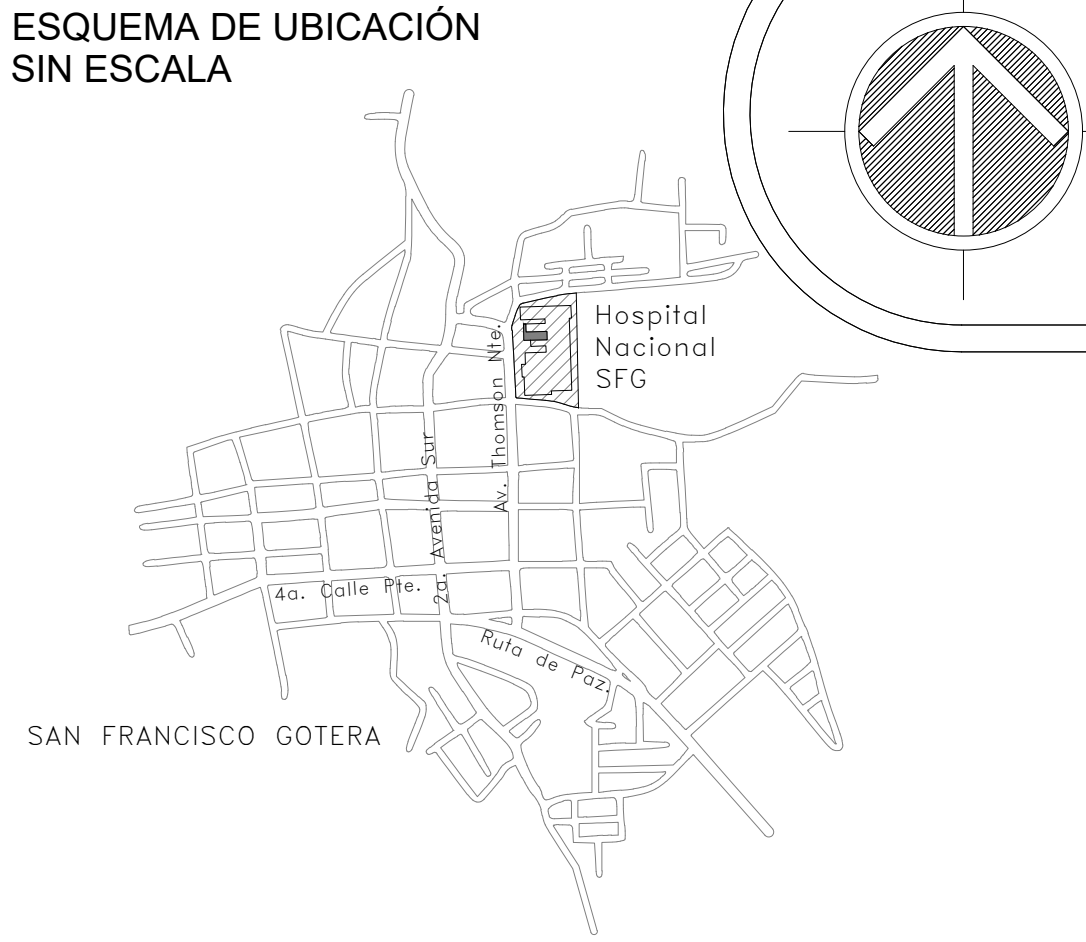

① PLANO DE INST. ELÉCT. DE CONJUNTO ACOMETIDA ELECTRICA
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1: 125

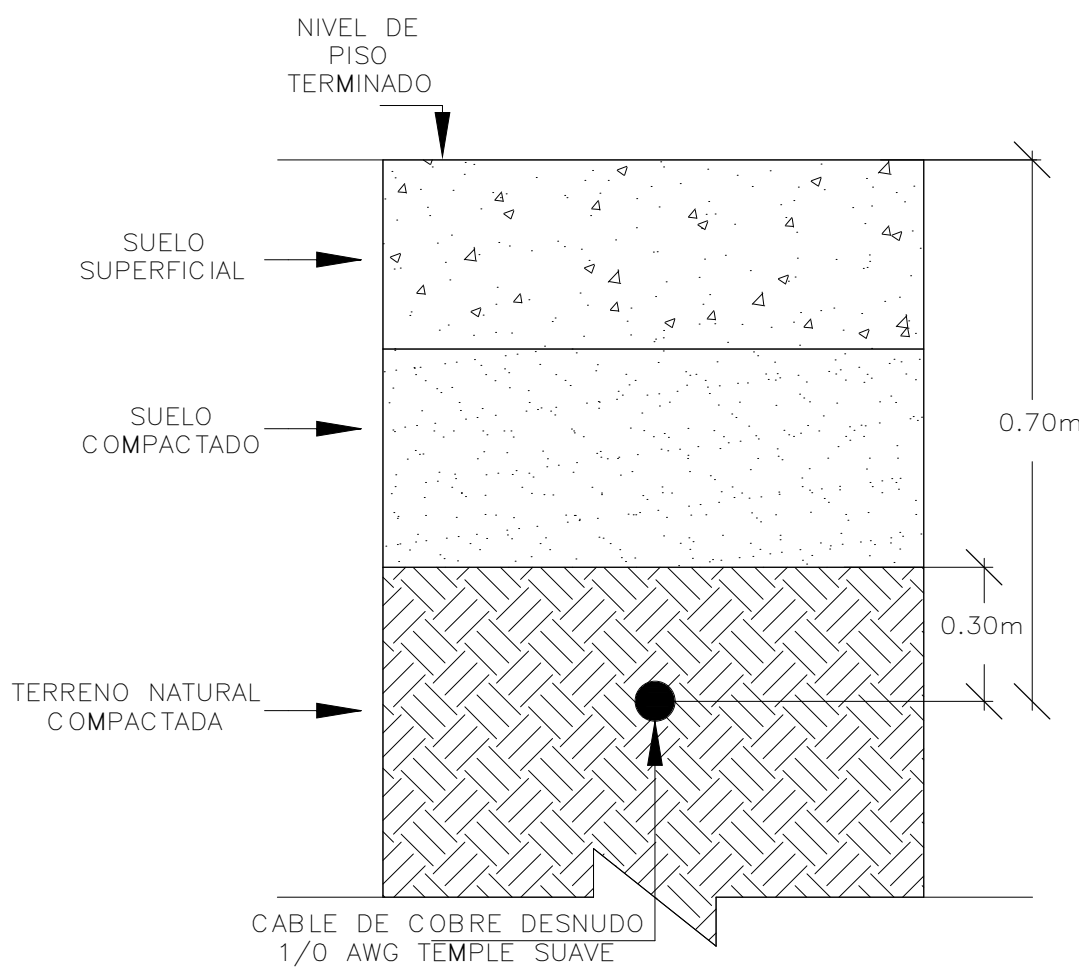


③ DETALLE - INSTALACIÓN DE CABLE A TIERRA
SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

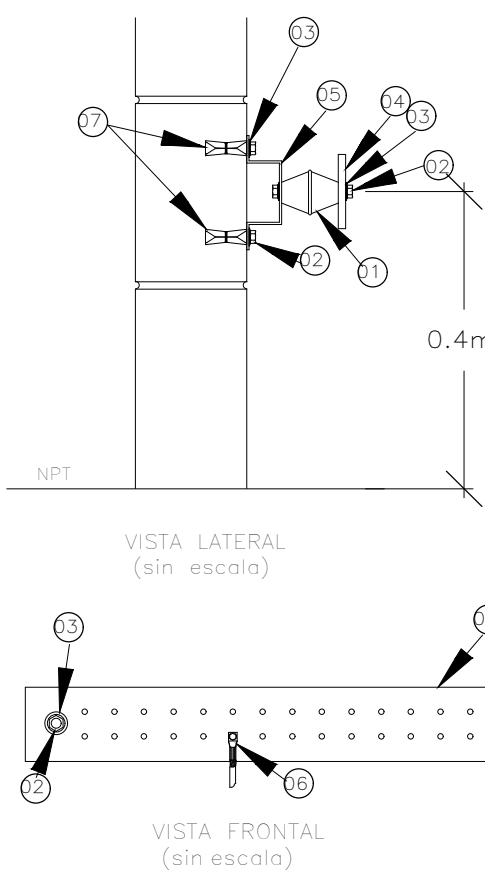


④ DETALLE - BARRA COLECTORA DE PUESTA A TIERRA BGT-01
SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

1. AISLADOR PARA BARRA DE TIERRA.
2. PERNO HEX. ACERO INOX., O CAMBIO, 5/16" x 1".
3. ARANDELA DE PRESIÓN, AGUERO 5/16" (GALV. ACERO INOX.CADMIO) + ARANDELA PLANA 5/16".
4. BARRA DE Cu., SECC. RECTANGULAR, 400mm x 101mm x 62mm (LONGITUD Y SECCIÓN SEGÚN NECESIDAD).
5. SOPORTE DE PLETINA DIMENSIONES SEGÚN NECESIDAD.
6. TERMINAL DE ENTALLAR DE OJO SEGÚN DIÁMETRO DE CABLE.
7. ANCLAS DE EXPANSIÓN.

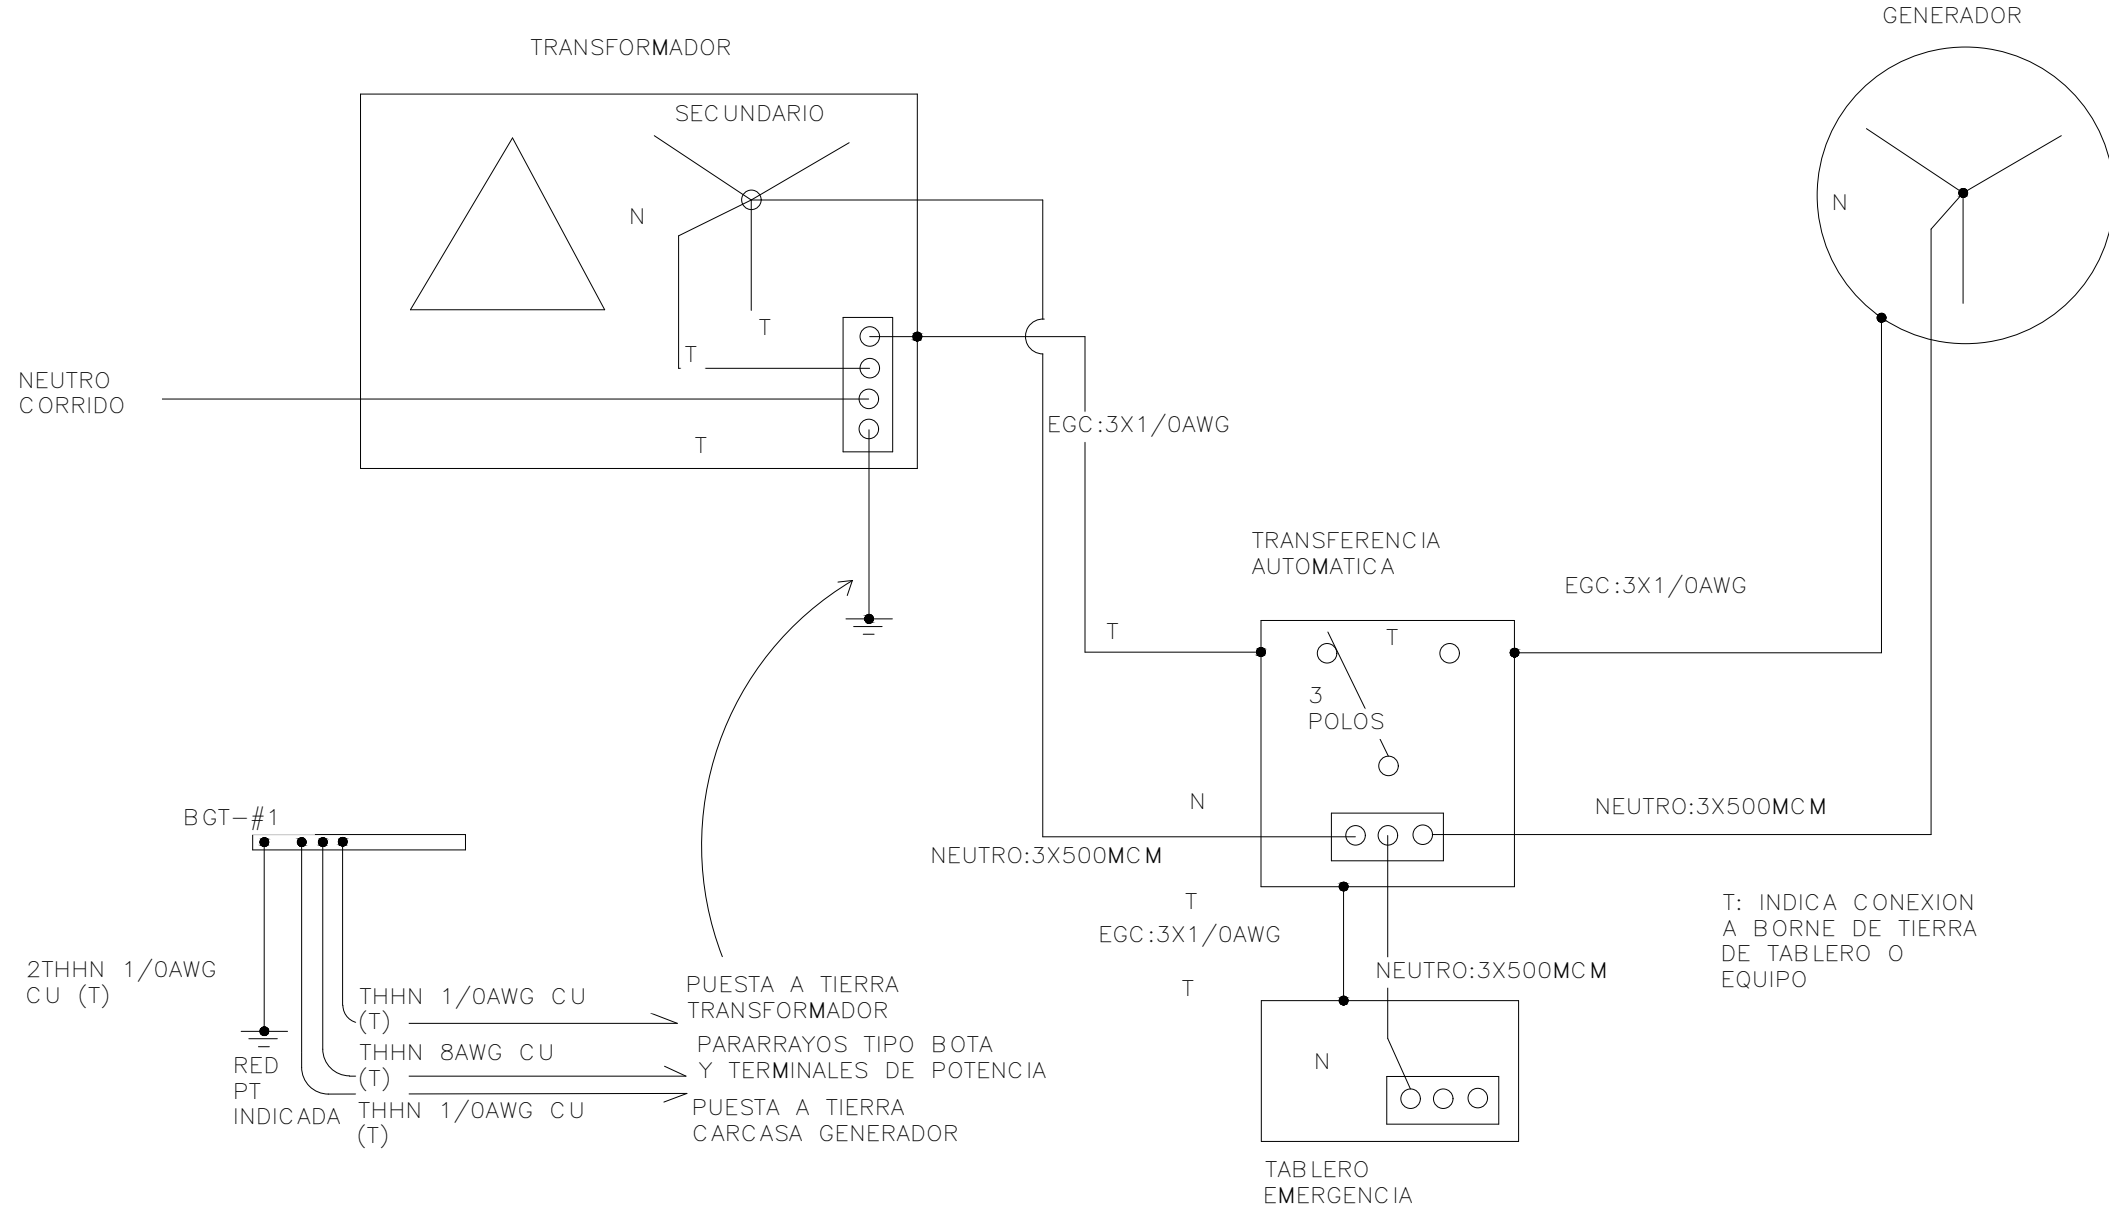

⑤ DETALLE TÍPICO - CONEXIÓN DE NEUTRO Y EGC. NFPA70
SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

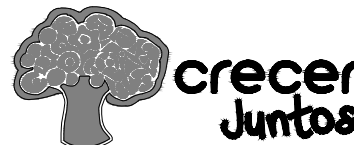		REPUBLICA DE EL SALVADOR	
PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.			
FINANCIAMIENTO: CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV			
DIRECCIÓN: AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.			
CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO ELECTRICIDAD ACOMETIDA ELECTRICA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2024
ÁREA CONSTRUIDA: OE: 18.90 M ² ARQ: 541.25 M ²		HOJA No.: IE-15	CORRELATIVO: 062/92