




1 Red de Agua Potable_N1
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

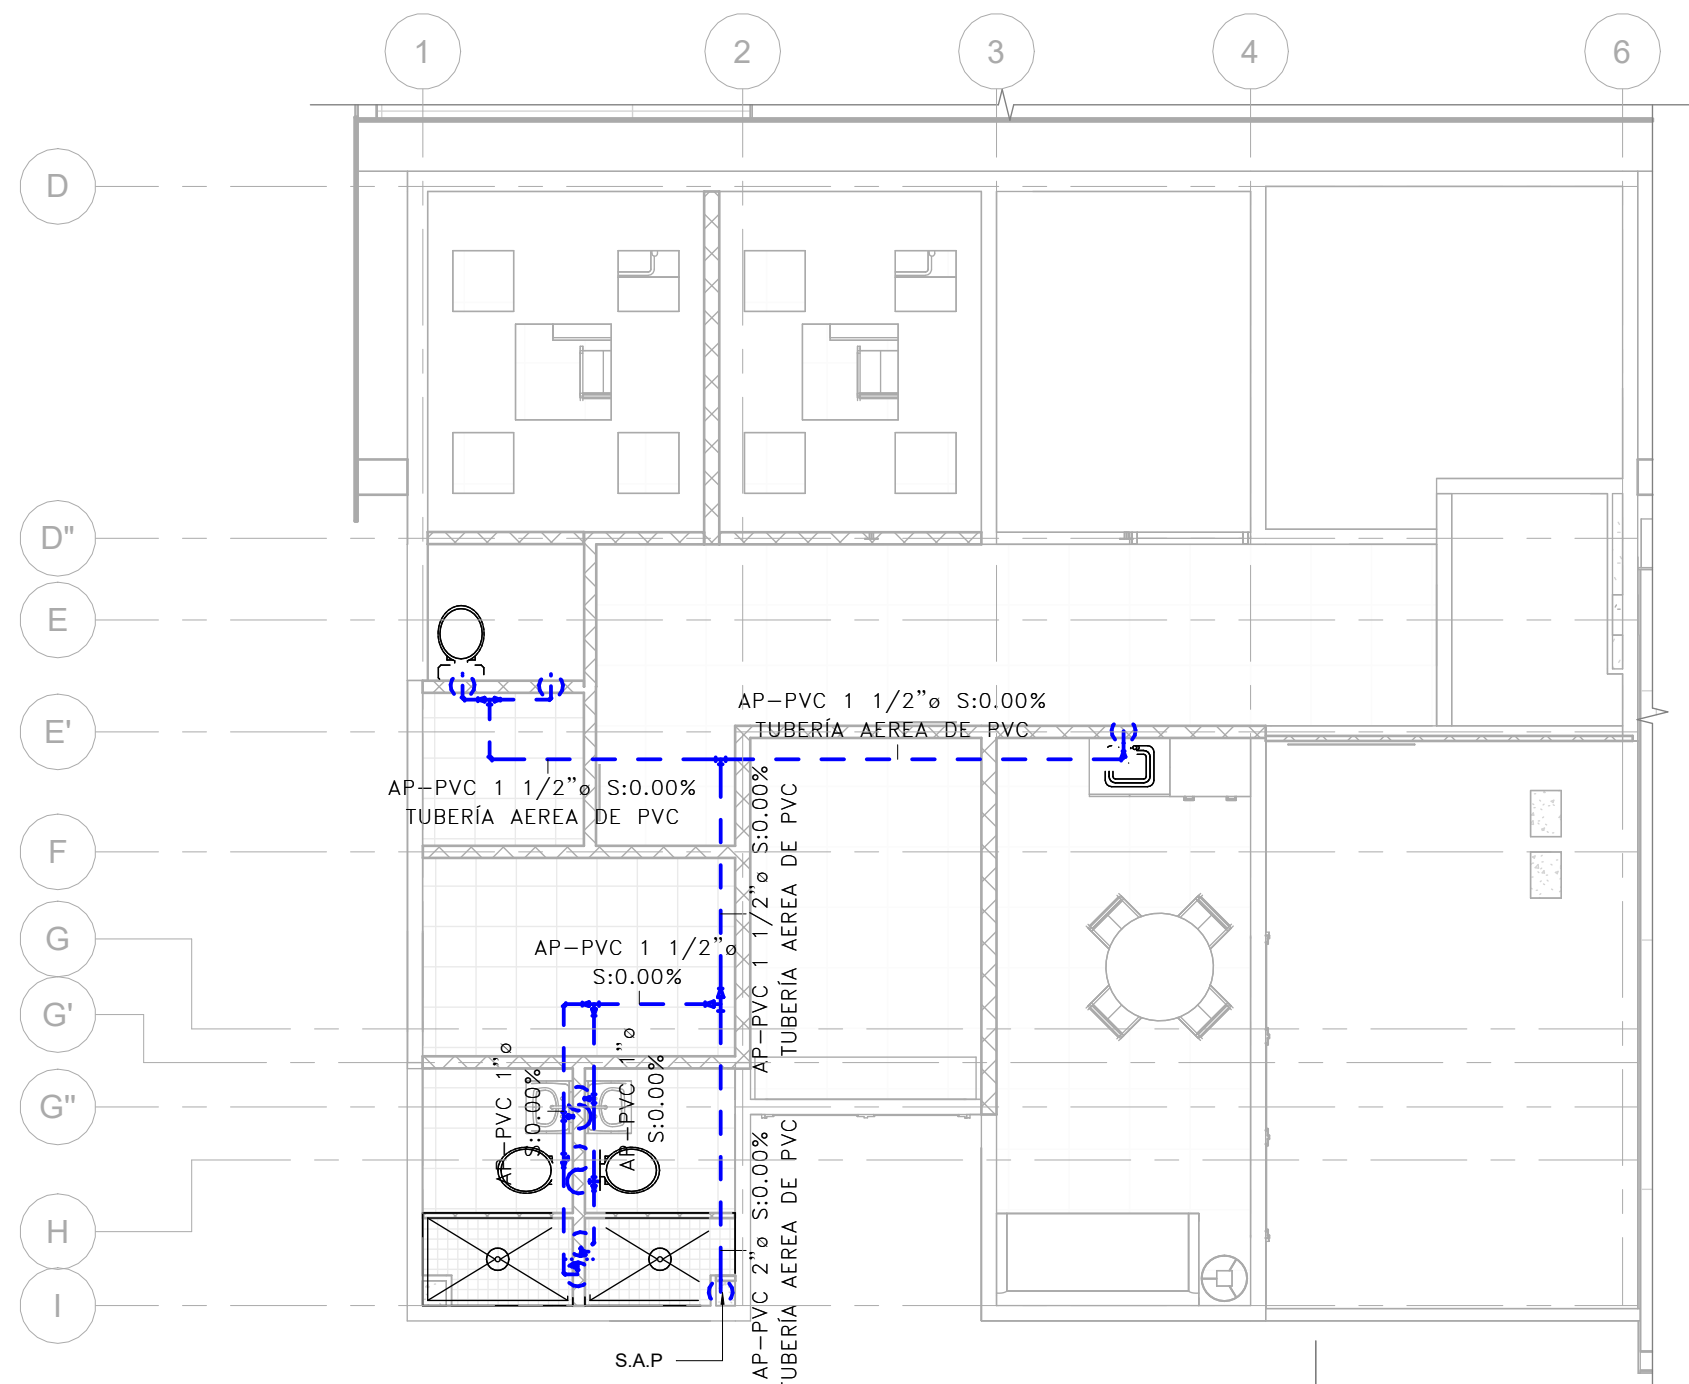

2 Red de agua Potable_N2_Aereo
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

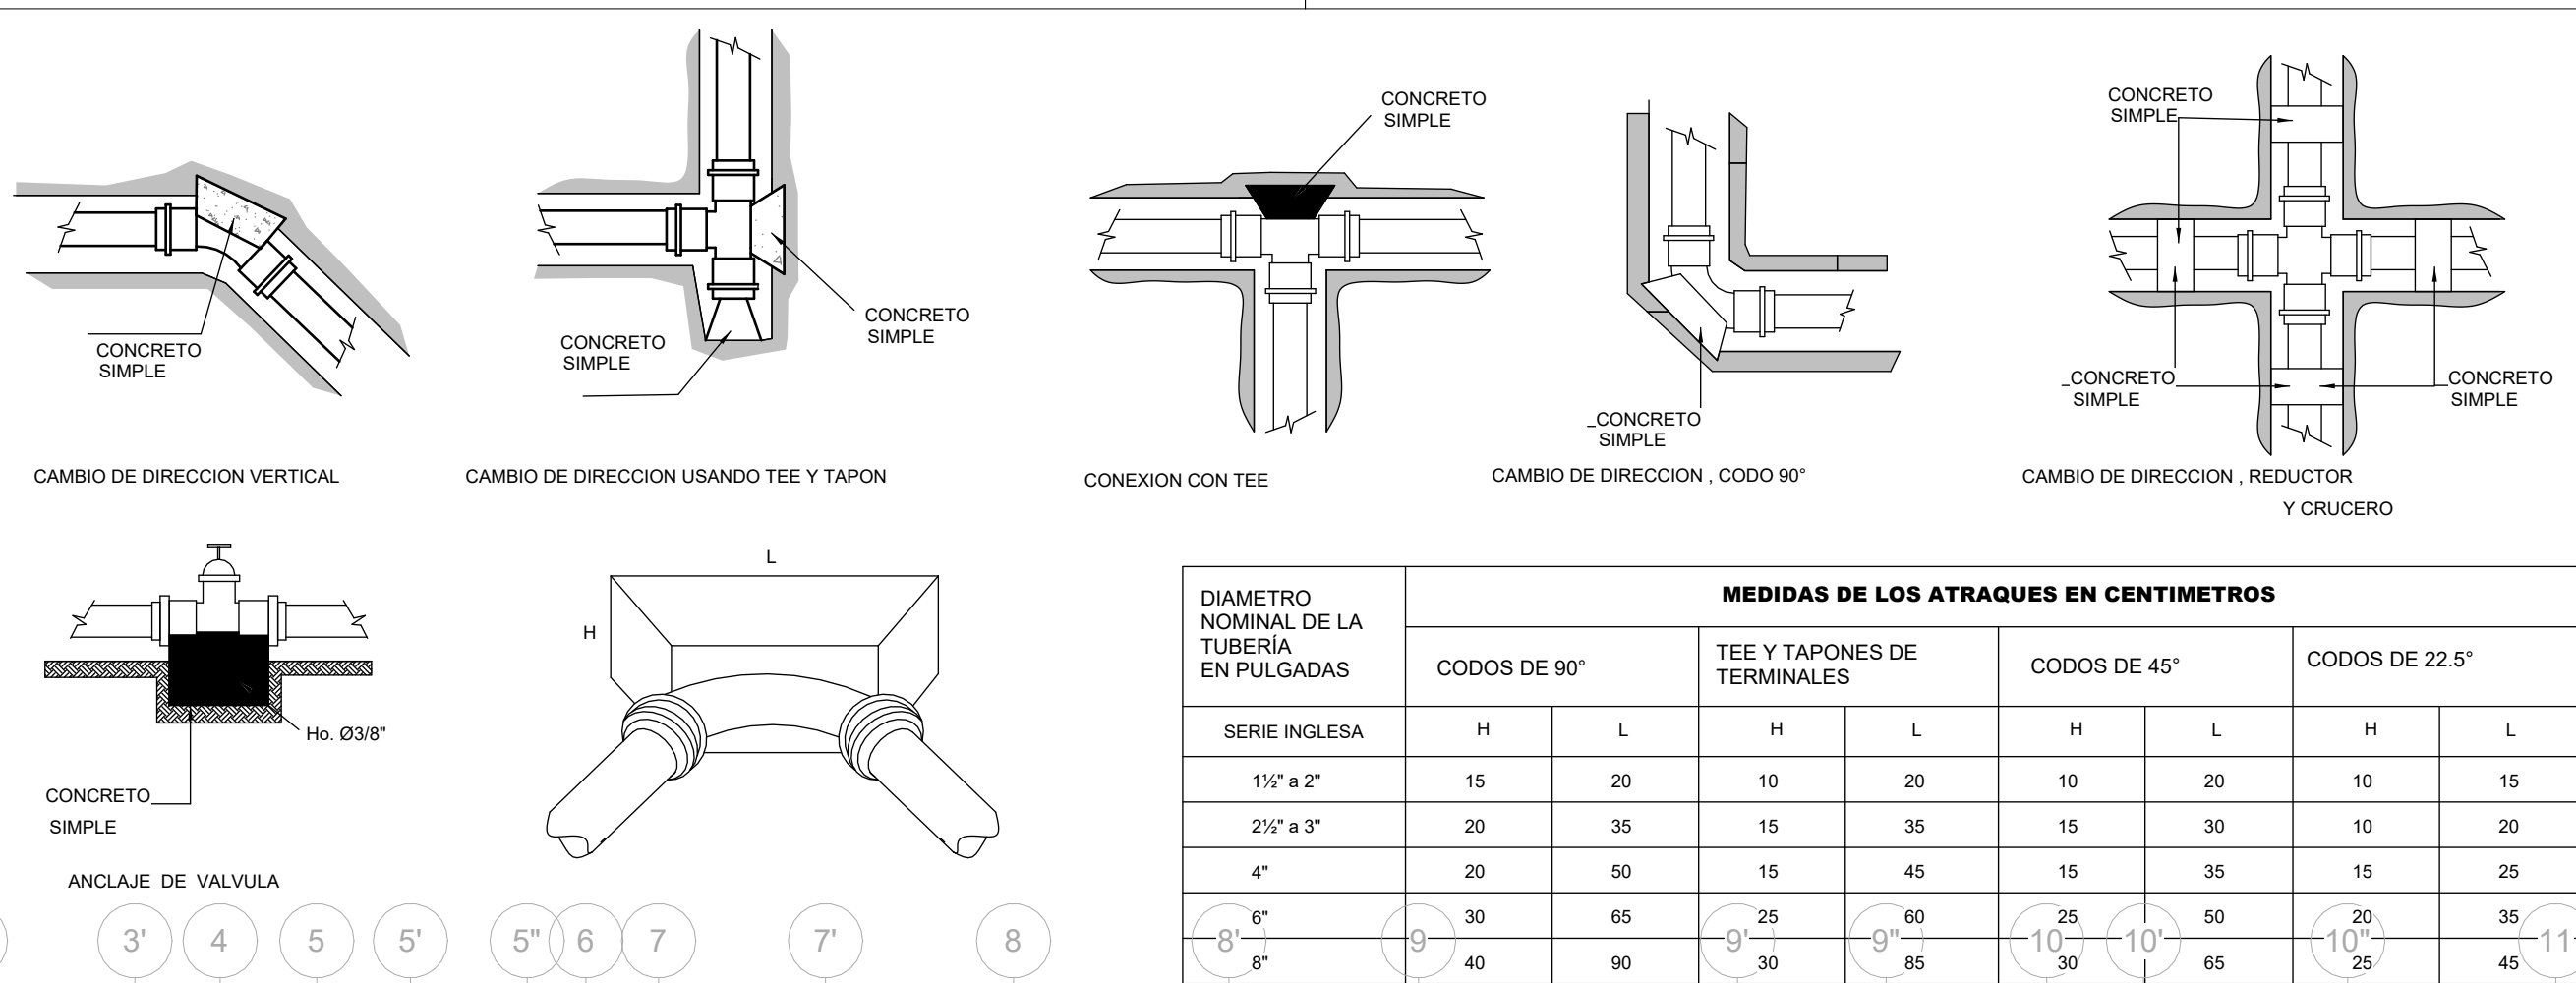


DIAMETRO NOMINAL DE LA TUBERIA EN PULGADAS	MEDIDAS DE LOS ATRAQUES EN CENTIMETROS							
	Codos de 90°		TEE Y TAPONES DE TERMINALES		Codos de 45°		Codos de 22.5°	
SERIE INGLESA	H	L	H	L	H	L	H	L
1 1/2" a 2"	15	20	10	20	10	20	10	15
2 1/2" a 3"	20	35	15	35	15	30	10	20
4"	20	50	15	45	15	35	15	25
6"	30	65	25	60	25	50	20	35
8"	40	90	30	85	30	65	25	45

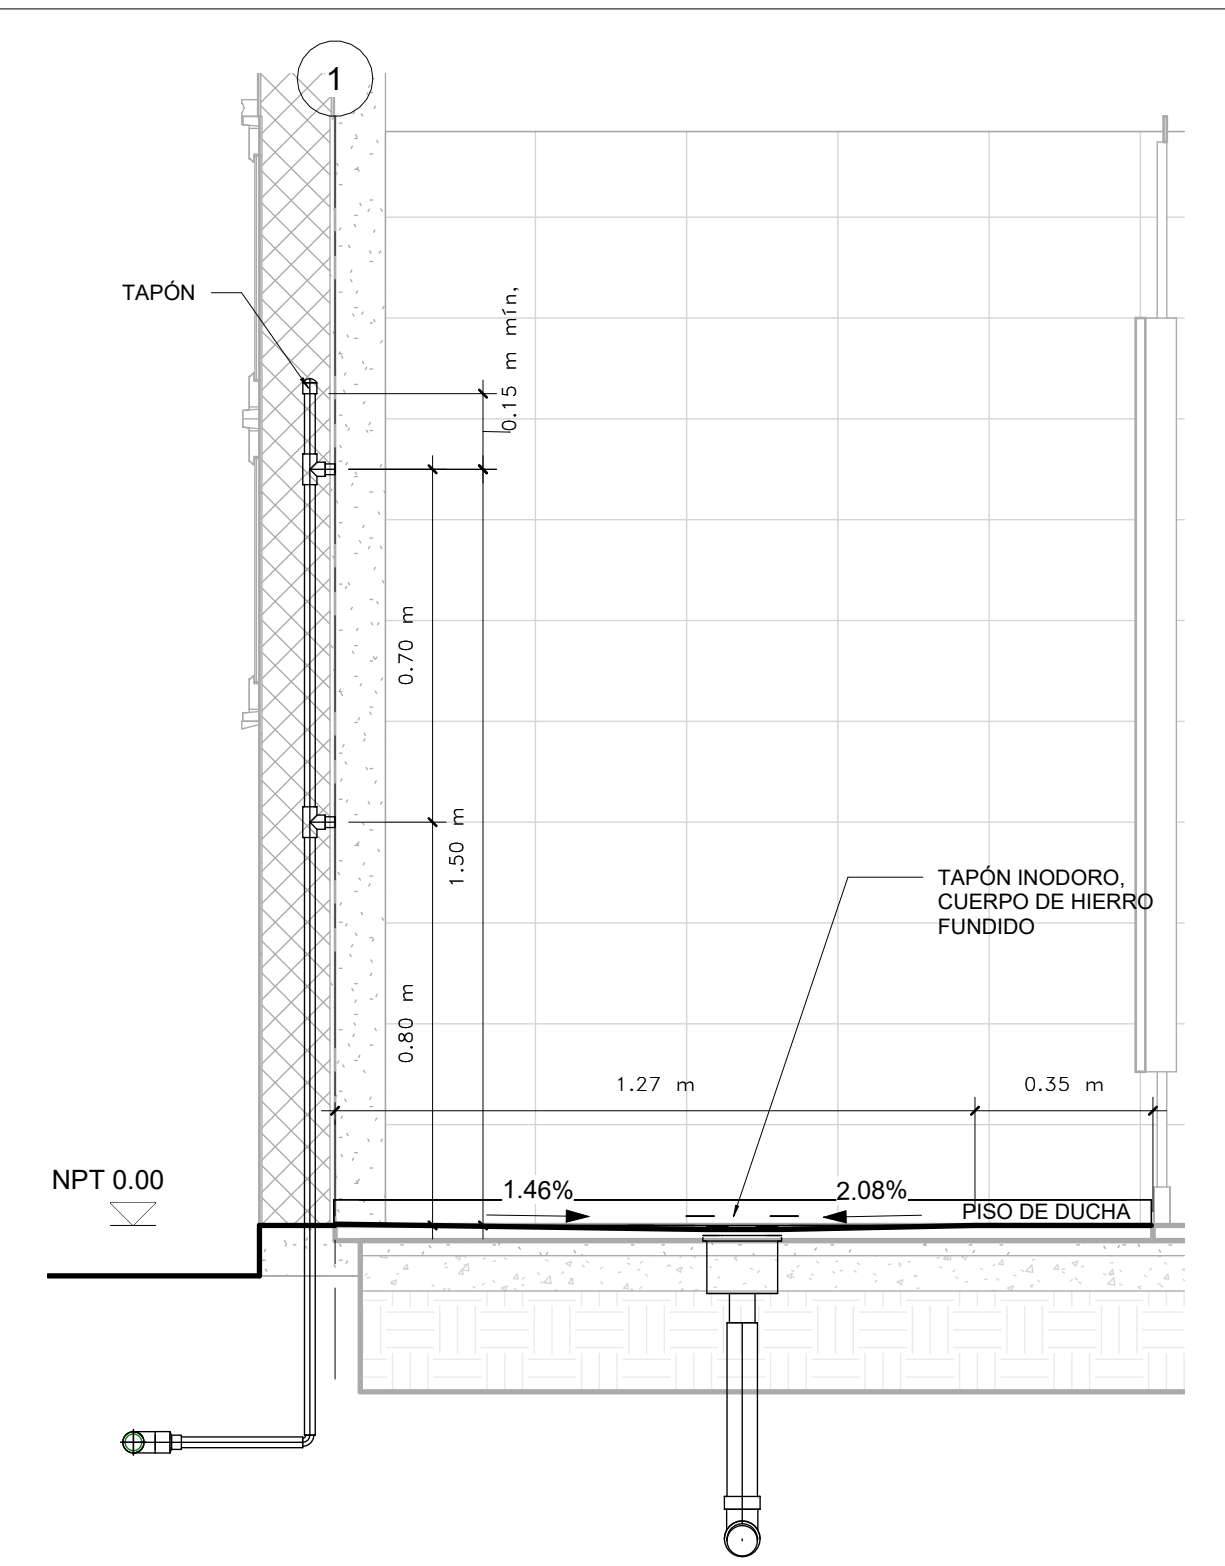

3 DETALLE TIPO DE INSTALACION DE DUCHAS
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 15


NOTA: TODA LA TUBERIA HORIZONTAL AEREA Y BAJADAS HACIA CADA ARTEFACTO SANITARIO SE INSTALARA CON LOS DIAMETROS (HoGo) INDICADOS EN PLANOS Y LA DERIVACION HASTA CADA ARTEFACTO O PUNTO DE ENTREGA, SE REALIZARA CON TUBERIA DE 1/2" USANDO EL REDUCTOR RESPECTIVO, INCLUYENDO NIPLE DE HoGo DONDE SE CONECTARA CADA ARTEFACTO O ACCESORIO, LA TUBERIA DE 1/2" DEBERA ESTAR EMBEBIDA EN LA PARED.

1. LAS SALIDAS DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS DEBEN DE IR CON CODO GALVANIZADO + NIPLE NIQUELADO CON SU RESPECTIVA CHAPETA Y CONTRA LLAVE.
2. LAS VALVULAS QUE SE COLOQUEN EN LA RED PRINCIPAL SERAN DEL TIPO DE VALVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO, PROBADAS Y MARCADAS PARA UNA PRESION DE 250 PSI.
3. SALIDA LAVAMANOS H=0.52M
4. SALIDA INODORO H=0.22M
5. SALIDA PILA H=1.20M
6. SALIDA CHORRO H=0.30M
7. SALIDA DUCHA H=2.102M

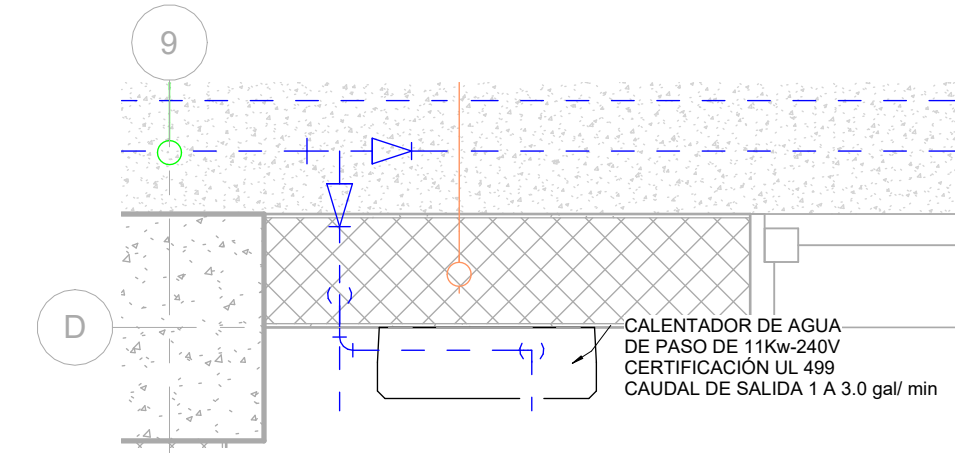


8 PLANTA DE UBICACIÓN DE CALENTADOR DE PASO
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 10


SIMBOLOGIA AGUA POTABLE	
	TUBERIA PVC PROYECTADA.
	TUBERIA EXISTENTE.
	ACCESORIO TEE 90° PVC o HoGo.
	ACCESORIO CODO 90° PVC o HoGo.
	SALIDA DE AGUA POTABLE (Vertical en Pared)
	VALVULA DE CONTROL EN CAJA.
	DIRECCION DE FLUJO
	REDUCTOR
	CAJA PARA VALVULA DE CONTROL.
	GRIFO

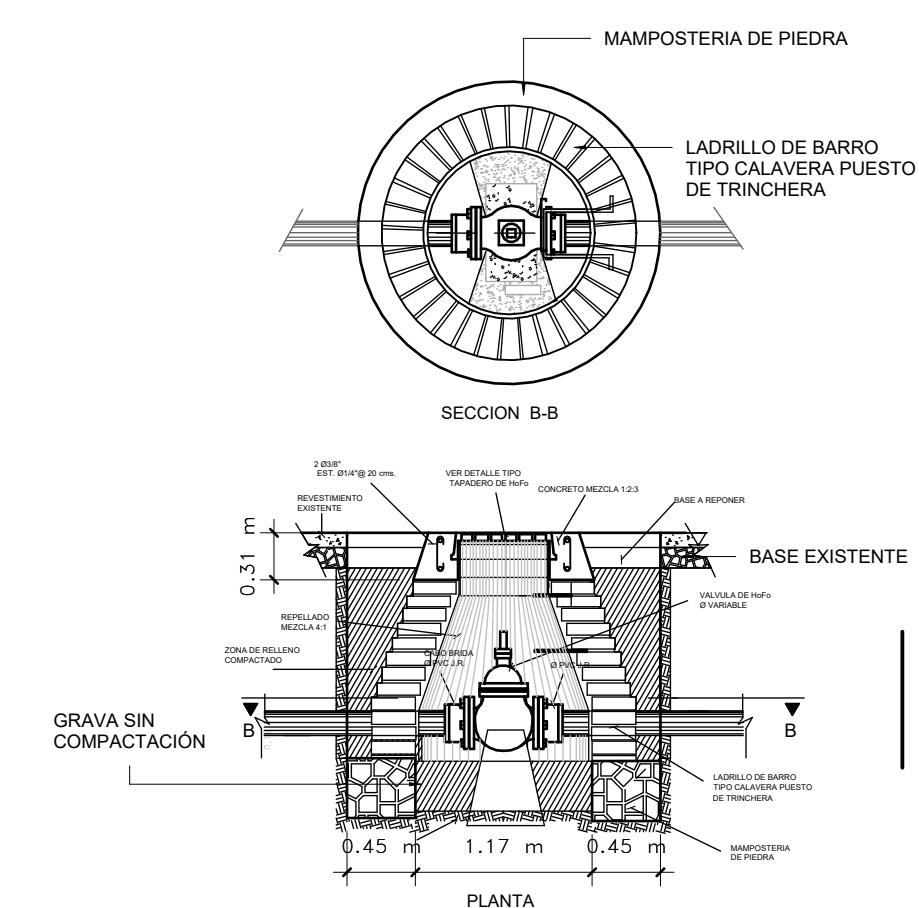


4 DETALLE TIPO POZO PARA VALVULAS
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 50

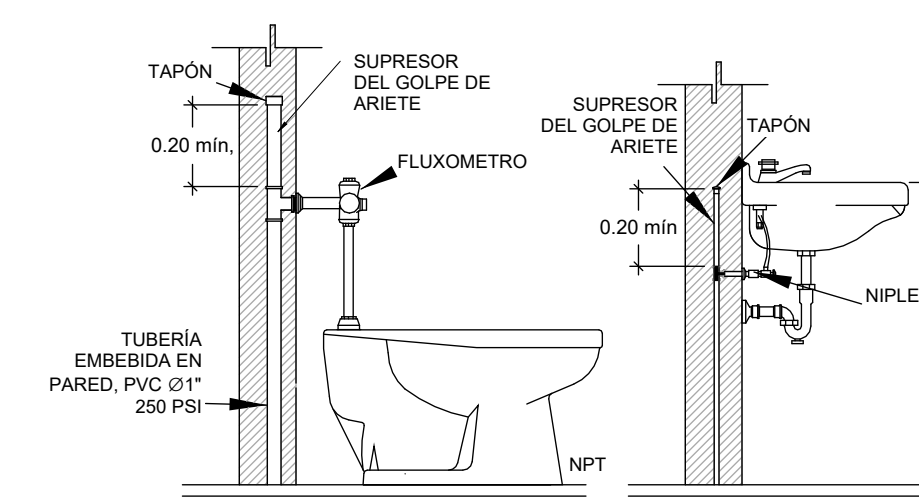

5 DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 20

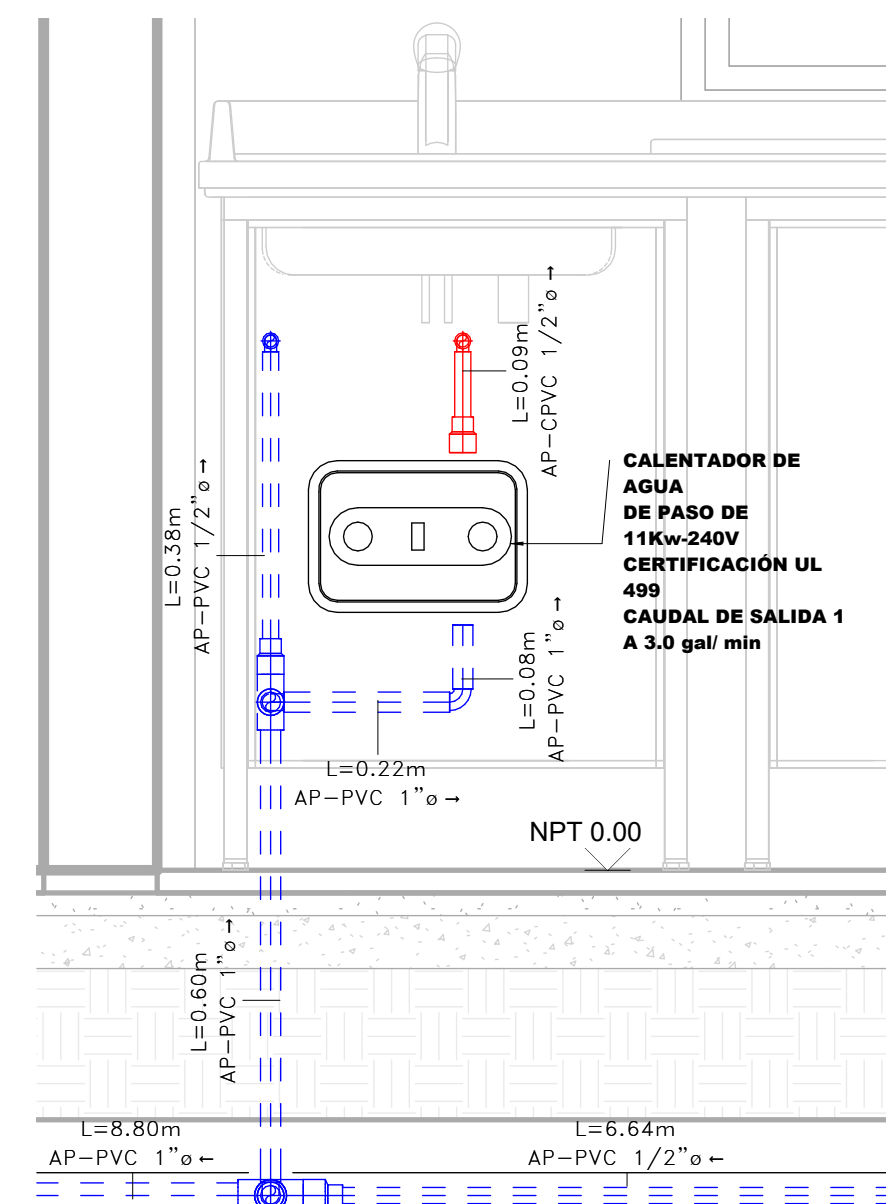

9 SECCION DE CALENTADOR DE PASO
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 10



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD		
PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN		
FINANCIAMIENTO: CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV		
DIRECCIÓN: AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN		
CONTENIDO: INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE		
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UCPCSJ-MINSAL	UCPCSJ-MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:	
UCPCSJ-MINSAL	UCPCSJ-MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
UCPCSJ-MINSAL	INDICADAS	JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
	IH-02	065/92