




PLANTA DE ARRIOSTRAMIENTO
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO
ESC. 1 : 50

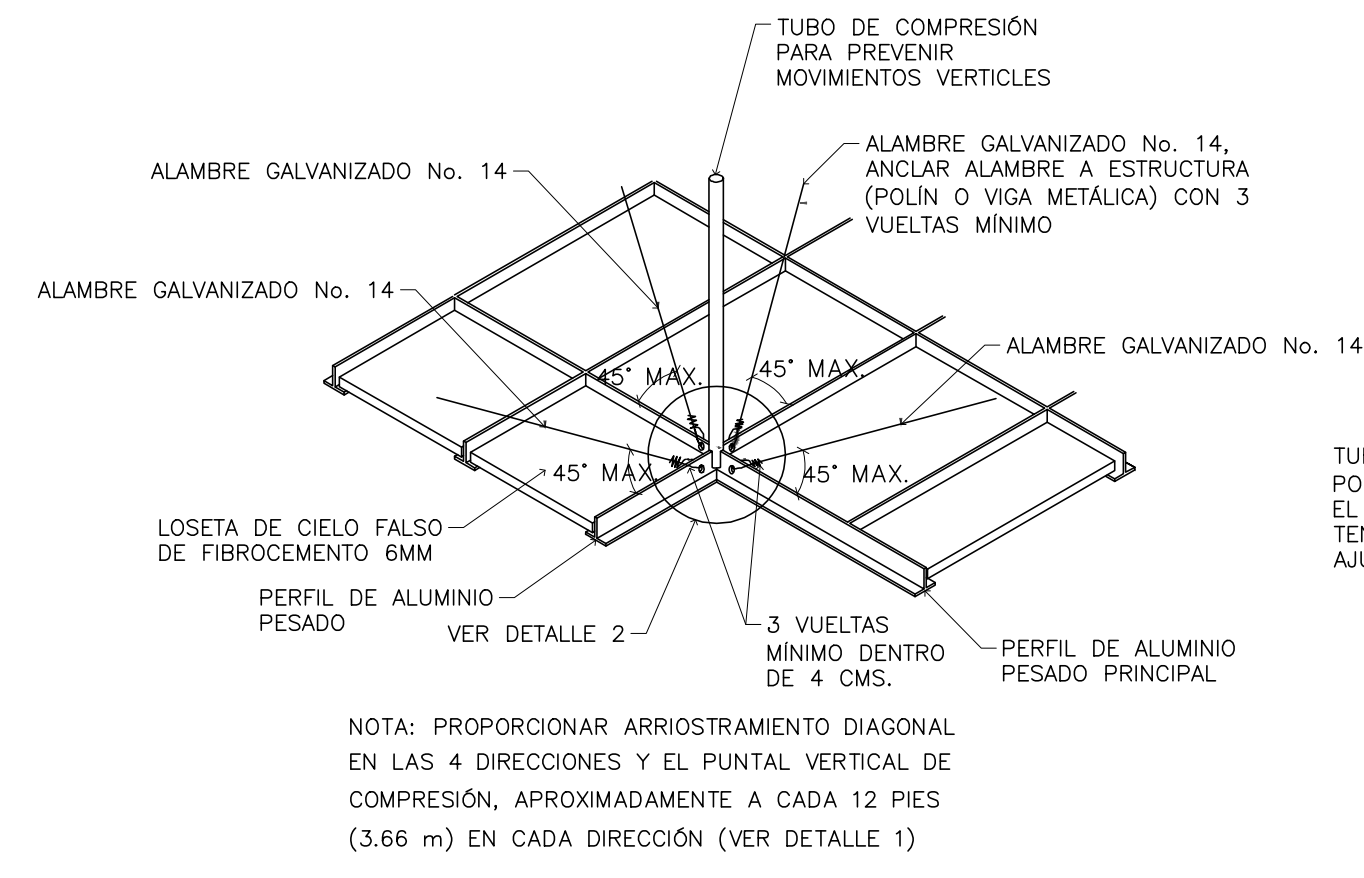


NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)

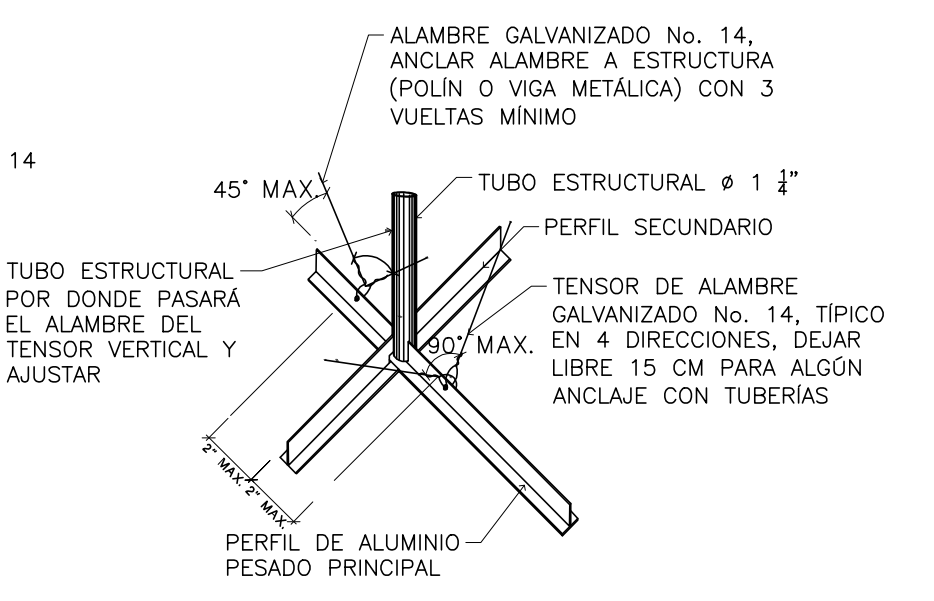


FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

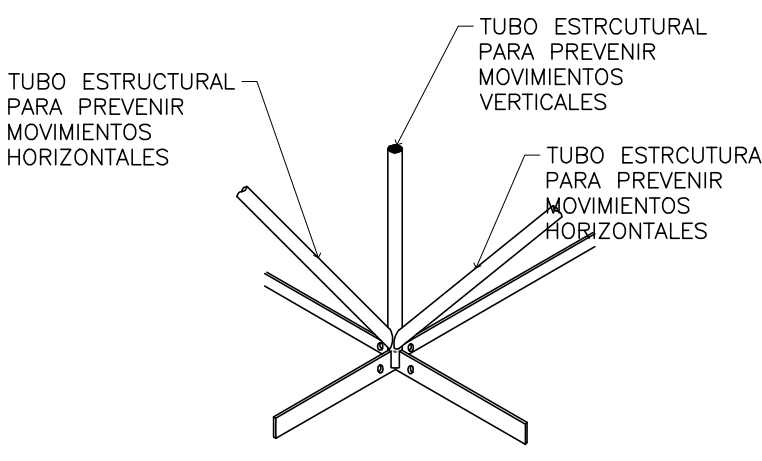


ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

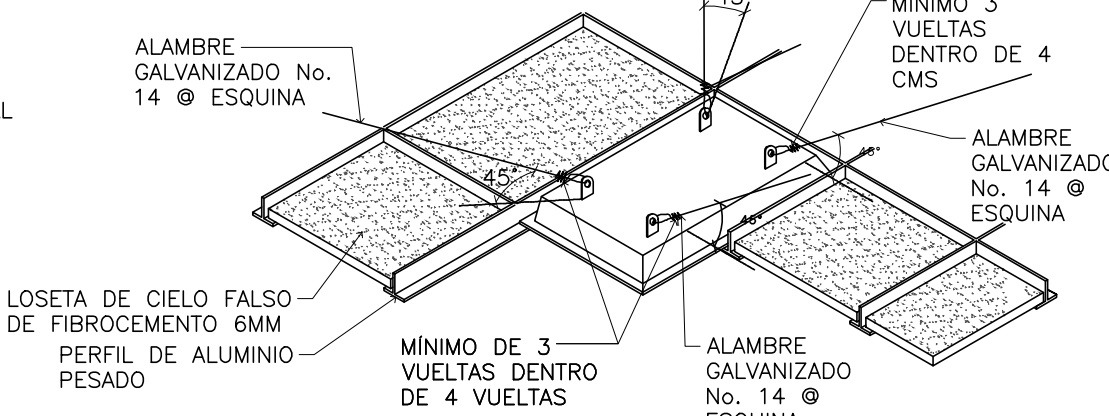

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

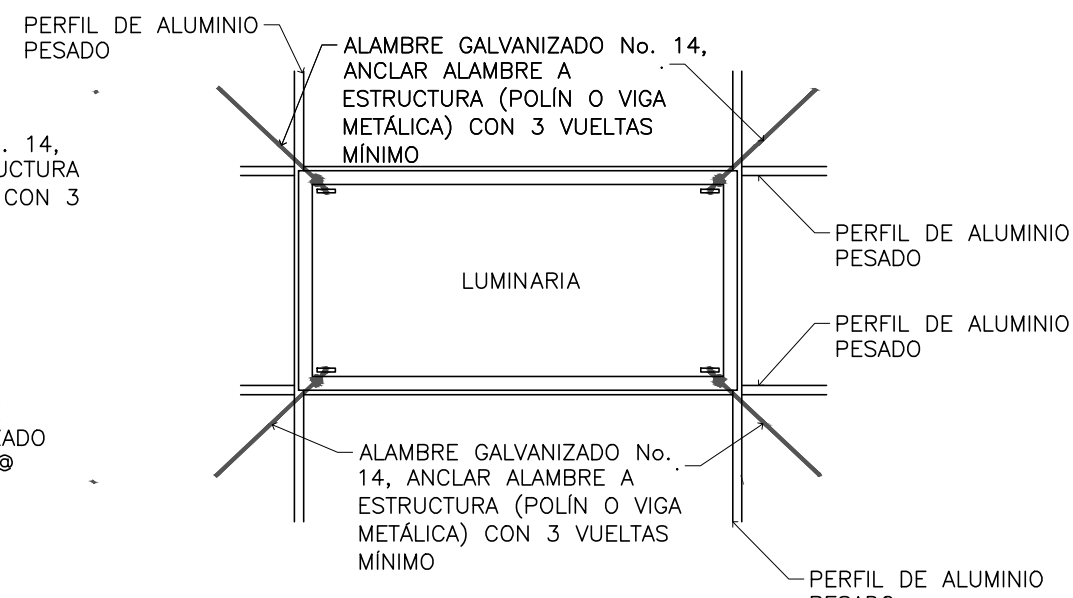


NOTA: EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

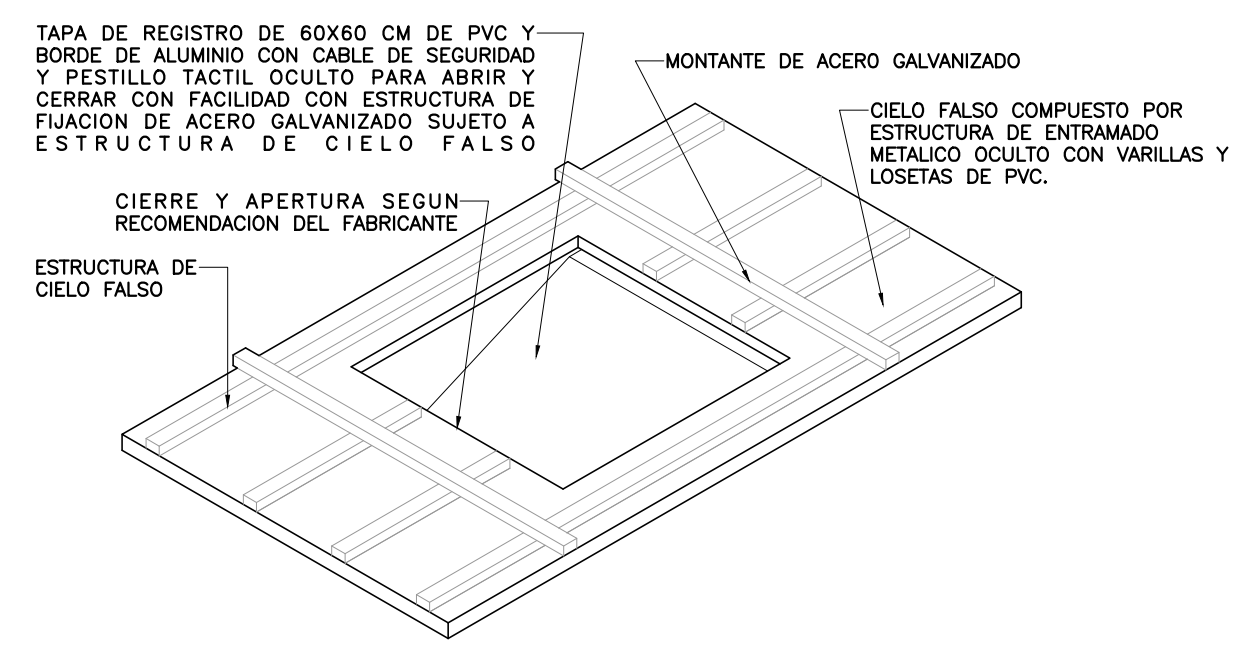

- INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:
- SE COLOCAR UN PERFIL PERIMETRAL DE ACERO GALVANIZADO 100 MM POR EL PERIMETRO A INSTALAR LA TAPA DE REGISTRO, ESTO PARA GENERAR EL SOPORTE DE ESTRUCTURA NECESARIA PARA REFORZAR EL CIELO.
- EL CONTRATISTA MEDIRÁ LA TAPA DE INSPECCIÓN QUE SE VA A INSTALAR PARA LUEGO REPLANTEAR ESTAS MEDICIONES EN EL CIELO PVC.
 - INSERTAR EL MARCO FLUO DENTRO DE LA ABERTURA REALIZADA EN LA PLACA, INGRESAR EN DIAGONAL.
 - COMPROBAR LA CUADRATURA DEL MARCO INSERTADO, MEDIR LAS DIAGONALES.
 - DEPENDIENDO DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA SE DEBEN INSTALAR ENTRE 2 A 4 FIJACIONES POR CADA LADO. EL DISTANCIAMIENTO MÁXIMO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LOS TORNILLOS NO DEBE EXCEDER LOS 15 CM. LA PRIMERA FIJACIÓN DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA DE 10CM CON RESPECTO AL VÉRTICE.
 - SELLAR LA UNIÓN ENTRE MARCO Y TAPA DEL CIELO CON COMPUESTO JUNTA PRO.
 - TAPAR LOS TORNILLOS CON COMPUESTO PARA JUNTA PRO, LUEGO LUJAR Y PINTAR.

DETALLE DE TAPA DE INSPECCION EN CIELO FALSO DE PVC
SIN ESCALA

		CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'X4' Y 6mm DE ESPESOR RETICULADO, COLOR BLANCO, CON PERILERIA DE ALUMINIO PESADO. ARRIOSTRAMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHO DE TUBO 1"x1" CH.14@2.40m A.S.
		TABULA DE PVC DE 25cm DE ANCHO Y LARGO DE 6.00m, COLOR BLANCO MATE, CON ENTRAMADO OCULTO DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, FIJADO A ESTRUCTURA DE TECHO, CON ARRIOSTRAMIENTO SISMICO NO MAYOR A 2.00m EN c.s..

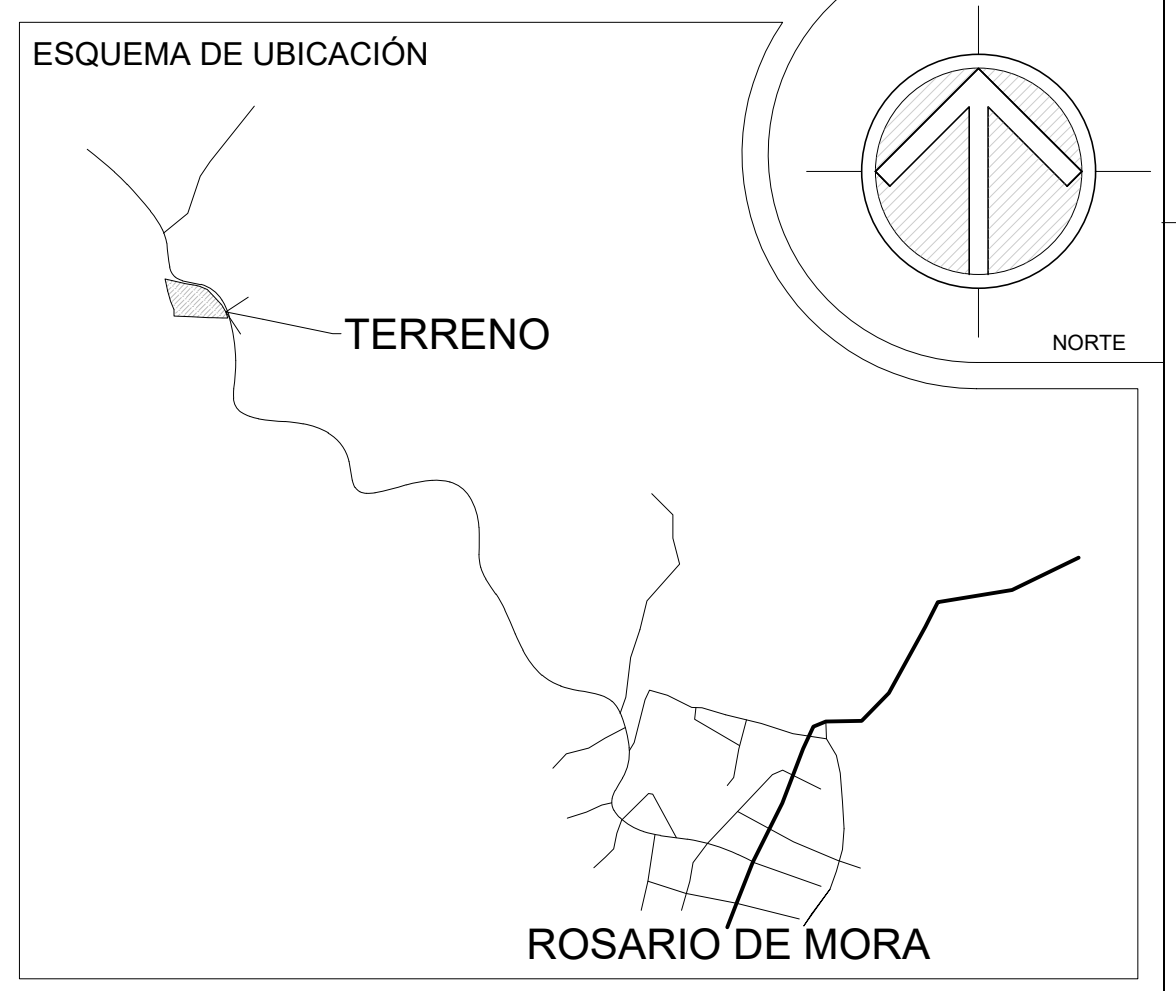

GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS, UGP	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: UNIDAD DE SALUD BÁSICA "EL JUTILLO" DE SAN SALVADOR					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR					
CONTENIDO: PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO REFLEJADO DEL MÓDULO					
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL			
REVISÓ Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS		FECHA: OCTUBRE/2022	
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:		A-17 17/44	