CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500
	POSTE DE TELEFONIA
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDIQUE EN PLANO
	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO
	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"X10' 3Ø. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	RED DE TIERRA PARA TABLERO GENERAL CONFORMADA POR 4 BARRAS COOPER 5/8"X10' 3Ø. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	LUMINARIA DE EXTERIOR EN POSTE DE 6.00MMETALICO GALVANIZADO Y BASE DE CONCRETO
ME	MEDIDOR
CT	CUERPO TERMINAL

CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	3-THHN #2 + 1THHN #8 PVC 1 1/2" DB 120 ACOMETIDA
B	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" DB LUMINARIAS
C	2-THHN #8 + 1THHN #10 PVC 1" ST-BOM
D	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS

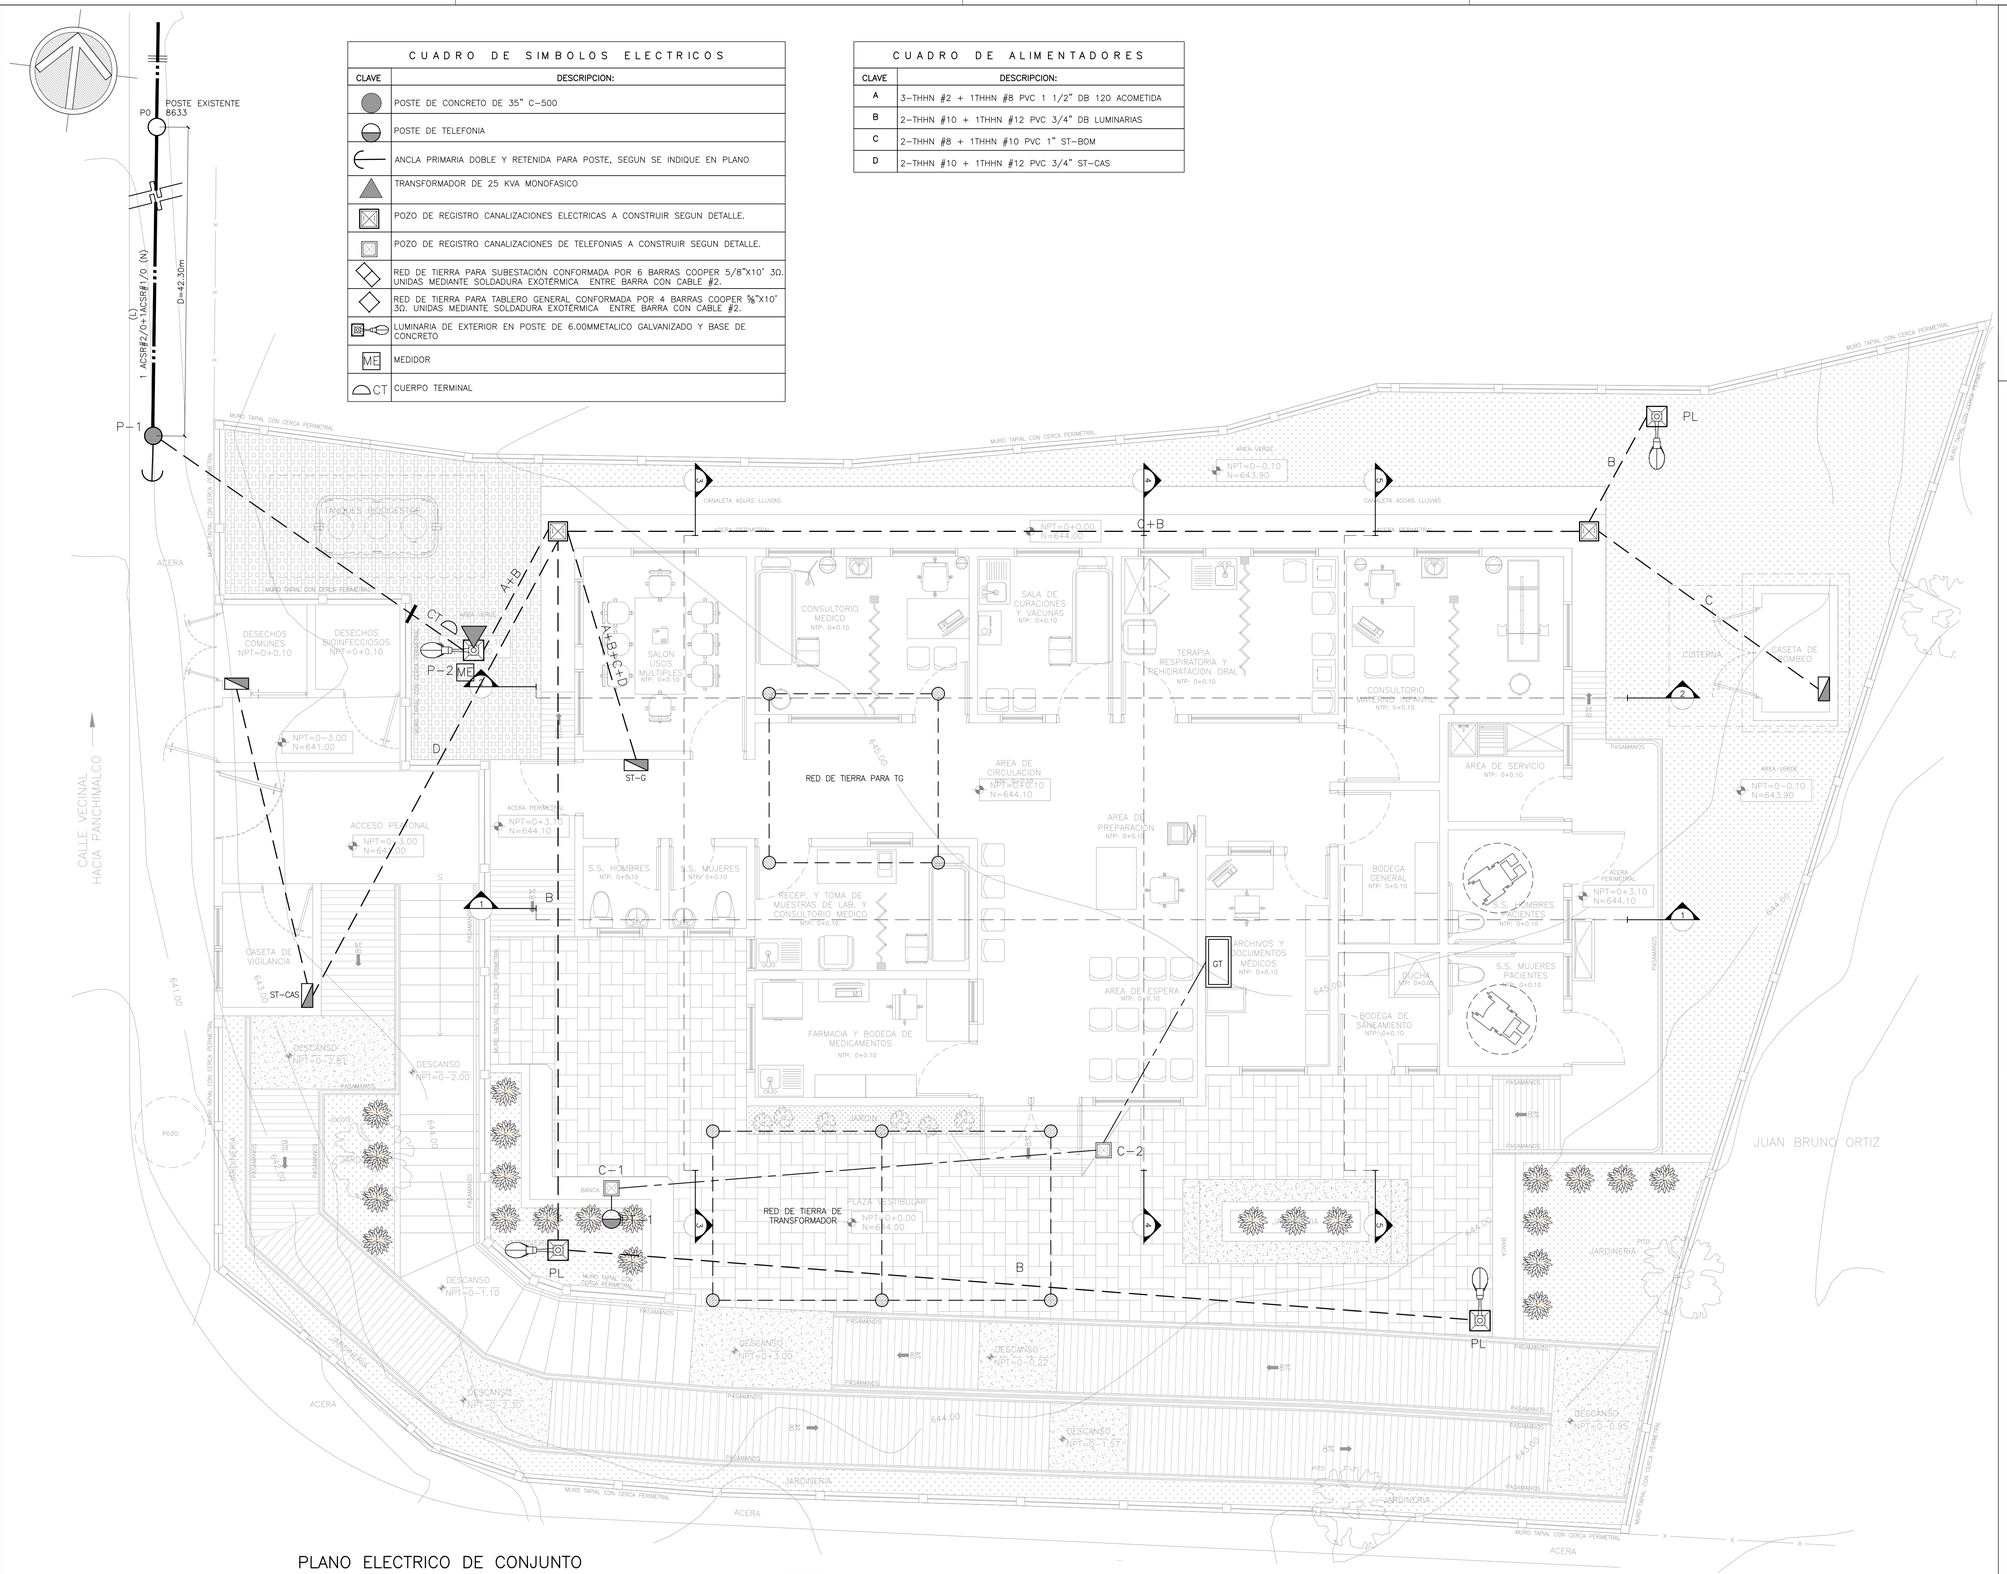

PLANO ELECTRICO DE CONJUNTO

Esc 1:50

ESQUEMA DE UBICACIÓN

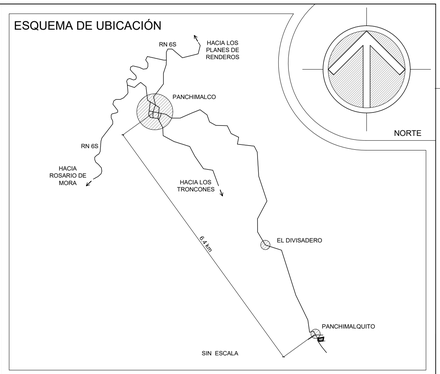

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROYECTO:
"UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:
PLANTA DE CONJUNTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADAS
	FECHA: OCTUBRE 2022
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:
	HOJA No.: IE01
	CORRELATIVO: 36/43