

| CUADRO DE SIMBOLOGÍA |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| CÓDIGO DE RÓTULO     | ROTULO DE ESPACIO                                | CANTIDAD DE LINEAS |
| RÓTULO 1             | FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS                | TRES LINEAS        |
| RÓTULO 2             | RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS/ CONSULTORIO MEDICO | CUATRO LINEAS      |
| RÓTULO 3             | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES                          | TRES LINEAS        |
| RÓTULO 4             | CONSULTORIO MEDICO                               | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 5             | SALA DE CURACIONES Y VACUNAS                     | TRES LINEAS        |
| RÓTULO 6             | TERAPIA RESPIRATORIA Y REHIDRATACIÓN ORAL        | CUATRO LINEAS      |
| RÓTULO 7             | ÁREA DE PREPARACIÓN                              | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 8             | ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MEDICOS                    | TRES LINEAS        |
| RÓTULO 9             | BODEGA GENERAL                                   | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 10            | CONSULTORIO MATERNO INFANTIL                     | TRES LINEAS        |
| RÓTULO 11            | BODEGA DE SANEAMIENTO                            | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 12            | BAÑO HOMBRES                                     | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 13            | BAÑO MUJERES                                     | DOS LINEAS         |
| RÓTULO 14            | AREA DE SERVICIO                                 | DOS LINEAS         |

| CÓDIGO DE RÓTULO    |                  |
|---------------------|------------------|
| UBICACIÓN DE RÓTULO | NÚMERO DE RÓTULO |
|                     | <b>RÓTULO 9</b>  |

**NOTAS:**

- \* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- \* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)
- \* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUEJERÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER
- \* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ÁREA DE CASETA DE DESECHOS BIOINFECIOSOS.


**DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:**

- \* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- \* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:  
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS  
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN  
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

| CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA |  |            |           |          |       |   |            |           |          |
|------------------------------------|--|------------|-----------|----------|-------|---|------------|-----------|----------|
| CLAVE                              | DESCRIPCIÓN                            | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCIÓN   | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | CANTIDAD |
|                                    | ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO             | 25         | 35        | 5        |       | ROTULO DE SERVICIO SANITARIO MUJERES                              | 30         | 30        | 1        |
|                                    | ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS         | 30         | 25        | 1        |       | ROTULO DE SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | 25         | 30        | 2        |
|                                    | ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO             | 30         | 30        | 2        |       | ROTULO NO ARMAS   | 30         | 30        | 1        |
|                                    | ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES | 30         | 30        | 1        |       | ROTULO NO FUMAR   | 30         | 30        | 1        |


| SIMBOLOS ELÉCTRICOS |   |          |
|---------------------|---|----------|
| SÍMBOLO             | DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD |
|                     | SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC | 4        |

| SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO |                                |            |           |          |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| CLAVE                              | DESCRIPCIÓN                    | ANCHO (cm) | ALTO (cm) | CANTIDAD |
|                                    | ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA | 40         | 15        | 2        |
|                                    | PUNTO DE ENCUENTRO             | 80         | 80        | 1        |
|                                    | ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN      | 40         | 20        | 3        |
|                                    | RUTA DE EVACUACIÓN             |            |           |          |
| SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO  |                                |            |           |          |
|                                    | ROTULO DE EXTINTOR             | 20         | 30        | 1        |
|                                    | DETECTOR DE HUMO               | 0          | 0         | 4        |

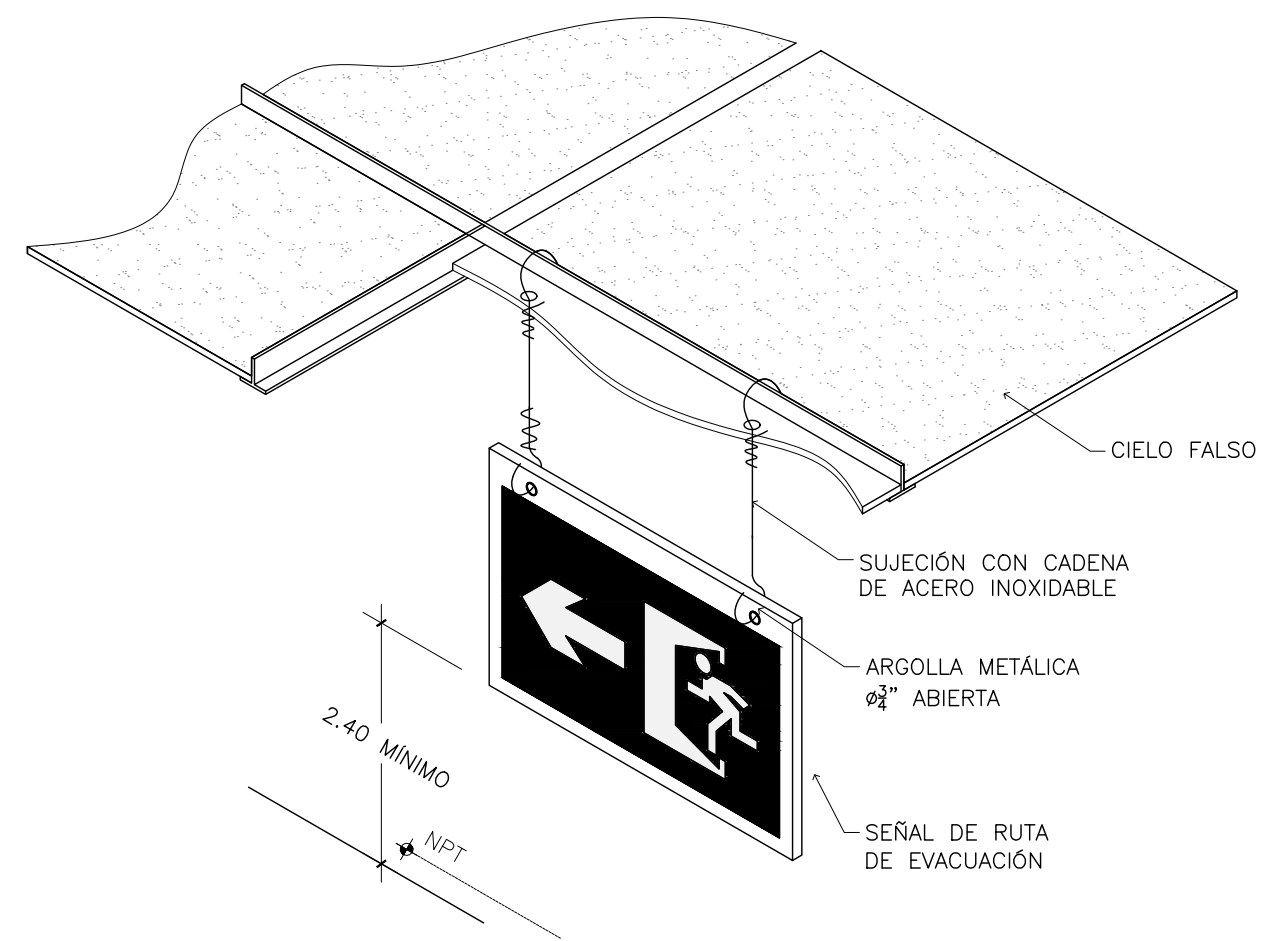

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURADE TECHO


SIN ESCALA

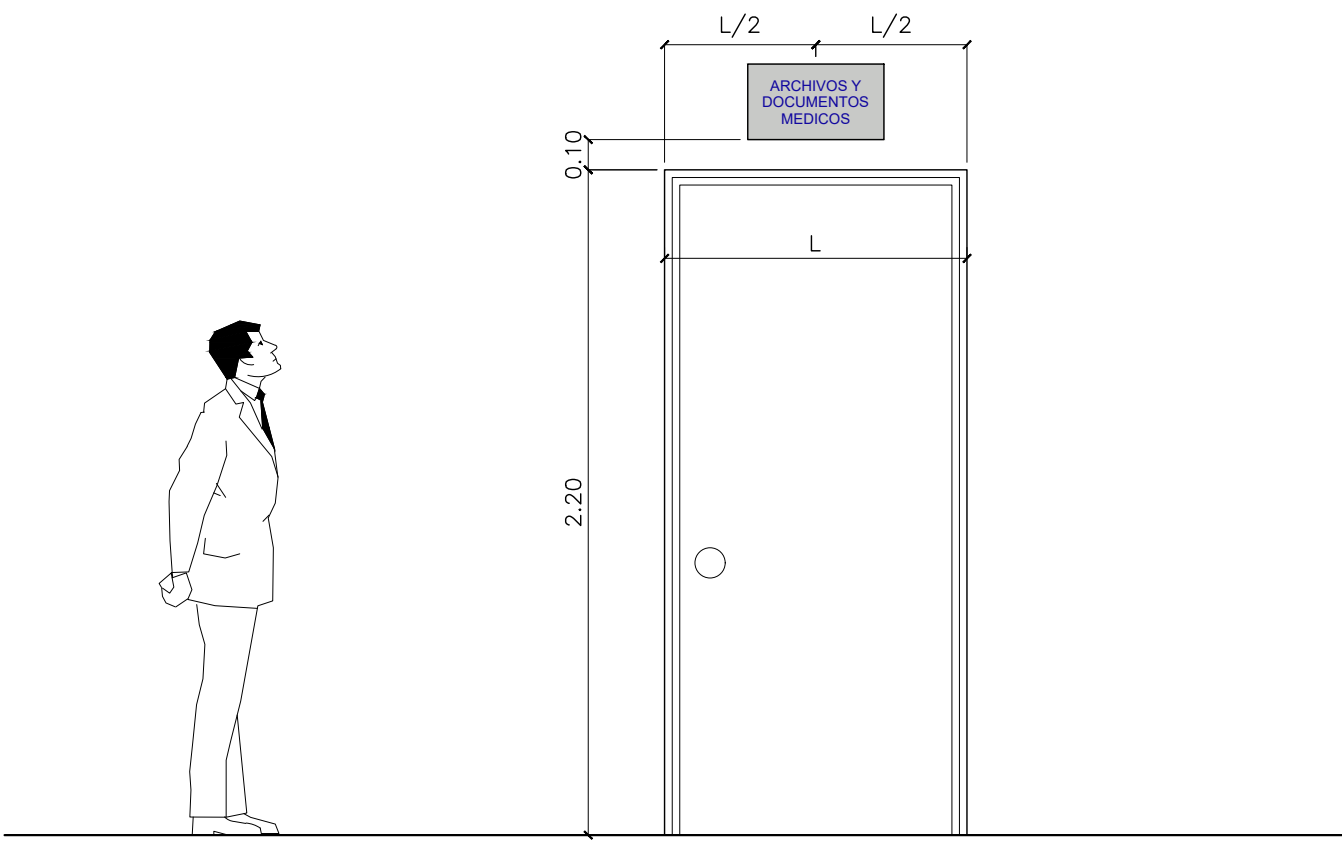

DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

| ROTULO DE DOS LINEAS     |                         | ROTULO DE TRES LINEAS    |                         | ROTULO DE CUATRO LINEAS  |                         |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| DIMENSIONES DEL ROTULO   | 45X25 cm (ANCHO X ALTO) | DIMENSIONES DEL ROTULO   | 45X25 cm (ANCHO X ALTO) | DIMENSIONES DEL ROTULO   | 45X25 cm (ANCHO X ALTO) |
| COLOR DE FONDO DE TEXTOS | PANTONE COOL GRAY 3C    | COLOR DE FONDO DE TEXTOS | PANTONE COOL GRAY 3C    | COLOR DE FONDO DE TEXTOS | PANTONE COOL GRAY 3C    |
| COLOR DE TEXTOS          | PANTONE BLUE 072C       | COLOR DE TEXTOS          | PANTONE BLUE 072C       | COLOR DE TEXTOS          | PANTONE BLUE 072C       |

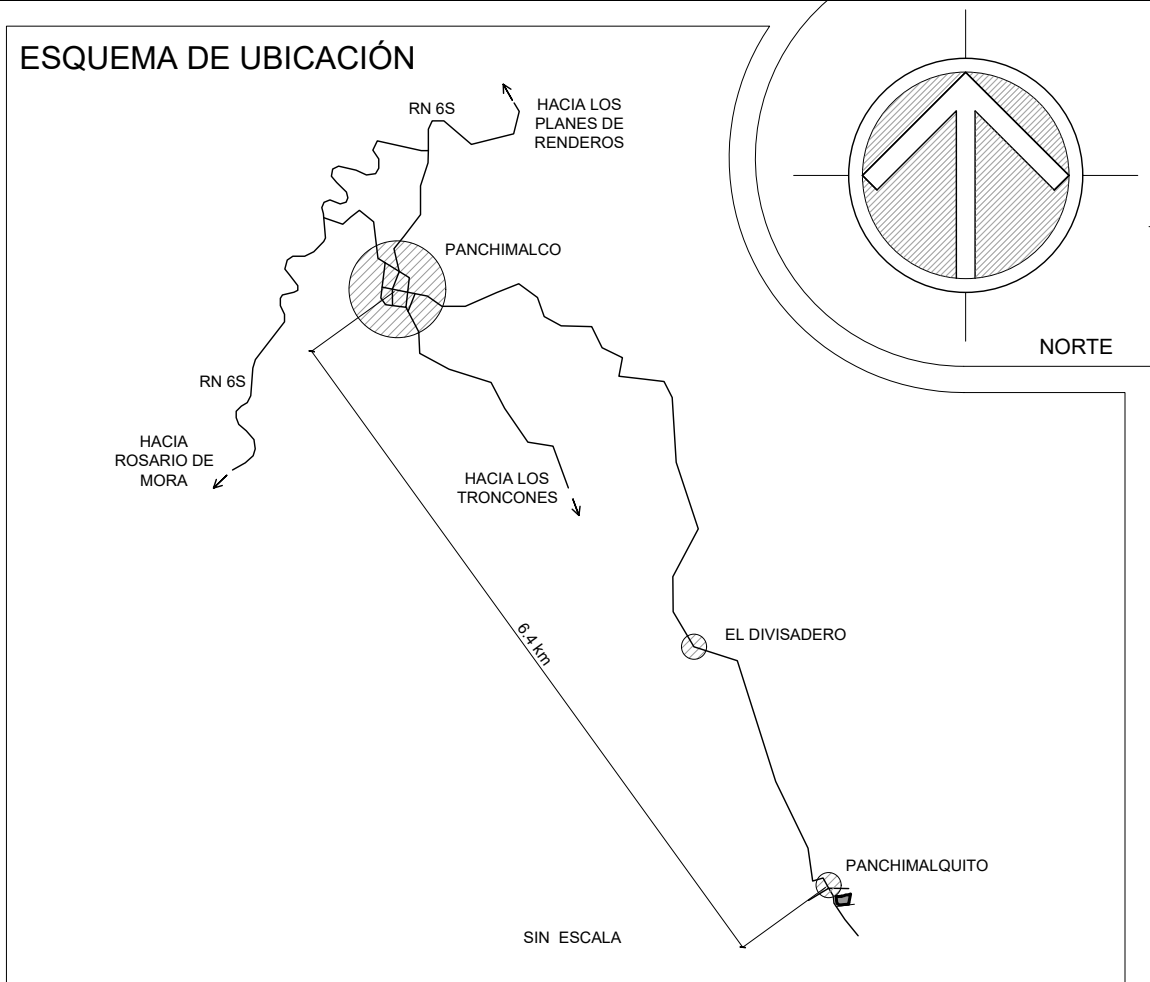

|  |                                |                     |                    |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE SALUD  |                                |                     |                    |
| UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS   |                                |                     |                    |
| PROYECTO: "UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"   |                                |                     |                    |
| CONCURSO No:   |                                |                     |                    |
| DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. |                                |                     |                    |
| CONTENIDO: DETALLES DE SEÑALIZACION Y EMERGENCIA   |                                |                     |                    |
| DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL  | DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL |                     |                    |
| DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL   | DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL  |                     |                    |
| REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL  | ESCALA: INDICADAS              | FECHA: OCTUBRE 2022 |                    |
| FECHA:   | AREA CONSTRUIDA:               | HUJA No.: A22       | CORRELATIVO: 22/43 |