



PLANTA INST. ELÉCTRICAS - TOMACORRIENTES MÓDULO IRA  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50

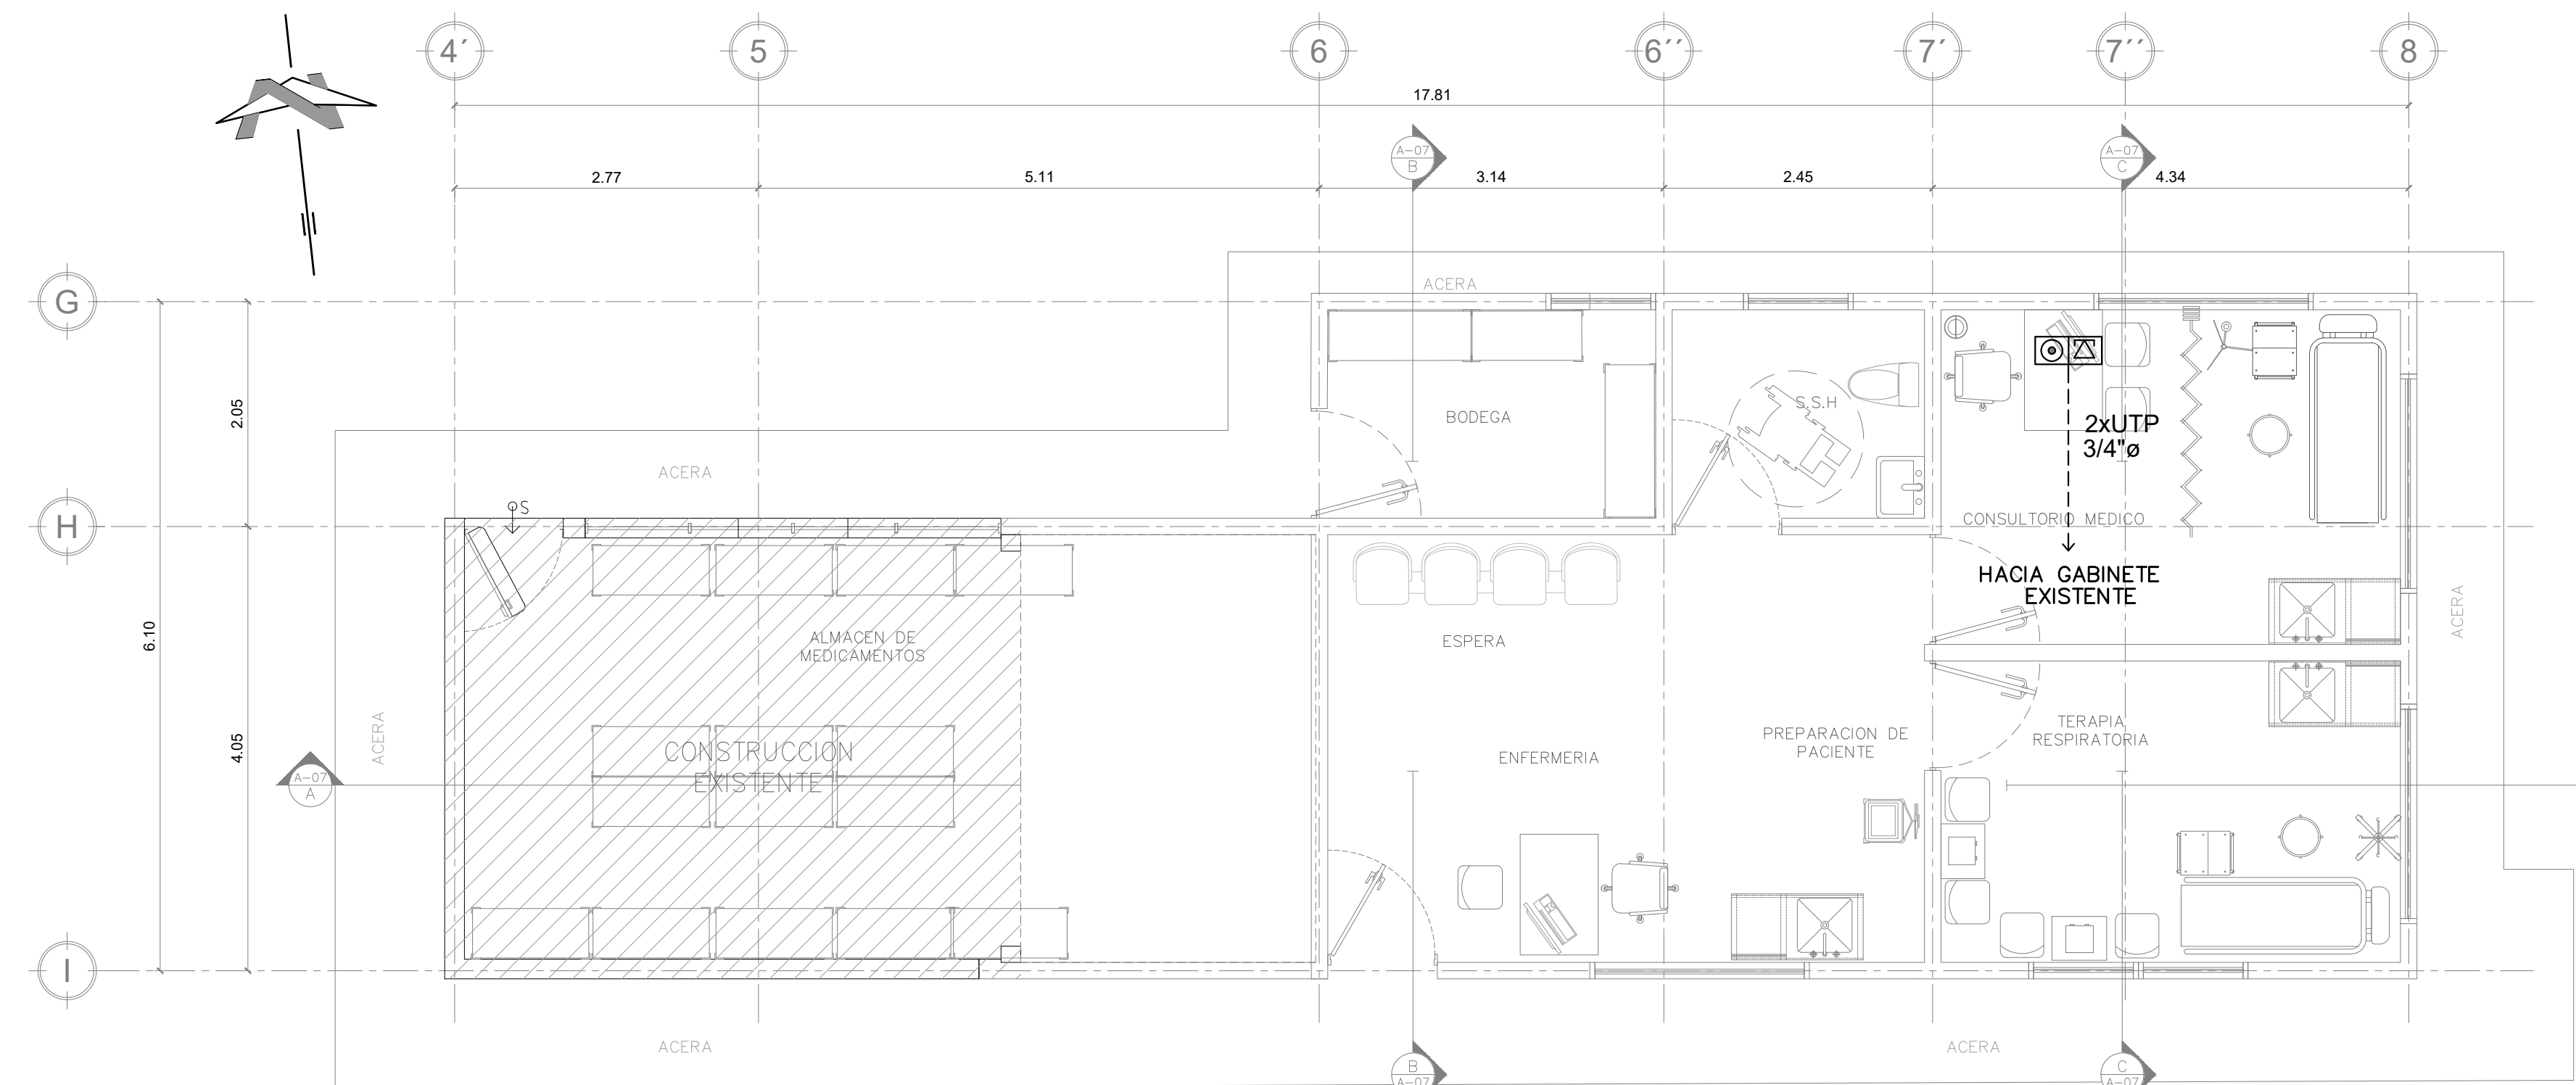

PLANTA VOZ Y DATOS MÓDULO IRA  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50

SIMBOLOGIA- INSTALACIONES ELECTRICAS	
	SUB-TABLERO ELECTRICO
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v. CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R COLOR ROJO, 120V, 2P+ST, CON PROTECCION FALLA A TIERRA PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE, AL CENTRO DE CAJA 4X2".
	TOMACORRIENTE TRIFILAR 50AMP / 208 V CONFIGURACION NEMA 10-50R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v. CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
	NUMERO DE CIRCUITO NORMAL

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT ø 3/4"
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
c	3-THHN#14 ENT ø 1/2"
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 1/2"
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
f	2-THHN#14 ENT ø 1/2"
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ø 2"

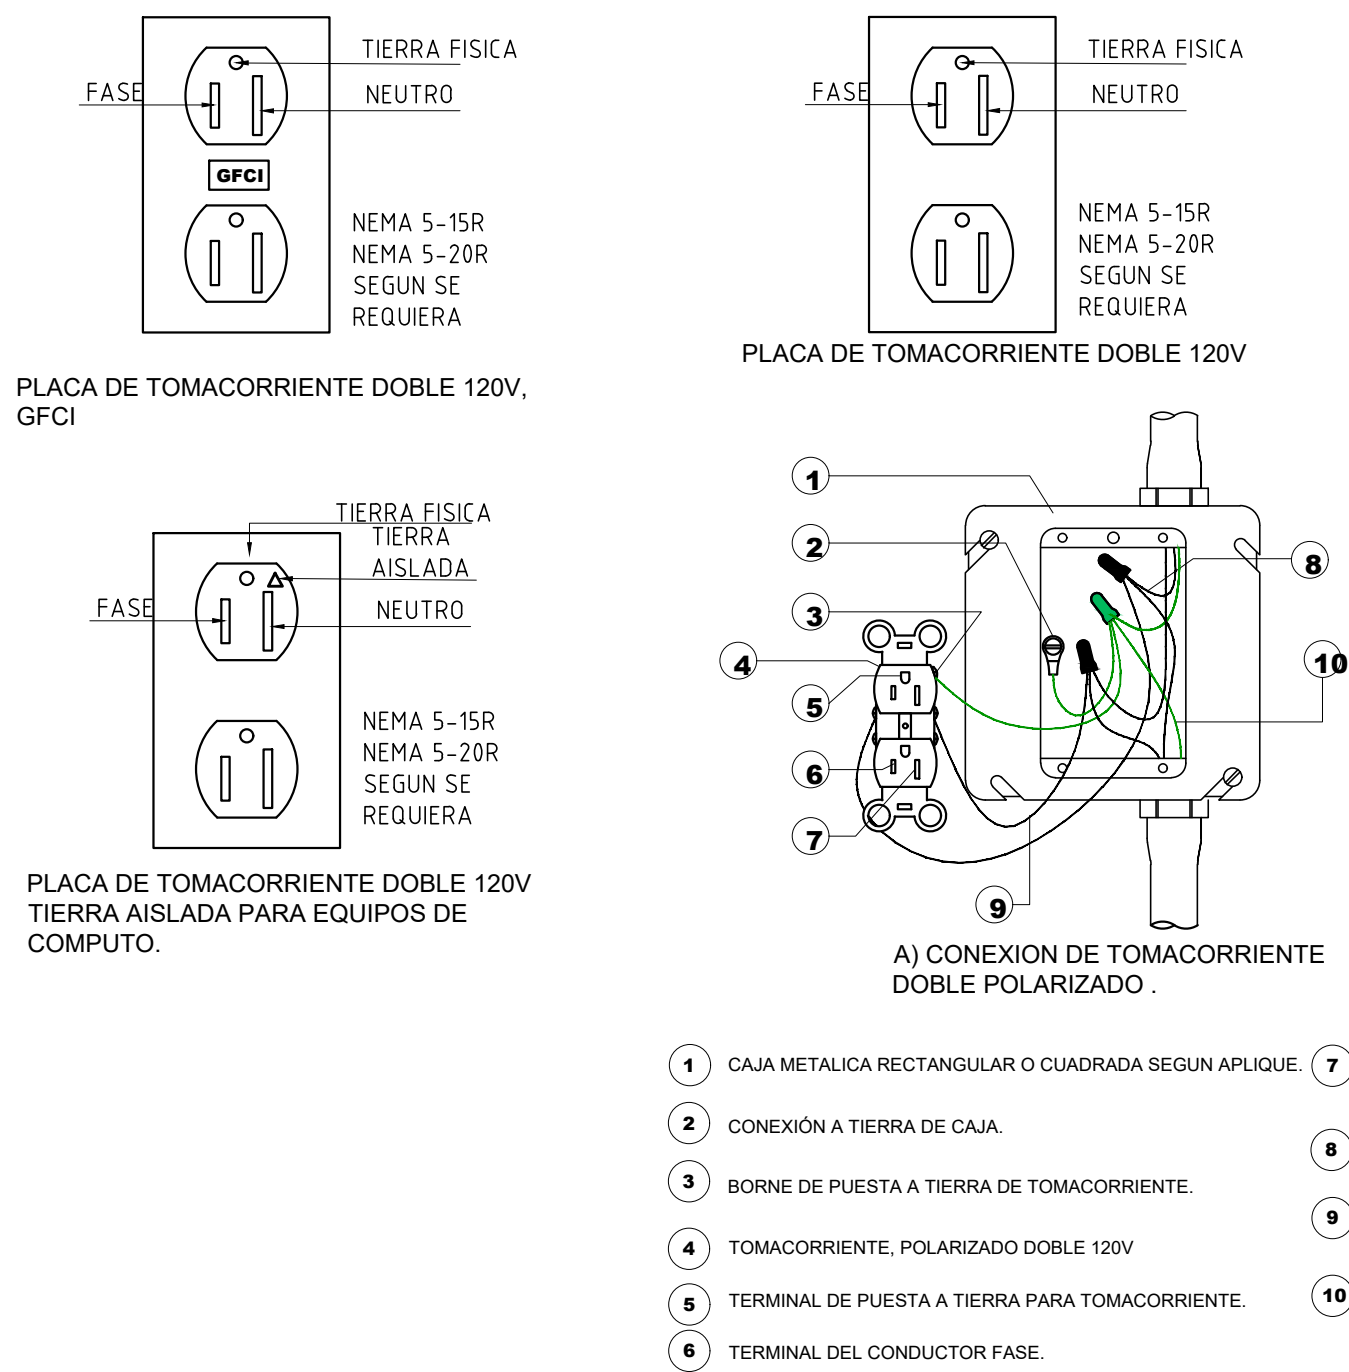

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN			
CONTENIDO: PLANTA DE TOMACORRIENTES Y PLANTA DE VOZ Y DATOS - MÓDULO IRA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE202	CORRELATIVO: 33/69