


CUADRO DE SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CAW NEMA 3R, COMO MEDIO DE DESCONEXIÓN PARA EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS, PROTECCIONES INDICADAS.
	TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS NEMA 3R
	INTERCONEXIÓN SUPERFICIAL ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO. CABLEADO Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INDICADOS ADJUNTO.
	CABLEADO ALIMENTADOR DE CIRCUITO (USO INDICADO EN CUADROS DE CARGA). NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL CIRCUITO INDICADO DENTRO DEL CÍRCULO. CANTIDAD Y COLORE DE LOS CONDUCTORES INDICADO ADJUNTO.

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT ø 3/4"
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
c	3-THHN#14 ENT ø 1/2"
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 1/4"
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
f	2-THHN#14 ENT ø 3/4"
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ø 2"

ESQUEMA DE UBICACIÓN

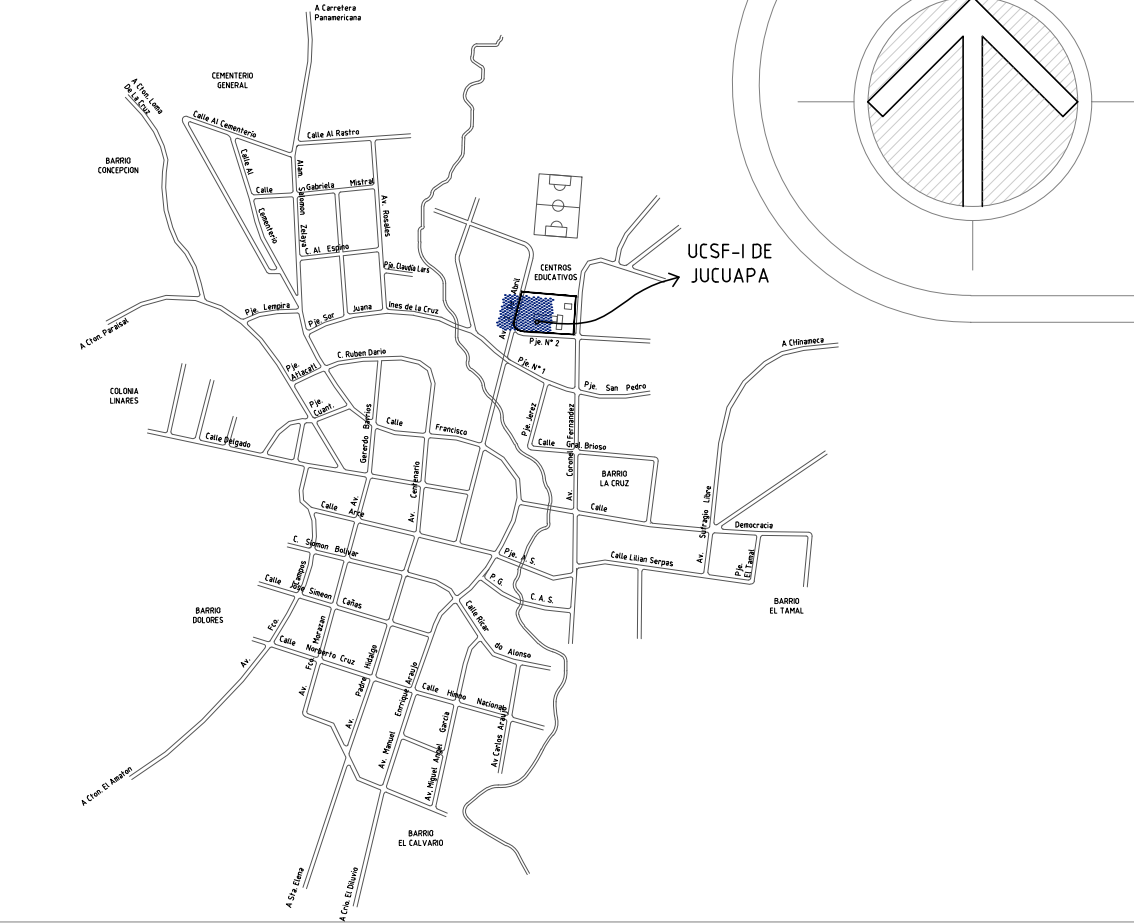

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután			
CONTENIDO: PLANTA DE FUERZA Y PLANTA DE UBICACIÓN DE SENSORES DE HUMO MODULO UNIDAD DE SALUD			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE404	CORRELATIVO: 60/69