


PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS

MODULO DE FISIOTERAPIA

ESC: 1:50

SIMBOLOGIA	
10x6	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS
RS	REJILLA DE SUMINISTRO
DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
RR	REJILLA DE RETORNO
RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
RP	REJILLA DE PUERTA
TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S) (COBRE) TUBERIA DE LIQUIDO (T.L) (COBRE)
E	EXTRACTOR TIPO PLAFON.
RE	REJILLA DE EXTRACCION
TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
S/E.	Alimentación eléctrica.
MS.	MINI SPLIT (Evaporadora).
UC	UNIDAD CONDENSADORA
DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
LUV	LAMPARA ULTRAVIOLETA
FUELE	FUELE
UPA-AA-01.	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO.
	SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
	DUCTO QUE SUBE Y CRUZA LOSA
	TERMOSTATO
	SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS
on/of.	DISPOSITIVO PARA ENCENDIDO Y APAGADO.
VT_01.	REMOVEDOR DE AIRE (VENTILADOR DE TECHO).
UE.	UNIDAD EVAPORADORA.

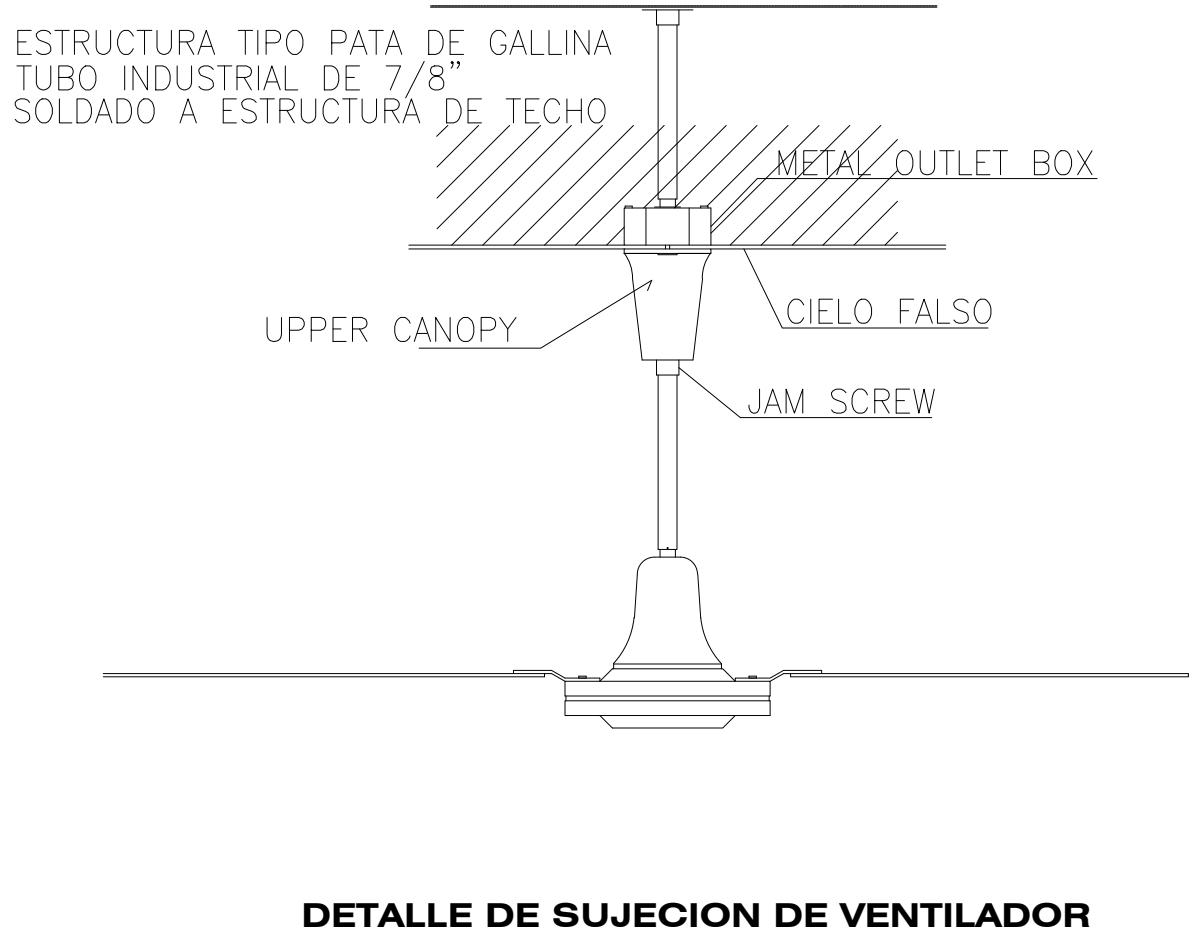

DETALLE DE SUJECION DE VENTILADOR

CUADRO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo.	Cantidad.	Capacidad (cfm).	Presion Estatica (in - w.g.).	Suministro Electrico.	FLA.	Potencia del Motor (HP o W).		
EXT- 01.	Hidroterapia, Electroterapia y Termoterapia.	Extractor Centrifugo de Pared, Transmis/Polea.	1.00	1,650	0.60	208/1/60.	5.4	1/2 HP.		
VENT-01 al 06.	Sala de espera, Pasillo y Recepcion.	Ventilador de techo, 3 aspas de 48".	6.00	10,000	N/A.	110V/1Ph/60Hz.		100 W		
EXT-PLA-01 - 04.	Servicios sanitarios y Septico	Centrifugo de Plafon.	4.00	120	0.30	208/1/60.	1.7	129 W.		
CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad (MBTU/H).	Presion Estatica (pulg de agua).	Corriente de Arranque (Amp).	Suministro Electrico.	Potencia (W).	SEER (mayor o igual a 18).	Aprobacion/Certificacion.
MS:UE/UC-01.	Jefatura almacen.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	N/A.	11.50	208-240/1/60.	1,800.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.
MS:UE/UC-02.	Area de tecnicos y apoyo.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	N/A.	11.50	208-240/1/60.	1,800.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.
MS:UE/UC-03.	Gimnasio y terapia ocupacional.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	36.00	N/A.	17.00	208-240/1/60.	2,460.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DEL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN: 10A. AVENIDA SUR, NO. 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: No. HOJA: M-01 CORRELATIVO: 13/26 AREA TOTAL: 212 M2 FISIOTERAPIA 400 M2 PEDIATRIA

FECHA: JULIO 2023 ESCALA: INDICADAS NOTAS:

SELLOS: