



CUADRO DE SIMBOLOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE	
	TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC
	TEE
	DIRECCION DE FLUJO
	MEDIDOR
	VALVULA CHECK
	VALVULA DE CONTROL
	ALIMENTACION A ARTEFACTO O GRIFO
<div>In Lx Lv Q2 Dch F Lu To</div>	INODORO, LAVADO, POCETA, DUCHA, FREGADERO LAVADOS QUIRURGICOS (DE 2 Y 1 CUERPO), DUCHA DE EMERGENCIA, LAVACHATA.
	CAJA DE REGISTRO PARA VALVULAS O MEDIDOR
	ZONIFICACION PRUEBAS DE PRESION A TUB.
NOTA: - TODA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SERA DE PVC. - DEBERA INSTALARSE VALVULA DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.	

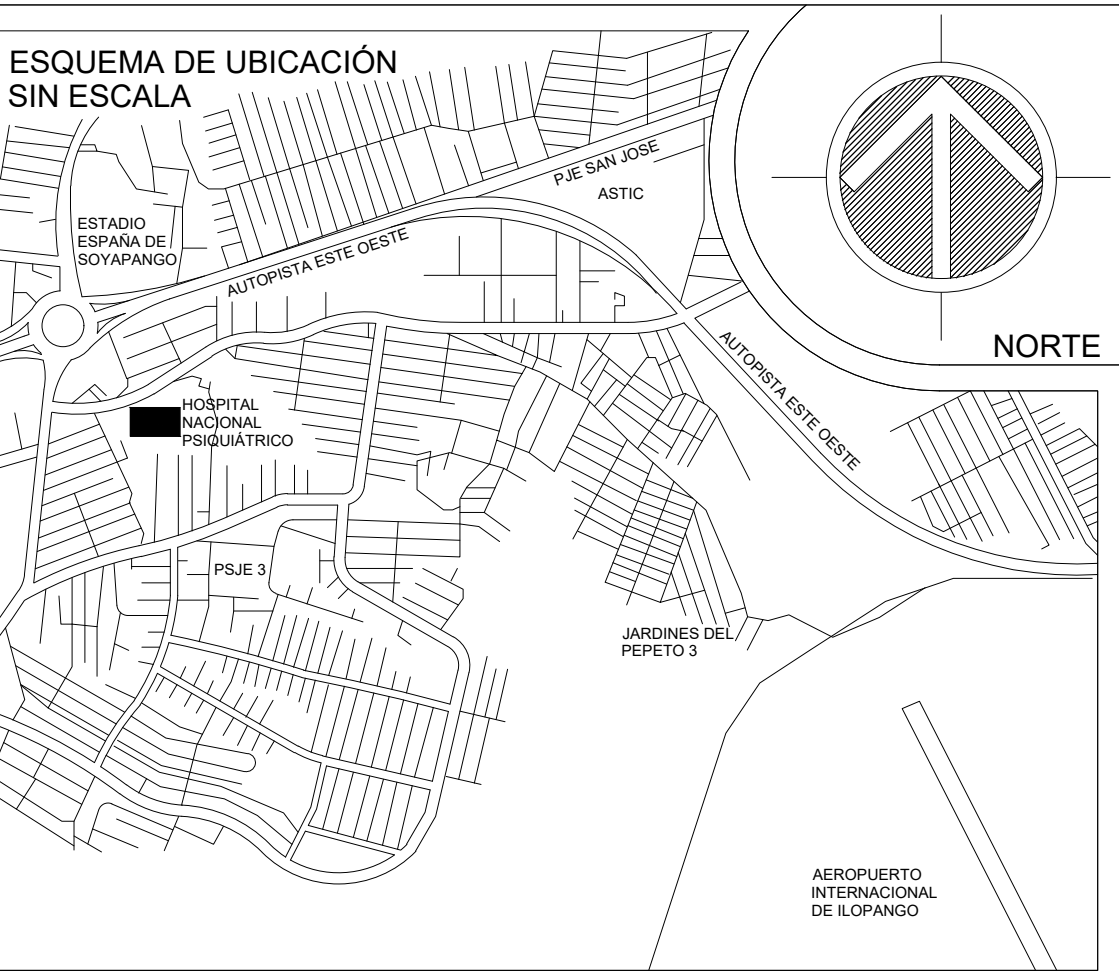

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA POTABLE			
DISEÑO ARQUITECTONICO:  UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:  UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:  UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:  2143.55 m2	HOJA No.:  IH-02	CORRELATIVO:  02/10

PLANTA DE CONJUNTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS  
AGUA POTABLE  
Esc: 1:125