


CUADRO DE SÍMBOLOS HIDRÁULICOS AGUAS NEGRAS Y AGUA CALIENTE	
	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS PVC
	TUBERIA AGUAS RESIDUALES CALIENTES AC
	CONEXION DE LA DESCARGA SANITARIA
	CAMARA DE ENFRIAMIENTO
	CAJA DE CONEXION DE AGUAS NEGRAS
	CALENTADOR DE AGUA
	CAJA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS
	TAPON REGISTRO
	OCHENTA Y DOS GRADOS CENTIGRADOS
	CONEXION DESCARGA DE AGUA CALIENTE
	DIRECCION DEL FLUJO AGUAS NEGRAS
	DIRECCION DEL FLUJO AGUA CALIENTE
	TAPON INODORO
NOTA: - LAS TUBERIAS PARA AGUAS NEGRAS SERÁN DE PVC Y PARA EL AGUA CALIENTE SERÁN DE AC ASTM A-53 - DEBERA INSTALARSE VALVULA DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.	

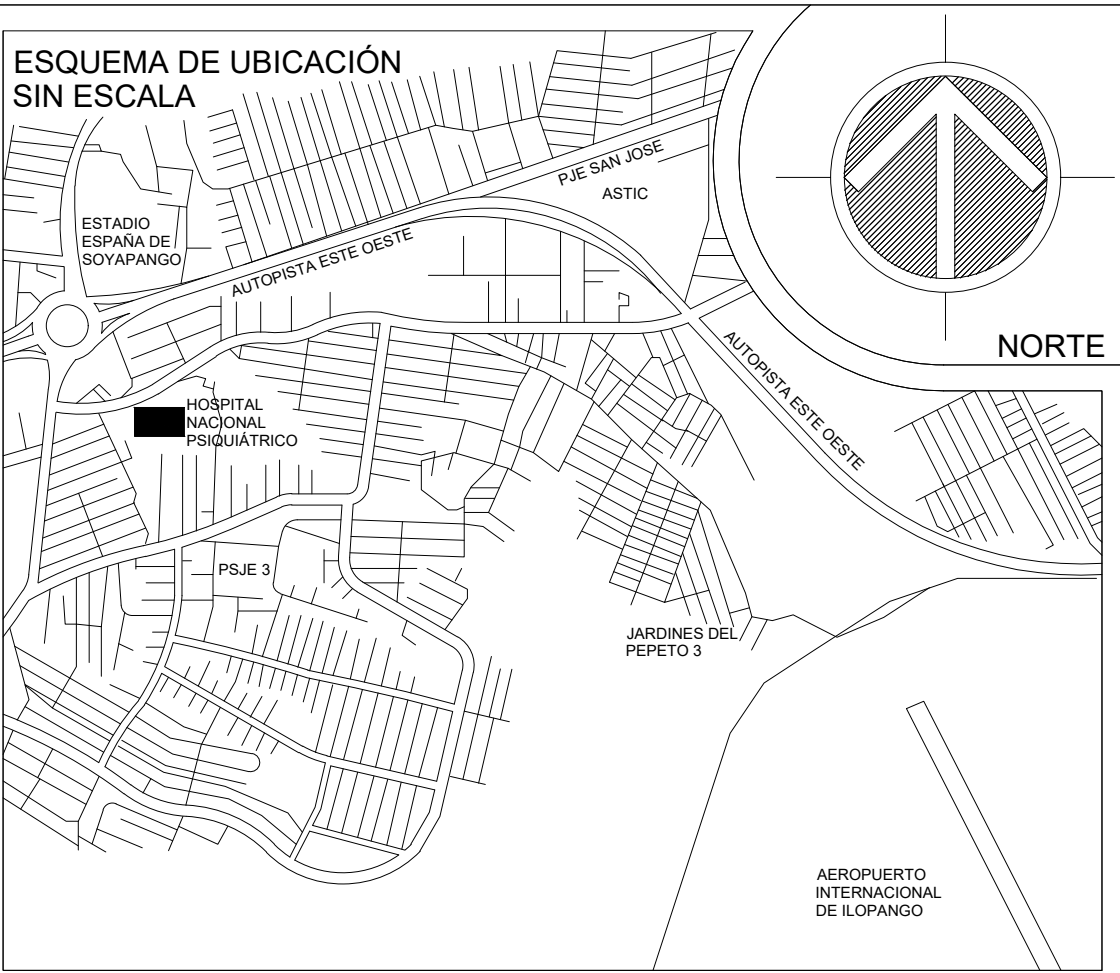

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANODE CONJUNTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUAS NEGRAS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 2143.55 m2	HOJA No.: IH-05	CORRELATIVO: 05/10

PLANTA DE CONJUNTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS  
AGUAS NEGRAS Y AGUA CALIENTE  
Esc.: 1:125