


PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA POTABLE  
HNZ - CEYE  
Esc 1:50

CUADRO DE SIMBOLOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE	
	TRAZO PROYECTADO RED AEREA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE HoGo
	TEE
	DIRECCION DE FLUJO
	PUNTO DE CONEXION AEREA A RED INTERNA (ENTRECIELO)
	VALVULA CHECK
	VALVULA DE CONTROL
	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS Y ABASTOS
	INODORO, LAVADO, POCETA, DUCHA, LAVADERO
	REQUERIMIENTO BIOMEDICO (NUMEROS)
NOTA: - TODA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SERA DE HoGo. - DEBERA INSTALARSE VALVULA DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.	

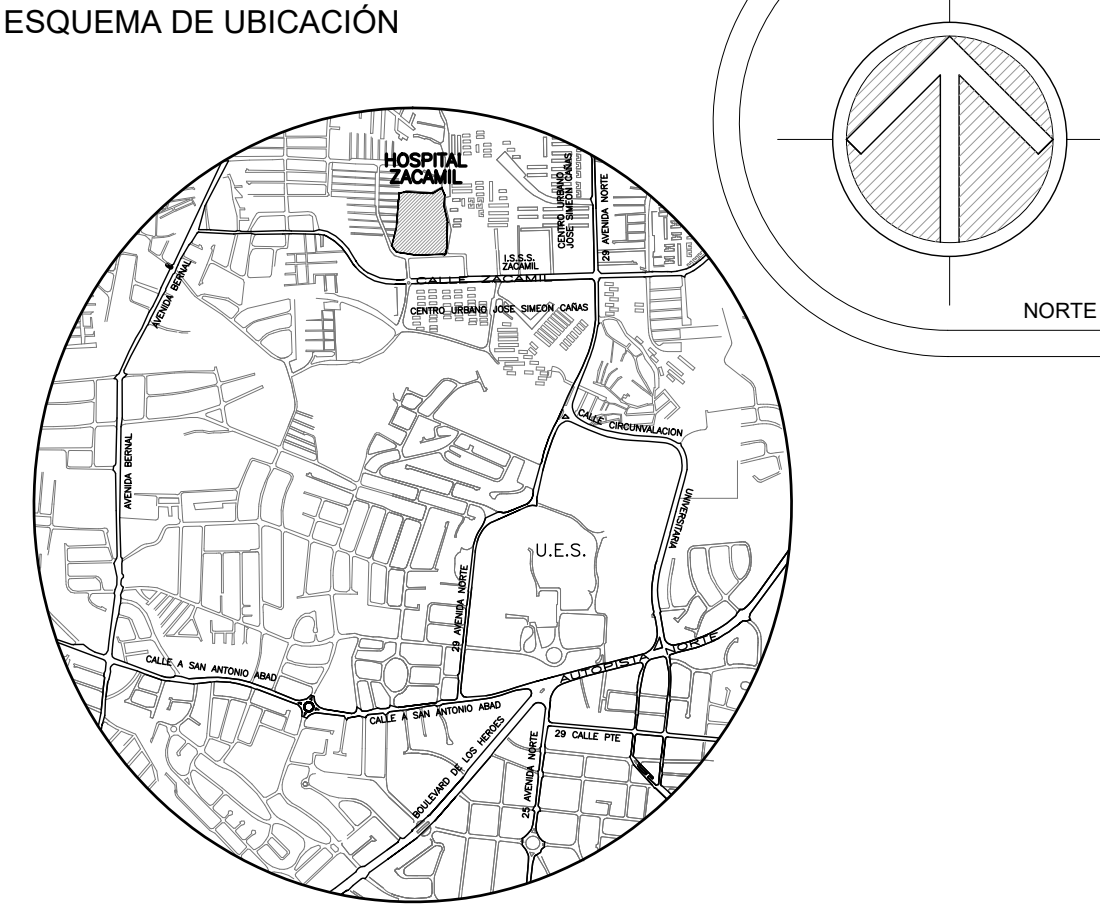

<b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPPI			
PROYECTO: READECUACION DEL AREA "CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DEL HOSPITAL ZACAMIL"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA POTABLE			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 409.96 m <sup>2</sup>	HOJA No.: IH-01	CORRELATIVO: 29/47