



INSTALACIONES MECANICAS C.F.
SIN ESCALA


CUADRO EQUIPO UNIDADES DE REFRIGERACION (CUARTO FRIO). "ALMACEN DE MEDICAMENTOS, REGION PARACENTRAL", SAN VICENTE.

Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad (UE o UC).	Condensador: 208-230/3/60.						Evaporador: Motor Ventilador, 208-230/1/60.			Resistencia para el deshielo, 230/1/60.	
				Potencia, (HP).	Capacidad, (MBTU/H).	FLA, (Amp).	MCA, (Amp).	MOPD, (Amp).	Tipo Compresor.	Cantidad.	Caudal, (CFM).	FLA (ventilador), Amp.	Potencia, (Kw).	Consumo, (Amps).
CAMARA:														
CF-UER-01A_02A.	Cuarto frio.	Refrigeracion a temperatura media/baja, R-404 A.	2.00	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	3.00	7,062.00	5.40	7.75	33.7
CF-UCR-01A_02A.	Cuarto frio.	Refrigeracion a temperatura media/baja, R-404 A.	2.00	6.00	30.00	26.90	32.28	40.00	scroll.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
PRECAMARA.														
CF-UER-01B_02B.	Cuarto frio.	Refrigeracion a temperatura media/baja, R-404 A.	2.00	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	3.00	6,756.00	5.40	7.75	33.7
CF-UCR-01B_02B.	Cuarto frio.	Refrigeracion a temperatura media/baja, R-404 A.	2.00	5.00	36.00	24.60	29.40	32.00	scroll.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CORTINA DE AIRE. "ALMACEN DE MEDICAMENTOS, REGION PARACENTRAL", SAN VICENTE.

Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad, (MBTU/H) o (CFM).	Suministro Electrico.	Potencia Entrada de sistema, (W).	Corriente Nominal (Amp).	Proteccion, Amperios.	SEER.	Aprobacion/Cert ificacion.
MINI SPLIT.										
MS-UE/UC-01.	Control / despacho.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,645.00	14.50	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
CORTINA DE AIRE.										
CORT_01.	Precamara.	Cortina de aire con descarga vertical.	1.00	1,265.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	120.00	0.60	10.00	N/A.	UL o ETL.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

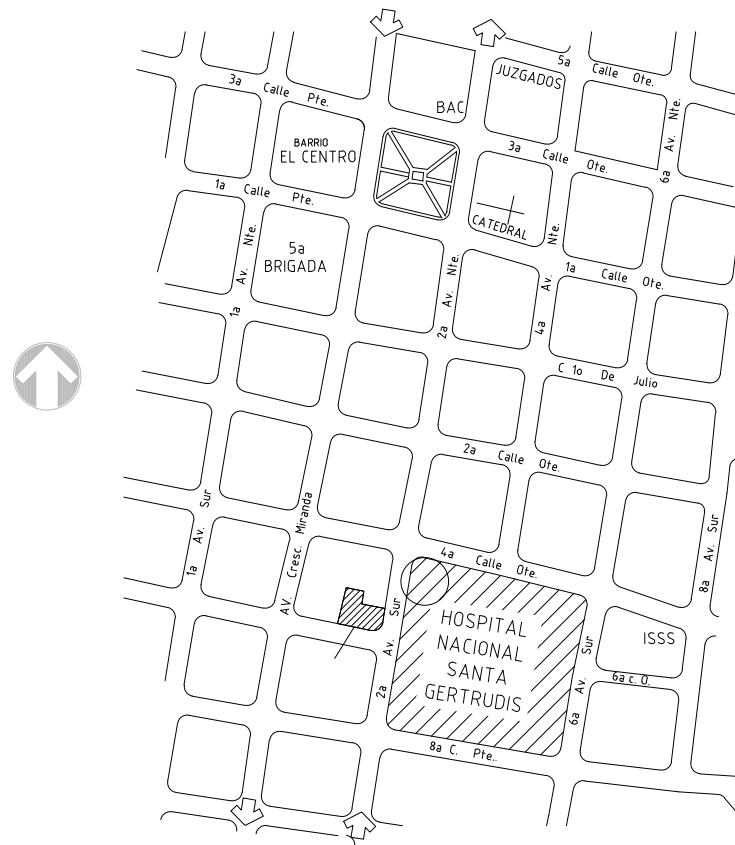

MINISTERIO
DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"FORTALECIMIENTO DE CADENA DE FRIO A PARTIR DE
RENOVACION DE CAURTO FRIO REGION PARA CENTRAL"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE,

CONTENIDO:
INSTALACIÓN MECÁNICA CUARTOS FRÍOS.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:

UGP/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:

UGP/ MINSAL

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE
2022

FECHA:

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

CORRELATIVO:

IM-01/01