

PLANO DE SISTEMA DE LUMINARIA EN NORMAL STE-ADS-12-N

UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



Escala 1:75

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE LUMINARIAS					
SIMBOLOGIA					DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	NORMAL	EMERGENCIA	CRÍTICO	IMÁGEN	
-		-	-		TABLERO ELÉCTRICO
-		-	-		CAJA NEMA
L1			-		PANEL LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, 100-277v, 6000k, ACABADO BLANCO.
L2		-	-		LUMINARIA CABECERA DE CAMA 60m DE LARGO, 30w, 3500lm.
L3			-		OJO DE BUEY 18w, 6500k, CUADRADO, LUZ BLANCA, ACABADO BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.
L4		-	-		CINTA LED 25w, 120v, 5m LINEALES CON DRIVER 120v. INCLUIDO ADOSADA EN CAJILLOS.
L5					LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 38w, 4000LM, 80 CRÍ
L6			-		OJO DE BUEY 18w, 6500k, REDONDO, LUZ BLANCA, ACABADO BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.
L7			-		LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, DIFUSOR PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA, 25w, 4000k, 3000lm, DRIVE ELECTRÓNICO, 120-277v, DIMERIZABLE.
L8			-		LUMINARIA ADOSADA CON FORMA CIRCULAR CON TECNOLOGÍA LED, 60w, 4000lm, 4000k.

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN
	INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR TRIPLE 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR CON DIMMER 20A/120 VOLTIOS.
	SENSOR DE MOVIMIENTO.
NOTA: • LOS INTERRUPTORES DE COLOCARÁN A ALTURA DE 1.20m DEL NPT. • EN ÁREAS DE UTPR Y ÁREA POSTPARTO, PARED DE RESPADO DE CAMA SE COLOCARÁN A 1.40m POR EL DETALLE EN PARED.	

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 03/4"
C	3-THHN #14 ENT 0ENT 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 01/2"
E	3-THHN #4 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
F	2-THHN #14 ENT 0ENT 1/2"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 EMT 03/4"
H	TSJ 3x14
I	3-THHN #2 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
J	3-THHN #3/0 + 1-THHN #4 EMT 02"
K	3#12 THHN + 1#10 THHN EN 0 EMT 3/4"
L	2x (3#2/0 XHHW-2+1#2 XHHW-2 EMT 2x 02"
M	3-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
N	2-THHN #4+1-THHN #8 EMT 01 1/4"
O	5-THHN #14 EMT 03/4"
P	3-#6 + 1#6 + 1#8
Q	2-#6 + 1#4 + 1#8
R	2-THNN#8 + 1-THHN#10

ESQUEMA DE UBICACIÓN

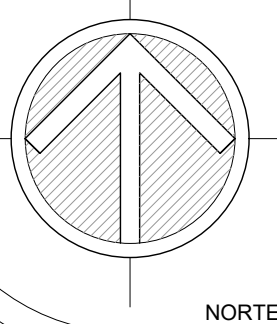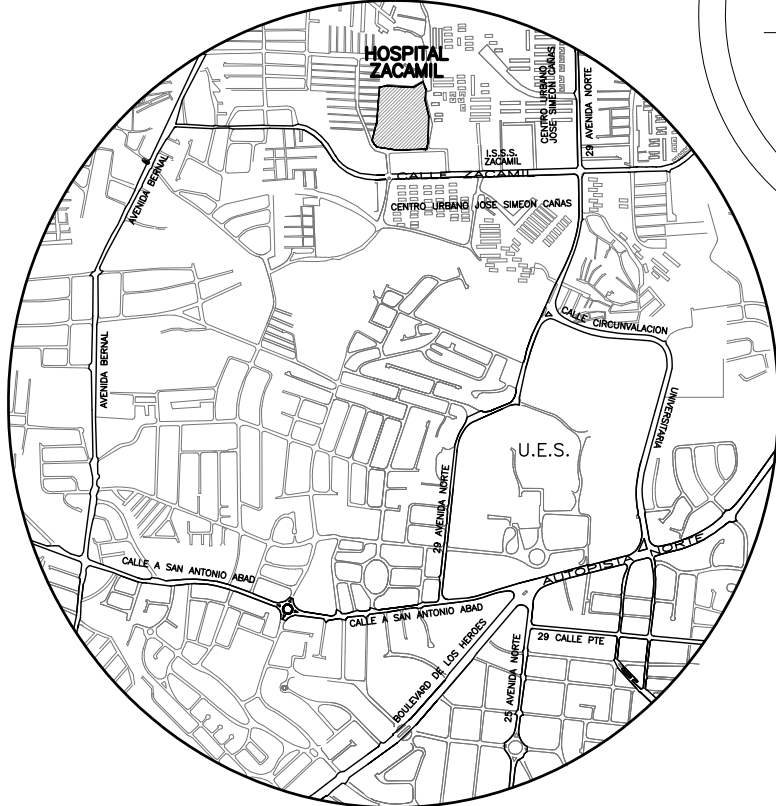

	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPI		
PROYECTO: "RADECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS SISTEMA DE NORMAL			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL		
REVISO Y APROBO: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2023	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE-02	CORRELATIVO: 38 /59