


PLANTA DE INST.AIRE ACONDICIONADO-LOSA PROYECTADA
UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
Escala 1:75

SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
EXT	UNIDAD EXTRACCION DE AIRE.
UC	UNIDAD CONDENSADORA VRV
FAN COIL	UNIDAD INTERIOR - TIPO FAN COILS.
UI	UNIDAD INTERIOR - TIPO CASSETTE
T	TERMOSTATO
DW	DIFUSOR DE 4 VIAS
RE/RE	REJILLA DE RETORNO / EXTRACCION
DUCTO	DUCTO DE AA (SUMINISTRO)
DUCTO	DUCTO DE AA (RETORNO)
PUERTA	REJILLA DE PUERTA
TUBERIA	TUBERIA DE LIQUIDO Y SUCCION DE REFRIGERACION (VRV)
D/C	TUBERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO.
UI	UNIDAD INTERIOR - TIPO PARED ALTA.
UC	UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT.

- NOTAS:
- LAS CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS ESTÁN INDICADAS EN PLANO DE CUADRO DE EQUIPOS.
 - LOS TRAMOS DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN AISLADOS TÉRMICAMENTE INSTALADOS A INTEMPERIE, SE LES DEBERÁ FABRICAR UNA PROTECCIÓN CON LÁMINA DE ALUMINIO.
 - EN CADA SOPORTE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DEBERÁ COLOCARSE ENTRE EL AISLAMIENTO Y EL ÁNGULO, UNA PROTECCIÓN DE TUBO PVC O LÁMINA, PARA QUE NO SE DAÑE EL AISLAMIENTO.
 - LOS RAMALES DE DUCTOS PARA LOS DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO Y EXTRACCIÓN DEBERÁN INCLUIR DAMPERS PARA EFECTUAR EL BALANCEO DE FLUJO.

Nota: La descarga de agua de condensación de las unidades interiores, se conectarán a cajas de ALL o canaletas de ALL.

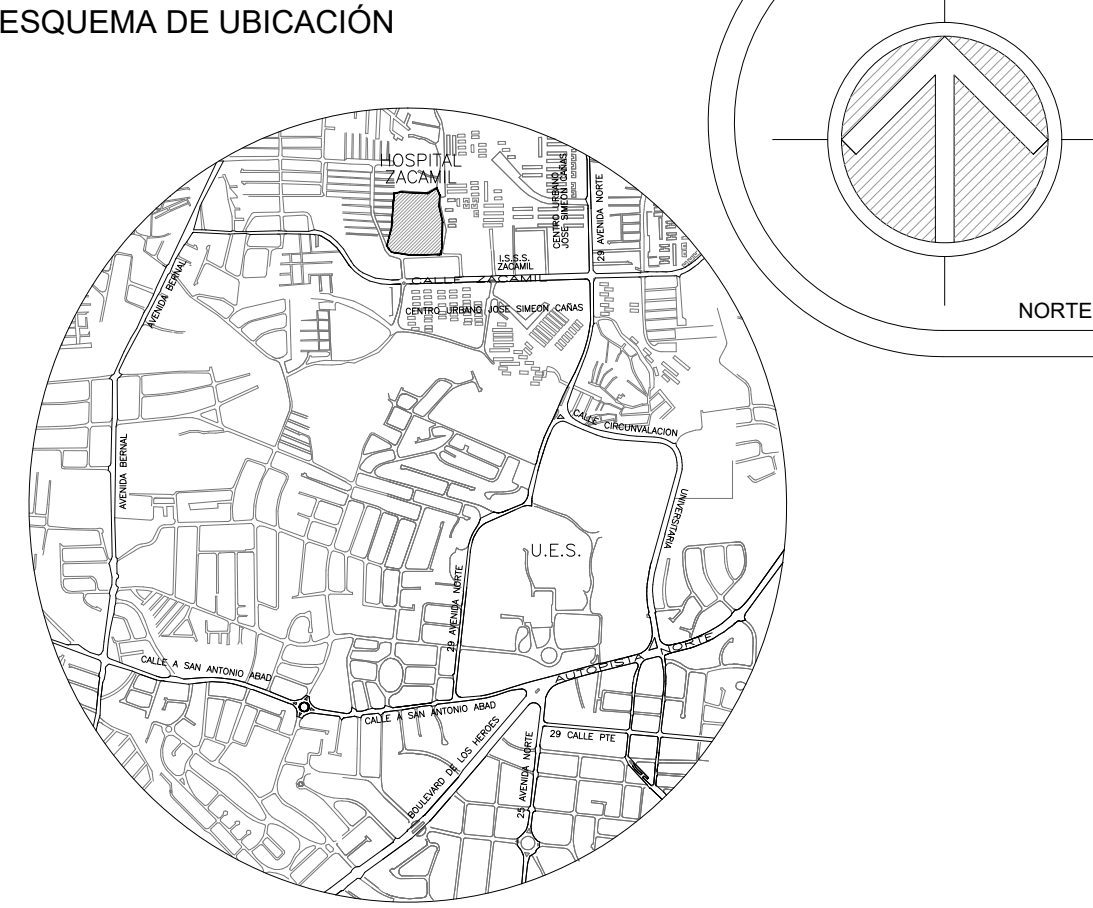

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN UGPPI			
PROYECTO "READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS - AIRE ACONDICIONADO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBO: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2023	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IM-01	CORRELATIVO: 50/59