
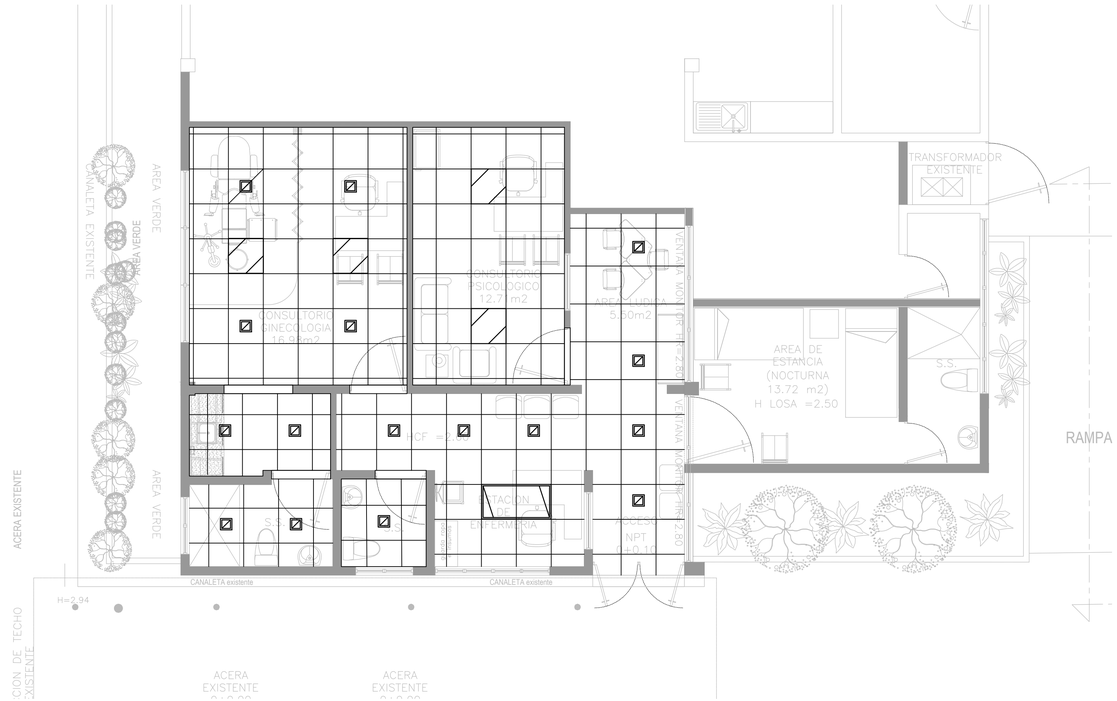


PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO


ESC. 1 : 50

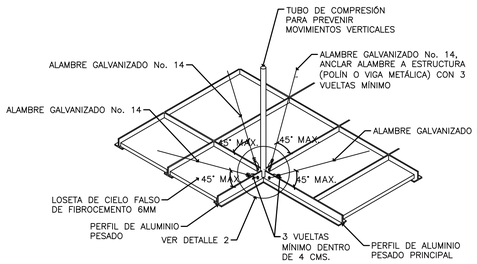

NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)


DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE


SIN ESCALA

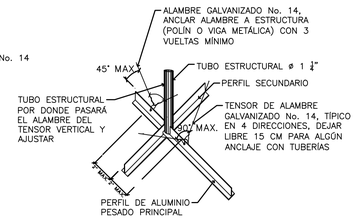

FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE


SIN ESCALA

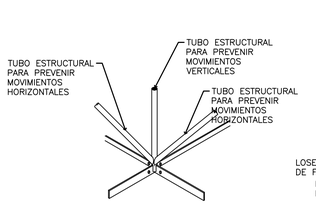

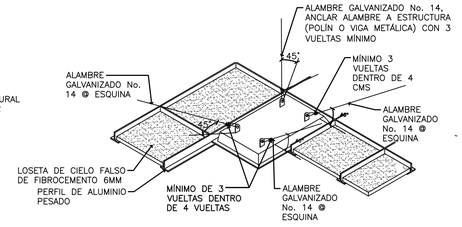

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SIN ESCALA

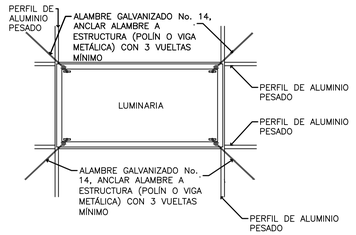

NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

SIN ESCALA

DETALES DE ARRIOSTRAMIENTO

ESC. SIN ESCALA

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANTA DE MODULACION DE CIELO REFLEJADO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA: / FECHA:
UGPPI/ MINSAL	I N D I C A D A / JULIO 2026
AREA TOTAL / AREA CONSTRUIDA	HOJA No.: / CORRELATIVO:
	A-08 / 08/19