

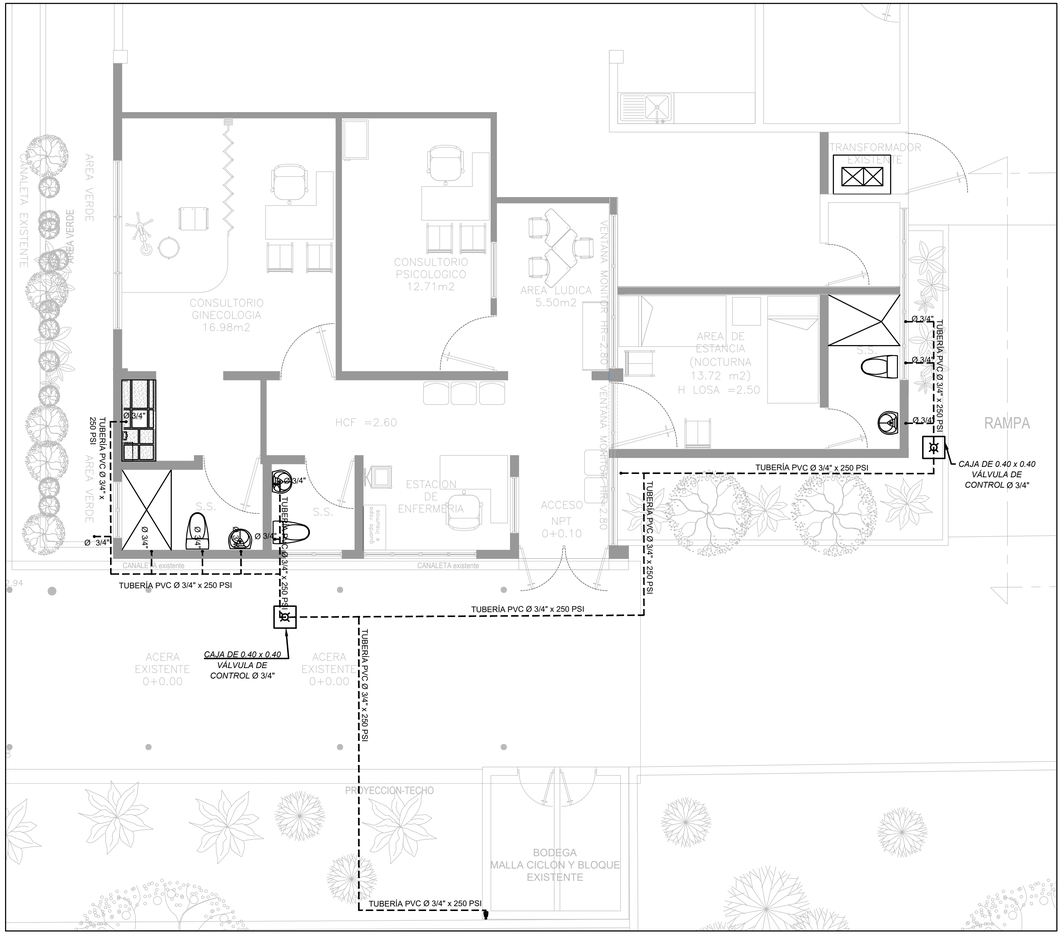




**PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA POTABLE**
Esc 1:50

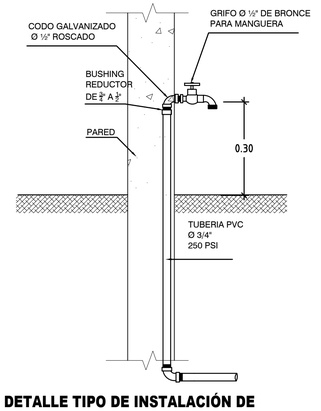



**DETALLE TIPO DE INSTALACIÓN DE GRIFOS Ø1/2" C/ROSCA P/JARDINES**
**SIN ESCALA**

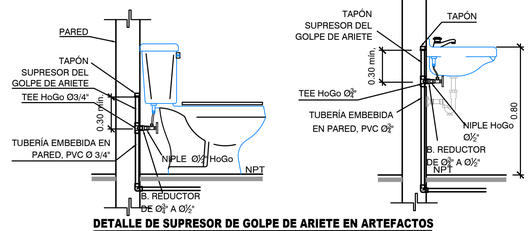



**DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE EN ARTEFACTOS**
**SIN ESCALA**

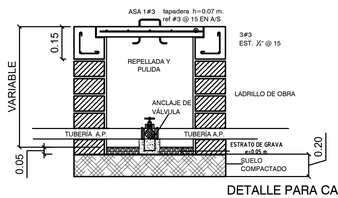



DETALLE PARA CAJA PARA VÁLVULA DE A. P. DE 0.40 X 0.40 M.
ESC. 1:15






CONEXIÓN CON TEE




CAMBIO DE DIRECCIÓN, CODO A 90°



ANCLAJE DE VÁLVULA





CAMBIO DE DIRECCIÓN, CODO A 45°

| CUADRO DE SIMBOLOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE | |
|---|---|
| ——— | TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC Ø 3/4" x 250 PSI |
| | REDUCTOR |
| | VALVULA ANGULAR |
| | VALVULA TIPO BOLA |
| | VALVULA CHECK |
| | VALVULA DE CONTROL EN CAJA |
| | VALVULA DE CONTROL |
| | ALIMENTACION A ARTEFACTO |
| | GRIFO PARA MANGUERA |
| | CAJA DE LADRILLO DE OBRA PARA VALVULAS, TAPADERA Y REFUERZO DE CONCRETO, DIMENSIONES 0.40 x 0.40 m. |
| Du | DUCHA |
| In | INODORO CON TANQUE |
| Lv | LAVABO |
| Fr | FREGADERO |

NOTA:
– TODA LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SERÁ DE PVC.
– DEBERA INSTALARSE VÁLVULA ANGULAR DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

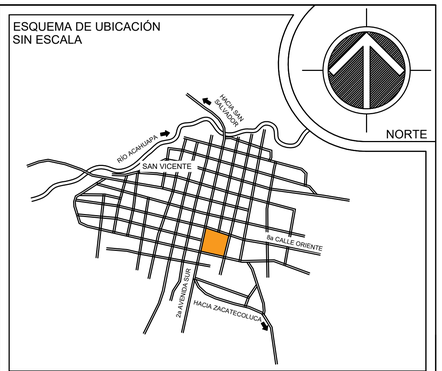


MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
**MINISTERIO DE SALUD**
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -AGUA POTABLE

| DISEÑO ARQUITECTÓNICO: | DISEÑO ESTRUCTURAL: |
|---|---|
| UGPPI/ MINSAL | UGPPI/ MINSAL |
| **DISEÑO ELÉCTRICO:** | **DISEÑO HIDRÁULICO:** |
| UGPPI/ MINSAL | UGPPI/ MINSAL |

| REVISÓ Y APROBÓ: | ESCALA: | FECHA: |
|---|---|---|
| UGPPI/ MINSAL | INDICADA | JULIO 2026 |

| AREA TOTAL | AREA CONSTRUIDA | HOJA No.: | CORRELATIVO: |
|---|---|---|---|
| | | IH-01 | 13/19 |