


CUADRO DE SIMBOLOGÍA AGUA POTABLE	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
---	TUBERÍA PVC: DIÁMETRO ESPECIFICADO EN PLANOS
┐	CODO 90° PVC
┌	TEE 90° PVC
└	REDUCTOR PVC
+	SALIDA DE AGUA POTABLE
→	DIRECCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
□	CAJA CON VÁLVULA DE CONTROL AGUA POTABLE (V.C)
⊗	VÁLVULA DE CONTROL AGUA POTABLE (V.C)
⊗	VÁLVULA DE UN SOLO PASO (CHECK)

CUADRO DE SIMBOLOGÍA ARTEFACTOS SANITARIOS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
○	INODORO
○	INODORO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE FLUXOMETRO
⬮	MINGITORIO
⬮	LAVAMANDOS TIPO OVALIN EMPOTRADO EN LOSA CONCRETO
⬮	LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE 2 POCETAS (FREGADERO)
⬮	PIA PLÁSTICA DE 1 ALA (POLIETILENO), SE UTILIZA COMO PILETA DE SERVICIO
⬮	(PILETA DE SERVICIO) SE UTILIZA COMO POCETA DE ASEO
⬮	REBEDERO

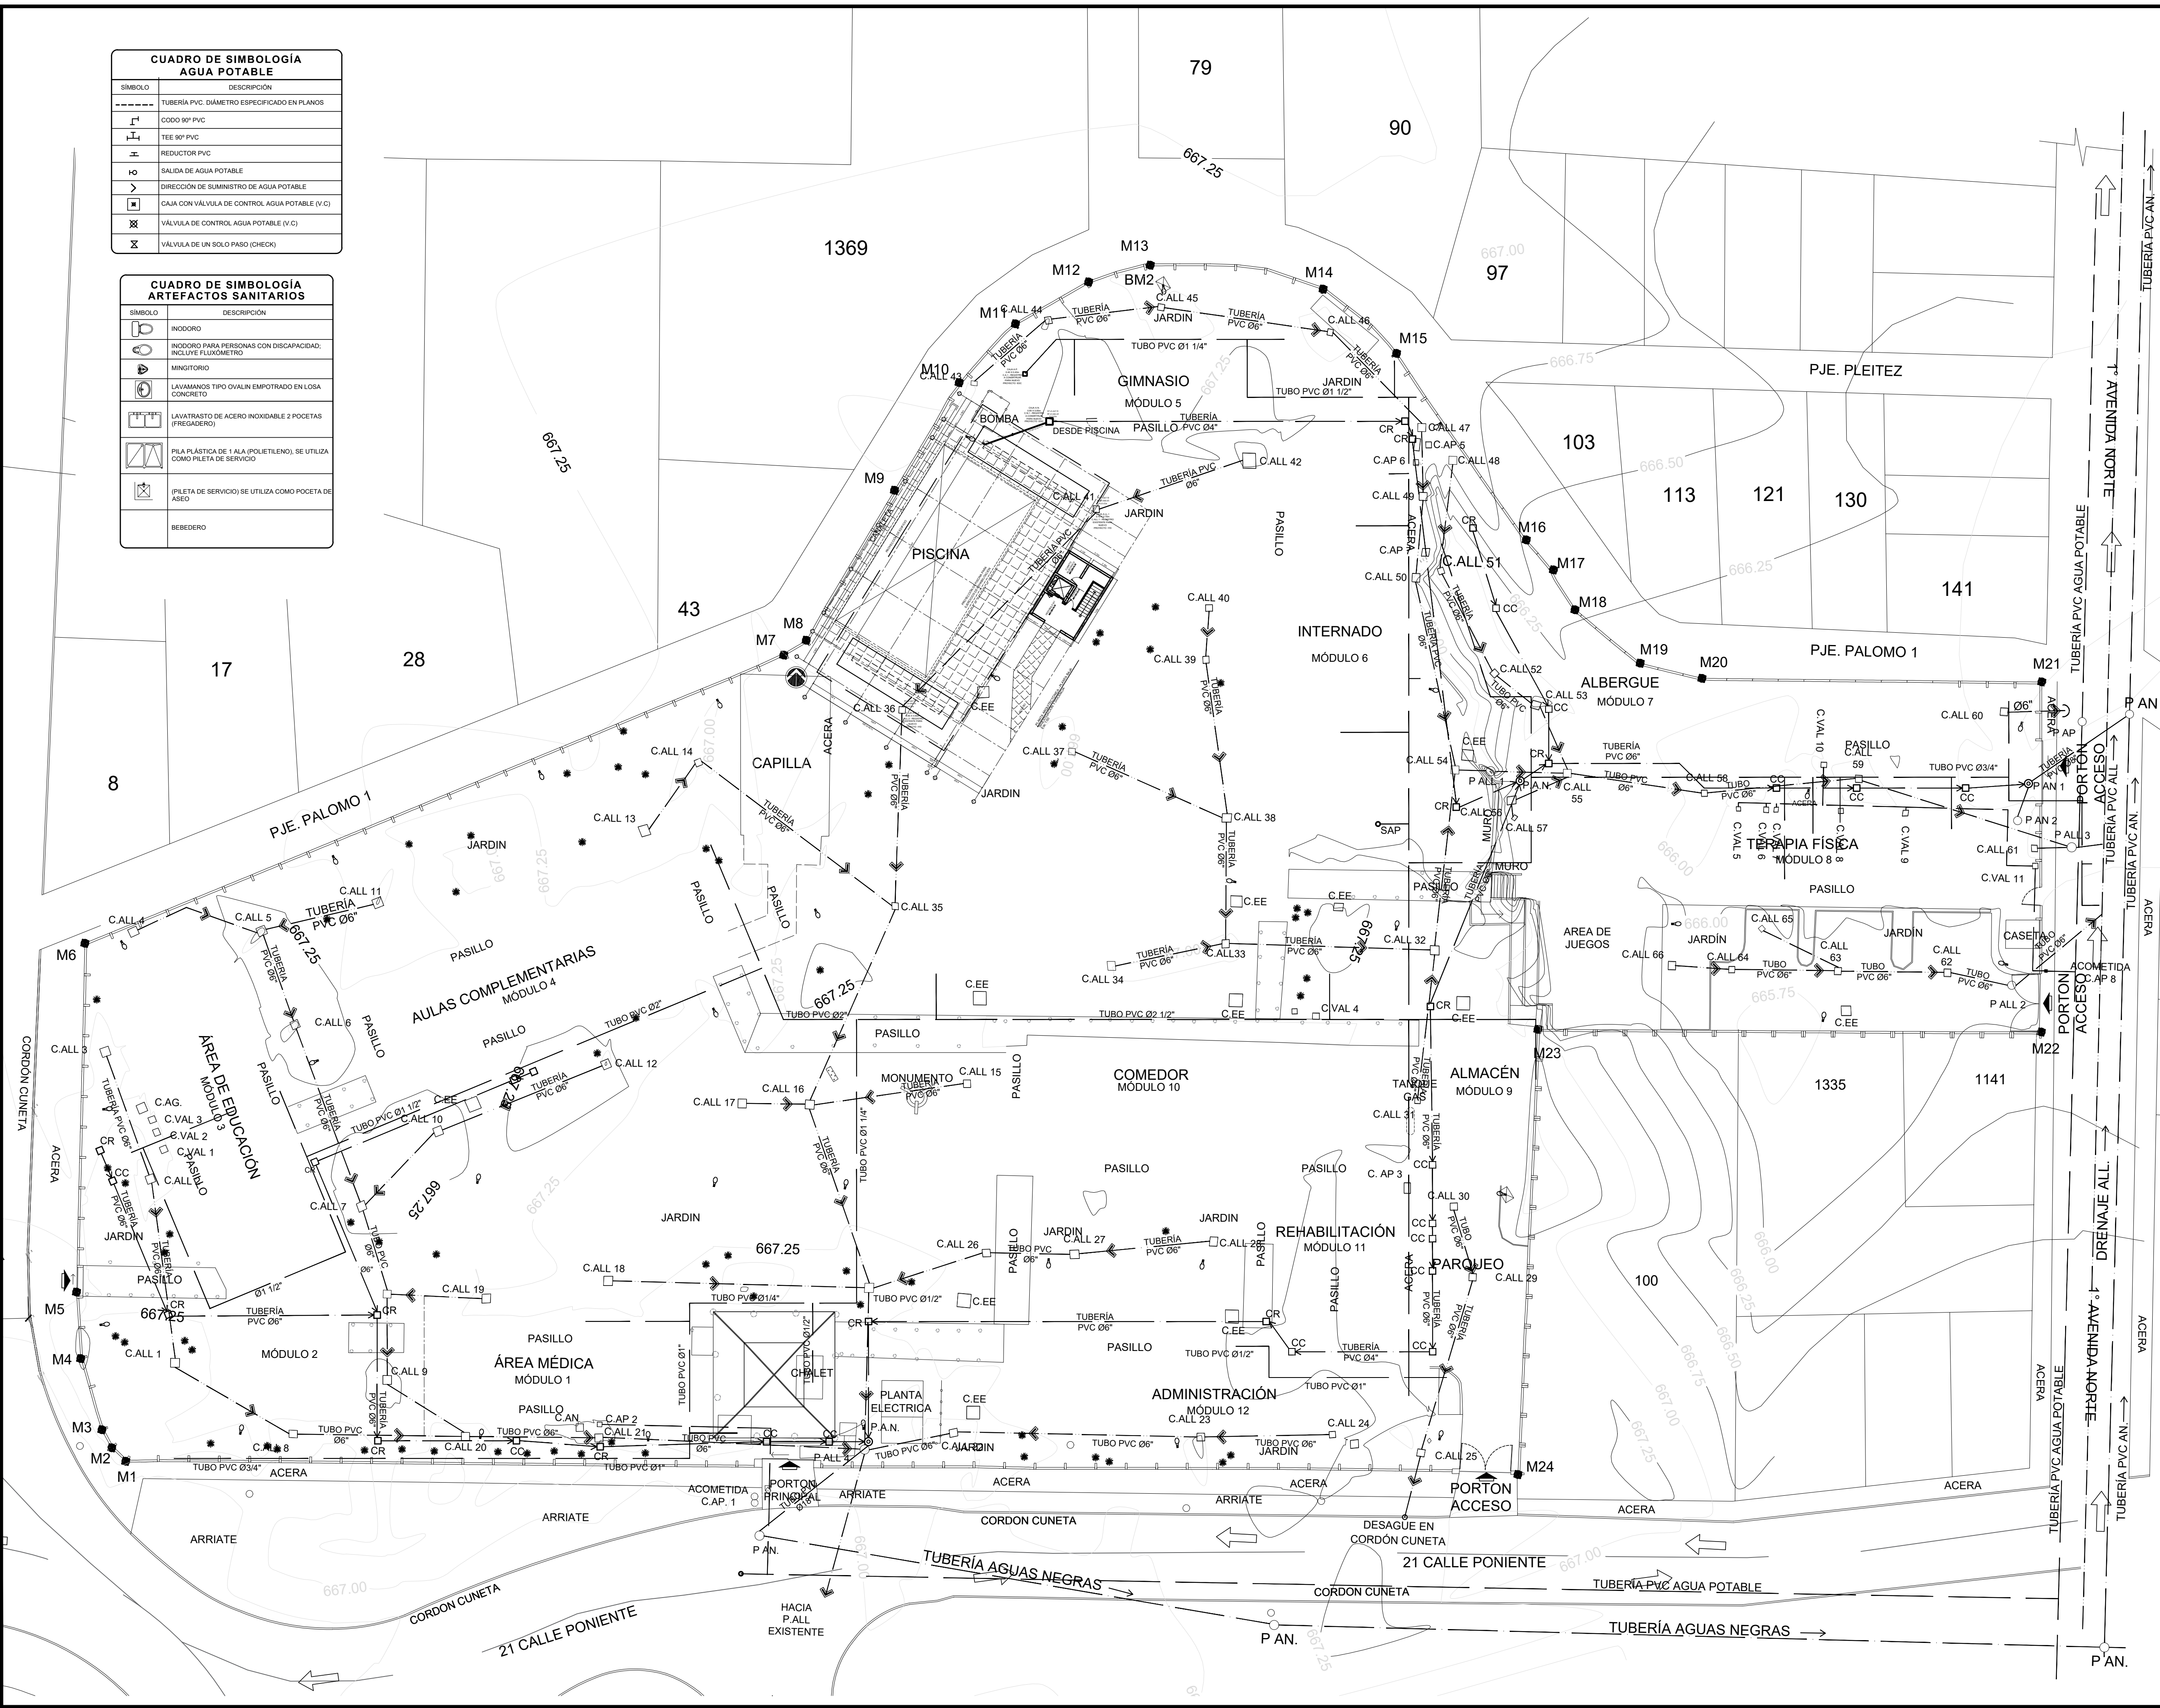

SELLOS

PROYECTO

Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador

21 calle poniente No. 240, Barrio San Miguelito, municipio y departamento de San Salvador.

PROFESIONALES RESPONSABLES

RESPONSABLE	
ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORÁN	
DISERNO URBANO	DISERNO ARQUITECTÓNICO
ARQ. PAOLA CARDONA	ARQ. PAOLA CARDONA
DISERNO ESTRUCTURAL	DISERNO HIDRÁULICO
ING. ALEX PINEDA	ING. ALEX PINEDA
DISERNO ELÉCTRICO	DISERNO MECÁNICO
ING. MARTIN MATA	ING. MARTIN MATA

PROPIETARIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

CONTENIDO

INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA NEGRA - PRIMER NIVEL

GOBIERNO DE EL SALVADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESCALA

INDICADA

HOJA No.

1H-03

SAN SALVADOR, JUNIO 2022